Unknown 43

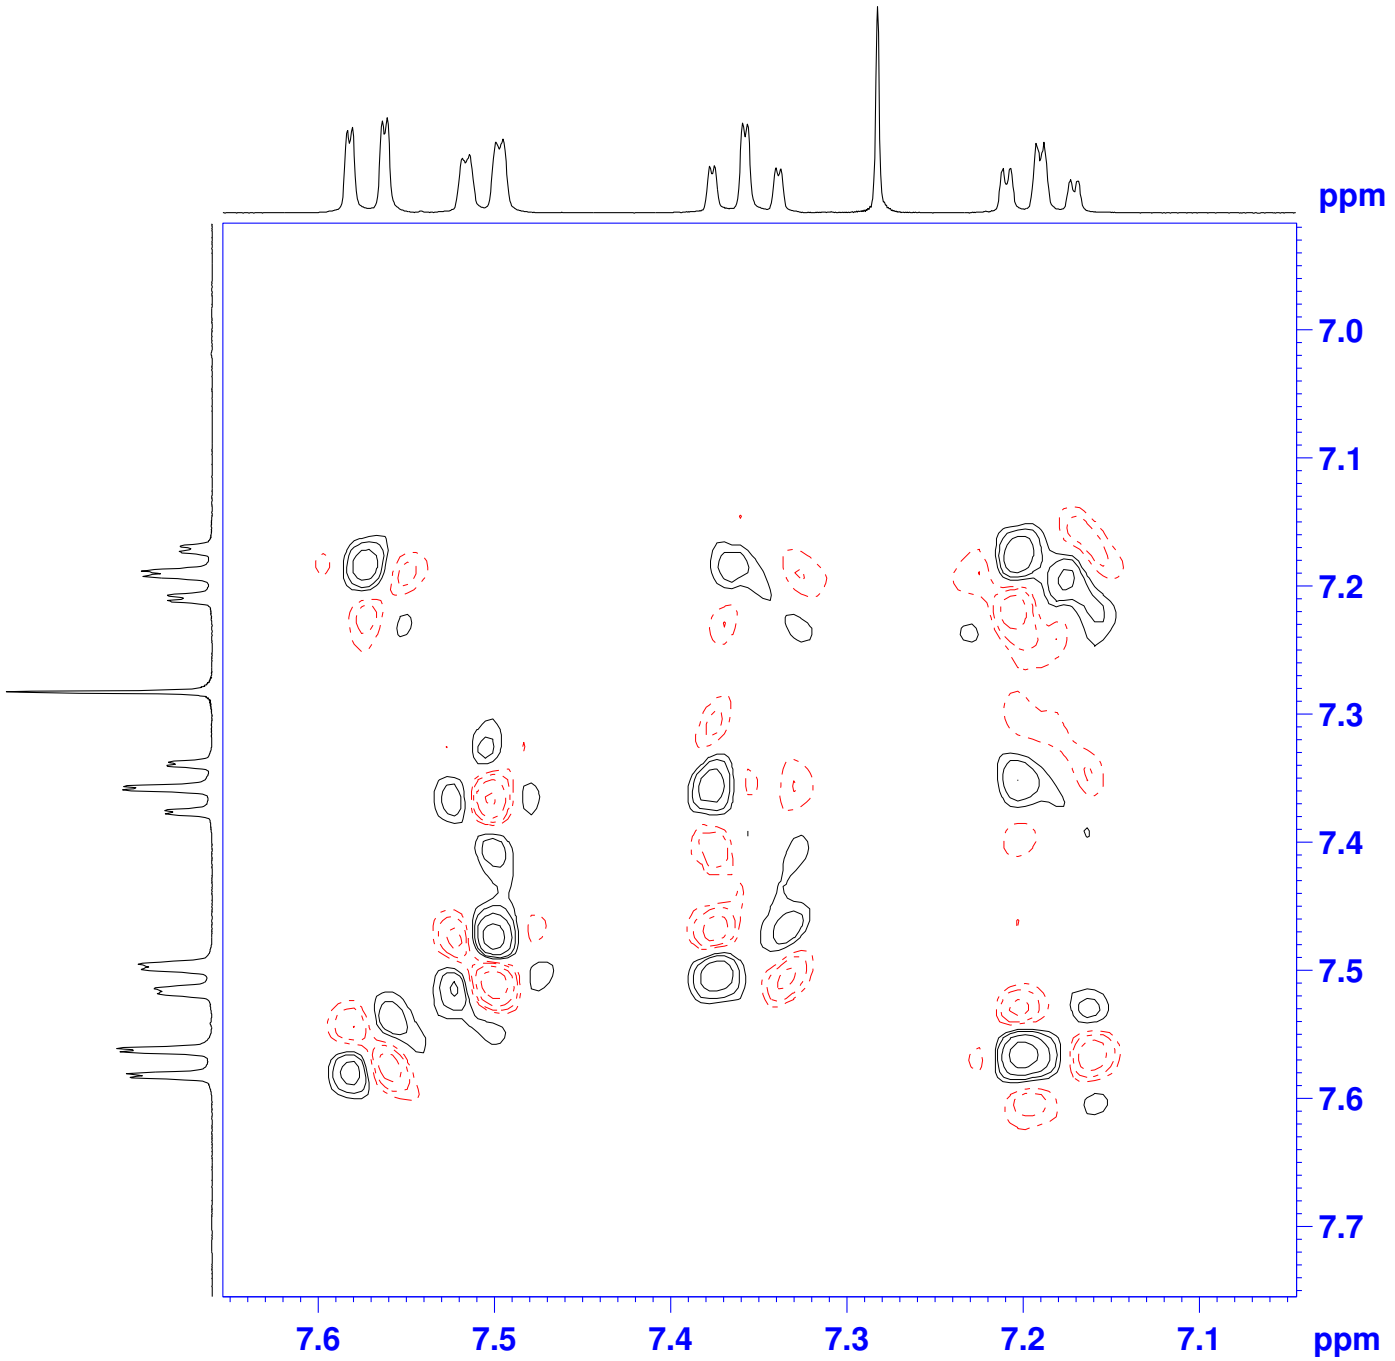

NAME	Un_43	
EXPNO	6	
PROCNO	1	
Date_	20120221	
Time	12.40	
INSTRUM	robinson	
PROBHD	5 mm PABBO BB-	
PULPROG	cosygpmfph	
TD	1024	
SOLVENT	CDCl3	
NS	4	
DS	8	
SWH	3591.954	Hz
FIDRES	3.507768	Hz
AQ	0.1425908	sec
RG	128	
DW	139.200	usec
DE	6.50	usec
TE	298.3	K
D0	0.00012138	sec
D1	2.00000000	sec
D13	0.00000400	sec
D16	0.00020000	sec
IN0	0.00027840	sec
======== CHANNEL f1 ========		
NUC1	1H	
P1	14.00	usec
P2	28.00	usec
PL1	0.00	dB
SFO1	400.1418006	MHz
====== GRADIENT CHANNEL =====		
GPNAM1	SINE.100	
GPNAM2	SINE.100	
GPZ1	10.00	%
GPZ2	20.00	%
P16	1000.00	usec
ND0	1	
TD	256	
SFO1	400.1418	MHz
FIDRES	14.031035	Hz
SW	8.977	ppm
FnMODE	States-TPPI	
SI	2048	
SF	400.1400000	MHz
WDW	QSINE	
SSB	2	
LB	0.00	Hz
GB	0	
PC	1.40	
SI	2048	
MC2	States-TPPI	
SF	400.1400000	MHz
WDW	QSINE	
SSB	2	
LB	0.00	Hz
GB	0	