


Assessment Inicial OT

Cliente	Planta Piloto Coria (Energia)
Alcance	Red OT + PLC
Fecha	31/08/2026 09:17

SCORE MADUREZ


50%

ALTO

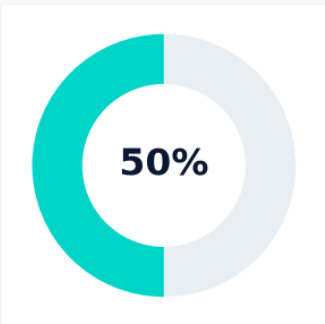


Gobernanza	40%
Red OT	50%
Control Acceso	35%
Monitorizacion	45%
Respuesta	30%

MADUREZ POR DOMINIO

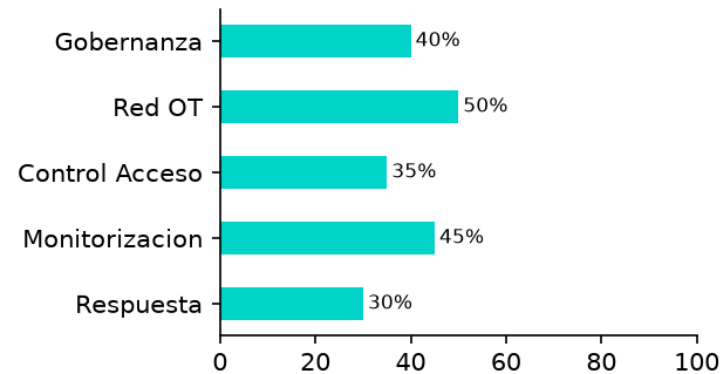

HALLAZGOS POR CRITICIDAD

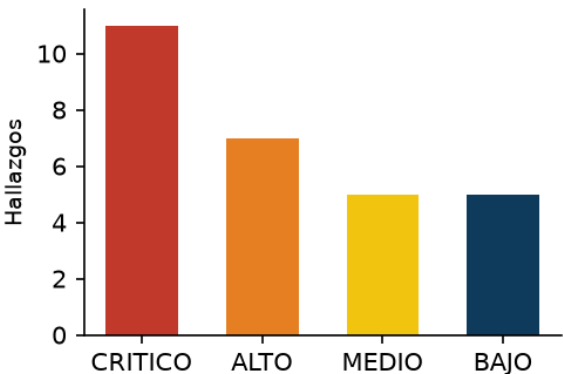

INVENTARIO OT (14)

Activo	Tipo	IP/Purdue	Crit Neg	Estado
PLC S7-1200 Linea 2 S7-1214C	PLC Siemens	192.168.10.11 L1		Activo
Fortigate OT Firewall FG-60F	Firewall Fortinet	192.168.10.254 L3		Activo
Estacion Ingenieria TIA Portal V18	EWS Siemens	192.168.10.50 L2		Activo
PLC S7-1500 Linea 1	PLC	192.168.10.10 L?		Activo
SCADA Principal	SCADA	192.168.10.100 L?		Activo
ET200SP Remota ET200SP	RTU Siemens	192.168.10.12 L1		Activo
HMI Linea 1 TP900 Comfort	HMI Siemens	192.168.10.20 L1		Activo
HMI Linea 2 TP700	HMI Siemens	192.168.10.21 L1		Activo
Switch Hirschmann BRS20	Switch OT Hirschmann	192.168.10.253 L2		Activo
Robot KUKA KR 10	Robot KUKA	192.168.10.40 L1		Activo
Servidor Historian PI System	Historian OSIsoft	192.168.10.101 L3		Activo
Variador SEW L1 Movidrive	Drive SEW	192.168.10.30 L1		Activo
Variador SEW L2 Movidrive	Drive SEW	192.168.10.31 L1		Activo
UPS OT SRT5K	UPS APC	192.168.10.252 L?		Activo

HALLAZGOS (28) - IEC/MITRE

Codigo	Control	Activo	Criticidad	Evidencia
SR 1.1 IEC62443	Identificación y autenticación de usuarios humanos El sistema debe identificar y autenticar de forma unívoca a cada usuario humano antes de permitir cualquier acción.	PLC S7-1500 Linea 1		PLC sin password A1 Acceso no autorizado
SR 2.1 IEC62443	Control de autorización El sistema debe aplicar la autorización asignada a cada usuario, proceso o dispositivo para las acciones que intenta rea	SCADA Principal		PLC sin password A2 Acceso no autorizado
SR 3.8 IEC62443	Detección de código malicioso El sistema debe emplear mecanismos de detección y prevención de código malicioso en los puntos de entrada y salida de la	PLC S7-1200 Linea 2		Sin MFA remoto A3 VPN solo pass

Codigo	Control	Activo	Criticidad	Evidencia
SR 7.6 IEC62443	Gestión de la configuración de red y seguridad El sistema debe mantener documentada y controlada la configuración de red y de seguridad de todos los activos OT.	HMI Linea 1		Puerto 102 abierto A5 S7comm sin filtrado
SR 1.1 IEC62443	Identificación y autenticación de usuarios humanos El sistema debe identificar y autenticar de forma unívoca a cada usuario humano antes de permitir cualquier acción.	HMI Linea 2		PLC sin password A6 Acceso no autorizado
SR 3.1 IEC62443	Integridad de la comunicación El sistema debe proteger la integridad de la información transmitida frente a manipulación no autorizada.	Fortigate OT Firewall		Puerto 102 abierto A7 S7comm sin filtrado
SR 6.2 IEC62443	Monitorización continua El sistema debe permitir la monitorización continua de eventos de seguridad relevantes en los activos OT.	Servidor Historian		Puerto 102 abierto A9 S7comm sin filtrado
SR 7.6 IEC62443	Gestión de la configuración de red y seguridad El sistema debe mantener documentada y controlada la configuración de red y de seguridad de todos los activos OT.	Estacion Ingenieria		PLC sin password A10 Acceso no autorizado
SR 1.2 IEC62443	Identificación y autenticación de procesos y dispositivos El sistema debe identificar y autenticar de forma unívoca a los dispositivos y procesos que se comunican entre sí.	Variador SEW L1		PLC sin password A11 Acceso no autorizado
SR 5.1 IEC62443	Segmentación de red El sistema debe segmentar la red en zonas y conductos, restringiendo el flujo de tráfico entre ellos según su nivel de c	Robot KUKA		Sin MFA remoto A13 VPN solo pass
SR 5.2 IEC62443	Protección de límites de zona El sistema debe controlar el tráfico que atraviesa los límites de cada zona mediante mecanismos como cortafuegos o diodo	UPS OT		Puerto 102 abierto A14 S7comm sin filtrado
SR 3.1 IEC62443	Integridad de la comunicación El sistema debe proteger la integridad de la información transmitida frente a manipulación no autorizada.	SCADA Principal		Sin backup cifrado A2 Fuga IP RTO>72h
SR 1.2 IEC62443	Identificación y autenticación de procesos y dispositivos El sistema debe identificar y autenticar de forma unívoca a los dispositivos y procesos que se comunican entre sí.	HMI Linea 2		Sin AV SCADA A6 Ransomware
SR 2.1 IEC62443	Control de autorización El sistema debe aplicar la autorización asignada a cada usuario, proceso o dispositivo para las acciones que intenta rea	Fortigate OT Firewall		Sin backup cifrado A7 Fuga IP RTO>72h
SR 5.2 IEC62443	Protección de límites de zona El sistema debe controlar el tráfico que atraviesa los límites de cada zona mediante mecanismos como cortafuegos o diodo	Servidor Historian		Firmware 2019 CVE-2020-15782 A9 RCE S7-1200
SR 2.1 IEC62443	Control de autorización El sistema debe aplicar la autorización asignada a cada usuario, proceso o dispositivo para las acciones que intenta rea	Variador SEW L2		Sin backup cifrado A12 Fuga IP RTO>72h
SR 3.8 IEC62443	Detección de código malicioso El sistema debe emplear mecanismos de detección y prevención de código malicioso en los puntos de entrada y salida de la	Robot KUKA		Firmware 2019 CVE-2020-15782 A13 RCE S7-1200
		UPS OT		Sin backup cifrado A14 Fuga IP RTO>72h

Codigo	Control	Activo	Criticidad	Evidencia
SR 6.2 IEC62443	Monitorización continua El sistema debe permitir la monitorización continua de eventos de seguridad relevantes en los activos OT.			
SR 1.2 IEC62443	Identificación y autenticación de procesos y dispositivos El sistema debe identificar y autenticar de forma unívoca a los dispositivos y procesos que se comunican entre sí.	PLC S7-1500 Linea 1		HMI admin/admin A1 Compromiso HMI
SR 5.2 IEC62443	Protección de límites de zona El sistema debe controlar el tráfico que atraviesa los límites de cada zona mediante mecanismos como cortafuegos o diodo	ET200SP Remota		HMI admin/admin A4 Compromiso HMI
SR 6.2 IEC62443	Monitorización continua El sistema debe permitir la monitorización continua de eventos de seguridad relevantes en los activos OT.	ET200SP Remota		HMI admin/admin A4 Compromiso HMI
SR 3.8 IEC62443	Detección de código malicioso El sistema debe emplear mecanismos de detección y prevención de código malicioso en los puntos de entrada y salida de la	Switch Hirschmann		USB habilitado EWS A8 Malware
SR 7.3 IEC62443	Copias de seguridad del sistema de control Deben existir copias de seguridad periódicas y verificadas de la configuración y datos de los sistemas de control.	Estacion Ingenieria		HMI admin/admin A10 Compromiso HMI
SR 5.1 IEC62443	Segmentación de red El sistema debe segmentar la red en zonas y conductos, restringiendo el flujo de tráfico entre ellos según su nivel de c	PLC S7-1200 Linea 2		Sin segmentacion OT/IT A3 Mov lateral
SR 7.3 IEC62443	Copias de seguridad del sistema de control Deben existir copias de seguridad periódicas y verificadas de la configuración y datos de los sistemas de control.	HMI Linea 1		Logs sin centralizar A5 Sin deteccion
SR 5.1 IEC62443	Segmentación de red El sistema debe segmentar la red en zonas y conductos, restringiendo el flujo de tráfico entre ellos según su nivel de c	Switch Hirschmann		Logs sin centralizar A8 Sin deteccion
SR 1.1 IEC62443	Identificación y autenticación de usuarios humanos El sistema debe identificar y autenticar de forma unívoca a cada usuario humano antes de permitir cualquier acción.	Variador SEW L1		Logs sin centralizar A11 Sin deteccion
SR 3.1 IEC62443	Integridad de la comunicación El sistema debe proteger la integridad de la información transmitida frente a manipulación no autorizada.	Variador SEW L2		Logs sin centralizar A12 Sin deteccion

ROADMAP PRIORIZADO

Fase	Título	Control	Esfuerzo
Quick win	PLC sin password PLC S7-1500 Linea 1	SR 1.1 - Identificación y autenticación de usuarios humanos	8h / €Bajo
Quick win	HMI admin/admin PLC S7-1500 Linea 1	SR 1.2 - Identificación y autenticación de procesos y dispositivos	2h / €Bajo
Quick win	PLC sin password SCADA Principal	SR 2.1 - Control de autorización	8h / €Bajo
Quick win		SR 3.1 - Integridad de la comunicación	6h / €Bajo

Fase	Título	Control	Esfuerzo
	Sin backup cifrado SCADA Principal		
Corto plazo	Sin MFA remoto PLC S7-1200 Linea 2	SR 3.8 - Detección de código malicioso	20h / €Medio
Medio plazo	Sin segmentacion OT/IT PLC S7-1200 Linea 2	SR 5.1 - Segmentación de red	24h / €Medio
Quick win	HMI admin/admin ET200SP Remota	SR 5.2 - Protección de límites de zona	2h / €Bajo
Quick win	HMI admin/admin ET200SP Remota	SR 6.2 - Monitorización continua	2h / €Bajo
Medio plazo	Logs sin centralizar HMI Linea 1	SR 7.3 - Copias de seguridad del sistema de control	16h / €Medio
Quick win	Puerto 102 abierto HMI Linea 1	SR 7.6 - Gestión de la configuración de red y seguridad	4h / €Bajo
Quick win	PLC sin password HMI Linea 2	SR 1.1 - Identificación y autenticación de usuarios humanos	8h / €Bajo
Corto plazo	Sin AV SCADA HMI Linea 2	SR 1.2 - Identificación y autenticación de procesos y dispositivos	12h / €Medio
Quick win	Sin backup cifrado Fortigate OT Firewall	SR 2.1 - Control de autorización	6h / €Bajo
Quick win	Puerto 102 abierto Fortigate OT Firewall	SR 3.1 - Integridad de la comunicación	4h / €Bajo
Quick win	USB habilitado EWS Switch Hirschmann	SR 3.8 - Detección de código malicioso	4h / €Bajo
Medio plazo	Logs sin centralizar Switch Hirschmann	SR 5.1 - Segmentación de red	16h / €Medio
Corto plazo	Firmware 2019 CVE-2020-15782 Servidor Historian	SR 5.2 - Protección de límites de zona	16h / €Medio
Quick win	Puerto 102 abierto Servidor Historian	SR 6.2 - Monitorización continua	4h / €Bajo
Quick win	HMI admin/admin Estacion Ingenieria	SR 7.3 - Copias de seguridad del sistema de control	2h / €Bajo
Quick win	PLC sin password Estacion Ingenieria	SR 7.6 - Gestión de la configuración de red y seguridad	8h / €Bajo
Medio plazo	Logs sin centralizar Variador SEW L1	SR 1.1 - Identificación y autenticación de usuarios humanos	16h / €Medio
Quick win	PLC sin password Variador SEW L1	SR 1.2 - Identificación y autenticación de procesos y dispositivos	8h / €Bajo
Quick win	Sin backup cifrado Variador SEW L2	SR 2.1 - Control de autorización	6h / €Bajo
Medio plazo	Logs sin centralizar Variador SEW L2	SR 3.1 - Integridad de la comunicación	16h / €Medio

Fase	Título	Control	Esfuerzo
Corto plazo	Firmware 2019 CVE-2020-15782 Robot KUKA	SR 3.8 - Detección de código malicioso	16h / €Medio
Corto plazo	Sin MFA remoto Robot KUKA	SR 5.1 - Segmentación de red	20h / €Medio
Quick win	Puerto 102 abierto UPS OT	SR 5.2 - Protección de límites de zona	4h / €Bajo
Quick win	Sin backup cifrado UPS OT	SR 6.2 - Monitorización continua	6h / €Bajo