ОСТ 34-10-724-93

Группа Е25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов
Конструкция и размеры

ОКП 311312

Дата введения 1994-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации N 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарев, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы), Н.В.Паутов, И.П.Горяинова

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-724-85


ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ОСТ 34-10-723-93	2.2.
ОСТ 34-10-729-93	Таблица 2
ОСТ 34-10-733-93	Таблица 2
ТУ 34-42-10380-33	2.2.

1. Настоящий стандарт распространяется на приварные блоки для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС Дн 57÷630 мм.

2. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.

Исполнение 1 Исполнение 2

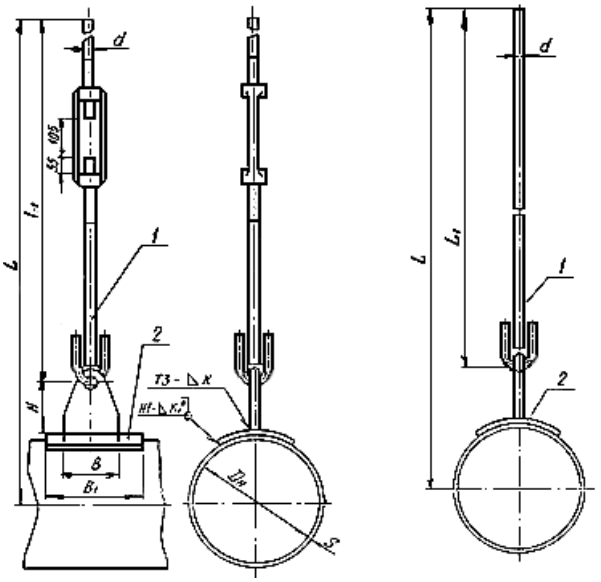

Блоки подвесок с муфтой

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение блока подвески для трубопроводов из стали		Исполнение	Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс)	Для трубопроводов		d	L	L_1	H	B	B_1	K пред. откл. +2	Масса, кг
углерод.	корроз.			$Д_н$	S, не менее								
01	02	1	0,9 (90)	57	3	12	915	725	155	100	150	4	3
03	04		1,5 (150)	76			925						
05	06		2,0 (200)	89			930						
07	08		2,9 (300)	108	3,5		940						
09	10		3,8 (390)	133	4		955						
11	12		5,4 (550)	159	4,5	16	1000	735	175	150	200	6	5
13	14		11,7 (1200)	219	6		1030				300		6
15	16		18,1 (1850)	273		20	1065	750	170			8	9
17	18		23,5 (2400)	325			1095						

19	20		28,4 (2900)	377	9	24	1150	755	195	250			17
21	22		33,3 (3400)	426	7	30	1165		185		350	10	19
23	24			478			1190						
25	26		46,1 (4700)	530	8		1215						21
27	28		53,9 (5500)	630			1265				400		25

Блоки подвесок с гладкой тягой

Продолжение таблицы 1

Размеры в мм

Обозначение блока подвески для трубопроводов из сталей		Испол-нение	Допус-каемая нагрузка на блок, кН (кгс)	Для трубопроводов		d	L	L_1	H	B	B_1	K	Масса, кг
углерод.	корроз.			$Д_н$	S, не менее								
29	30	2	0,9 (90)	57	3,5	12	1215	1025	155	100	150	4	2
31	32		1,5 (150)	76			1225						
33	34		2,0 (200)	89			1230						
35	36		2,9 (300)	108			1240						
37	38		3,8 (390)	133	4,0		1250						
39	40		5,4 (550)	159	4,5	16	1295	1030	175	150	200	6	5
41	42		11,7 (1200)	219	6		1325				300		6
43	44		18,1 (1850)	273		20	1355	1040	170			8	7
45	46		23,5 (2400)	325			1380						
47	48		28,4 (2900)	377	9	24	1440	1045	195	250			14
49	50		33,3 (3400)	426	7	30	1465	1055	185		350	10	17
51	52			478			1490						
53	54		46,1 (4700)	530	8		1515						18
55	56		53,9 (5500)	630			1565				400		23

Таблица 2

Обозначение блоков	Исполнение	Поз.1 Блок подвески 1 шт.	Поз.2 Накладка 1 шт.	
		Обозначение по		
		ОСТ 34-10-729	ОСТ 34-10-733	
			Углерод.	Коррозион.
Блоки подвесок с муфтой				
01	1	01	2-01	

02				2-02
03			2-05	
04				2-06
05			2-09	
06				2-10
07			2-13	
08				2-14
09			2-17	
10				2-18
11		03	2-21	
12				2-22
13			2-23	
14				2-24
15		05	2-25	
16				2-23
17			2-27	
18				2-23
19		07	2-29	
20				2-30
21		11	2-31	
22				2-32
23			2-33	
24				2-34
25			2-35	
26				2-36
27			2-37	
28				2-38
Блоки подвесок с гладкой тягой				
29	2	02	2-01	
30				2-02
31			2-05	
32				2-06
33			2-09	
34				2-10
35			2-13	
36				2-14
37			2-17	
38				2-18
39		04	2-21	
40				2-22
41			2-23	
42				2-24
43		06	2-25	
44				2-26
45			2-27	
46				2-28
47		08	2-29	
48				2-30
49		12	2-31	
50				2-32
51			2-33	
52				2-34
53			2-35	

54				2-36
55			2-37	
56				2-38

Пример условного обозначения приварного блока с муфтой для трубопровода Дн 426 мм из углеродистой стали:

Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-724-93

То же из коррозионностойкой стали:

Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-724-93

2.1.* Величина катета шва K_1 - по наименьшей толщине свариваемых деталей. Для трубопроводов наружным диаметром Дн $\leq$ 89 мм допускается применение блока без усиливающей накладки (поз.2).

2.2. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380 и по ОСТ 34-10-723.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Сборочные единицы и детали подвесок
станционных трубопроводов
$P_{раб}$ < 2,2 МПа ТЭС, АЭС и
пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Конструкция и размеры. Часть 1.
Сб. ОСТов: ОСТ 34-10-724-93-34 ÷ 34-10-733. -
СПб, 1994