


電力使用状況見える化レポート

3 月ごとの使用電力量の推移（2025年08月～2026年07月）

月ごとの使用電力量 [kWh] の推移をグラフ化したものです

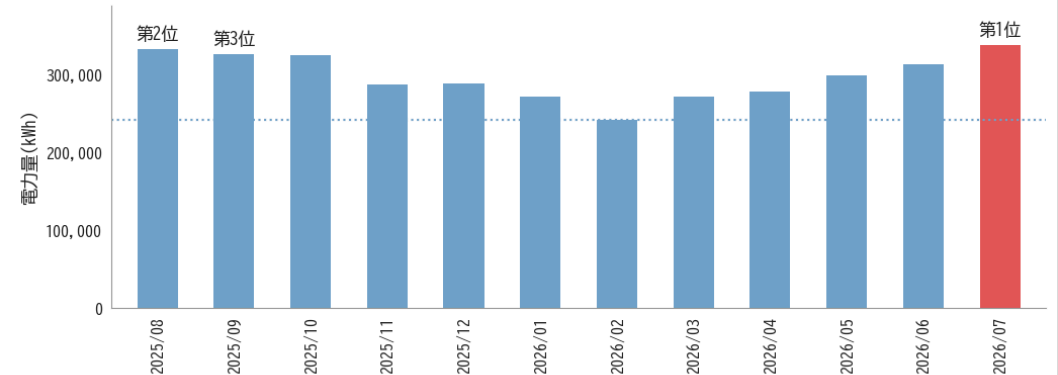

使用電力量が最も多かったのは
07月でした。

02月（青点線）を上回る使用電力量は
空調による影響が大きいと思われます
空調洗浄や高効率空調への更新が
使用電力量削減につながります

1 日ごとの最大電力：2026年07月

日ごとの最大電力 [kW] を表示したものです


日	月	火	水	木	金	土
			07/01 17:30 1,012kW	07/02 16:30 1,016kW	07/03 16:30 1,004kW	07/04 16:30 622kW
07/05 16:30 610kW	07/06 16:30 1,016kW	07/07 17:30 1,020kW	07/08 17:30 1,020kW	07/09 17:00 1,018kW	07/10 16:30 1,044kW	07/11 17:30 618kW
07/12 17:00 612kW	07/13 17:30 1,008kW	07/14 17:30 1,012kW	07/15 17:00 1,008kW	07/16 16:30 1,016kW	07/17 17:00 1,014kW	07/18 16:30 610kW
07/19 16:30 614kW	07/20 17:30 1,018kW	07/21 17:30 1,016kW	07/22 17:00 1,032kW	07/23 16:30 1,010kW	07/24 16:00 1,012kW	07/25 15:30 602kW
07/26 17:30 624kW	07/27 17:00 1,016kW	07/28 17:30 1,016kW	07/29 17:00 1,018kW	07/30 17:00 1,026kW	07/31 17:30 1,004kW	

TOP3は以下のとおりでした

1位 10日（金） 16:30～17:00 1,044kW
2位 22日（水） 17:00～17:30 1,032kW
3位 30日（木） 17:00～17:30 1,026kW

2 30分ごとの需要電力の推移：2026年07月10日（金）

①における1位の日について、30分ごとの需要電力 [kW] 48コマをグラフ化したものです

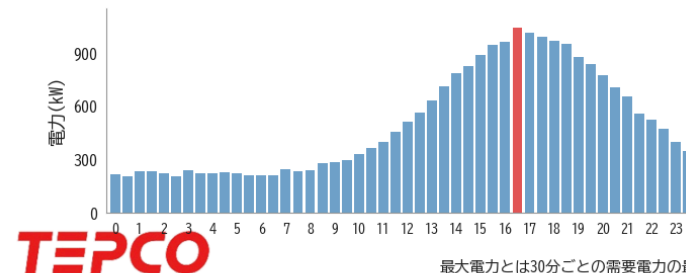


最大電力は、16:30～17:00に
発生しています

最大電力とは30分ごとの需要電力の最大値のことです。また、使用電力量とは30分ごとの使用電力量を対象期間（月初～月末）において合計した値のことです。この対象期間は、料金の算定期間とは異なる場合がありますのでご注意ください。

4 最大電力の推移（2025年08月～2026年07月）

月ごとの最大電力 [kW] の推移をグラフ化したものです

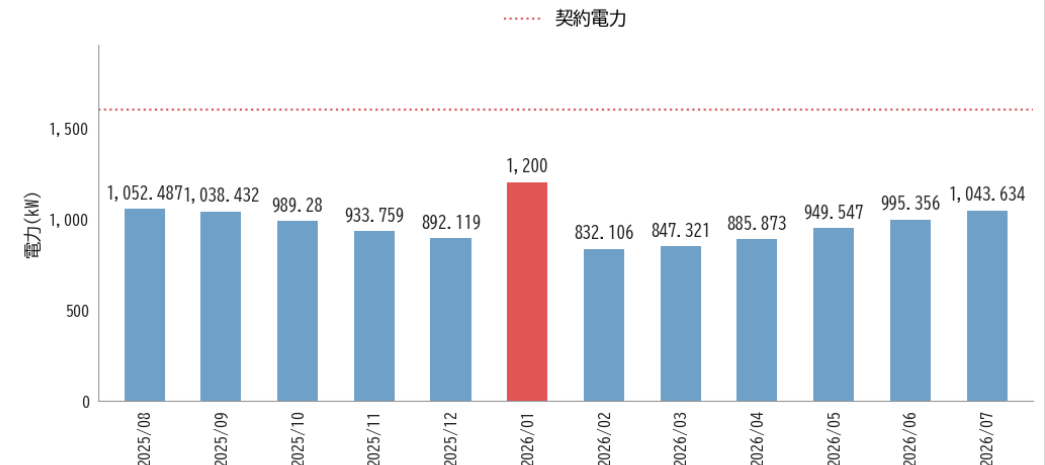


ピークは01月でした

次の01月に契約電力を
超過しないよう気を付けましょう

⑤ デュレーションカーブ（2025年08月～2026年07月）

30分ごとの需要電力 [kW] 17,520コマを大きい順に並べたものです（48コマ/日×365日=17,520コマ）

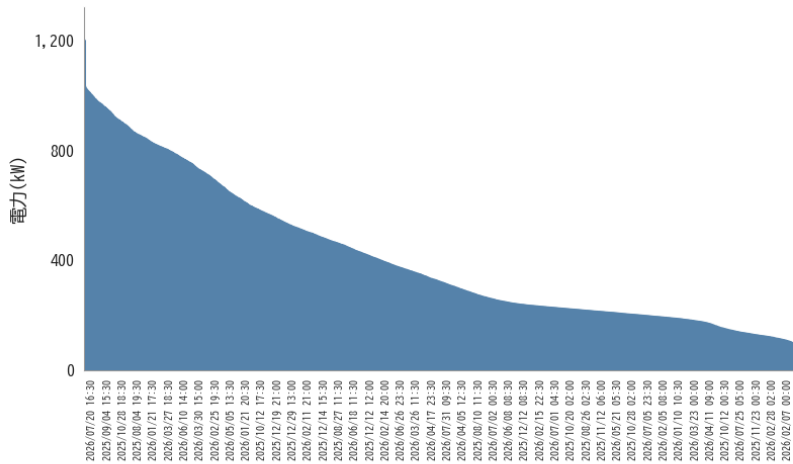


順位	年月日	時分	電力(kW)
1	2026/01/30 (金)	17:00	1,200
2	2025/08/05 (火)	17:00	1,052.487
3	2025/08/14 (木)	17:00	1,046.409
4	2026/07/10 (金)	16:30	1,043.634
5	2025/08/13 (水)	16:30	1,043.056
6	2025/08/01 (金)	16:30	1,041.018
7	2025/08/19 (火)	17:30	1,040.286
8	2025/08/07 (木)	17:00	1,038.584
9	2025/09/12 (金)	17:00	1,038.432
10	2025/09/01 (月)	17:00	1,036.135
50	2025/08/14 (木)	17:30	1,020.188

ピークは、01月30日
17:00～17:30に発生しています


ピークの発生要因と思われる設備を
一斉に稼働させず15分前後ずらすことや、
業務の一部を他の曜日、季節にシフトする
ことが可能であればピークが抑制され、
基本料金の低減につながります

TOP50における特徴


【月別】

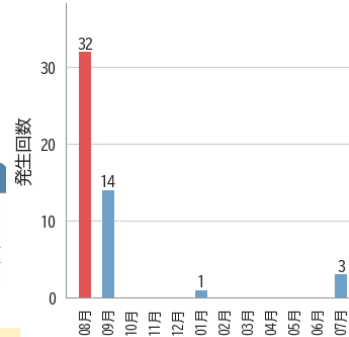

【曜日別】

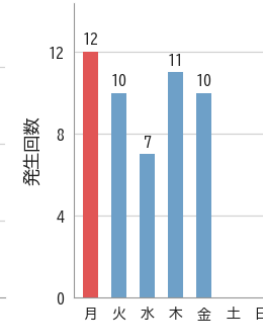

【時間帯別】

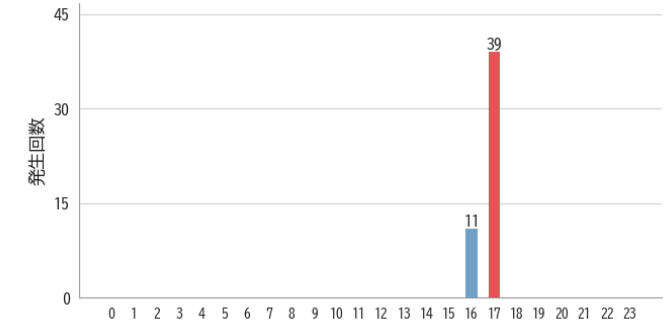


TOP50を見ると、以下の特徴があります
月別で多いのは08月
曜日別で多いのは月曜日
時間帯別で多いのは17時

月ごと、曜日ごと、時間帯ごとの特徴を把握して、ピークの抑制につなげましょう
稼働している設備を把握するためには、個別機器ごとの電力使用状況の見える化がおすすめです
ピークの抑制には、高効率空調への更新や照明のLED化、受変電設備の高効率化も有効です

⑥ ロードカーブ（2026年01月25日～2026年01月31日）

⑤におけるピーク発生日を含む1週間について、30分ごとの需要電力 [kW] 336コマを時系列に並べたものです（48コマ/日×7日=336コマ）

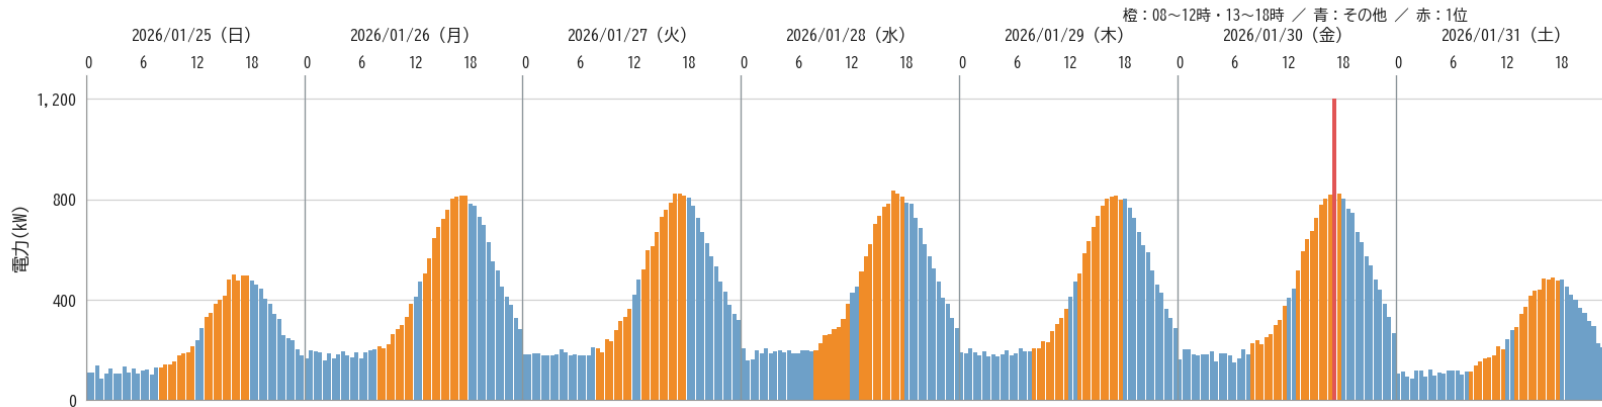

ピークは、01月30日17:00～17:30に発生しています
当該日を含む一週間の電力の使い方注目してください

年間を通じて日中を中心に電気を使用しており、かつ土・日曜日も
使用している場合、特に太陽光発電システムの導入が効果的です

最大電力とは30分ごとの需要電力の最大値のことです。また、使用電力量とは
30分ごとの使用電力量を対象期間（月初～月末）において合計した値のことです。
この対象期間は、料金の算定期間とは異なる場合がありますのでご注意ください。

発行元：東京電力エナジーパートナー株式会社

年月日	電力量(kWh)	最大電力(kW)
2026/01/25 (日)	5,986.6355	498.979
2026/01/26 (月)	9,846.686	814.68
2026/01/27 (火)	9,904.608	823.732
2026/01/28 (水)	9,949.5465	836.996
2026/01/29 (木)	9,884.262	813.119
2026/01/30 (金)	10,074.4925	1,200
2026/01/31 (土)	5,863.835	489.638