


⑤ デュレーションカーブ（2025年07月～2026年06月）

30分ごとの需要電力 [kW] 17,520コマを大きな順に並べたものです（48コマ/日×365日＝17,520コマ）

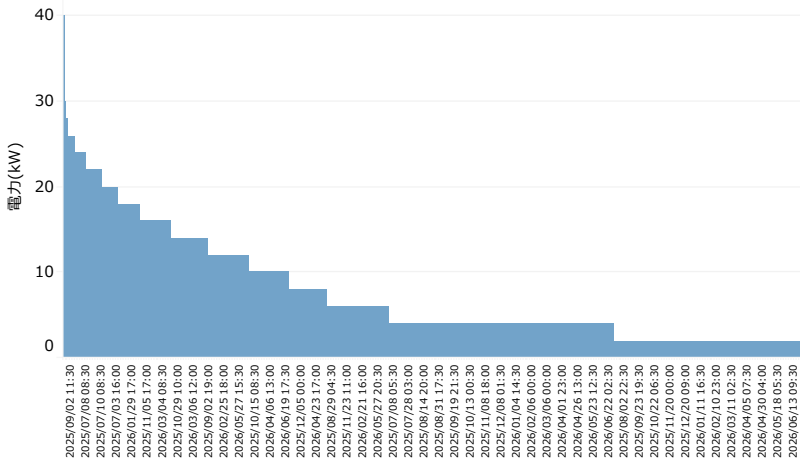

順位	年月日	時分	電力(kW)
1	2026/01/26(月)	09:00	40
2	2025/07/22(火)	09:00	36
3	2025/08/25(月)	08:30	36
4	2025/09/01(月)	09:00	34
5	2026/01/26(月)	09:30	34
6	2025/07/22(火)	09:30	32
7	2025/07/28(月)	09:00	32
8	2025/08/18(月)	08:30	32
9	2025/08/18(月)	10:30	32
10	2025/08/25(月)	09:00	32
50	2025/08/05(火)	11:00	28


ピークは、01月26日09:00～09:30に発生しています




ピークの発生要因と思われる設備を一齐に稼働させず15分前後ずらすことや、業務の一部を他の曜日、季節にシフトすることが可能であればピークが抑制され、基本料金の低減につながります

TOP50における特徴


【月別】

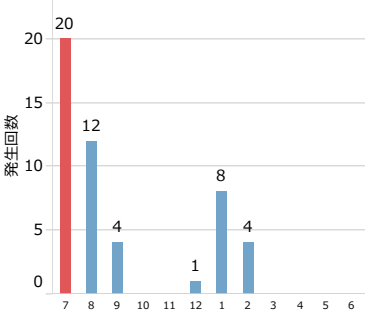

【曜日別】

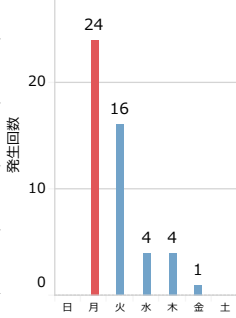

【時間帯別】

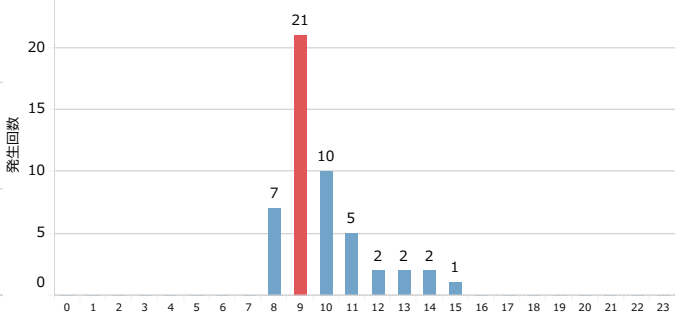


TOP50を見ると、以下の特徴があります
月別で多いのは 07月
曜日別で多いのは 月曜日
時間帯別で多いのは



月ごと、曜日ごと、時間帯ごとの特徴を把握して、ピークの抑制につなげましょう
稼働している設備を把握するためには、個別機器ごとの電力使用状況の見える化がおすすめです
ピークの抑制には、高効率空調への更新や照明のLED化、受変電設備の高効率化も有効です

⑥ ロードカーブ（2026年01月25日～2026年01月31日）

⑤におけるピーク発生日を含む1週間について、30分ごとの需要電力 [kW] 336コマを時系列順に並べたものです（48コマ/日×7日＝336コマ）

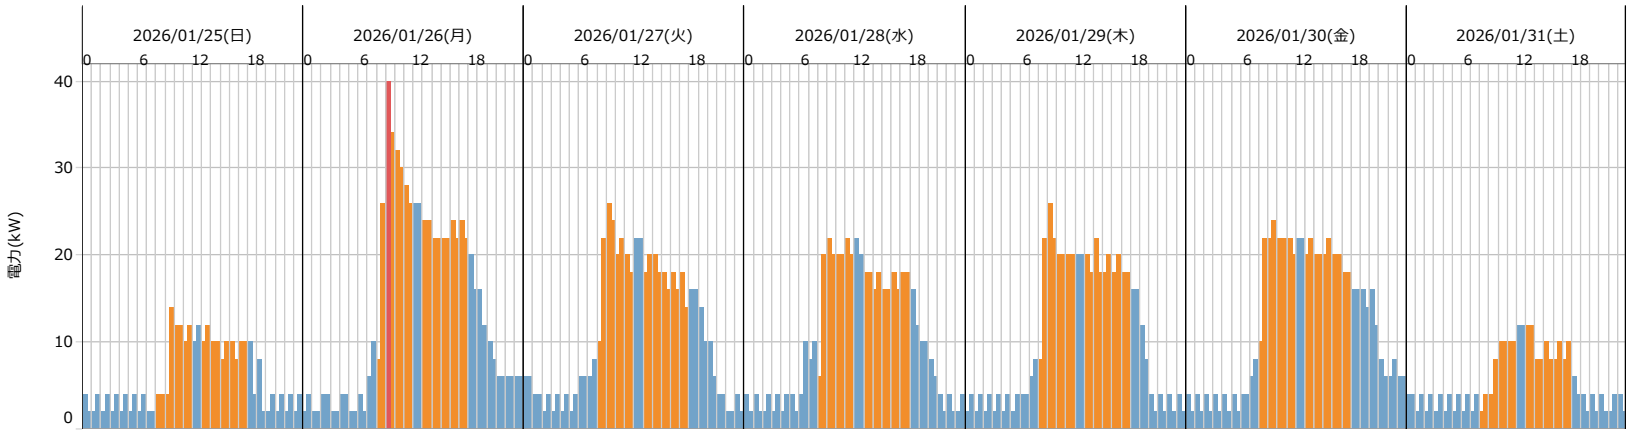

年月日	電力量 (kWh)	最大電力 (kW)
2026/01/25(日)	143	14
2026/01/26(月)	339	40
2026/01/27(火)	271	26
2026/01/28(水)	256	22
2026/01/29(木)	261	26
2026/01/30(金)	298	24
2026/01/31(土)	133	12

ピークは、01月26日09:00～09:30に発生しています
当該日を含む一週間の電力の使い方に注目してください



年間を通じて日中を中心に電気を使用しており、かつ土・日曜日も使用している場合、特に太陽光発電システムの導入が効果的です

最大電力とは30分ごとの需要電力の最大値のことです。また、使用電力量とは30分ごとの使用電力量を対象期間（月初～月末）において合計した値のことです。
この対象期間は、**料金の算定期間とは異なる場合があります**のでご注意ください。