


電力使用状況見える化レポート

③ 月ごとの使用電力量の推移（2025年07月～2026年06月）

月ごとの使用電力量〔kWh〕の推移をグラフ化したものです

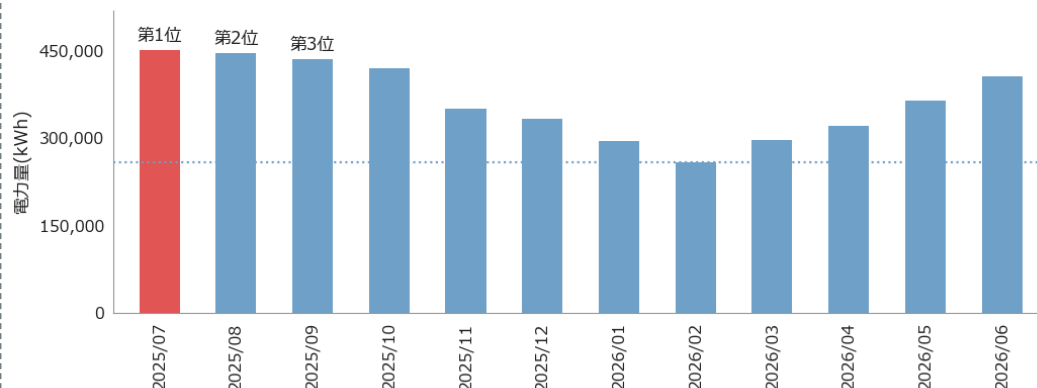

使用電力量が最も多かったのは07月でした。

02月（青点線）を上回る使用電力量は空調による影響が大いと思われます
空調洗浄や高効率空調への更新が使用電力量削減につながります

① 日ごとの最大電力：2026年06月

日ごとの最大電力〔kW〕を表示したものです


日	月	火	水	木	金	土
	06/01 16:30 1,182kW	06/02 17:00 1,170kW	06/03 18:00 1,180kW	06/04 17:00 1,184kW	06/05 17:30 1,194kW	06/06 16:00 620kW
06/07 18:30 614kW	06/08 17:00 1,180kW	06/09 17:00 1,176kW	06/10 17:00 1,218kW	06/11 17:00 1,192kW	06/12 17:00 1,174kW	06/13 17:30 634kW
06/14 17:00 652kW	06/15 17:30 1,168kW	06/16 16:30 1,178kW	06/17 16:30 1,170kW	06/18 16:30 1,176kW	06/19 17:00 1,200kW	06/20 17:30 620kW
06/21 18:00 638kW	06/22 17:00 1,176kW	06/23 16:30 1,156kW	06/24 17:00 1,182kW	06/25 16:30 1,192kW	06/26 16:30 1,198kW	06/27 16:30 624kW
06/28 17:30 640kW	06/29 17:30 1,194kW	06/30 16:30 1,164kW				

TOP3は以下のとおりでした

- 1位 10日（水） 17:00～17:30 1,218kW
- 2位 19日（金） 17:00～17:30 1,200kW
- 3位 26日（金） 16:30～17:00 1,198kW

② 30分ごとの需要電力の推移：2026年06月10日（水）

①における1位の日について、30分ごとの需要電力〔kW〕48コマをグラフ化したものです

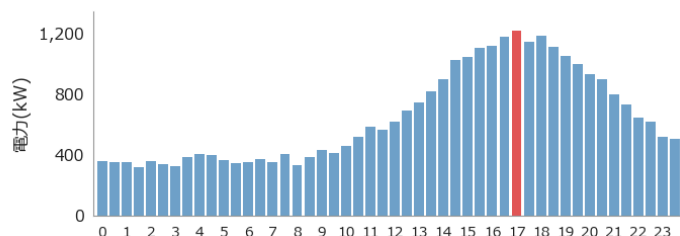


最大電力は、17:00～17:30に発生しています

TEPCO
東京電力エナジーパートナー

最大電力とは30分ごとの需要電力の最大値のことです。また、使用電力量とは30分ごとの使用電力量を対象期間（月初～月末）において合計した値のことです。この対象期間は、料金の算定期間とは異なる場合がありますのでご注意ください。

④ 最大電力の推移（2025年07月～2026年06月）

月ごとの最大電力〔kW〕の推移をグラフ化したものです

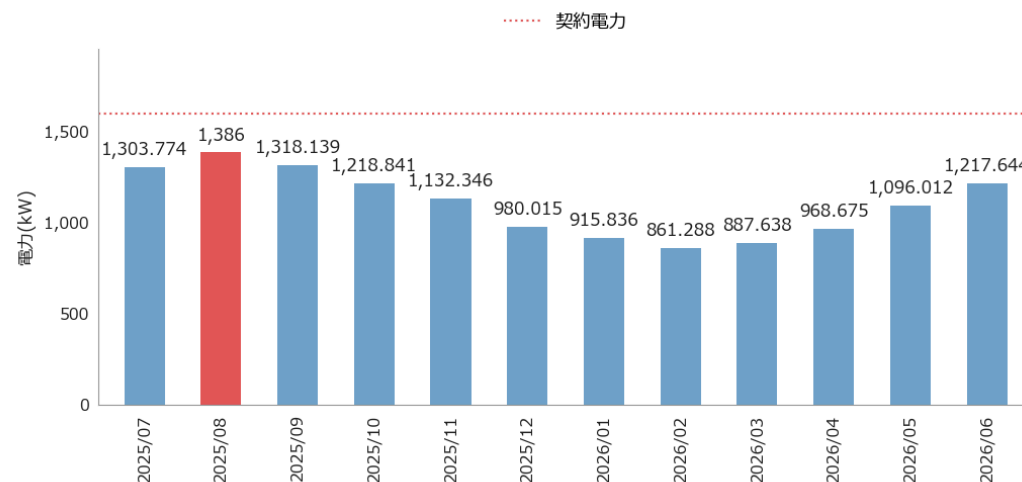


ピークは08月でした

次の08月に契約電力を超過しないよう気を付けましょう

⑤ デュレーションカーブ（2025年07月～2026年06月）

30分ごとの需要電力 [kW] 17,520コマを大きい順に並べたものです（48コマ/日×365日=17,520コマ）

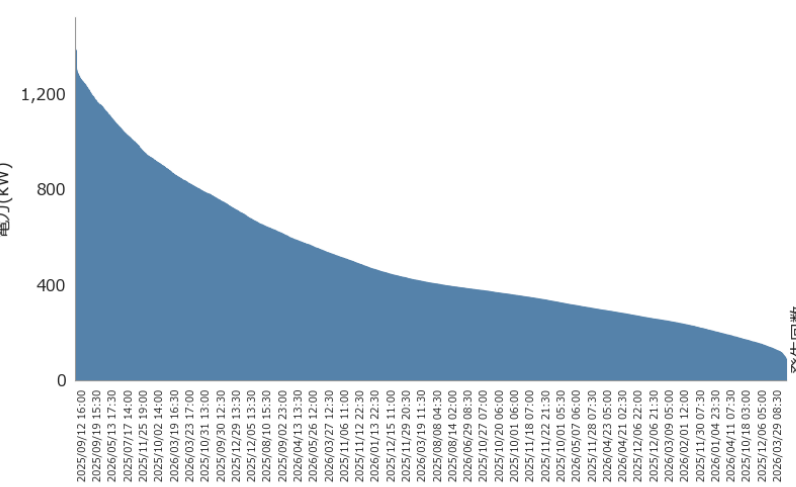


順位	年月日	時分	電力(kW)
1	2025/08/19 (火)	17:00	1,386
2	2025/08/18 (月)	16:00	1,325.238
3	2025/08/13 (水)	17:30	1,321.092
4	2025/08/29 (金)	17:30	1,320.737
5	2025/08/22 (金)	17:00	1,320.206
6	2025/09/01 (月)	17:00	1,318.139
7	2025/08/18 (月)	17:00	1,317.737
8	2025/08/27 (水)	17:00	1,315.693
9	2025/08/26 (火)	16:30	1,314.753
10	2025/08/12 (火)	17:00	1,310.672
50	2025/08/20 (水)	17:00	1,285.435

ピークは、08月19日
17:00～17:30に発生しています


ピークの発生要因と思われる設備を
一斉に稼働させず15分前後ずらすことや、
業務の一部を他の曜日、季節にシフトする
ことが可能であればピークが抑制され、
基本料金の低減につながります

TOP50における特徴


【月別】

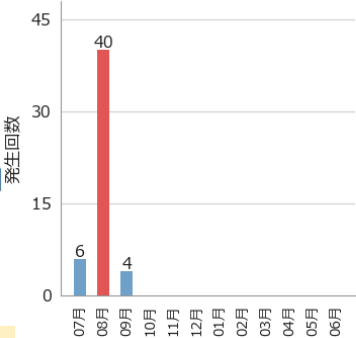

【曜日別】

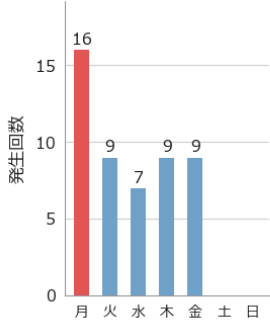

【時間帯別】

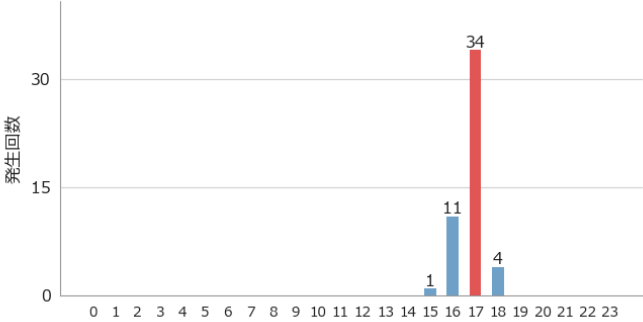


TOP50を見ると、以下の特徴があります
月別で多いのは08月
曜日別で多いのは月曜日
時間帯別で多いのは17時

月ごと、曜日ごと、時間帯ごとの特徴を把握して、ピークの抑制につなげましょう
稼働している設備を把握するためには、個別機器ごとの電力使用状況の見える化がおすすめです
ピークの抑制には、高効率空調への更新や照明のLED化、受変電設備の高効率化も有効です

⑥ ロードカーブ（2025年08月17日～2025年08月23日）

⑤におけるピーク発生日を含む1週間について、30分ごとの需要電力 [kW] 336コマを時系列に並べたものです（48コマ/日×7日=336コマ）

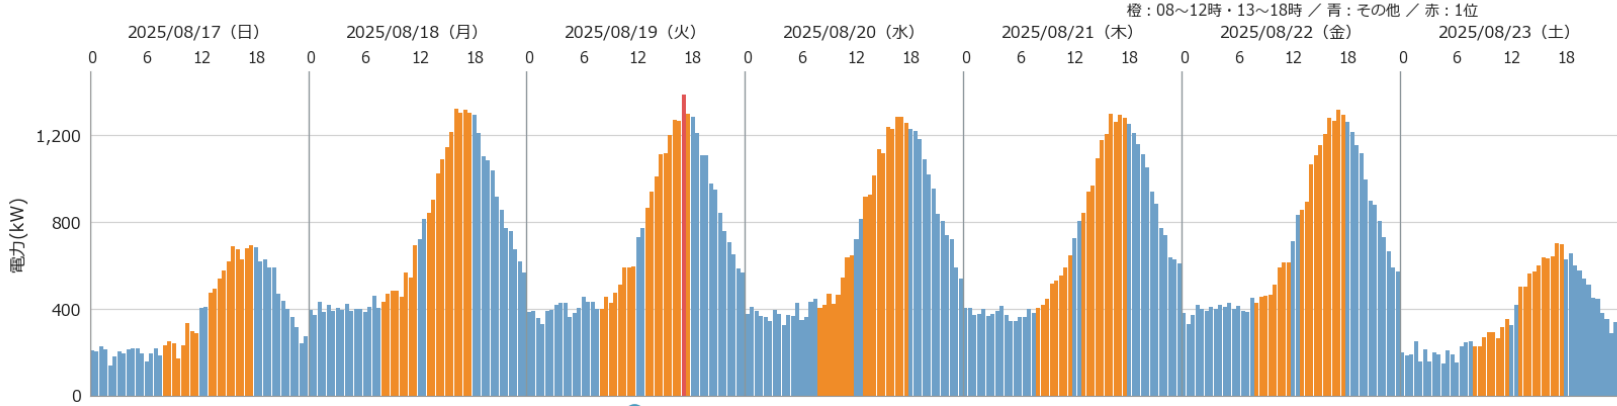

年月日	電力量(kWh)	最大電力(kW)
2025/08/17 (日)	8,898.1905	695.439
2025/08/18 (月)	17,269.2475	1,325.238
2025/08/19 (火)	17,101.6215	1,386
2025/08/20 (水)	17,031.6435	1,285.435
2025/08/21 (木)	17,052.5445	1,301.465
2025/08/22 (金)	17,242.842	1,320.206
2025/08/23 (土)	9,027.233	703.238

ピークは、08月19日17:00～17:30に発生しています
当該日を含む一週間の電力の使い方に注目してください

年間を通じて日中を中心に電気を使用しており、かつ土・日曜日も
使用している場合、特に太陽光発電システムの導入が効果的です

最大電力とは30分ごとの需要電力の最大値のことです。また、使用電力量とは
30分ごとの使用電力量を対象期間（月初～月末）において合計した値のことです。
この対象期間は、料金の算定期間とは異なる場合がありますのでご注意ください。