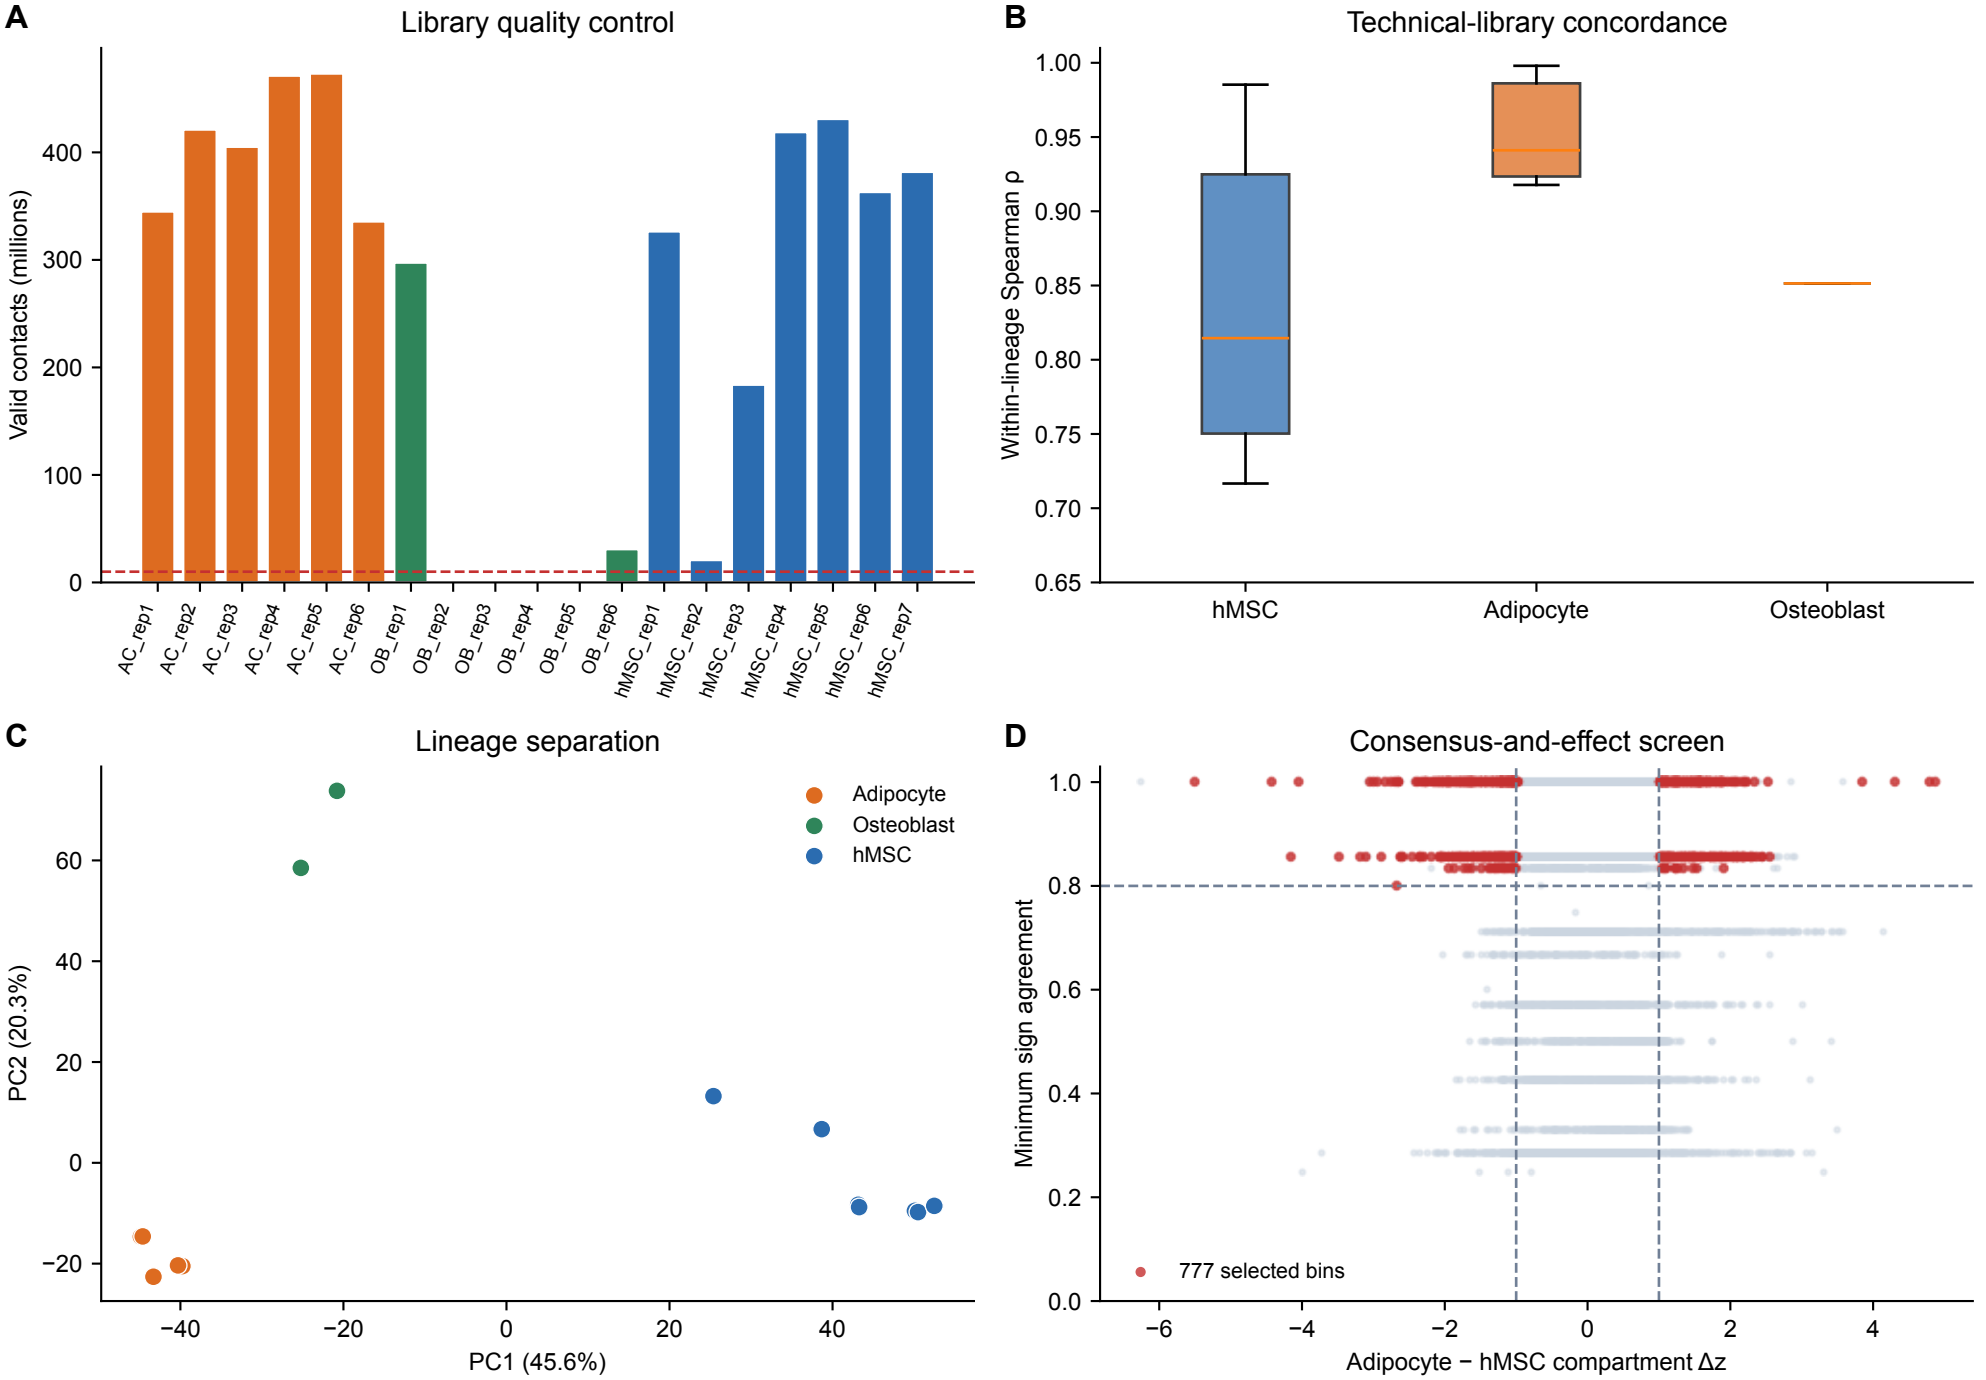
A
Library quality control
Valid contacts (millions)
0
100
200
300
400
AC_rep1
AC_rep2
AC_rep3
AC_rep4
AC_rep5
AC_rep6
OB_rep1
OB_rep2
OB_rep3
OB_rep4
OB_rep5
OB_rep6
hMSC_rep1
hMSC_rep2
hMSC_rep3
hMSC_rep4
hMSC_rep5
hMSC_rep6
hMSC_rep7
B
Technical-library concordance
Within-lineage Spearman ρ
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
hMSC
Adipocyte
Osteoblast
C
Lineage separation
Adipocyte
Osteoblast
hMSC
PC2 (20.3%)
−20
0
20
40
60
−40
−20
0
20
40
PC1 (45.6%)
D
Consensus-and-effect screen
Minimum sign agreement
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
777 selected bins
−6
−4
−2
0
2
4
Adipocyte − hMSC compartment Δz