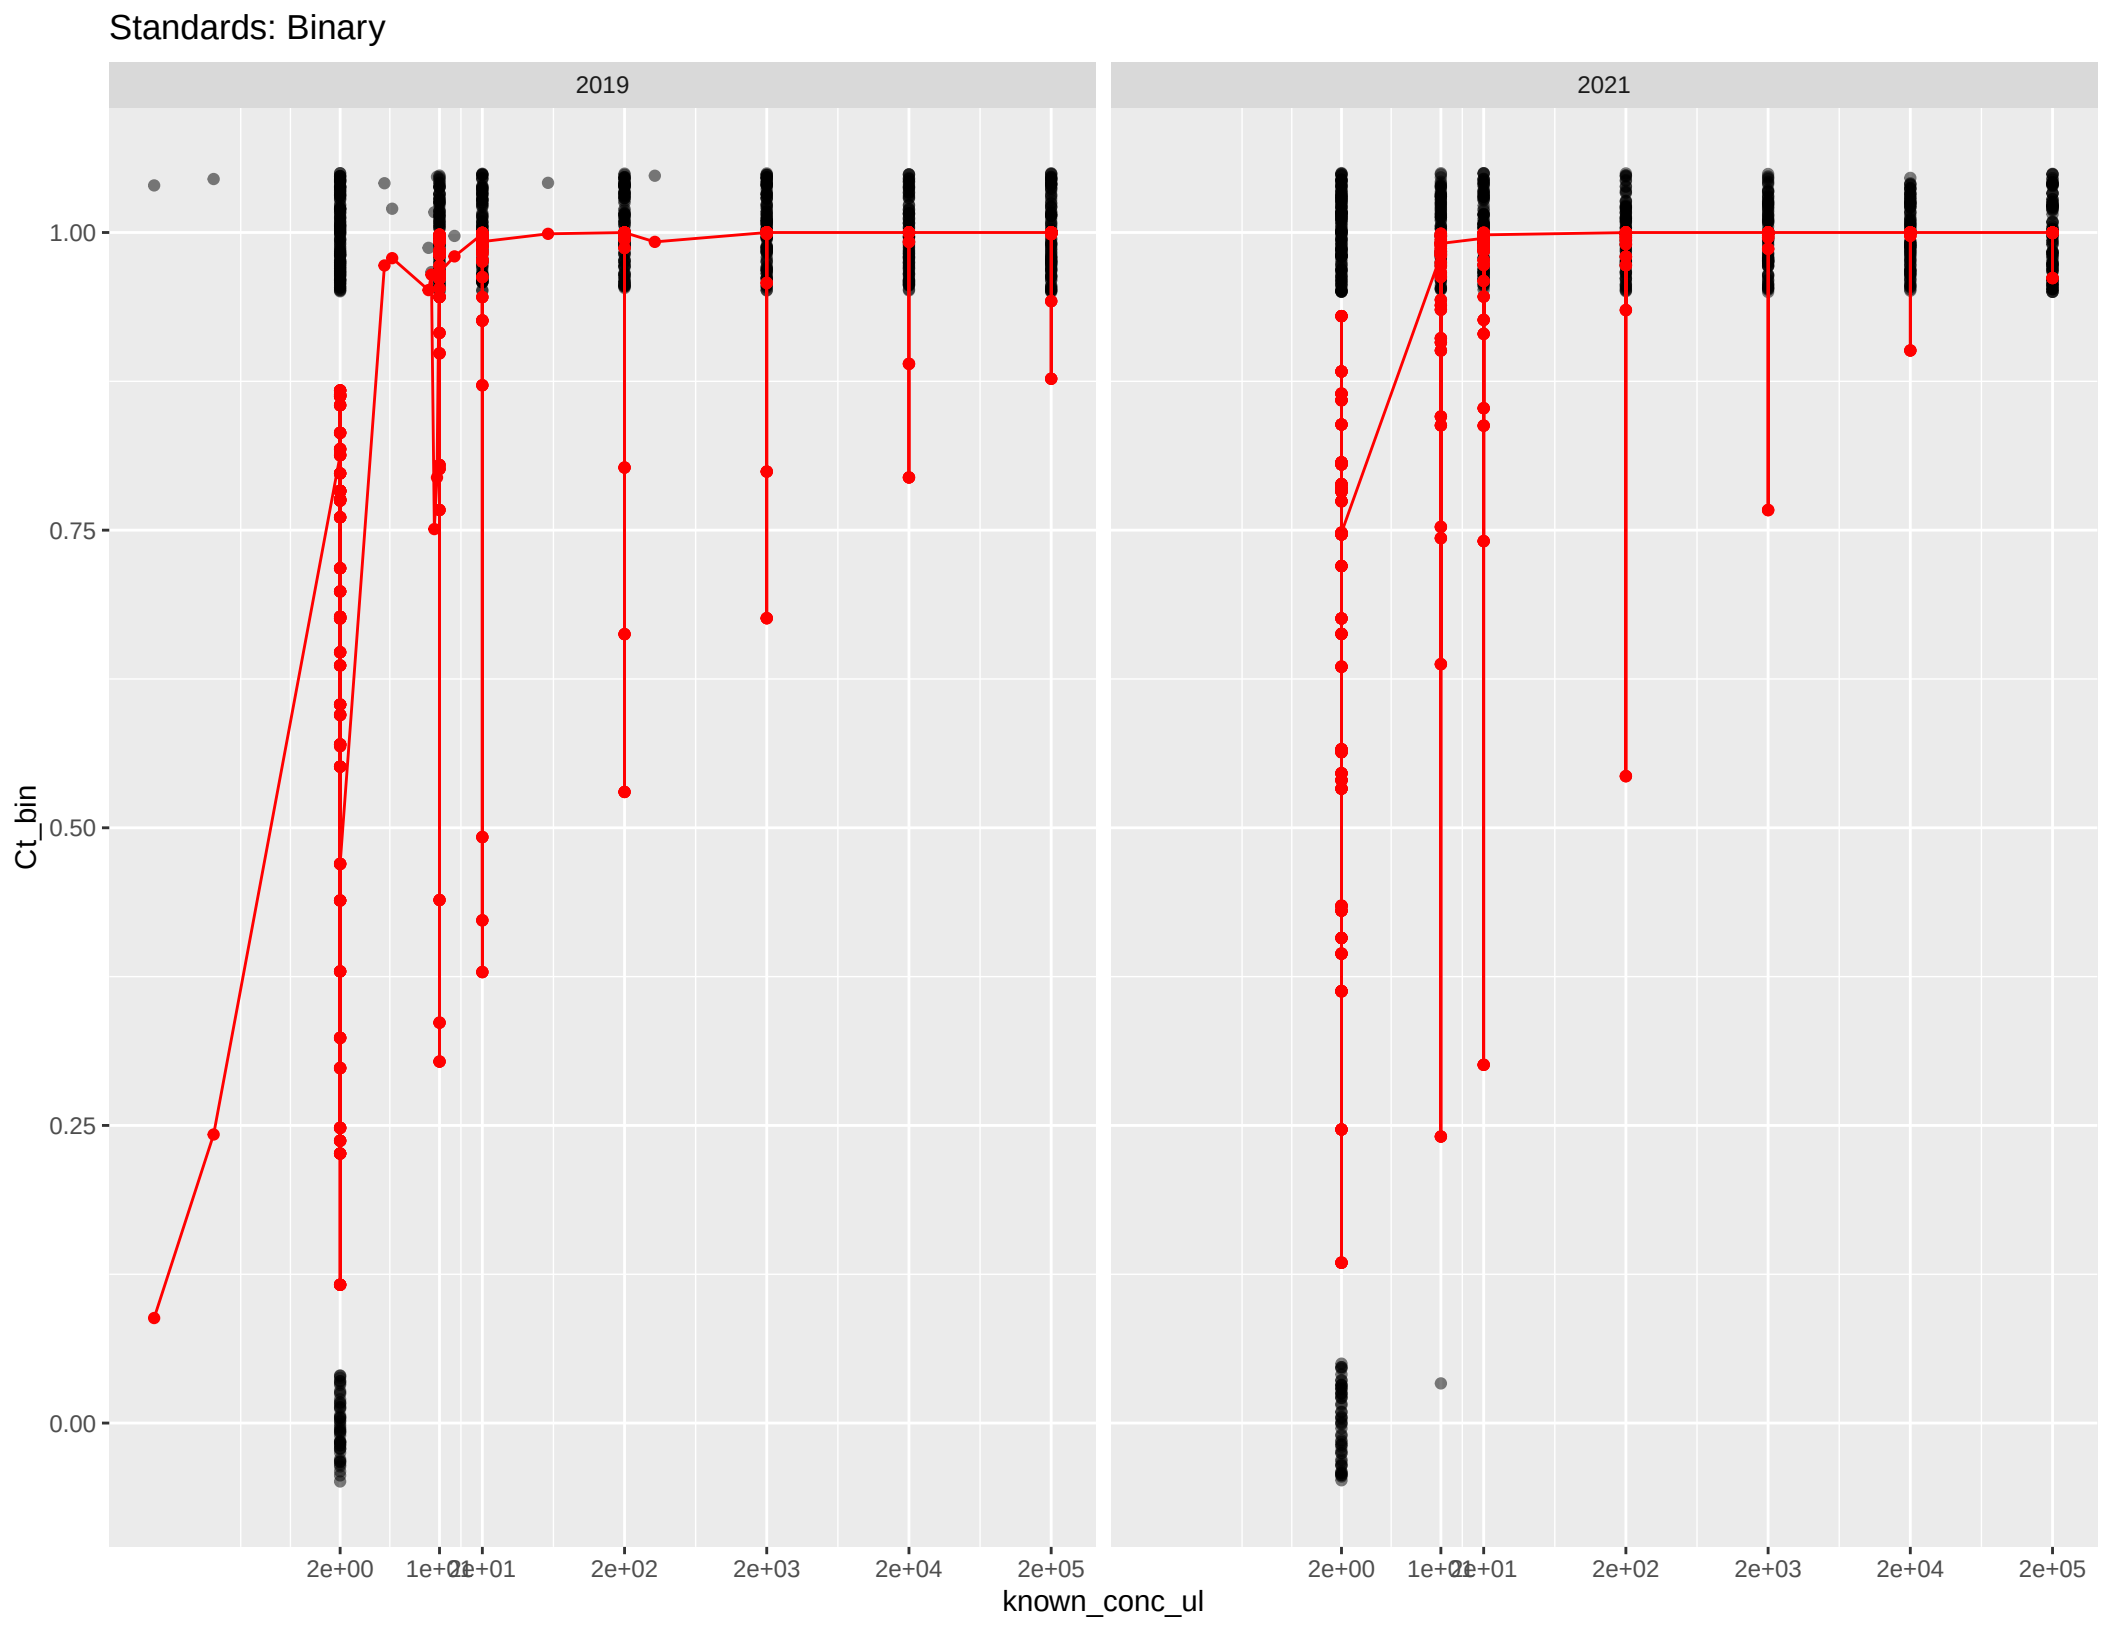
Standards: Binary
2019
2021
Ct_bin
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
2e+00
1e+01
2e+01
2e+02
2e+03
2e+04
2e+05
known_conc_ul

Standards: Positive

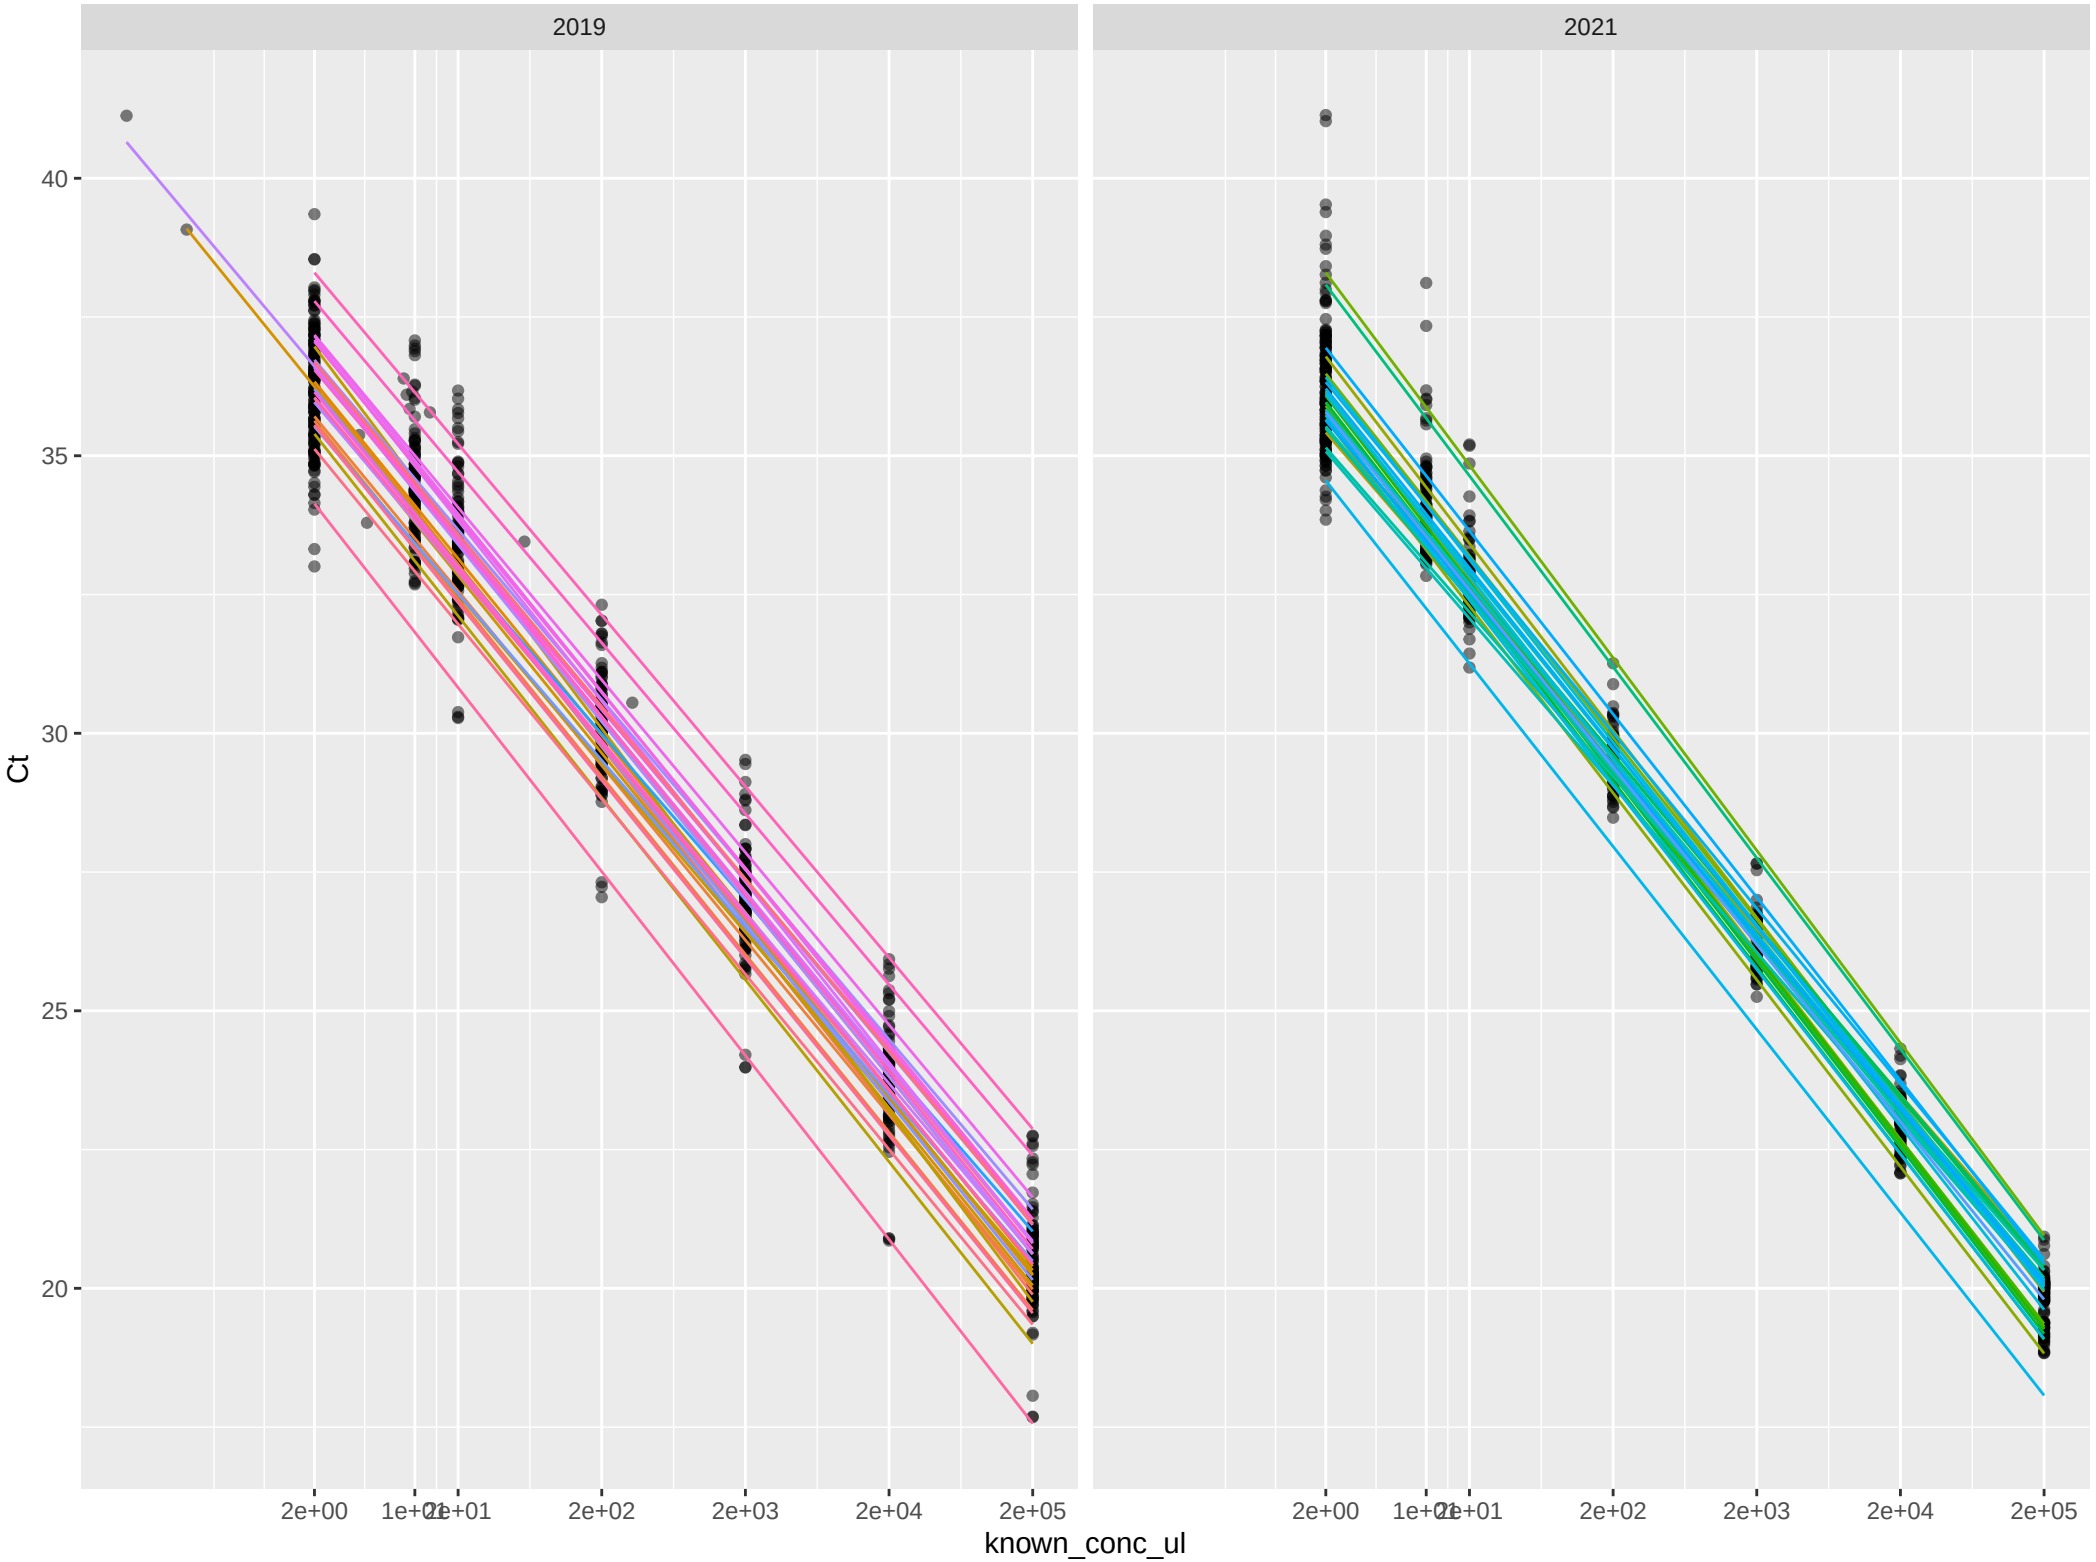

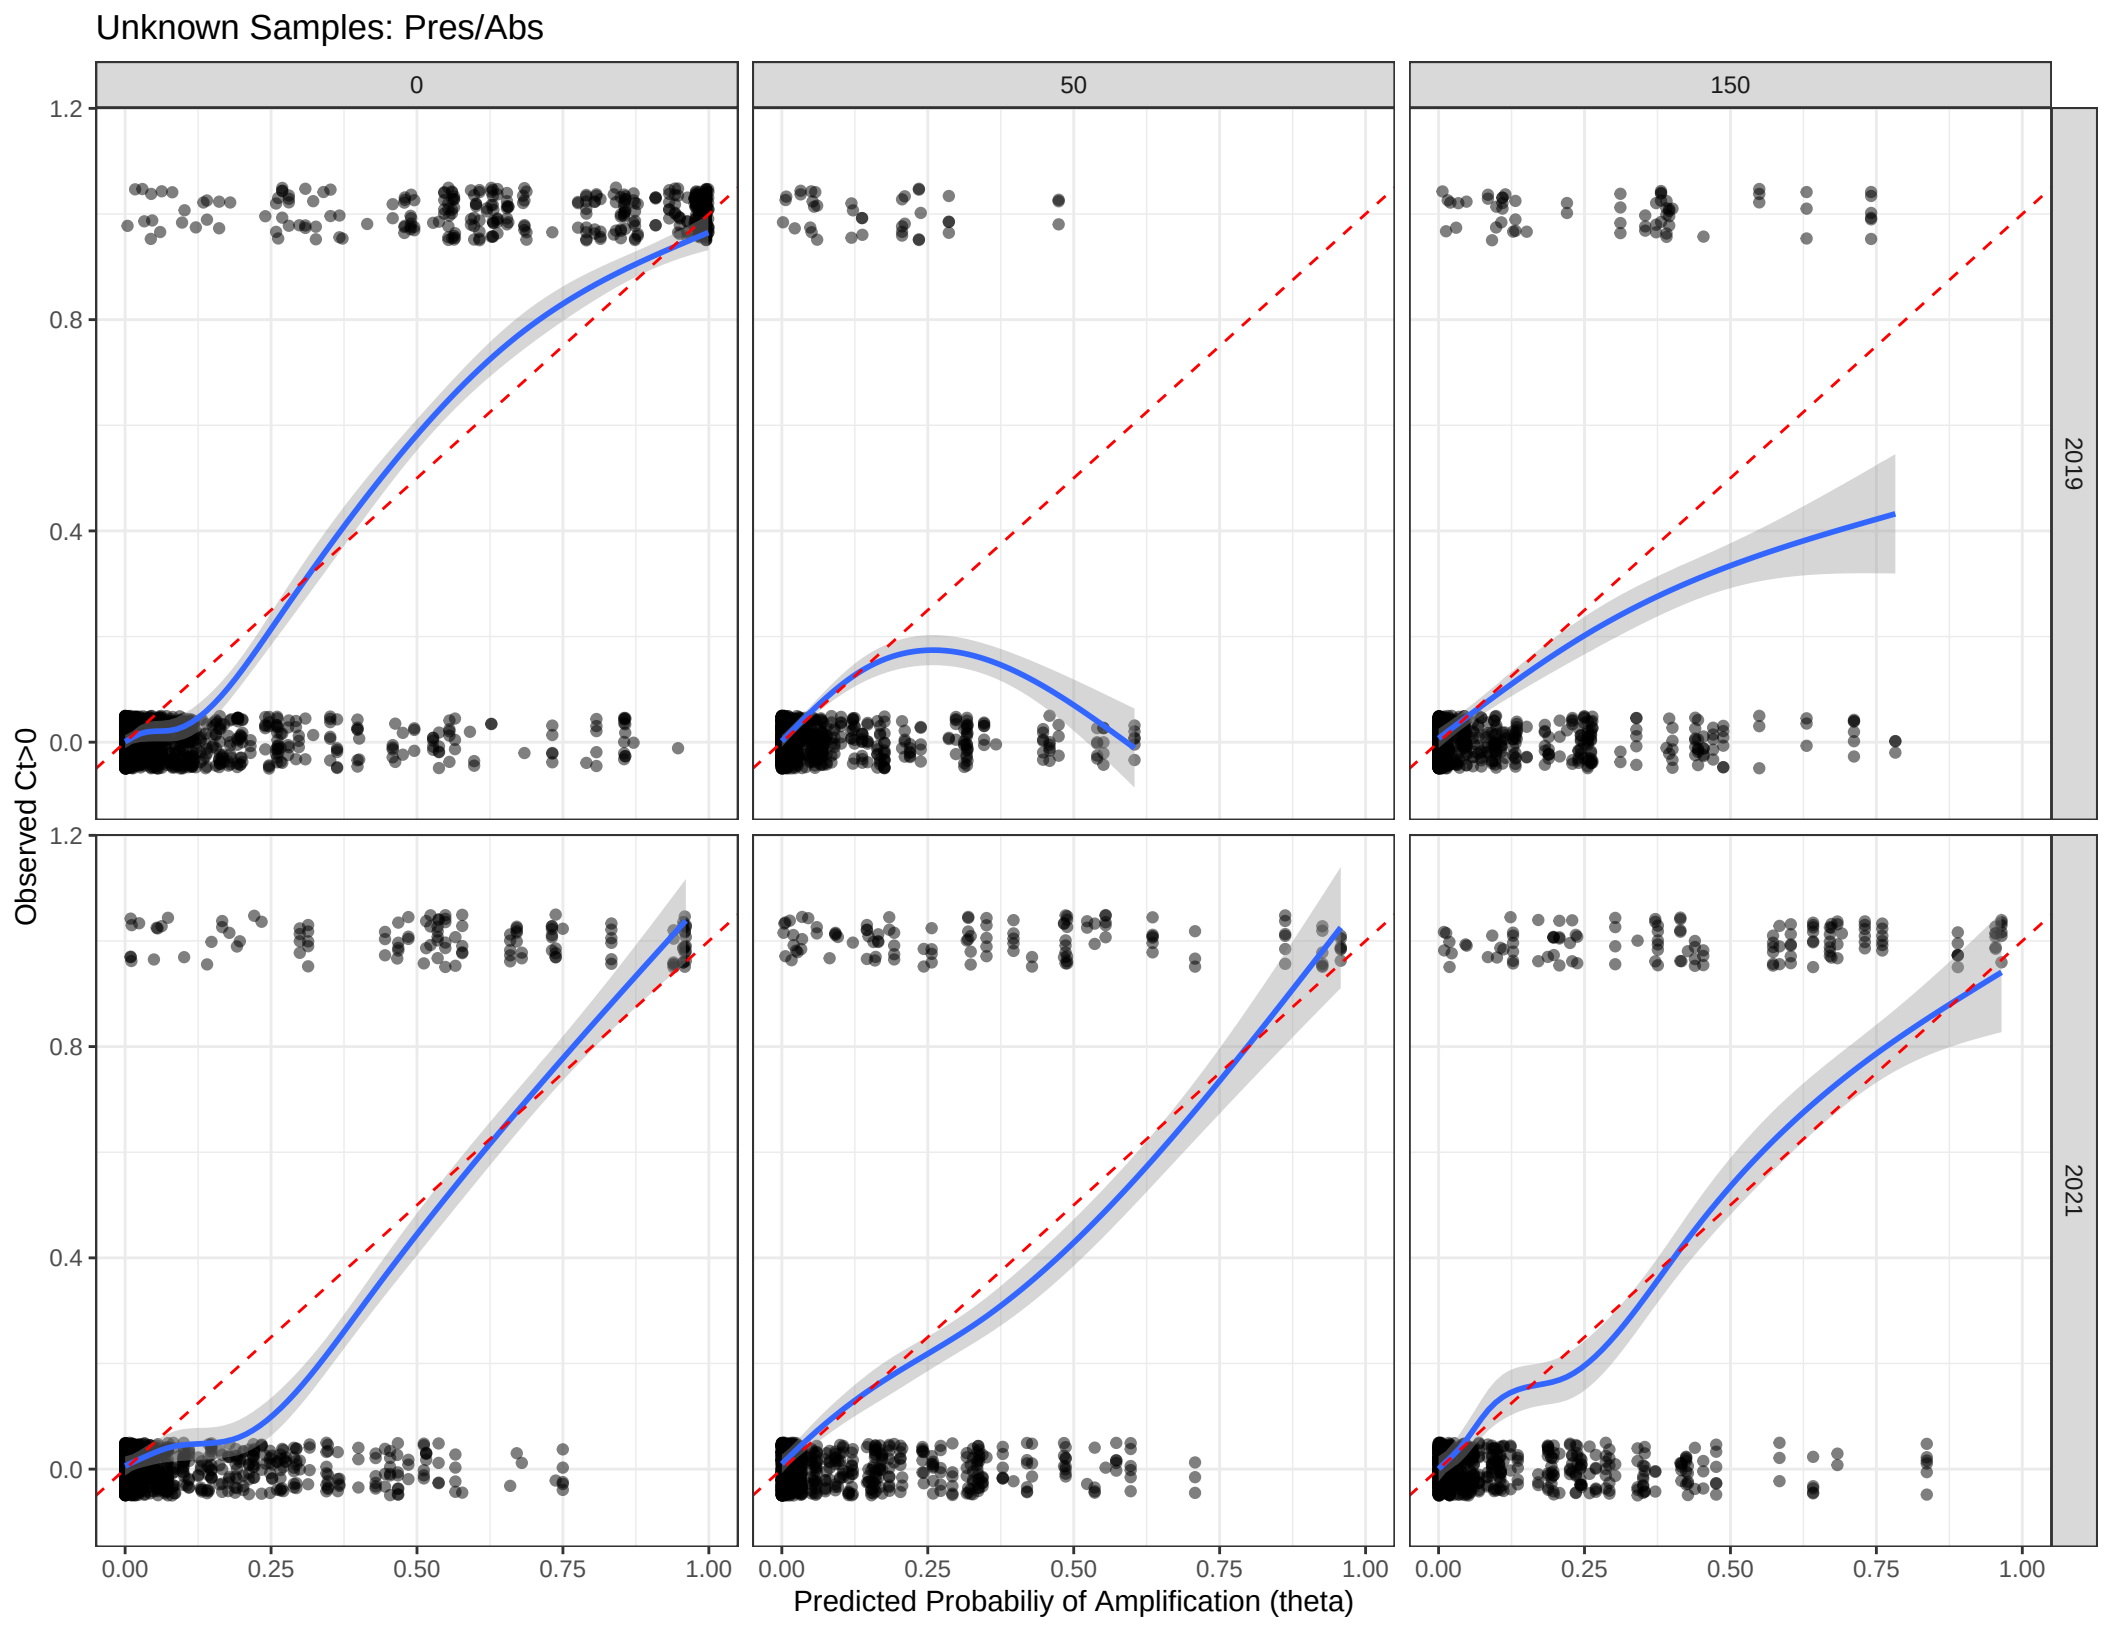
Unknown Samples: Pres/Abs
0
50
150
2019
2021
Observed Ct>0
Predicted Probabiliy of Amplification (theta)
0.0
0.4
0.8
1.2
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00

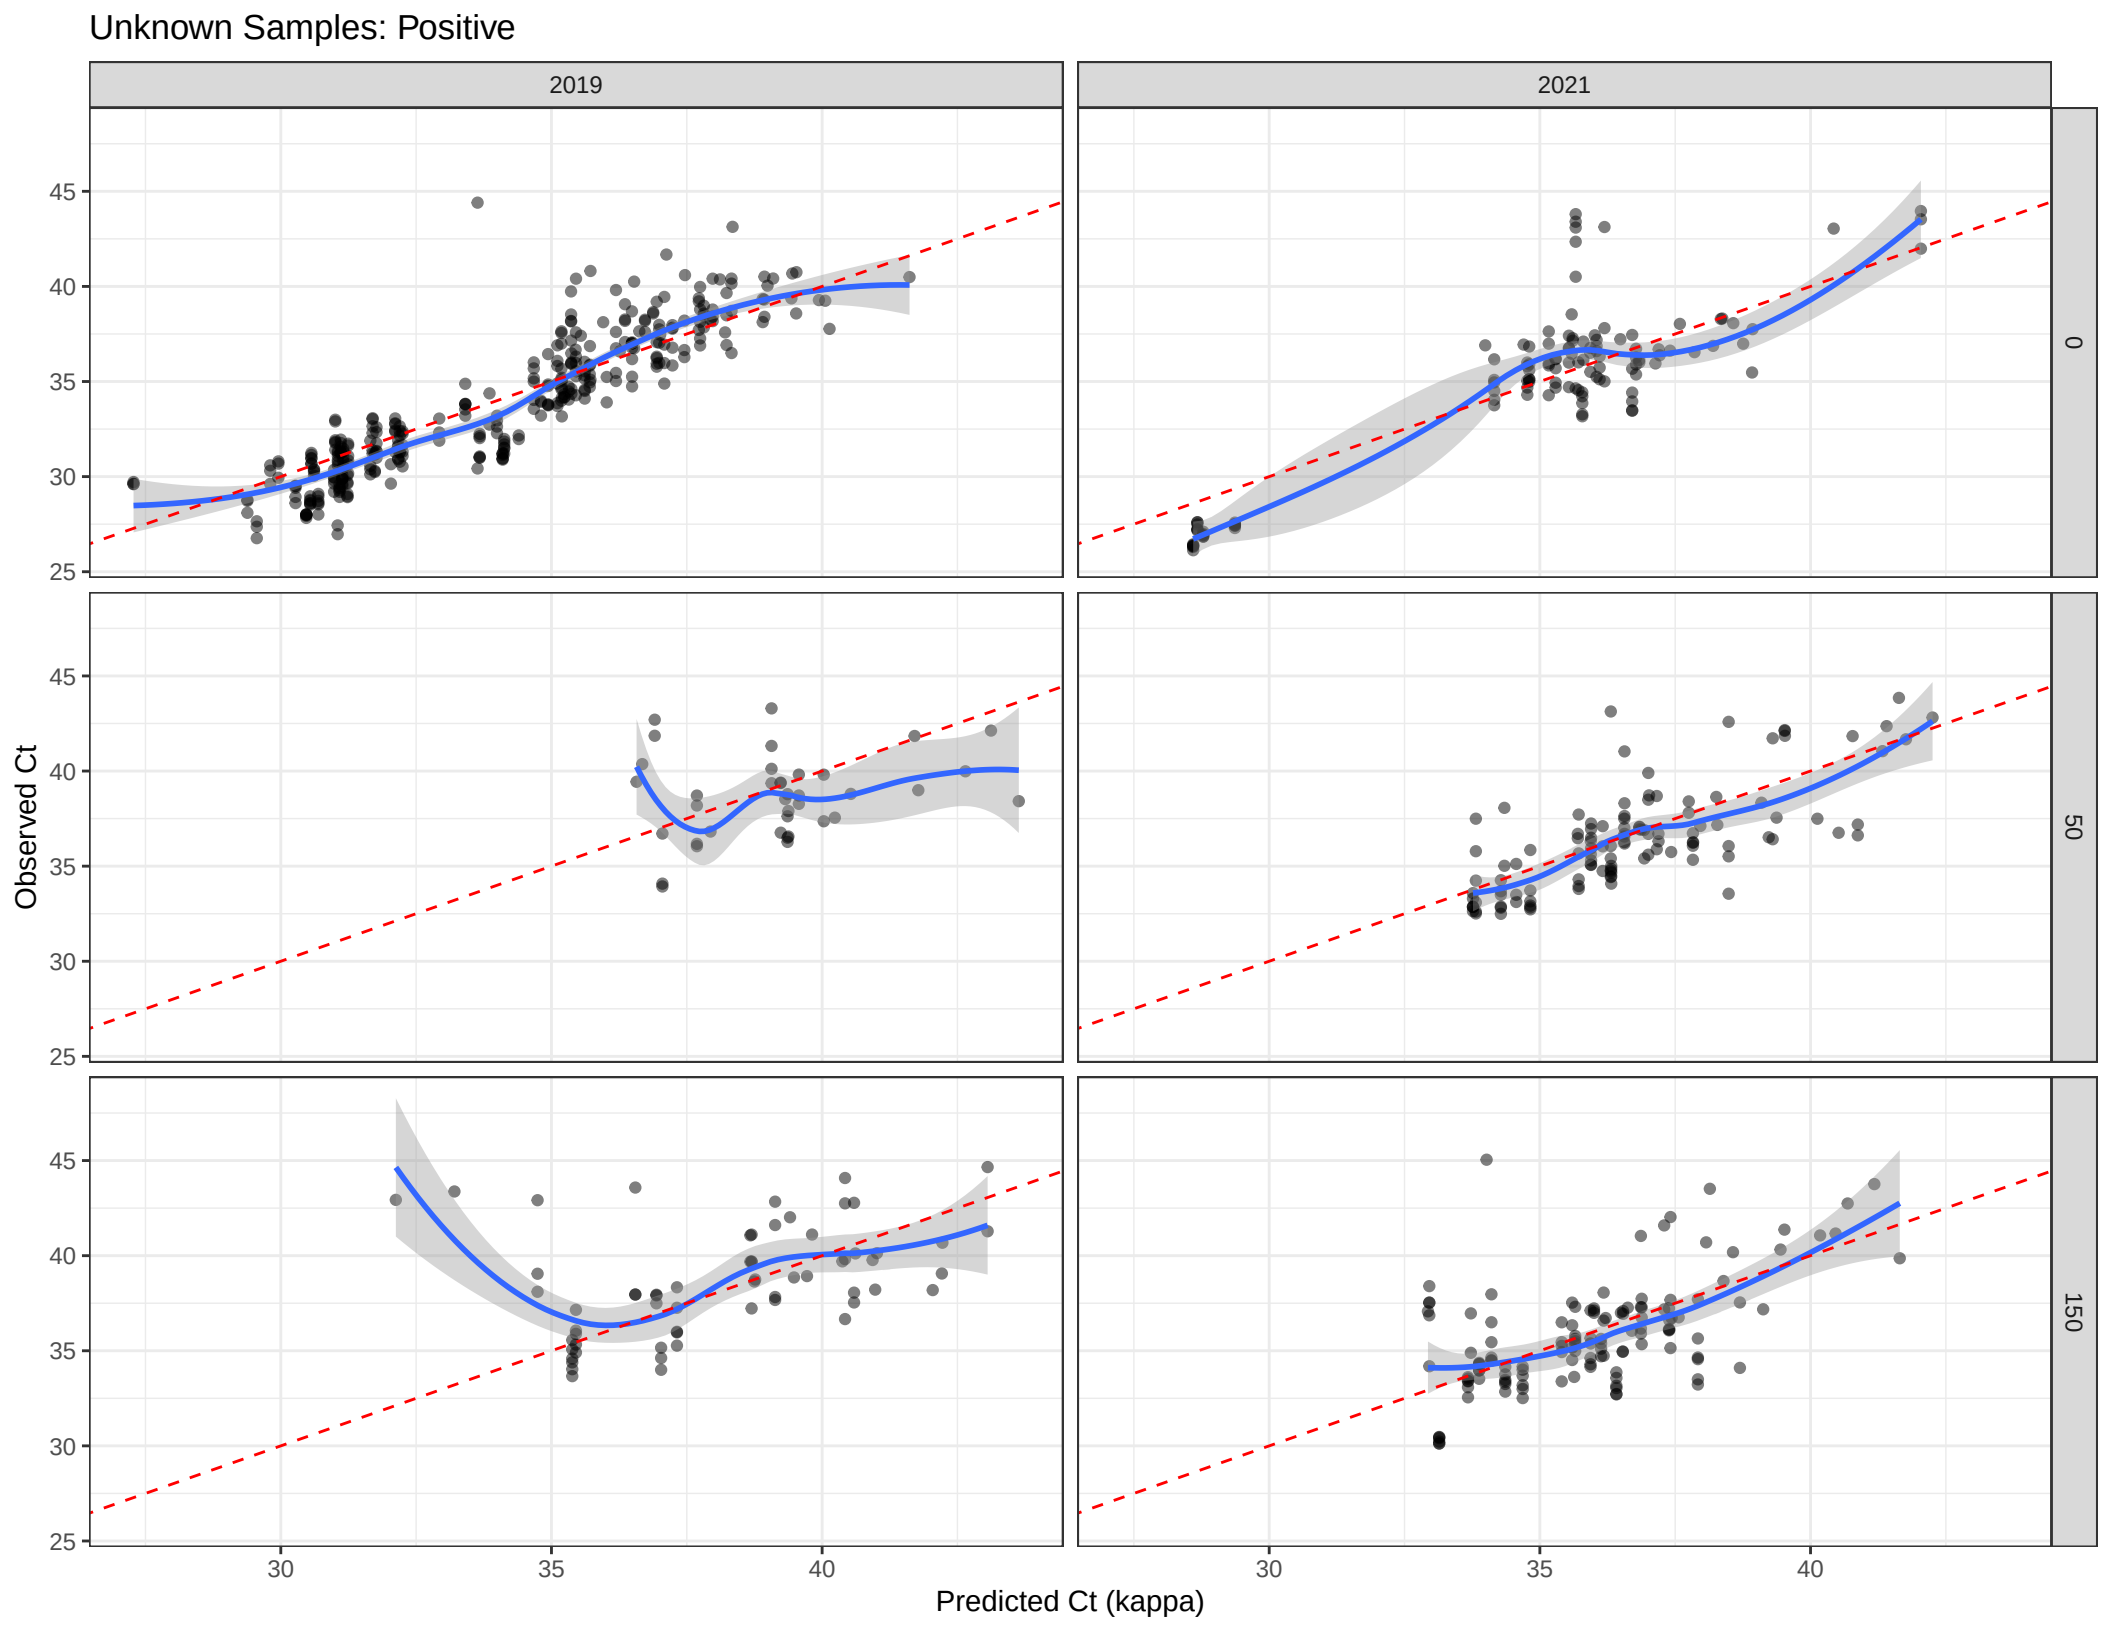
Unknown Samples: Positive
2019
2021
0
50
150
Observed Ct
Predicted Ct (kappa)
25
30
35
40
45