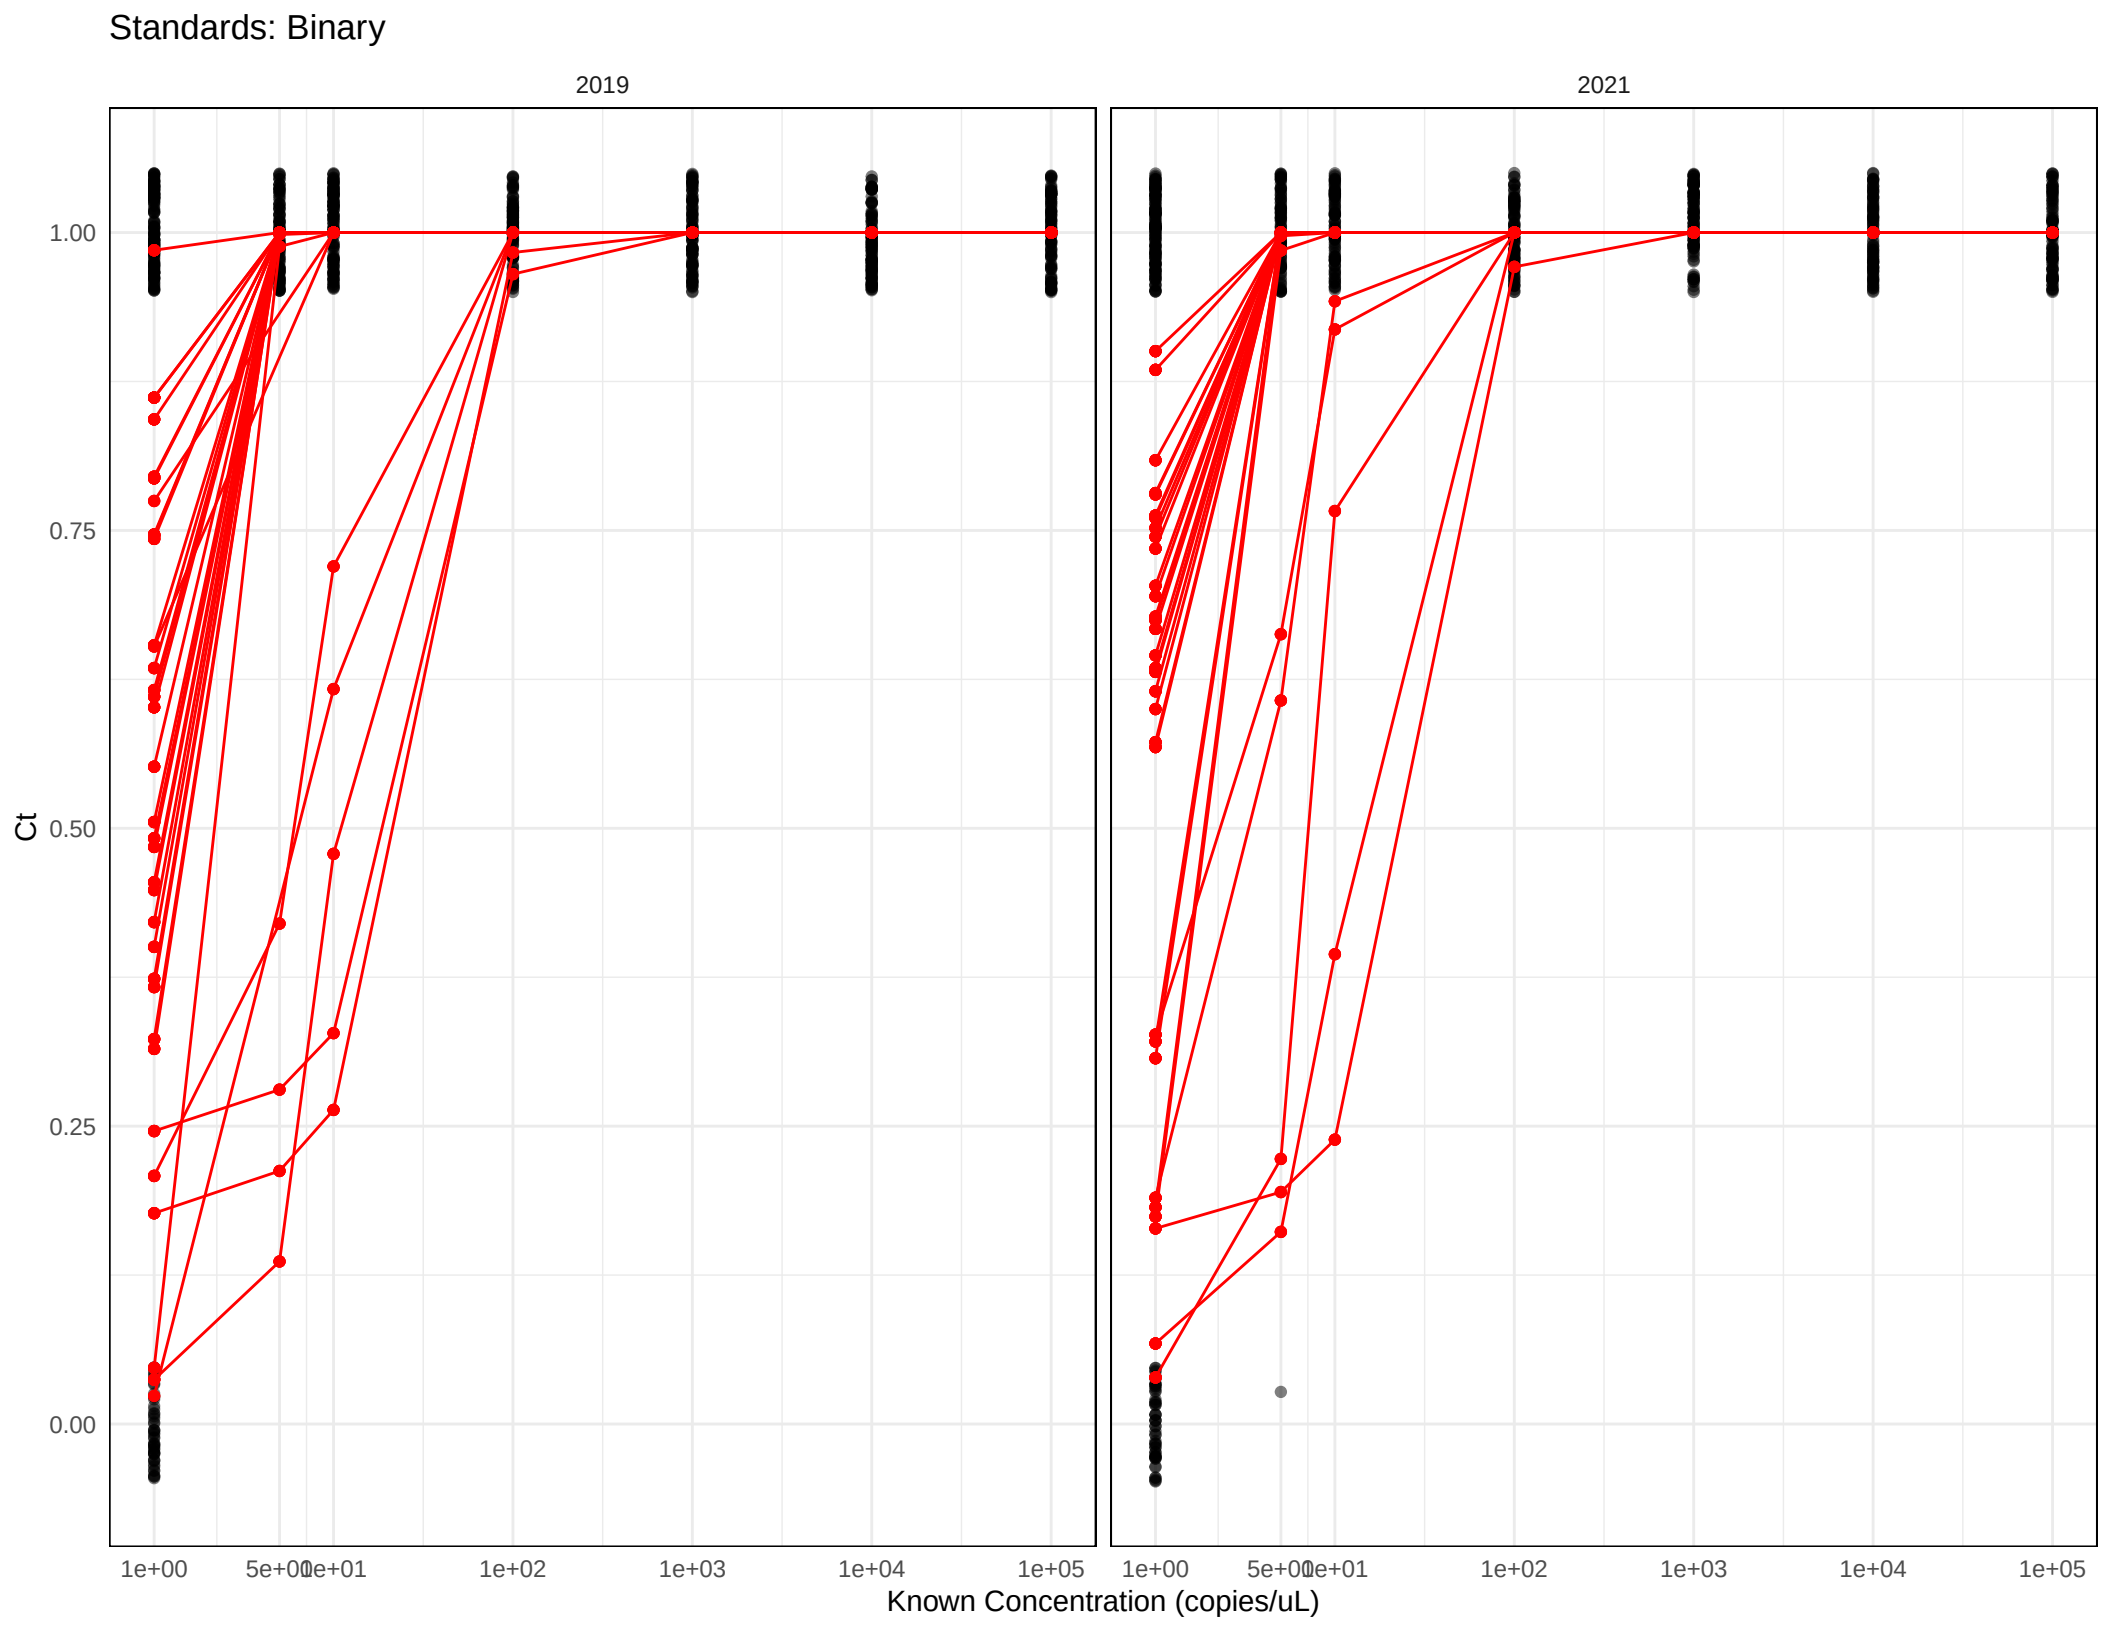
Standards: Binary
2019
2021
Ct
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1e+00
5e+00
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Known Concentration (copies/uL)

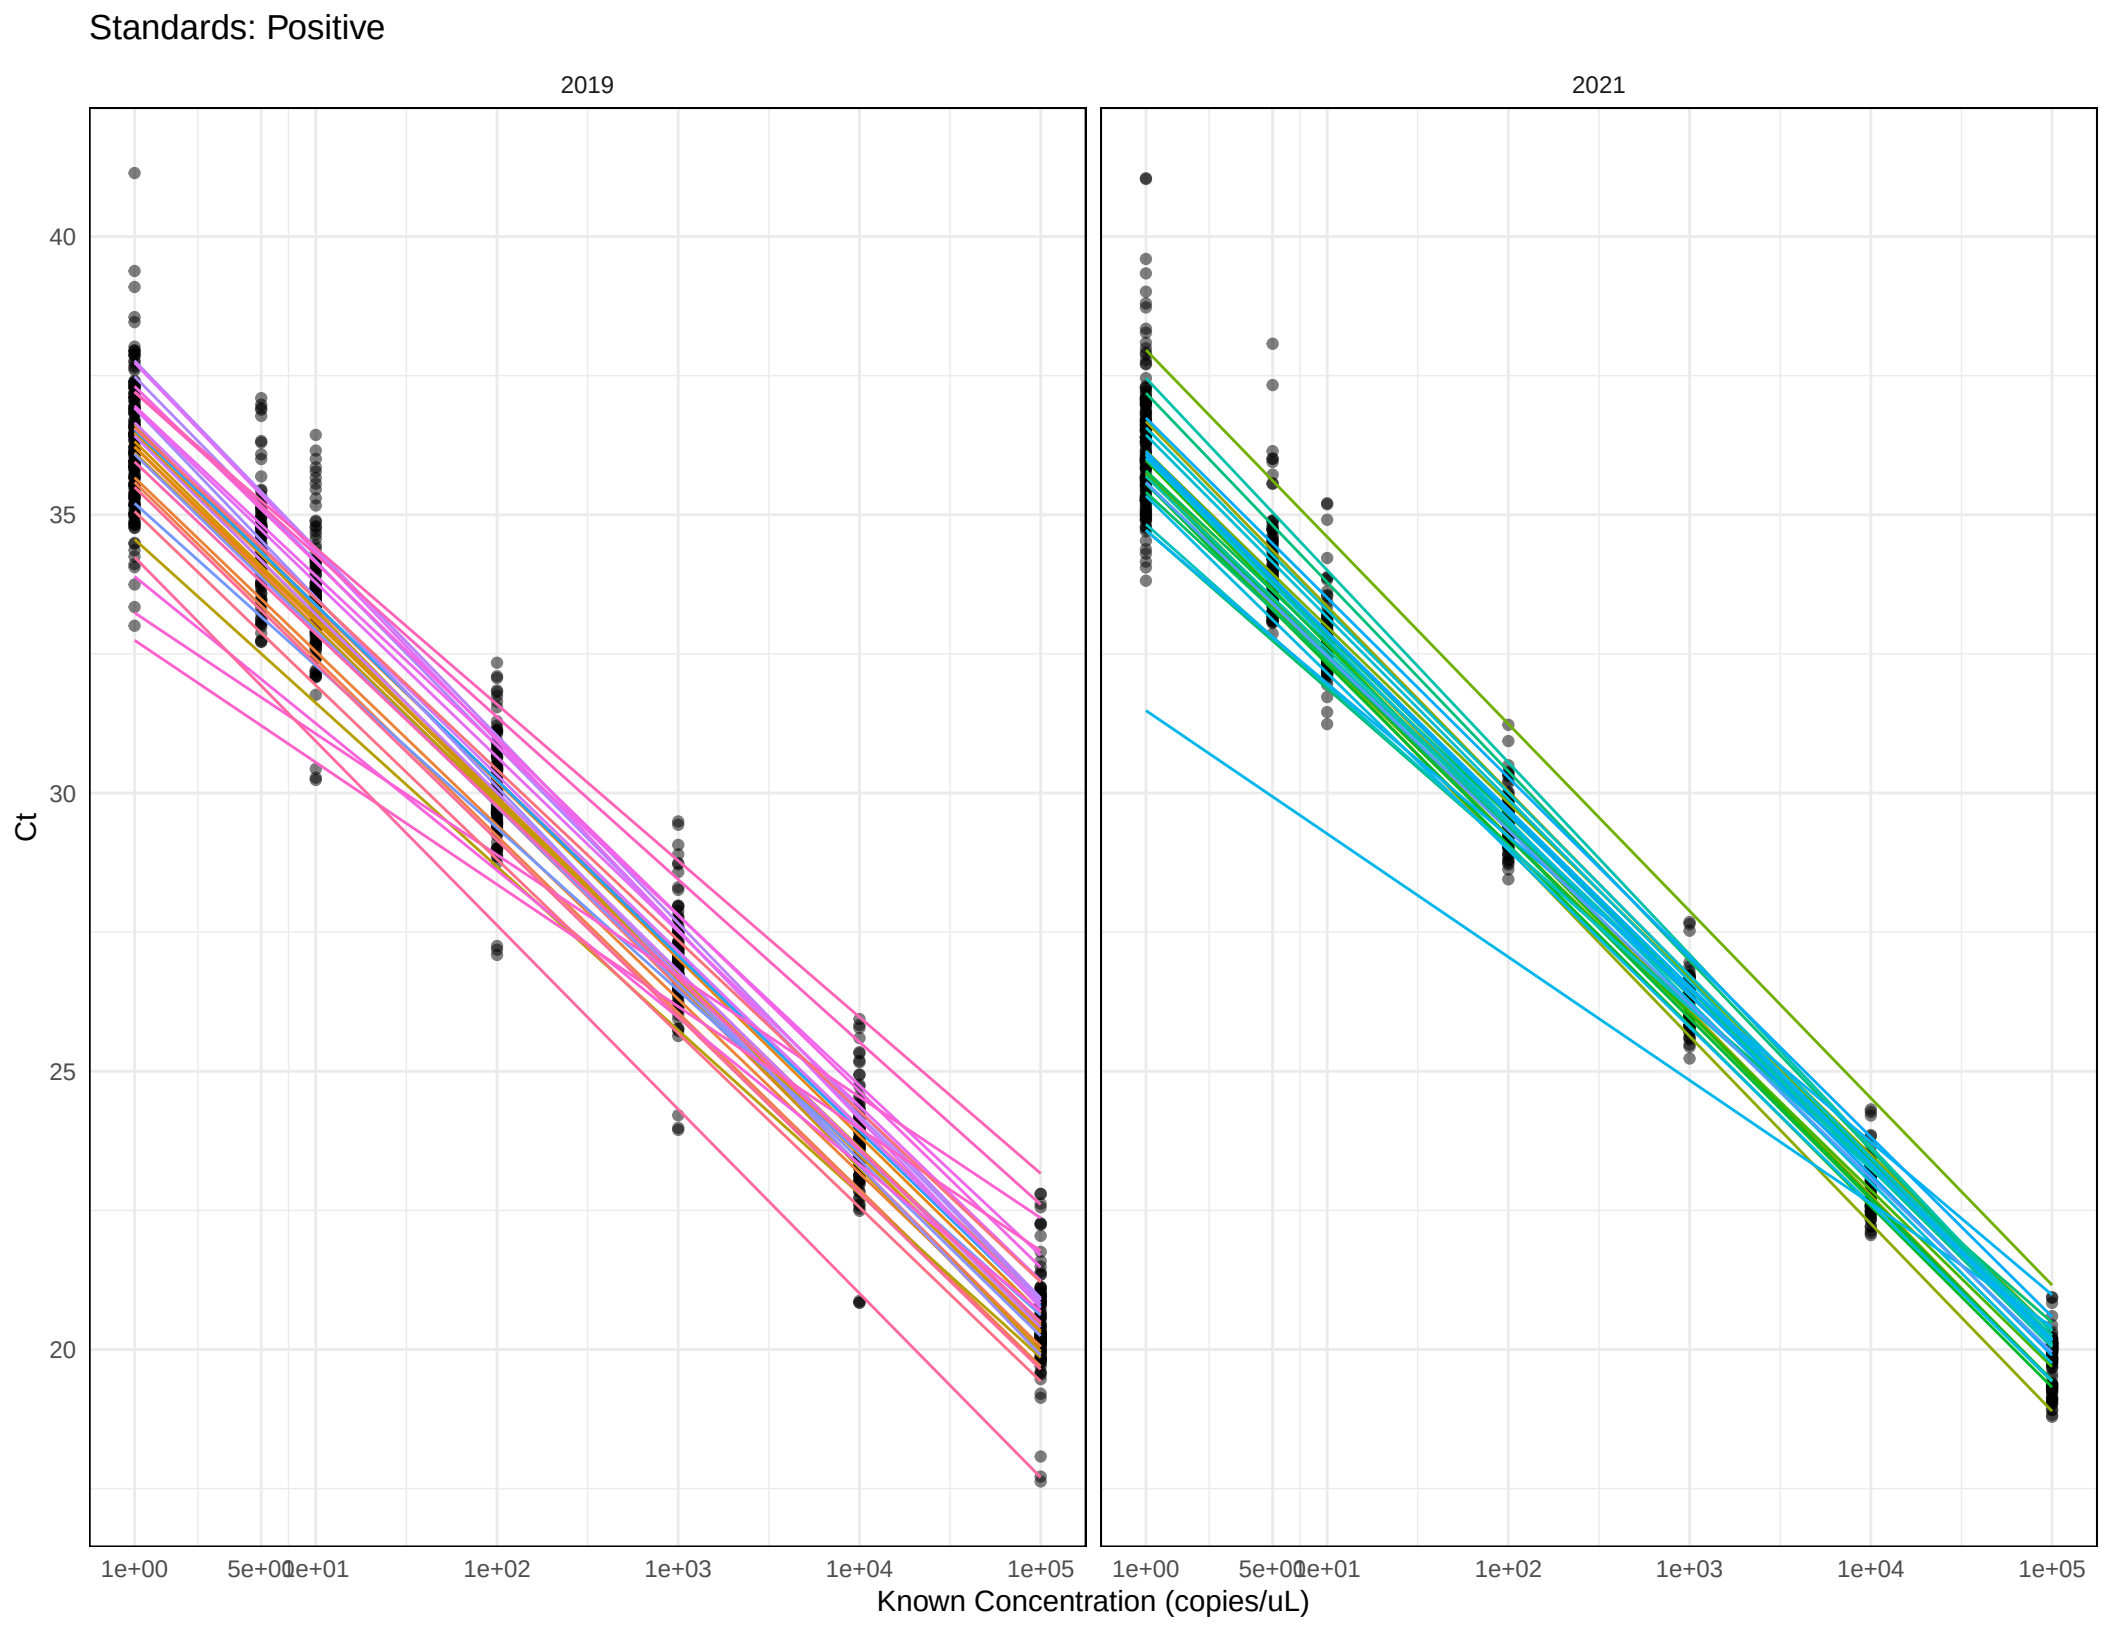
Standards: Positive
2019
2021
Ct
40
35
30
25
20
1e+00
5e+00
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
Known Concentration (copies/uL)

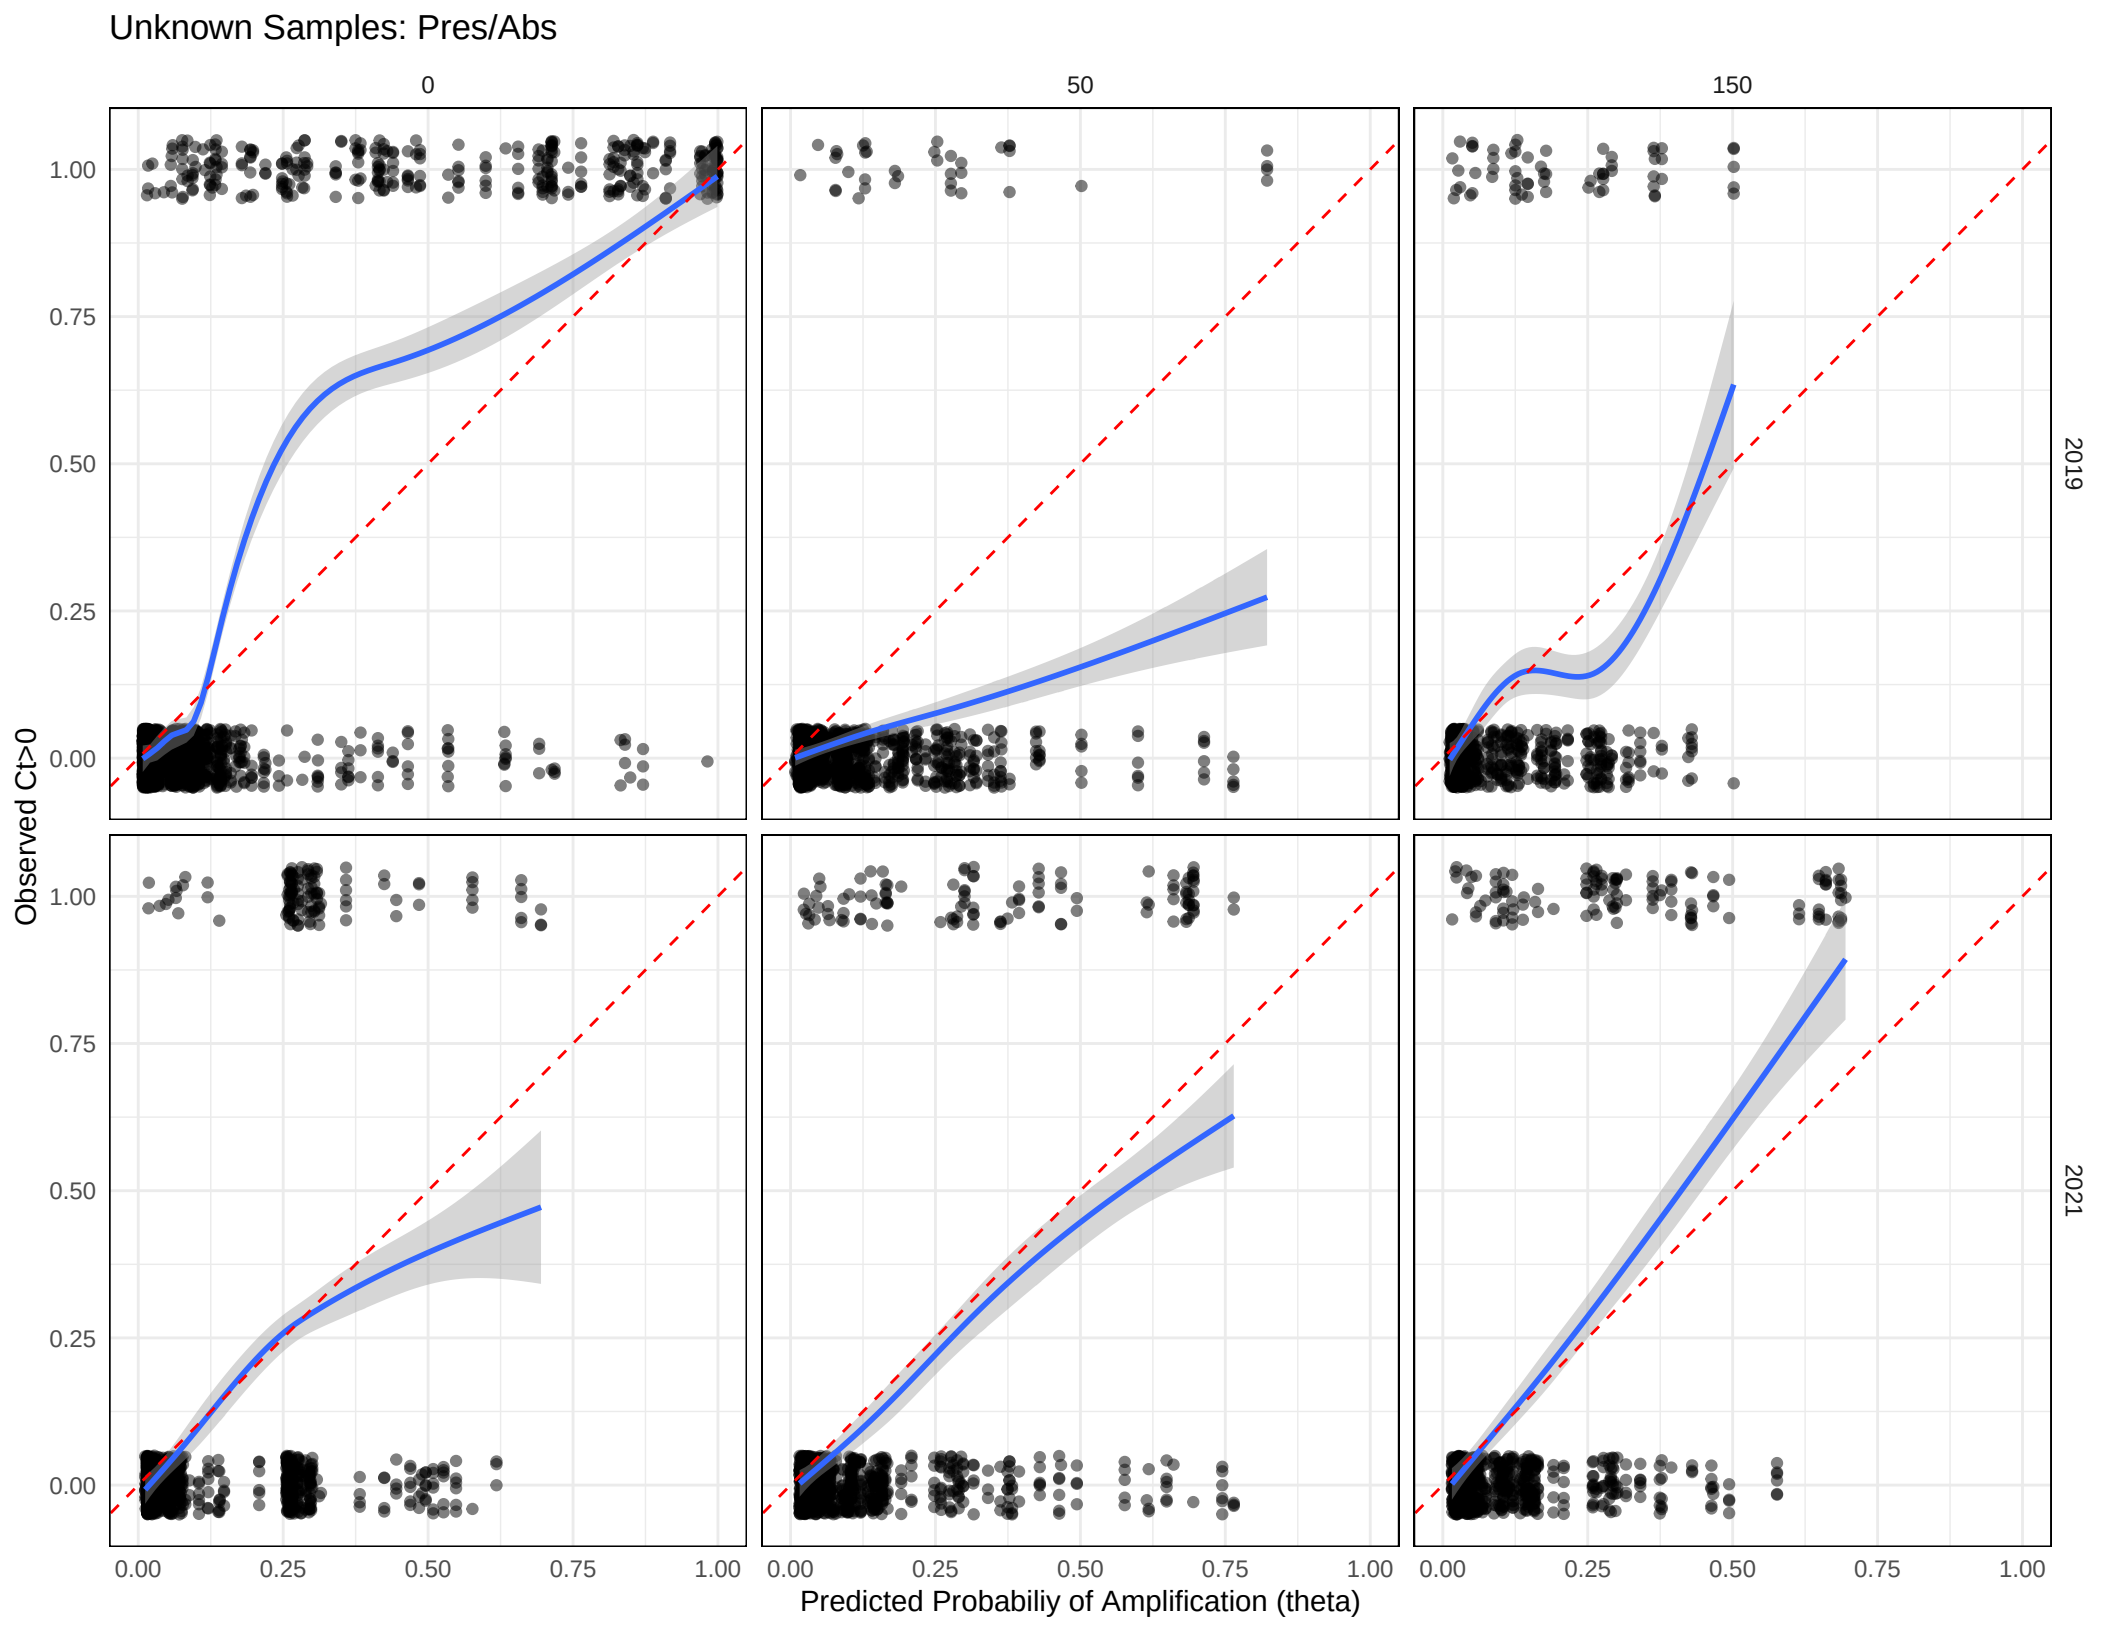
Unknown Samples: Pres/Abs
0
50
150
2019
2021
Observed Ct>0
Predicted Probabiliy of Amplification (theta)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00

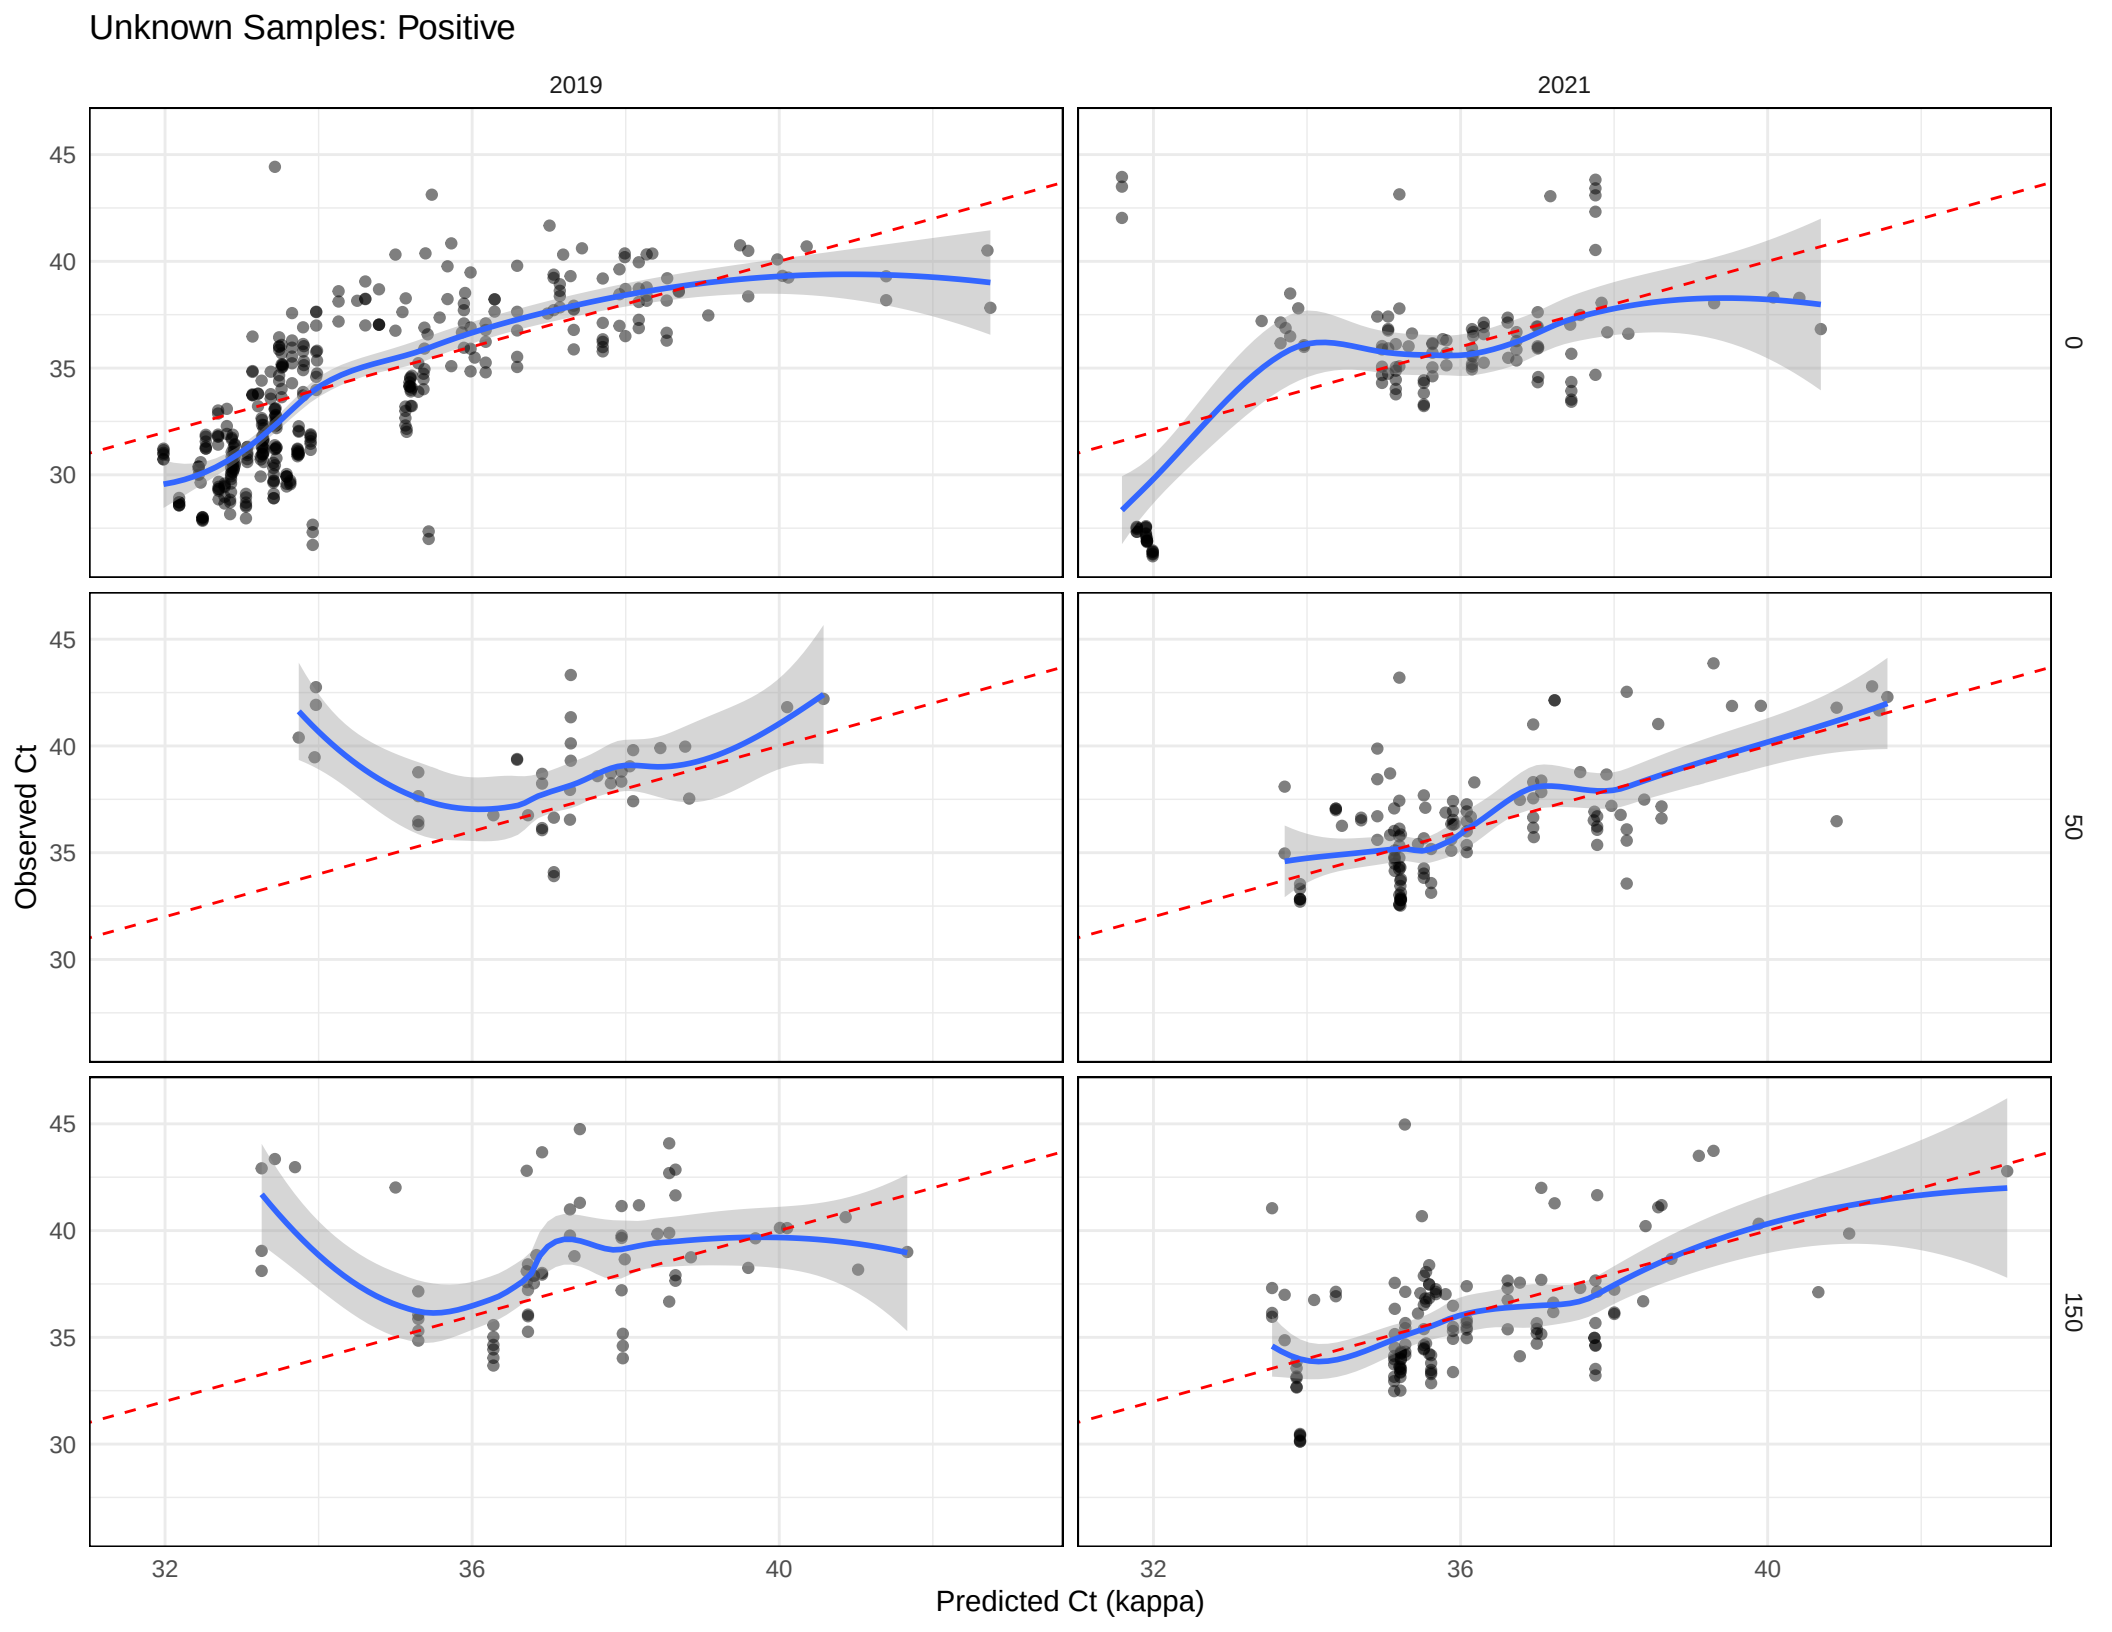
Unknown Samples: Positive
2019
2021
0
50
150
Observed Ct
Predicted Ct (kappa)
45
40
35
30
32
36
40