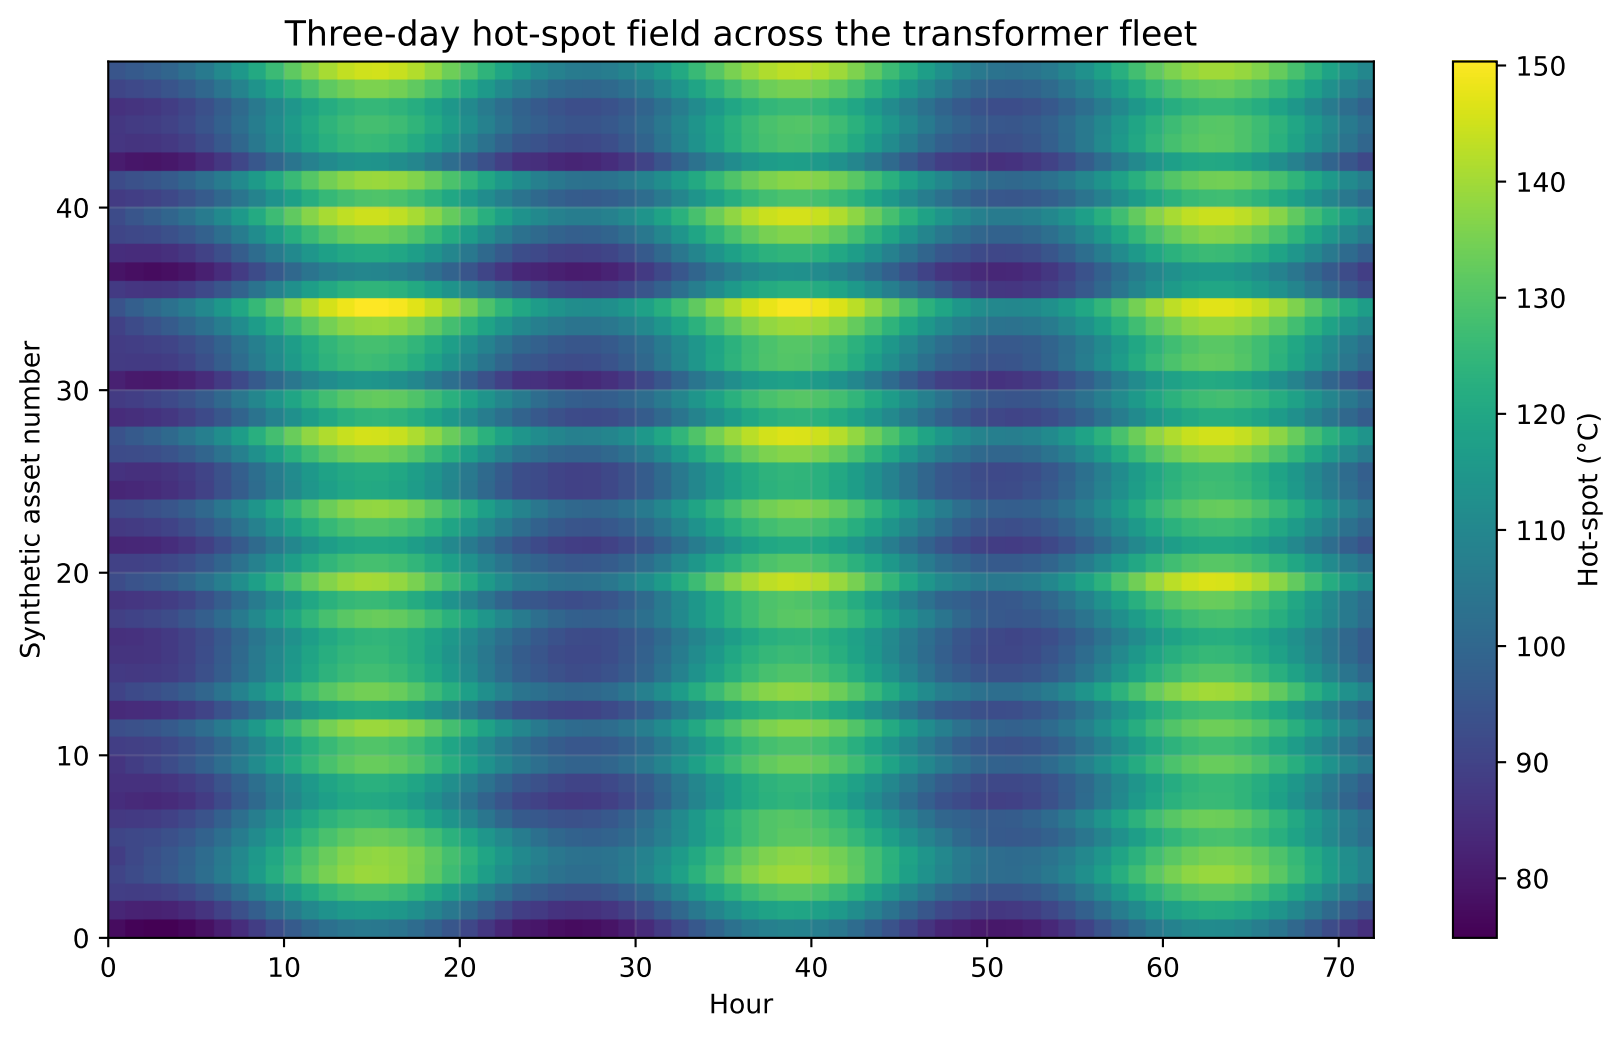
Three-day hot-spot field across the transformer fleet
Synthetic asset number
0
10
20
30
40
Hour
0
10
20
30
40
50
60
70
Hot-spot (°C)
150
140
130
120
110
100
90
80