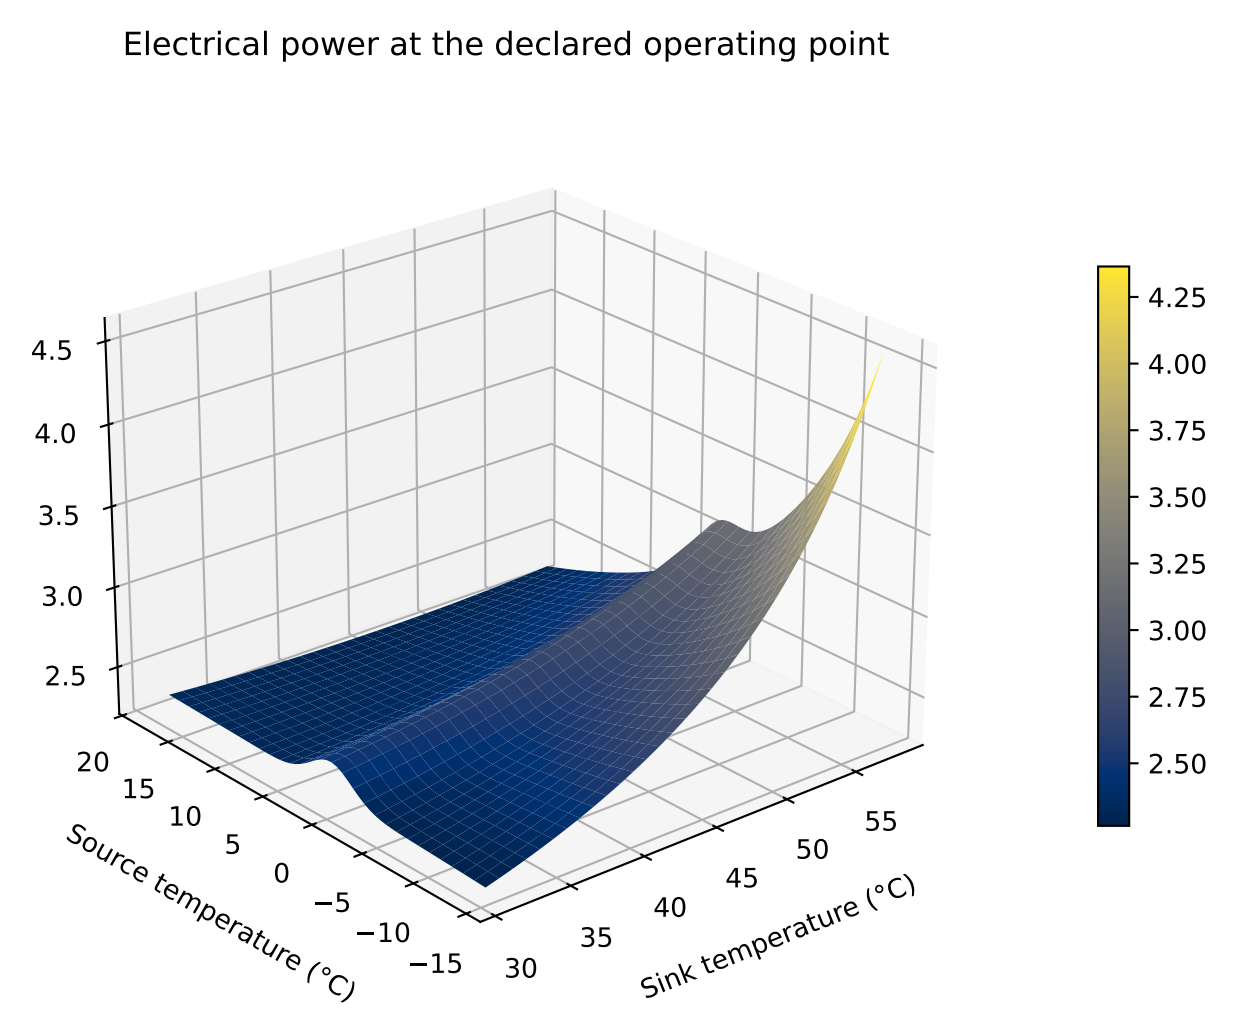

Electrical power at the declared operating point
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
Source temperature (°C)
30
35
40
45
50
55
Sink temperature (°C)
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50