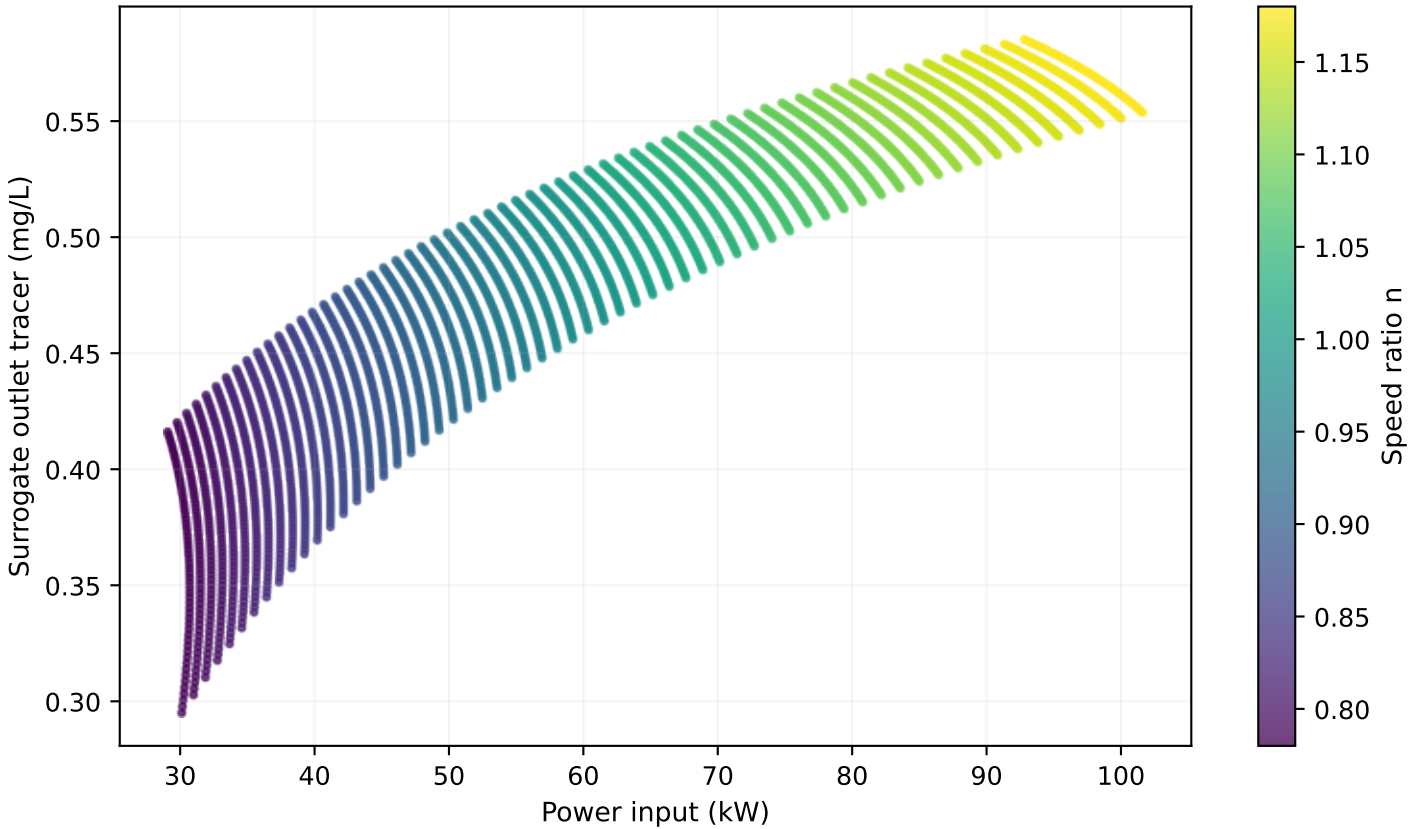
Synthetic steady attenuation versus electrical demand
Surrogate outlet tracer (mg/L)
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
30
40
50
60
70
80
90
100
Power input (kW)
Speed ratio n
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80