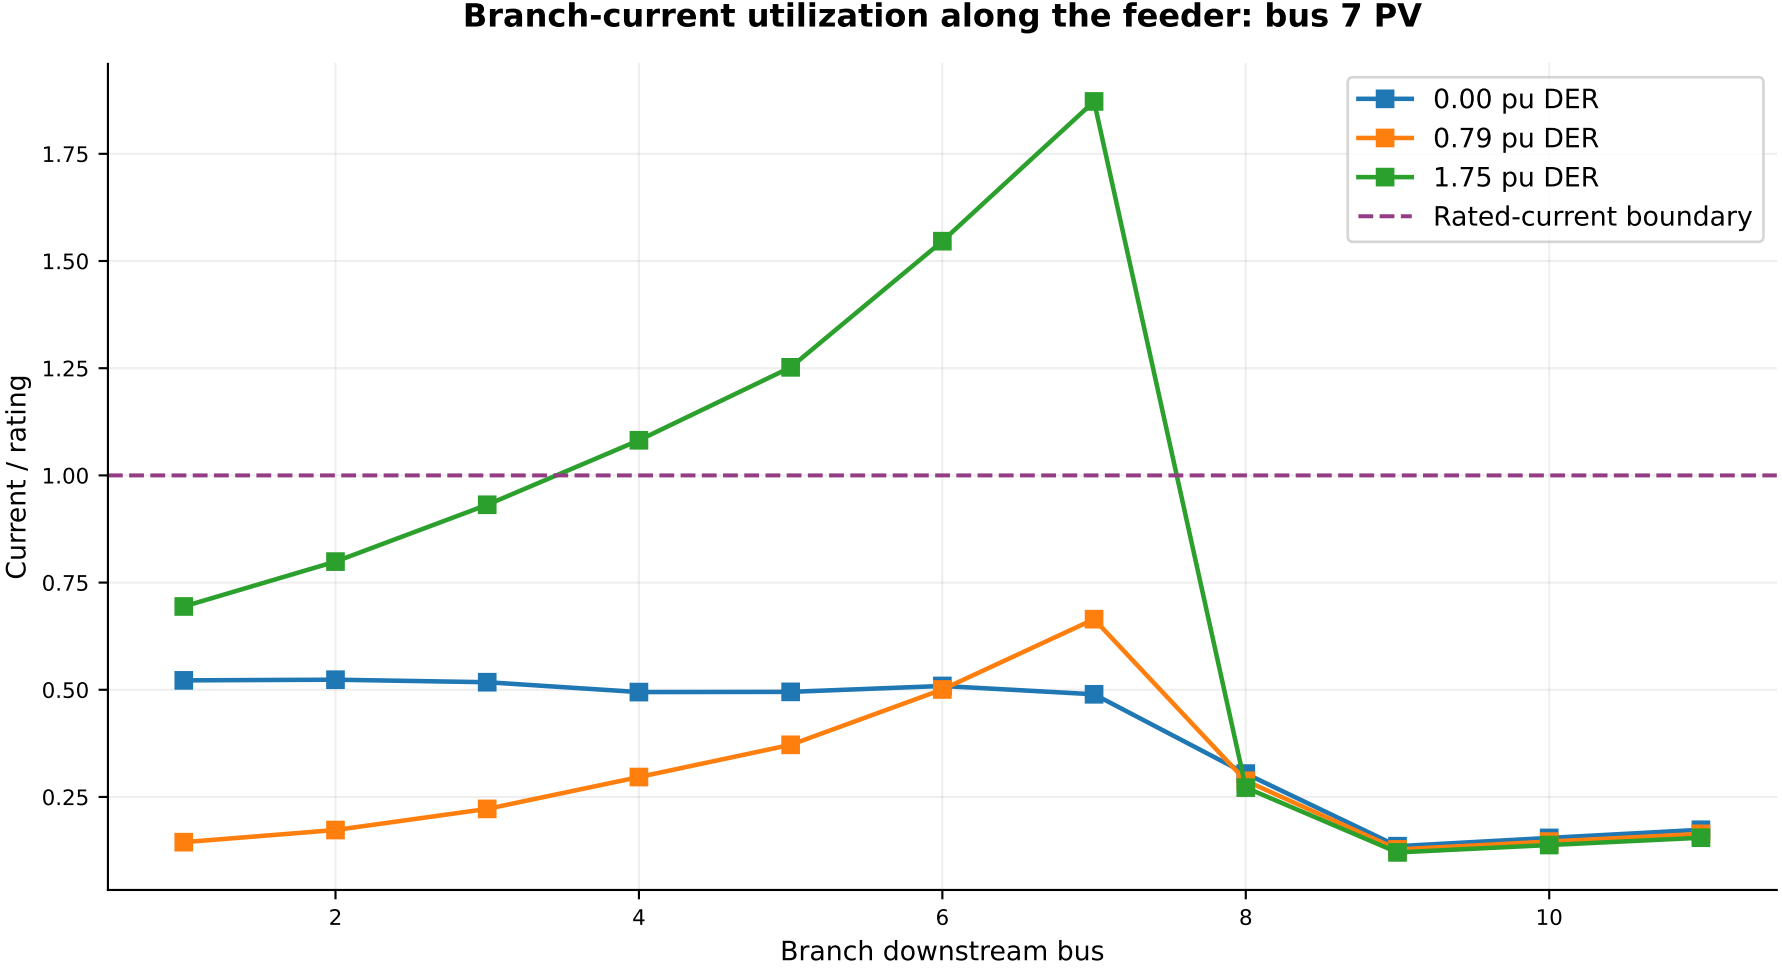
Branch-current utilization along the feeder: bus 7 PV
0.00 pu DER
0.79 pu DER
1.75 pu DER
Rated-current boundary
Current / rating
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
2
4
6
8
10
Branch downstream bus