


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
A	<div><div><div><div><div><div></div><div>220V</div><div>L</div><div>N</div><div>PE</div></div><div><div></div><div>CBT 3X4 мм2</div><div></div></div><div><div></div><div>1п 32A</div><div><div><div></div><div>11</div></div><div><div></div><div>12</div></div></div><div><div></div><div>L</div></div><div><div></div><div>N</div></div><div><div></div><div>PE</div></div></div><div><div><div><div></div><div>1п 25A</div><div><div><div></div><div>11</div></div><div><div></div><div>12</div></div></div><div><div></div><div>1</div></div></div><div><div><div><div></div><div>1п 25A</div><div><div><div></div><div>11</div></div><div><div></div><div>12</div></div></div><div><div></div><div>2</div></div></div><div><div><div><div></div><div>1п 10A</div><div><div><div></div><div>11</div></div><div><div></div><div>12</div></div></div><div><div></div><div>3</div></div></div></div></div></div></div><table><tr><td>Токов кръг №</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Инсталирана мощност P, kW</td><td>5,5</td><td>5,5</td><td>2,2</td></tr><tr><td>Захранващ кабел, mm2</td><td>ПВВ-МБ1 2X2.5</td><td>ПВВ-МБ1 2X2.5</td><td>ПВВ-МБ1 2X1.5</td></tr><tr><td>Потребител/и</td><td>Бюра</td><td>Помощна маса/ Климатик</td><td>Осветление</td></tr></table></div></div></div></div></div></div>																		Токов кръг №	1	2	3	Инсталирана мощност P, kW	5,5	5,5	2,2	Захранващ кабел, mm2	ПВВ-МБ1 2X2.5	ПВВ-МБ1 2X2.5	ПВВ-МБ1 2X1.5	Потребител/и	Бюра	Помощна маса/ Климатик	Осветление
Токов кръг №																			1	2	3													
Инсталирана мощност P, kW																			5,5	5,5	2,2													
Захранващ кабел, mm2																			ПВВ-МБ1 2X2.5	ПВВ-МБ1 2X2.5	ПВВ-МБ1 2X1.5													
Потребител/и																			Бюра	Помощна маса/ Климатик	Осветление													
B																																		
C																																		
D																																		
E																																		
F																																		
G																																		
H																																		
I																																		
J																																		

Author: Plamen Dimitrov	Wiring / Molding injection office	File:
Date: 23/1/2026		Folio: 1/1

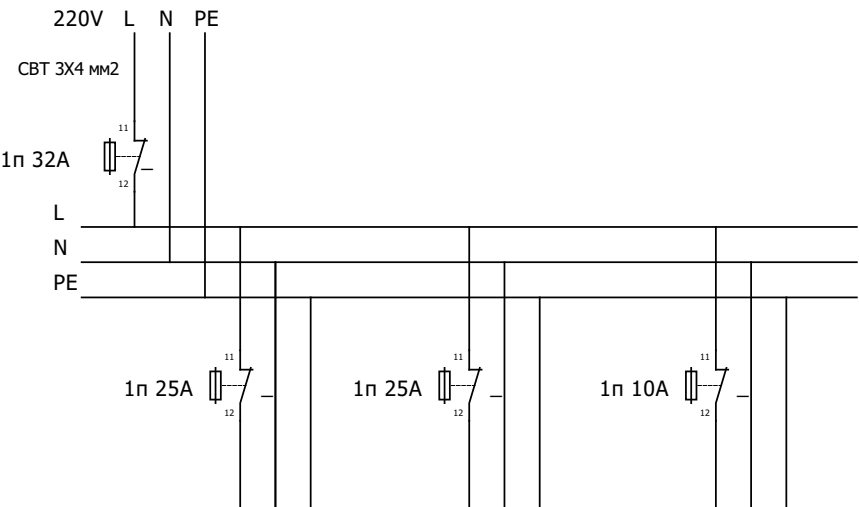

Токов кръг №	1	2	3
Инсталирана мощност P, kW	5,5	5,5	2,2
Захранващ кабел, mm2	ПВВ-МБ1 2X2.5	ПВВ-МБ1 2X2.5	ПВВ-МБ1 2X1.5
Потребител/и	Бюра	Помощна маса/ Климатик	Осветление