

사 전 검 토 항 목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ' ☒ ' 표시하시기 바랍니다. (※비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
사 전 절 차	◆ 계약 의뢰 전 사전절차 대상 여부를 검토하였는가? 예) 계약심사, 특정제품심사, 정보화심의, 용역타당성심사(기술,일반)	☒	☐	
우 선 구 매	◆ 우선구매대상 지정 사업의 여부를 검토하였는가? 예) 사회적기업, 창업기업, 장애인기업, 중증장애인, 녹색제품, 혁신제품, 기술개발제품, 시범구매제품 등	☒	☐	*****
E S G	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였는가? 예) 환경의 보전, 사회적 가치 이행, 이해당사자 소통 등	☒	☐	
안 전	◆ 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였는가? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	☒	☐	
청 럽	◆ 이해충돌방지법, 청탁금지법, 공직선거법, 임직원행동강령 등에 저촉 여부를 검토하였는가? 예) 사적이해관계, 부정취득, 직무상 비밀이용, 재산상 이득취득, (선거법) 경품지급, 기부행위 등	☒	☐	
집 행	◆ 정책(사업) 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가? 예) 예산집행, 사업계획 변경, 민원해소 등	☒	☐	
평가·환류	◆ 계획(Plan)-실행(Do)-평가(Check)-환류개선(Act) 절차에 맞게 검토하였는가? (아닐 경우, ESG를 고려하였는가?)	☒	☐	
전 문 가 자 문	◆ 관련 전문가 의견을 반영하였는가? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	☐	☒	
타 기 관	◆ 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였는가? 예) 중앙부처, 지자체, 타 투자·출연기관, 민간 단체 등	☐	☒	
홍 보	◆ 사업 홍보 방안을 검토하였는가? 예) 보도자료, 현장 설명회, 기자 설명회 등	☐	☒	
전 결 규 정	◆ 위임전결 규정을 검토하였는가? ※ 사무 내용별 전결권자 확인	☒	☐	***** ***** *****
결 재 문 서 공 개	◆ 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였는가? ※ 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	☐	☒	
바 른 우 리 말	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였는가? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	☒	☐	

「서남센터 2처리장 침사지」 관련

조목스크린 및 제진기 개선사업(2차) 추진계획

서남센터 2처리장 침사지 조목스크린의 내용연수 초과 및 조목인양기의 고장이 잦고, 댐현상 발생에 따른 하수관로 유량 증가 및 침수 우려, 협잡물 유입으로 인한 후속 공정의 배관 막힘과 펌프 고장 등의 원인을 개선하고자 아래와 같이 추진계획을 보고 드립니다.

1 추진 근거

- 서울물재생시설공단 중·장기 기전설비 정비계획 제출*****

2 설비 현황 및 교체 대상

- 설비 현황

구 분	형식 및 규격	호기	설치연도	내용연수 (초과연수)	비 고
서남센터 2처리장 조목스크린	바스크린, 목폭 77mm W2.5m × H6.1m	1호	*****	*****	**** *****
	바스크린, 목폭 77mm W2.5m × H6.1m	2호	*****	*****	**** *****
	바스크린, 목폭 77mm W2.5m × H6.1m	3호	*****	*****	**** *****
	바스크린, 목폭 77mm W2.5m × H6.1m	4호	*****	*****	*****
	바스크린, 목폭 77mm W2.5m × H6.1m	5호	*****	*****	
	바스크린, 목폭 77mm W2.5m × H6.1m	6호	*****	*****	

구 분	형식 및 규격	호기	설치연도	내용연수 (초과연수)	비 고
서남센터 2처리장 조목스크린	전방형 로터리식, 목폭 35mm W2.5m × H6.1m	7호	*****	*****	***** *****
	전방형 로터리식, 목폭 35mm W2.5m × H6.1m	8호	*****	*****	***** *****
	바스크린, 목폭 77mm W2.5m × H6.1m	9호	*****	*****	****
2처리장 조목인양기	와이어로프, 이동식, 목폭 77mm, W4,745mm × H4,580mm × 3.7kW	1호	*****	*****	**** *****
	와이어로프, 이동식, 목폭 77mm, W4,745mm × H4,580mm × 3.7kW	2호	*****	*****	****
조목협잡물 반출 컨베이어	수평 컨베이어 W0.6m × L43m × 2.2kW	1호	*****	*****	**** *****

○ 교체 대상

- 조목스크린[바스크린(목폭 77mm, W2500 × H6100)] 3대(4, 5, 6호) 개선 및
조목인양기[와이어로프, 이동식(목폭 77mm, W4745 × H4580 × 3.7kW)] 1대(2호) 철거

3 점검 결과 및 개선 방안

○ 점검 결과

- 협잡물 제거 효율 저하로 후속 공정 문제 발생
 - 스크린 바 휨 및 이탈 등으로 인하여 조목 협잡물 인양이 불가하고, 협잡물 제거 미흡으로 스크린 후면에 협잡물 부착 및 고형화로 댐현상이 발생하여 침사지 운영 및 유지관리가 어려움.
 - 미처리된 협잡물 유입으로 인하여 후속 공정 및 후단 설비에 배관 막힘, 펌프 고장 등 발생
- 근무환경 개선 필요 및 안전사고 우려 존재
 - 조목 협잡물 인양 시 근무자가 수동으로 조작하여야 하며, 각 호기별로 인양에 상당한 시간(30분 ~ 1시간)이 소요되어 인력 낭비 초래
 - 조목인양기는 와이어 로프 구동 방식으로 로프가 부식되어 조목 협잡물 인양 시 로프 절단으로 인한 인명사고 발생 우려 존재

- 우천 시 협잡물에 의한 폐색으로 침수 우려 존재
 - 우천 시 협잡물에 의한 조목스크린 폐색으로 댐현상이 발생하여 하수관로 침수 우려 존재

○ 관련 사진



서남센터 2처리장 조목스크린 및 제진기 전경

○ 개선 방안

- 원활한 협잡물 제거 및 근무자 환경개선을 위해
***** 교체하여 협잡물 제거 효율을 향상시키고, 댐현상 및 후속 공정에서 발생하는 문제점(배관 막힘, 펌프 고장 등) 등을 감소시켜 원활한 하수처리 운영에 만전을 기하고자 함.
- ***** 서남센터 2처리장 침사지 수처리공정 효율 증대와 기존 수동조작(현장) 방식을 자동조작 및 감시제어(#2 유입동 사무실, 센터 중앙제어실)가 가능토록 개선하여 현장 작업자의 작업 효율 증대 도모

4 사업 개요

① 서남센터 2처리장 조목스크린 및 제진기 개선사업(2차)

- 사업내용 : 2처리장 조목스크린 3대(4, 5, 6호) 개선 및 워크웨이 설치
 - ※ 기존형식 : 바스크린, 목폭 77mm, W2500 × H6100
- 예 산 액 : *****
- 사업기간 : 계약일로부터 150일까지
- 예산과목 : 기술처 행정운영(자본) - 기술처 수처리시설 운영관리(자본) - 서남센터 2처리장 수처리시설 조목스크린 및 제진기 개선(2차) - 시설비 및 부대비(401) - 시설비(01)

- 추진방법 : *****

- *****


.

*

.

• *****

- 추진절차

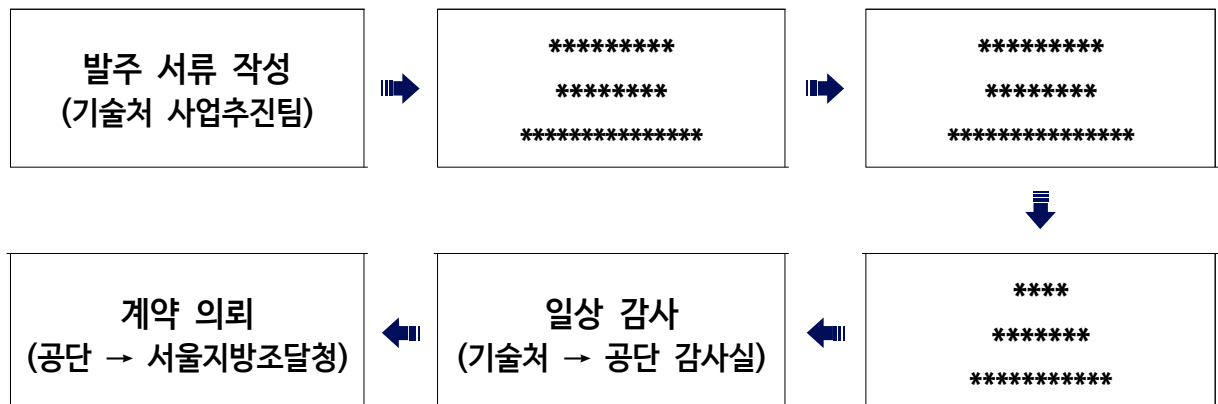

② 서남센터 2처리장 조목스크린 및 인양기 철거공사

- 사업내용 : 2처리장 조목스크린 3대(4, 5, 6호) 및 조목인양기(2호) 철거

- 예산액 :*****

- 사업기간 : 계약일로부터 90일까지

- 예산과목 : 기술처 행정운영(자본) - 기술처 수처리시설 운영관리(자본) - 서남센터 2처리장 수처리시설 조목스크린 및 제진기 개선(2차) - 시설비 및 부대비 (401) - 시설비(01)

- 추진방법 : **제한경쟁입찰(지역)**

- ▶ 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 [상·하수도설비공사업\(4996\)](#) 또는 [기계설비·가스공사업\(6202\)](#) [주력분야 : [기계설비공사\(020\)](#)] 면허를 등록한 업체
- ▶ 입찰참가등록 전일부터 법인등기부상 본점소재지(개인사업자의 경우에는 사업자등록증 또는 관련법령에 따른 허가, 인가, 면허, 신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 **서울특별시**로 등록한 업체

③ 서남센터 2처리장 조목스크린 및 제진기(4, 5, 6호) 감시제어공사

- 사업내용 : 2처리장 신설 조목스크린 3대(4, 5, 6호) 대상 감시제어공사
- 예 산 액 : *****
- 사업기간 : 계약일로부터 150일까지
- 예산과목 : 기술처 행정운영(자본) - 기술처 수처리시설 운영관리(자본) - 서남센터 2처리장 수처리시설 조목스크린 및 제진기 개선(2차) - 시설비 및 부대비 (401) - 시설비(01)
- 추진방법 : **제한경쟁입찰(지역)**
 - ▶ 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 [정보통신공사업\(0036\)](#) 면허를 등록한 업체
 - ▶ 입찰참가등록 전일부터 법인등기부상 본점소재지(개인사업자의 경우에는 사업자등록증 또는 관련법령에 따른 허가, 인가, 면허, 신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 **서울특별시**로 등록한 업체

5 **사전 이행절차 검토**

구 분	근 거	대상 여부			비고
		조목스크린 및 제진기 개선사업(2차)	조목스크린 및 제진기 철거공사	조목스크린 및 제진기(4, 5, 6호) 감시제어공사	
특정제품 선정심사	서울시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 시행규칙	***	***	***	
계약심사	서울시 계약심사 업무처리규칙 제4조	*** ****	*** ***** *****	*** ***** *****	

구 분	근 거	대상 여부			비고
		조목스크린 및 제진기 개선사업(2차)	조목스크린 및 제진기 철거공사	조목스크린 및 제진기(4, 5, 6호) 감시제어공사	
일상감사	감사규정시행 내규 제22조 1항 별표1	*** ***** *	*** ***** *****	*** ***** *****	
사전규격 공개	지방계약법 시행령 제32조의 2	*** ***** *	*** ****	*** ****	

6 향후 계획

① 서남센터 2처리장 조목스크린 및 제진기 개선사업(2차)

- *****
- *****
- ~ '26. 06. : 계약의뢰 (공단 → 서울지방조달청) 및 계약체결
- ~ '26. 11. : 사업 이행 및 준공

② 서남센터 2처리장 조목스크린 및 인양기 철거공사

- ~ '26. 07. : 계약의뢰 및 계약체결
- ~ '26. 09. : 사업 이행 및 준공

③ 서남센터 2처리장 조목스크린 및 제진기(4, 5, 6호) 감시제어공사

- ~ '26. 07. : 계약의뢰 및 계약체결
- ~ '26. 11. : 사업 이행 및 준공

*