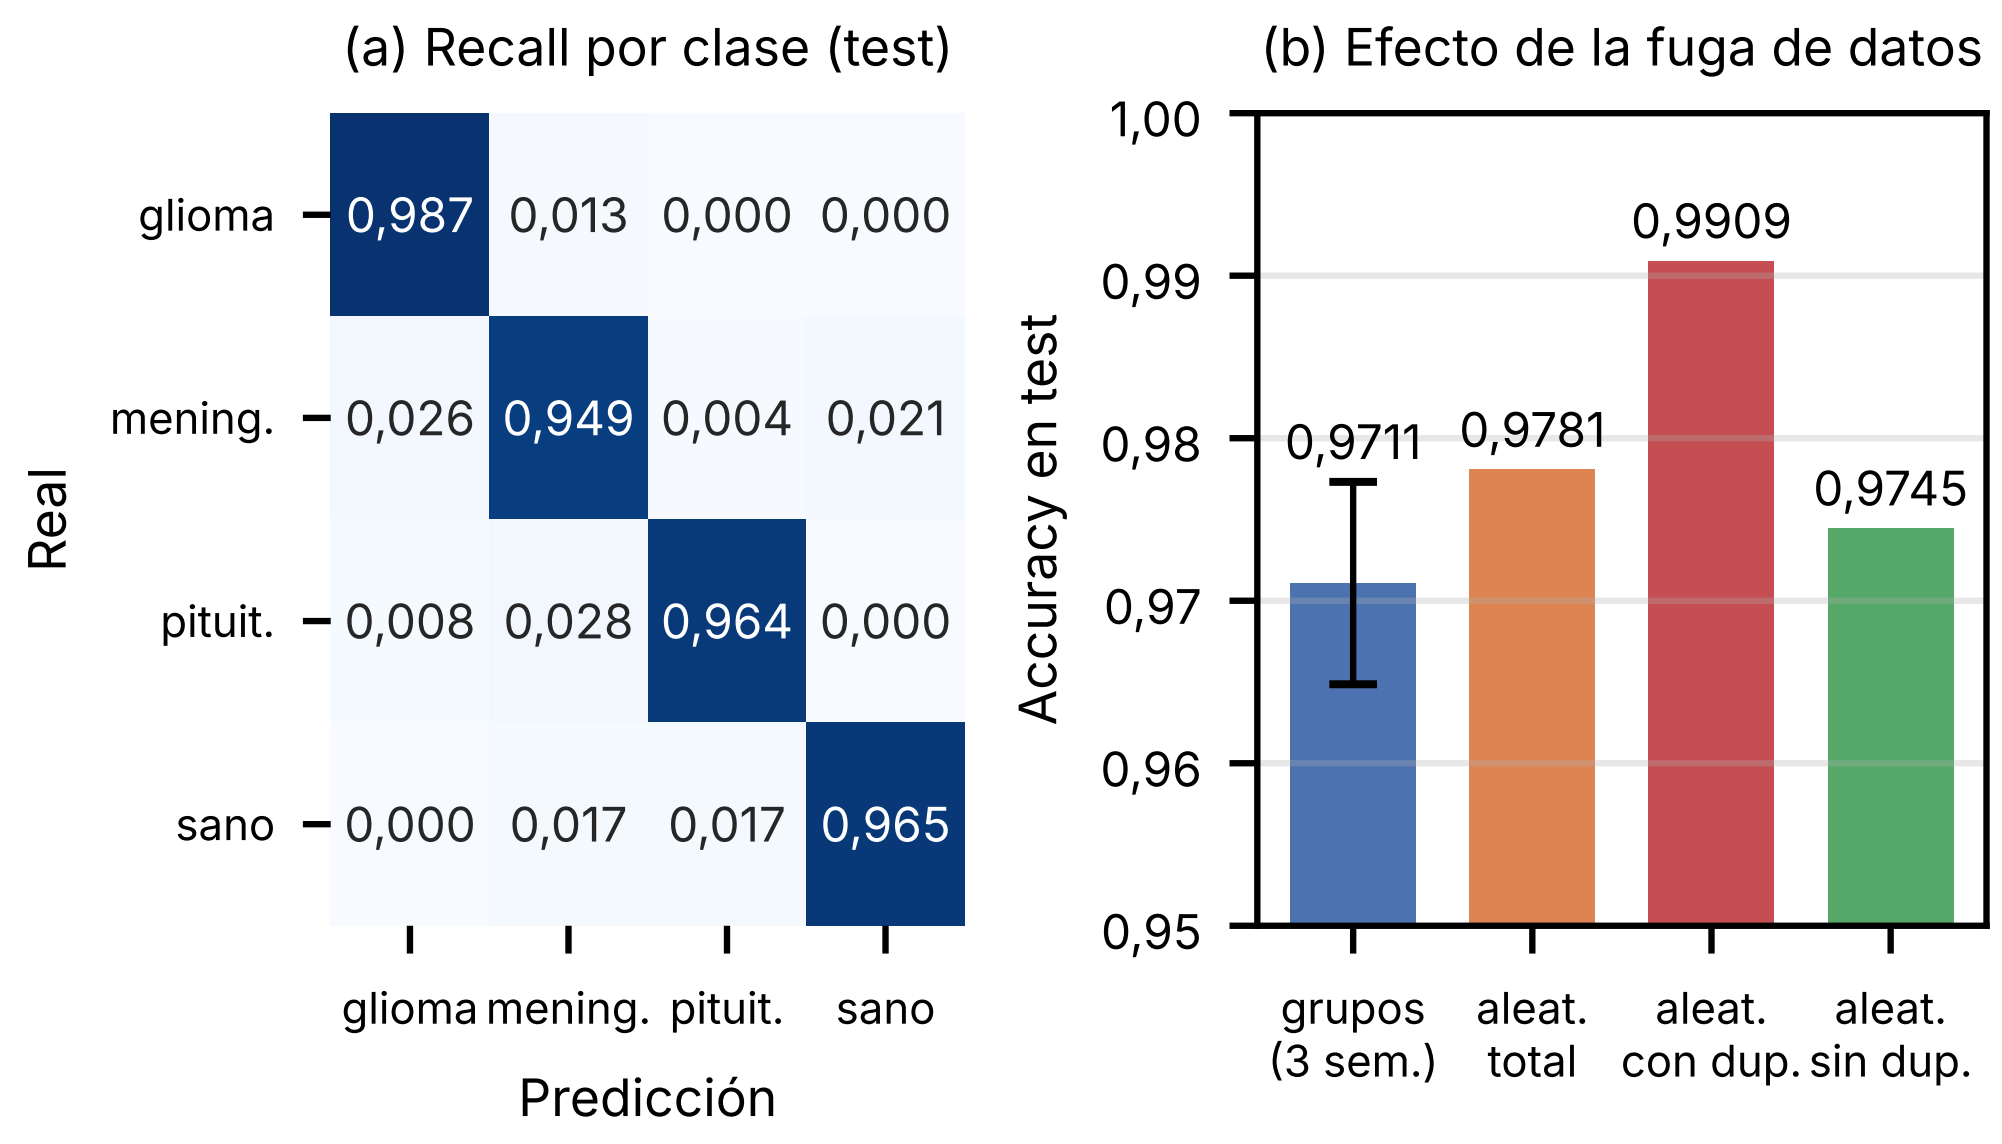
(a) Recall por clase (test)
glioma
mening.
pituit.
sano
Real
0,987
0,013
0,000
0,000
0,026
0,949
0,004
0,021
0,008
0,028
0,964
0,000
0,000
0,017
0,017
0,965
glioma
mening.
pituit.
sano
Predicción
(b) Efecto de la fuga de datos
Accuracy en test
1,00
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,9711
0,9781
0,9909
0,9745
grupos (3 sem.)
aleat. total
aleat. con dup.
aleat. sin dup.