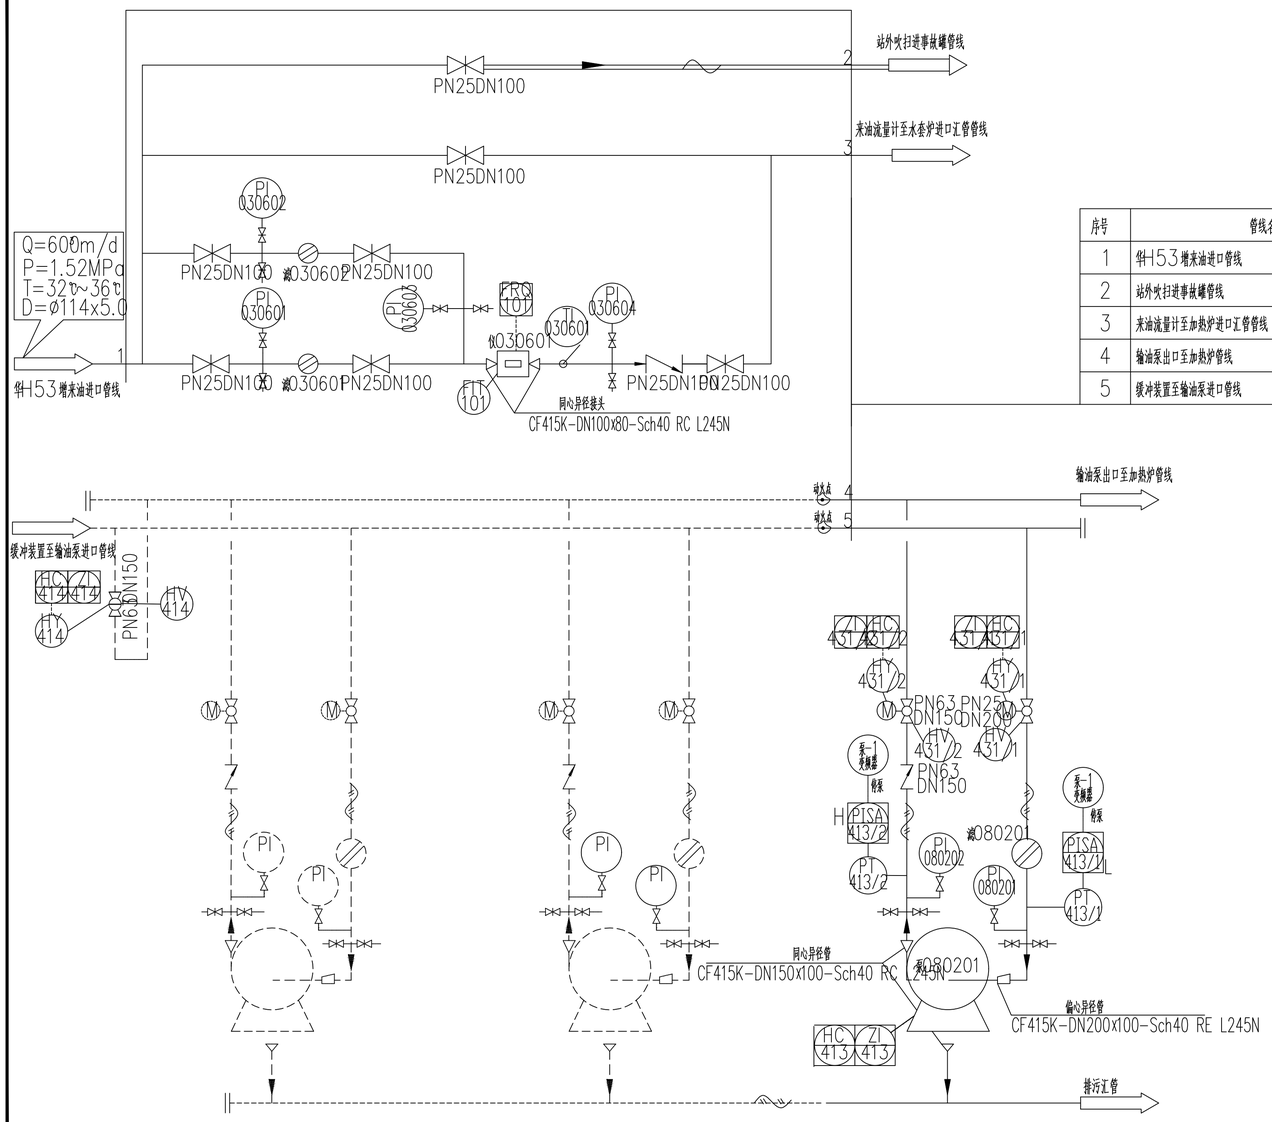


说明:

1、字母代号功能

字母	首位功能	后继功能	字母	首位功能	后继功能
P	压 力		Y		继动器
S		开关或联锁			
H	人工触发				
I		显 示			
Z	状 态				
V	阀 门				

2、图例

电动球阀　止回阀　过滤器　电伴热管

计算机控制显示　现场仪表　盘装仪表

3、图中未标注的放空阀. 排气阀规格为DN15，压力为其所在管线压力。

4、PT、TT表示仪表管嘴，具体见仪表专业。

5、图中虚线表示已建，实线表示新建。

编号	设备位号	名称型号及规格	单位	数量	备注
4	TI030601	工业用玻璃棒式温度计 WNY-00~100℃	支	1	全长L=300mm
3	PI030601~04	一般压力表 Y-100 0~1.0MPa	块	4	
2	减030601~02	PGT快开快卸式过滤器 PN25 DN100	台	2	网目40
1	如030601	流量计 PN25 DN80	台	1	仪表开料
=		流量计(来油)-2.5-100/80模块			CEDC 001 03 06 01/
4	PI080202	一般压力表 Y-100 0~10MPa	块	1	
3	PI080201	真空压力表 YZ-100-0.1~0.9MPa	块	1	
2	减080201	LPGT快开快卸式过滤器 PN25 DN200	台	1	附法兰螺栓螺母垫片 网目20
1	泵080201	离心泵 Q=70m/h H=400m	台	1	隔爆电机 N=160kW/台
-		外输泵安装			

设备材料表

长庆工程设计有限公司

设计证书号 A261000221　　勘察证书号 B161000224

制 图			长庆油田页岩油2025年产建地面工程
设 计			里180区长7页岩油2025年产能建设项目地面工程
校 对			骨架工程站场（一）
审 核			工艺自控流程图
项目负责人			
审 定			

阶段	施工图	项目号	CEDC151C-2025		
比例	∽	文件号	BD25151-0102-OP-PID-001		
日期	2025.7.7	专业	石油集输	版次	A 版