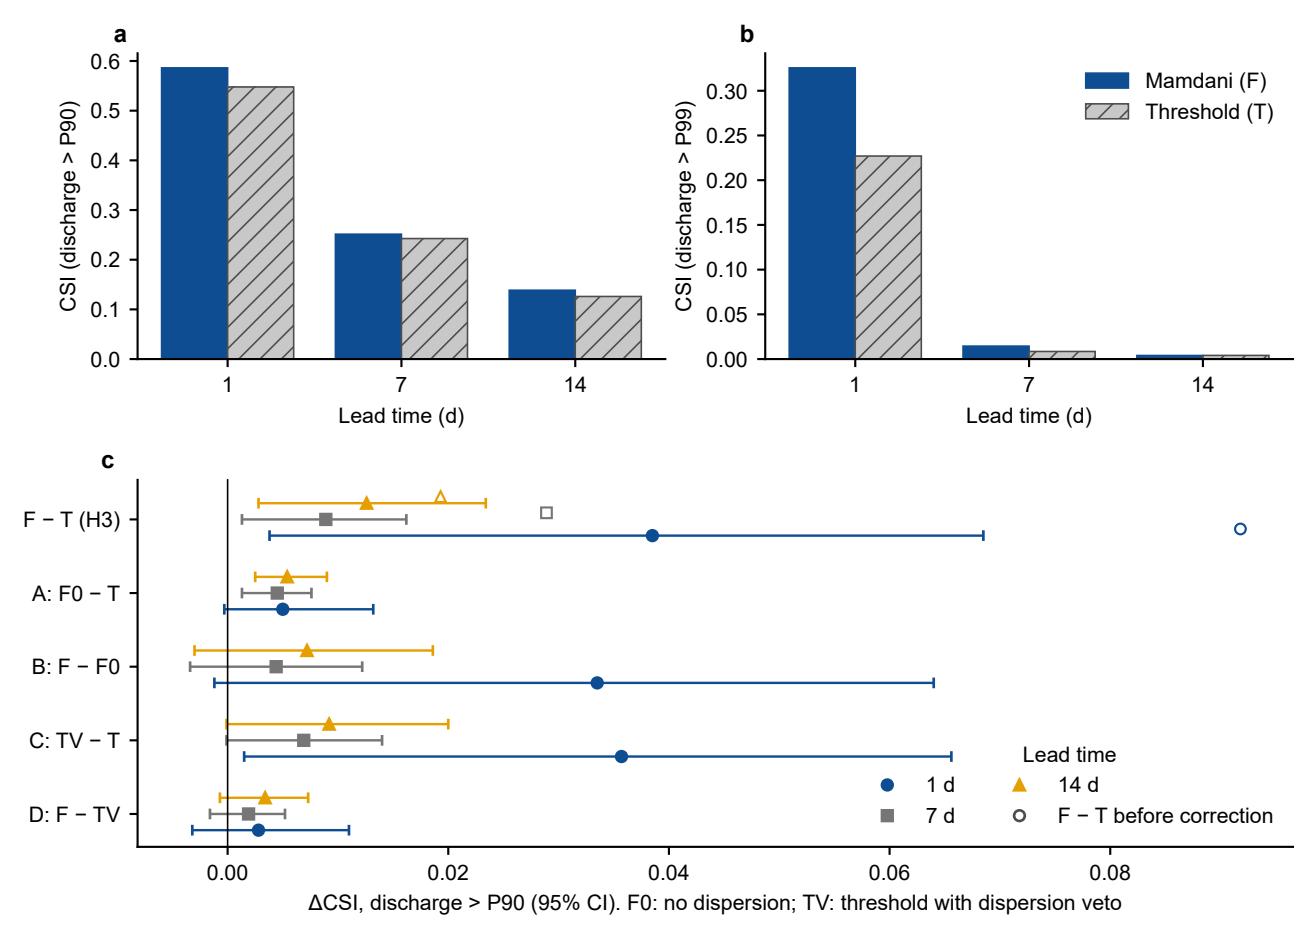
a
CSI (discharge > P90)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1
7
14
Lead time (d)
b
CSI (discharge > P99)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
1
7
14
Lead time (d)
Mamdani (F)
Threshold (T)
c
F − T (H3)
A: F0 − T
B: F − F0
C: TV − T
D: F − TV
Lead time
1 d
7 d
14 d
F − T before correction
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
ΔCSI, discharge > P90 (95% CI). F0: no dispersion; TV: threshold with dispersion veto