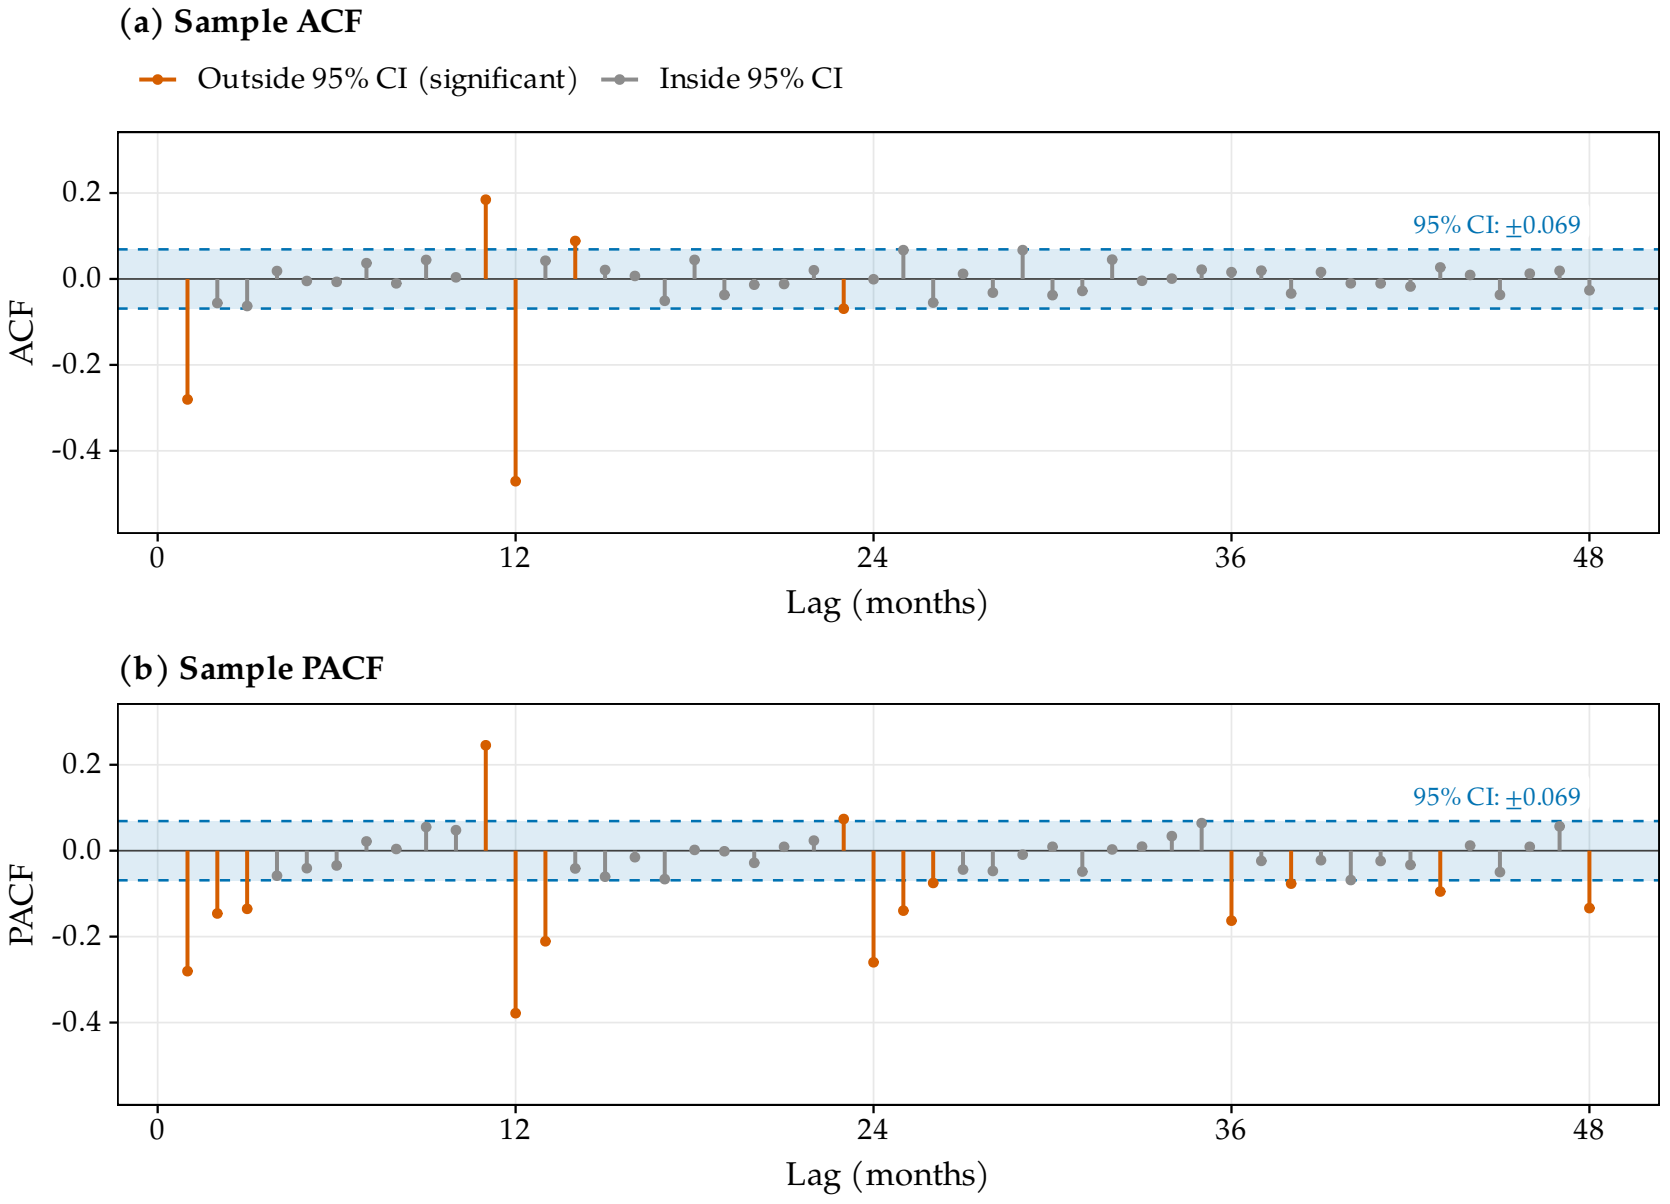
(a) Sample ACF
Outside 95% CI (significant)
Inside 95% CI
95% CI: ±0.069
ACF
0.2
0.0
-0.2
-0.4
0
12
24
36
48
Lag (months)
(b) Sample PACF
95% CI: ±0.069
PACF
0.2
0.0
-0.2
-0.4
0
12
24
36
48
Lag (months)