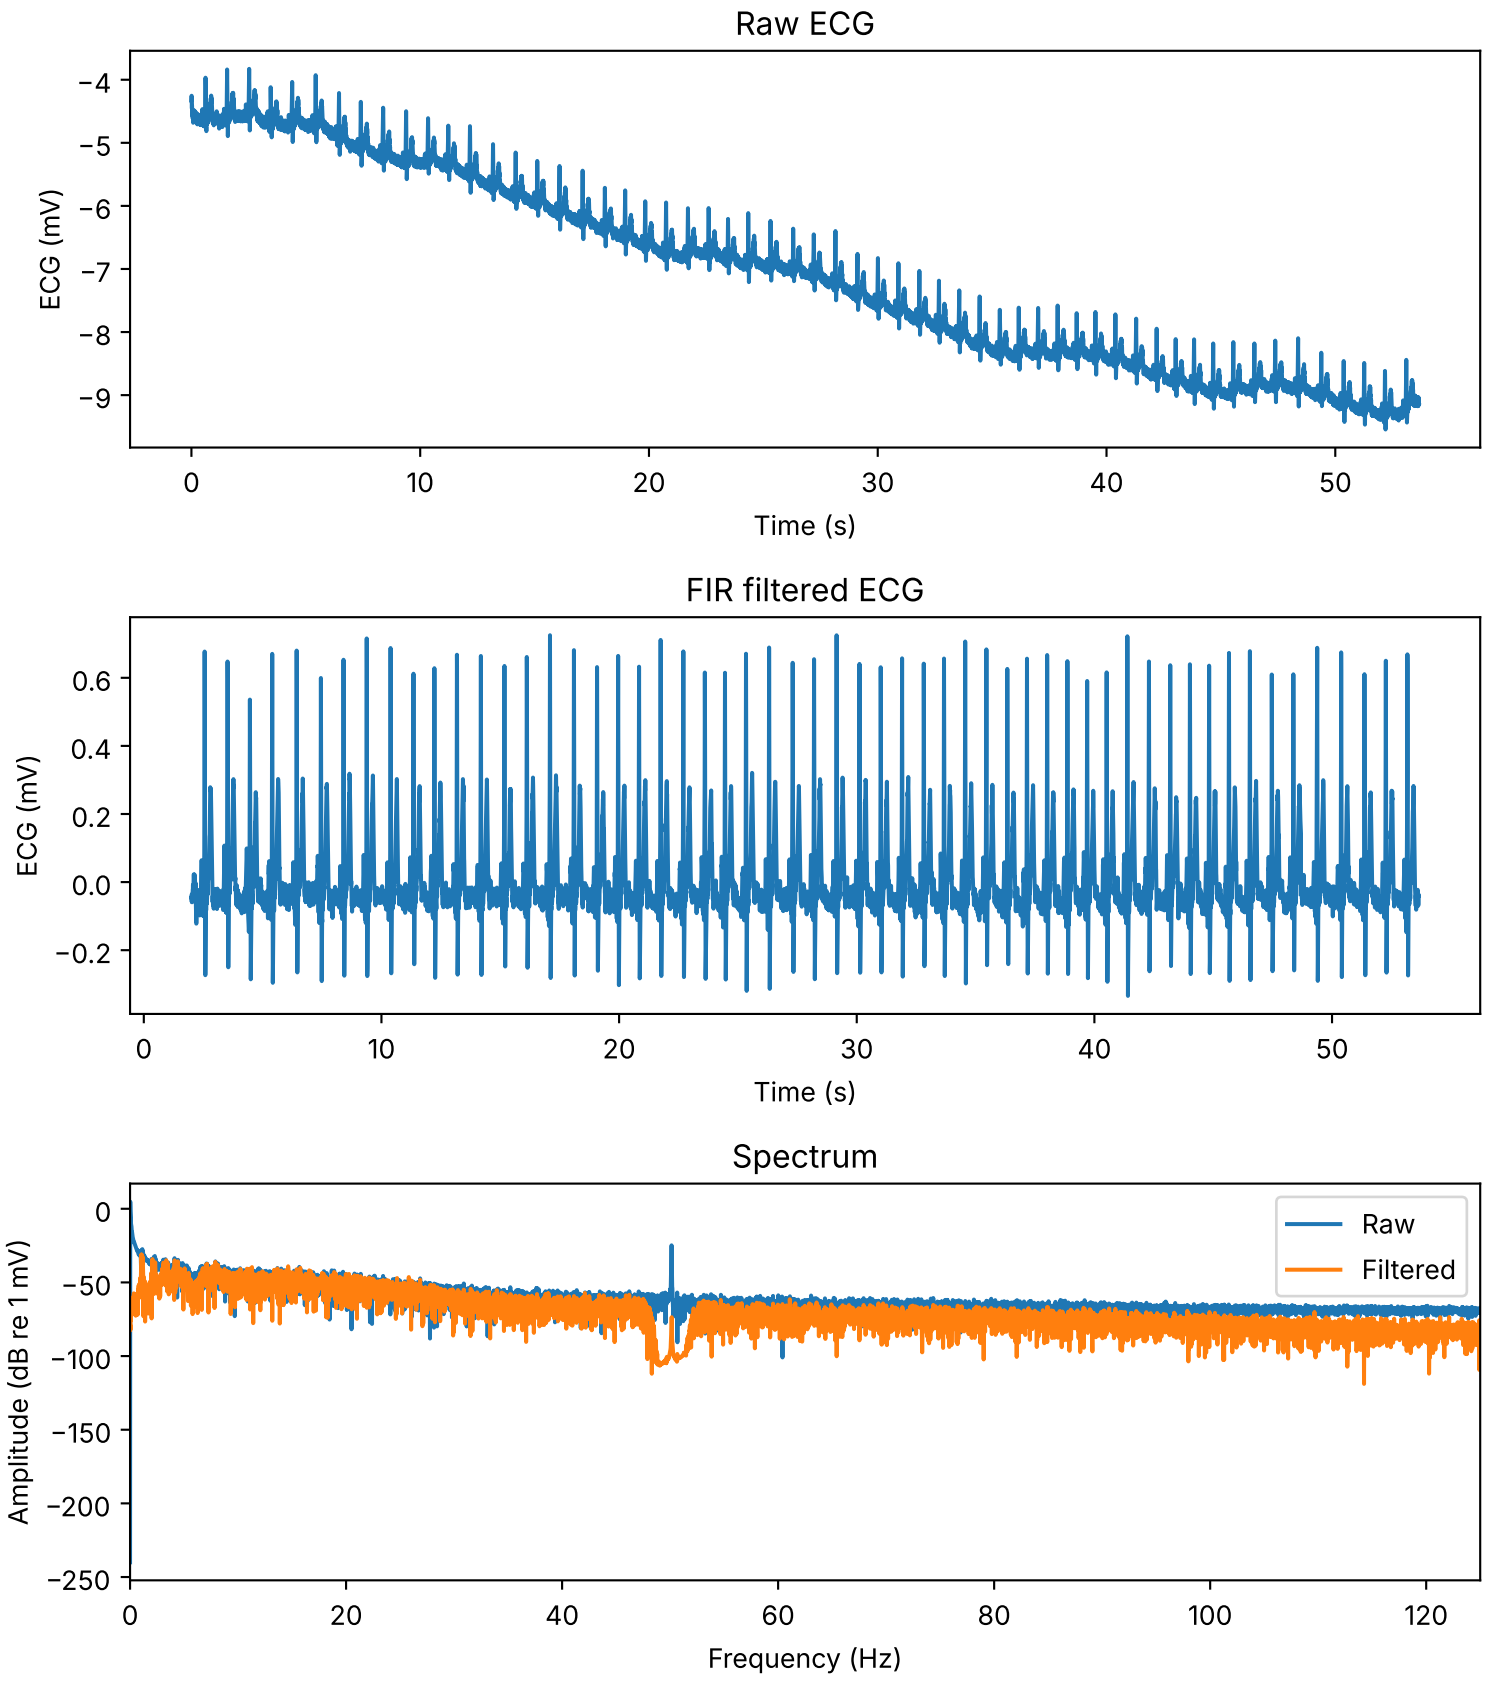

Raw ECG
ECG (mV)
−4
−5
−6
−7
−8
−9
0
10
20
30
40
50
Time (s)
FIR filtered ECG
ECG (mV)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
0
10
20
30
40
50
Time (s)
Spectrum
Amplitude (dB re 1 mV)
0
−50
−100
−150
−200
−250
Raw
Filtered
0
20
40
60
80
100
120
Frequency (Hz)