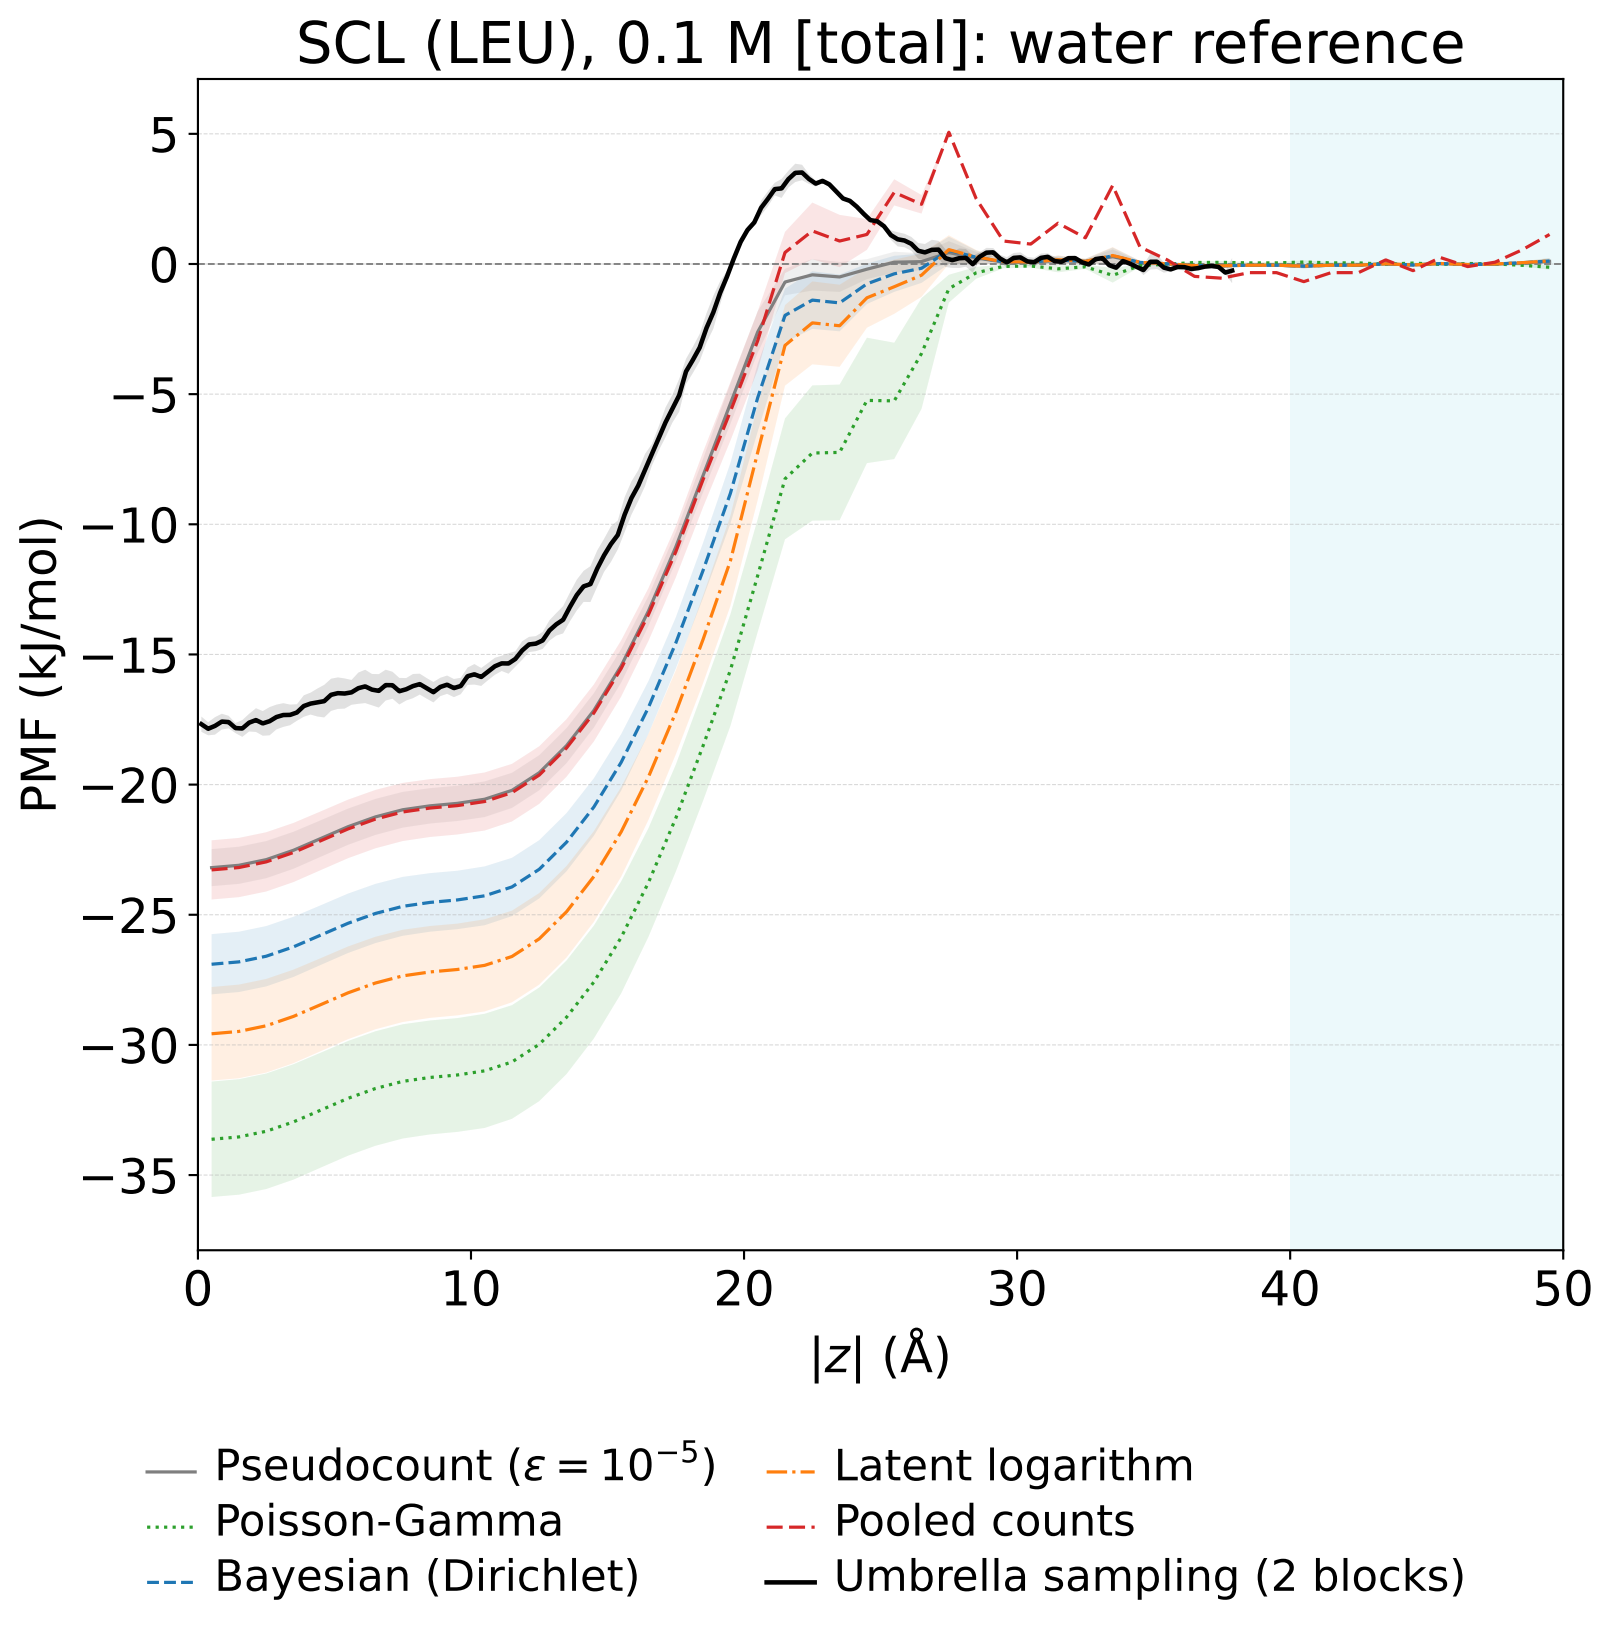
SCL (LEU), 0.1 M [total]: water reference
PMF (kJ/mol)
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
−35
0
10
20
30
40
50
|z| (Å)
Pseudocount ($\varepsilon = 10^{-5}$)
Poisson-Gamma
Bayesian (Dirichlet)
Latent logarithm
Pooled counts
Umbrella sampling (2 blocks)