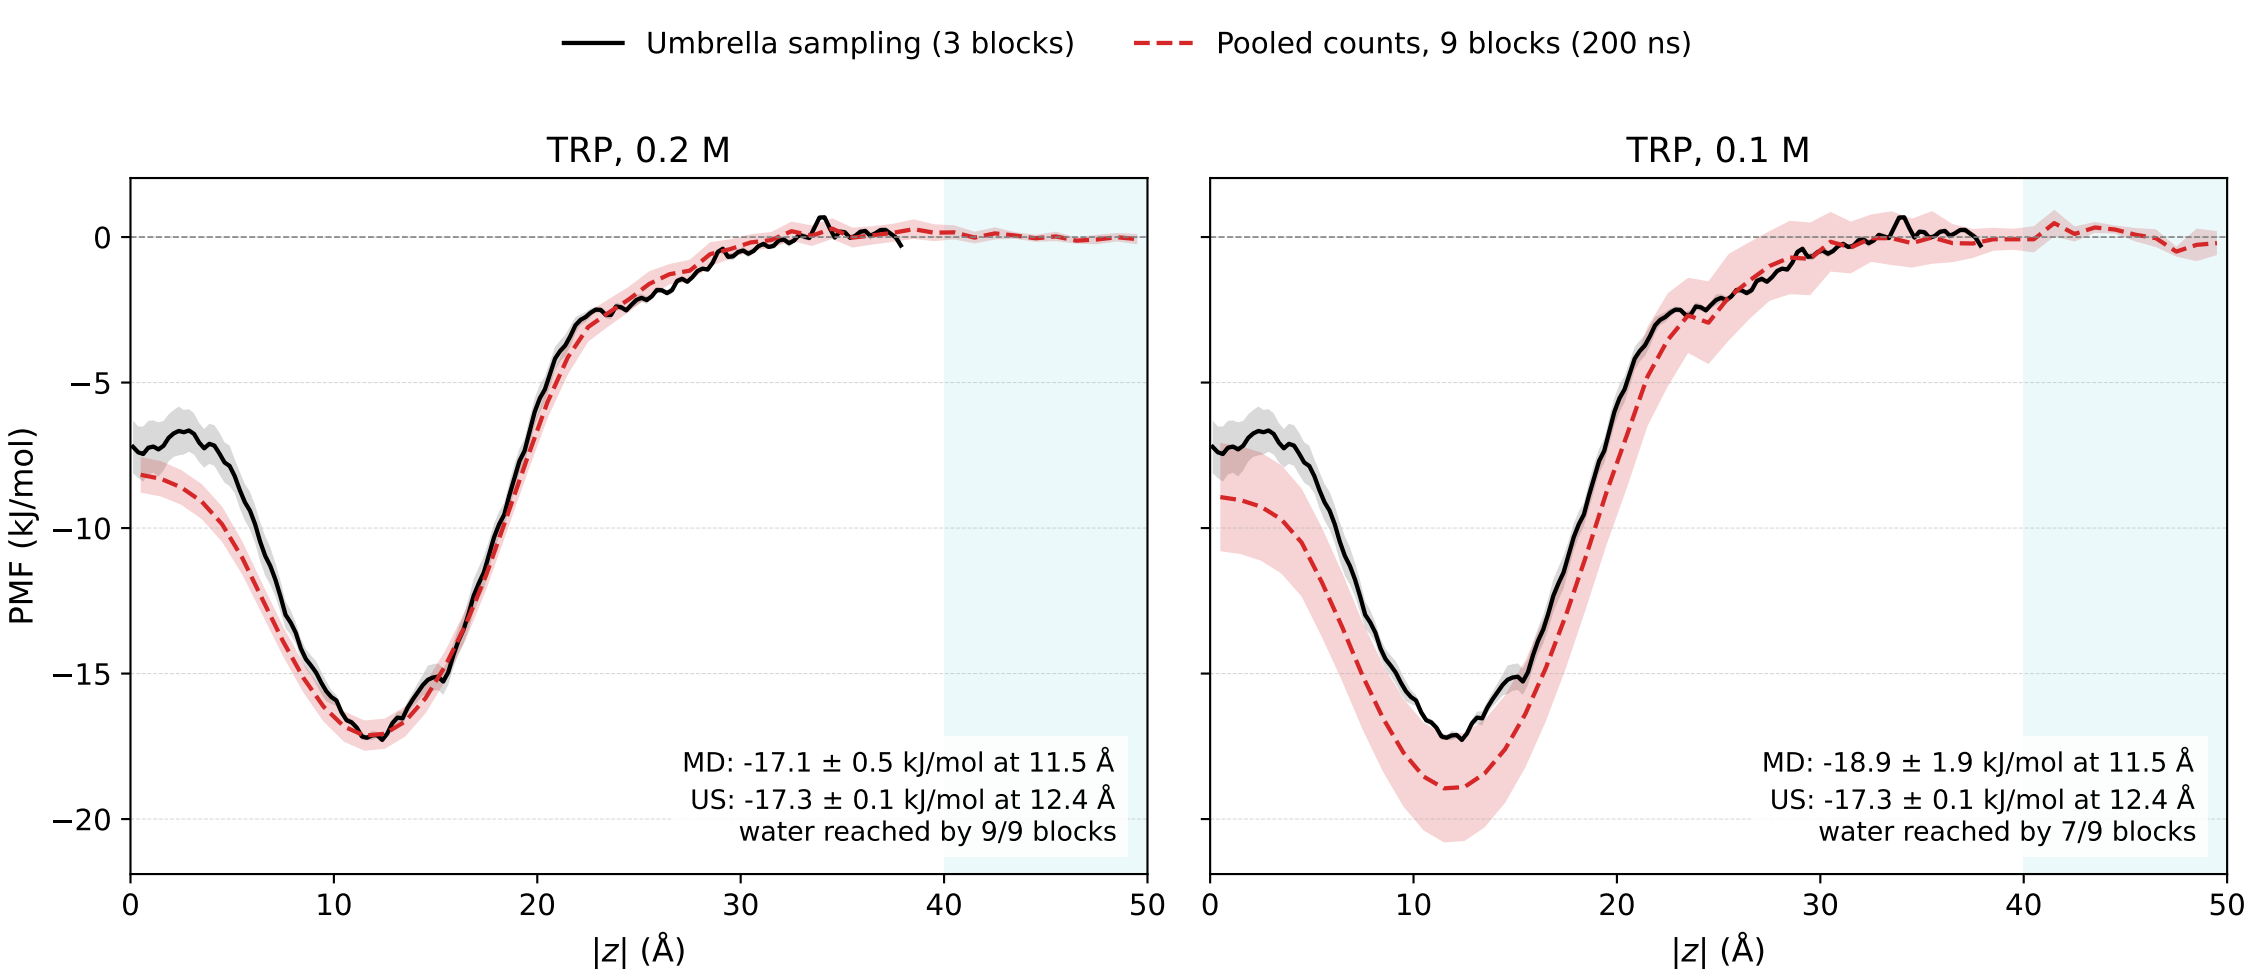
Umbrella sampling (3 blocks)
Pooled counts, 9 blocks (200 ns)
TRP, 0.2 M
TRP, 0.1 M
PMF (kJ/mol)
|z| (Å)
MD: -17.1 ± 0.5 kJ/mol at 11.5 Å
US: -17.3 ± 0.1 kJ/mol at 12.4 Å
water reached by 9/9 blocks
MD: -18.9 ± 1.9 kJ/mol at 11.5 Å
US: -17.3 ± 0.1 kJ/mol at 12.4 Å
water reached by 7/9 blocks