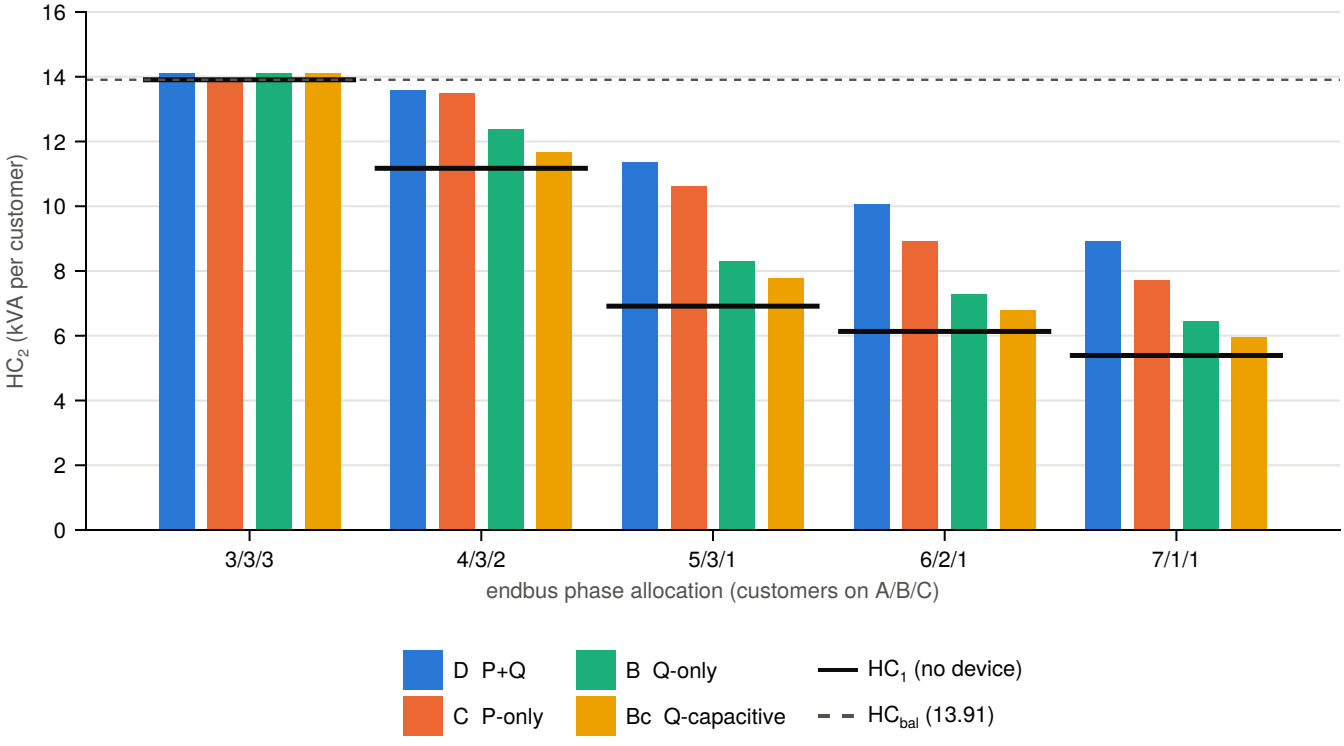
16
14
12
10
8
6
4
2
0
HC2 (kVA per customer)
3/3/3
4/3/2
5/3/1
6/2/1
7/1/1
endbus phase allocation (customers on A/B/C)
D P+Q
C P-only
B Q-only
Bc Q-capacitive
HC1 (no device)
HCbal (13.91)