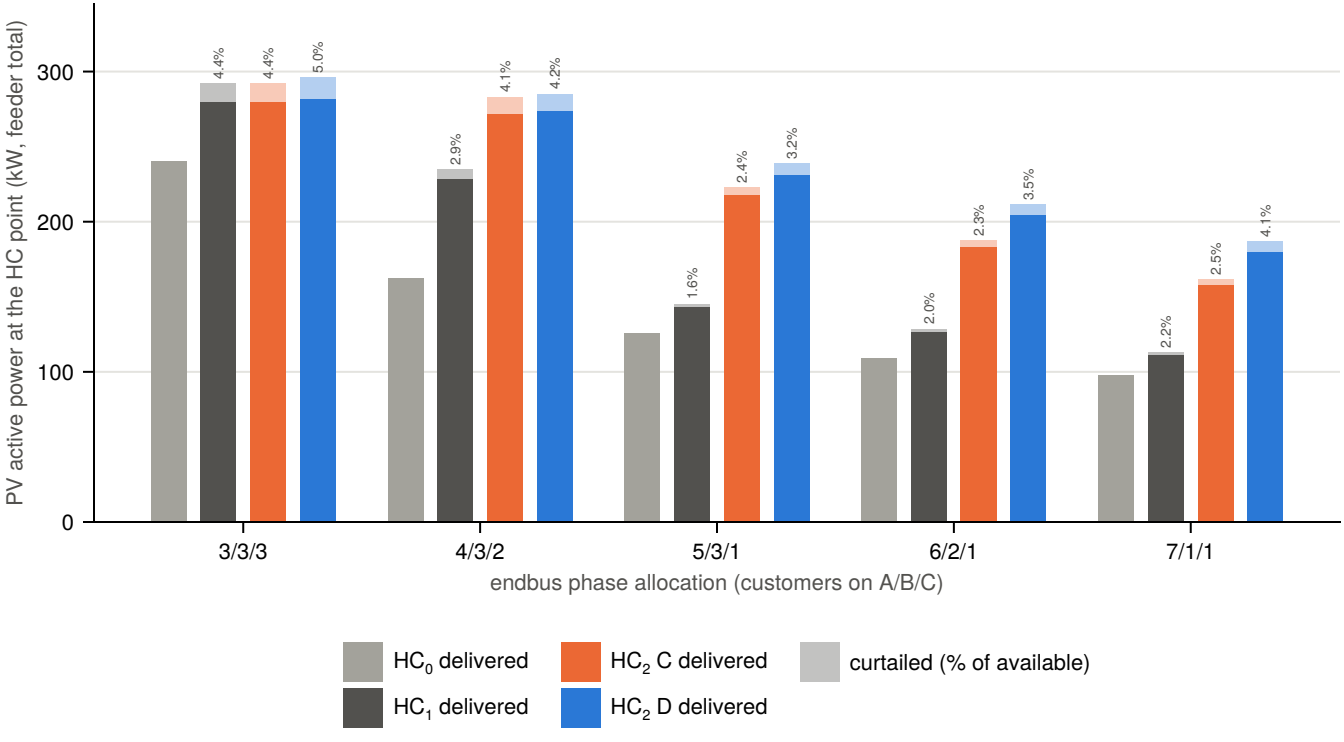
PV active power at the HC point (kW, feeder total)
300
200
100
0
4.4%
4.4%
5.0%
2.9%
4.1%
4.2%
1.6%
2.4%
3.2%
2.0%
2.3%
3.5%
2.2%
2.5%
4.1%
3/3/3
4/3/2
5/3/1
6/2/1
7/1/1
endbus phase allocation (customers on A/B/C)
HC0 delivered
HC1 delivered
HC2 C delivered
HC2 D delivered
curtailed (% of available)