
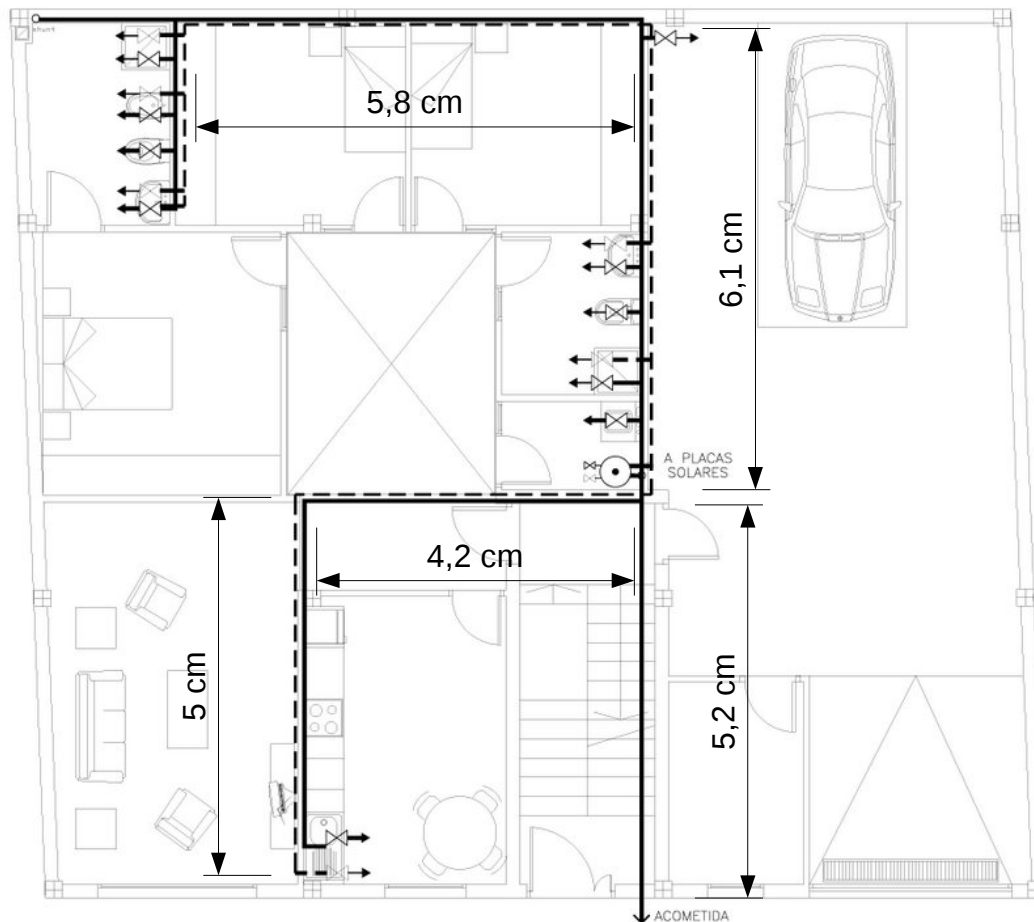


INSTALACIONES: FONTANERIA

		ACOMETIDA A RED GENERAL.	IFF-26		VALVULA DE RETENCION.			TERMOCALENTADOR	
IFF-17		CONTADOR GENERAL.	IFF-28		DEPOSITO ACUMULADOR.	AGUA FRIA PVC		1" - 3/4" - 1/2"	25ø mm. 20ø mm. 15ø mm.
IFF-19		CONTADOR INDIVIDUAL.	IFF-29		GRUPO DE PRESION.	AGUA CALIENTE PVC		1/2"	15ø mm.
IFF-23		LLAVE DE PASO.	IFF-30		GRIFO.				
IFF-25		VALVULA REDUCTORA.	IFF-18		LLAVE GENERAL.				

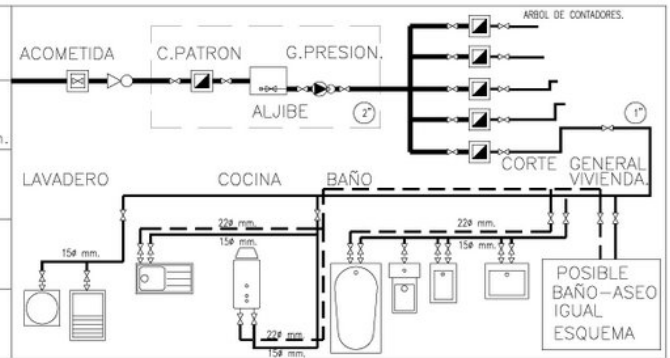

Aigua freda – línea continua =

$$5,2 \text{ cm} + 6,1 \text{ cm} + 5,8 \text{ cm} + 2 \text{ cm} + 4,2 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 28,3 \text{ cm}$$

Aigua calenta – línea discontinua =

$$6,1 \text{ cm} + 5,8 \text{ cm} + 2 \text{ cm} + 4,2 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 23,1 \text{ cm}$$

Com l'escala és 1:100, 1 cm en el plànol equival a 100 cm en la realitat.

1 cm plànol = 1 m realitat

Necessitem 28,3 m de canonada per aigua freda i 23,1 m de canonada per aigua calenta.

En total necessitem 51,4 m de canonada per fer la instal·lació d'aigua.