

## Table of Contents

1 Ciclo frigorífico.....	2
1.1 Ciclo frigorífico.....	2
1.1.1 Coeficiente de funcionamiento COP y EER.....	3
1.1.2 Componentes de la instalación frigorífica por compresión.....	4
1.1.3 Ciclo frigorífico en el diagrama p h.....	6
1.1.4 Caudal másico.....	9
1.1.5 EER de un sistema ideal.....	10
1.1.6 Relación de compresión en un sistema frigorífico.....	11
1.2 Ejercicios ciclo frigorífico.....	12
1.3 Influencia del sobrecalentamiento y subenfriamiento en la eficiencia y el compresor.....	29
1.4 Puntos de medición de temperatura y presión.....	32
1.5 Símbolos según UNE EN 1861.....	35
1.6 Soluciones.....	37

# 1 Ciclo frigorífico

## 1.1 Ciclo frigorífico

En el ciclo frigorífico intervienen tres elementos principales en lo que a los flujos de energía se refiere:

### Evaporador

En el evaporador se evapora el medio refrigerante a baja temperatura y presión, absorbiendo (eliminando) calor del espacio refrigerado. Este calor se identifica con  $Q_E$ .

### Condensador

En el condensador condensa el medio refrigerante a alta temperatura y presión, cediendo calor al medio ambiente, exterior al espacio refrigerado. Este calor se identifica con  $Q_C$ .


### Compresor

El compresor recibe el refrigerante en forma de vapor a baja presión y temperatura, lo comprime, y lo descarga a alta presión y temperatura. Este proceso aporta trabajo al gas refrigerante. Este trabajo se identifica con  $W_C$ .

La relación entre estos flujos de energía es

$$Q_C = Q_E + W_C$$

El calor cedido por el condensador es el calor absorbido por el evaporador sumado al trabajo aportado por el compresor.

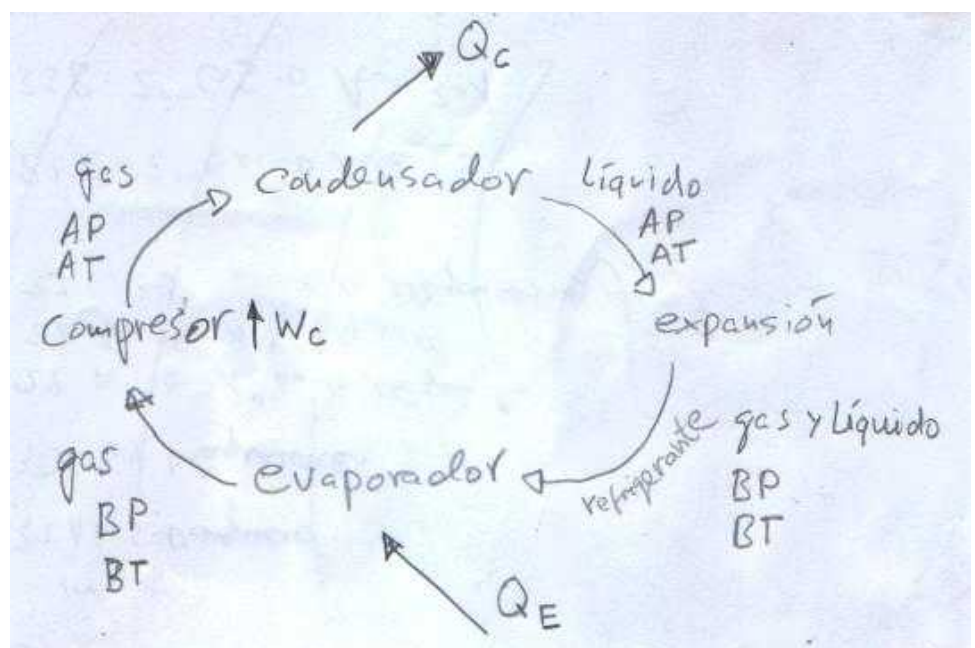

### 1.1.1 Coeficiente de funcionamiento COP y EER

La eficiencia de una instalación frigorífica se indica con el EER (Energy Efficiency Ratio)

$$EER = \frac{Q_E}{W_C}$$

La eficiencia de una bomba de calor se indica con el COP (Coefficient Of Performance)

$$COP = \frac{Q_C}{W_C}$$

Como el calor cedido por el condensador siempre es mayor al calor absorbido por el evaporador

$Q_C = Q_E + W_C$  el COP siempre es mayor al EER.

$$COP = \frac{Q_C}{W_C} = \frac{Q_E + W_C}{W_C} = \frac{Q_E}{W_C} + 1 = EER + 1$$

### **1.1.2 Componentes de la instalación frigorífica por compresión**

Los componentes principales de una instalación frigorífica por compresión y su función son:

#### **Evaporador**

Absorbe el calor del medio a refrigerar mediante la evaporación de un fluido (enfría).

#### **Tubería de aspiración**

Une la salida del evaporador a la entrada (aspiración) del compresor. El medio refrigerante se encuentra en estado de gas a baja presión y temperatura.

#### **Compresor**

Eleva la presión y temperatura del refrigerante mediante un mecanismo compresor. La temperatura del refrigerante debe ser elevada por encima de la temperatura del medio (aire, agua, tierra) al que se cederá el calor.

#### **Tubería de descarga**

Conecta el compresor con el condensador. El refrigerante sale de la conexión de descarga del compresor en estado de gas a alta temperatura y presión. La tubería de descarga lo dirige al condensador.

#### **Condensador**

Cede el calor al medio exterior (aire, agua, tierra), calentándolo. El refrigerante cambia de estado, condensando. A la salida del condensador, el refrigerante se encuentra en estado líquido.

#### **Depósito de líquido**


Almacena el refrigerante líquido condensado.

#### **Tubería de líquido**

Transporta el refrigerante líquido del depósito al dispositivo de expansión.

#### **Dispositivo de expansión**

Al pasar el refrigerante por el dispositivo de expansión, se reduce su presión y temperatura. Los dispositivos de expansión más comunes son la válvula de expansión termostática y el tubo capilar.

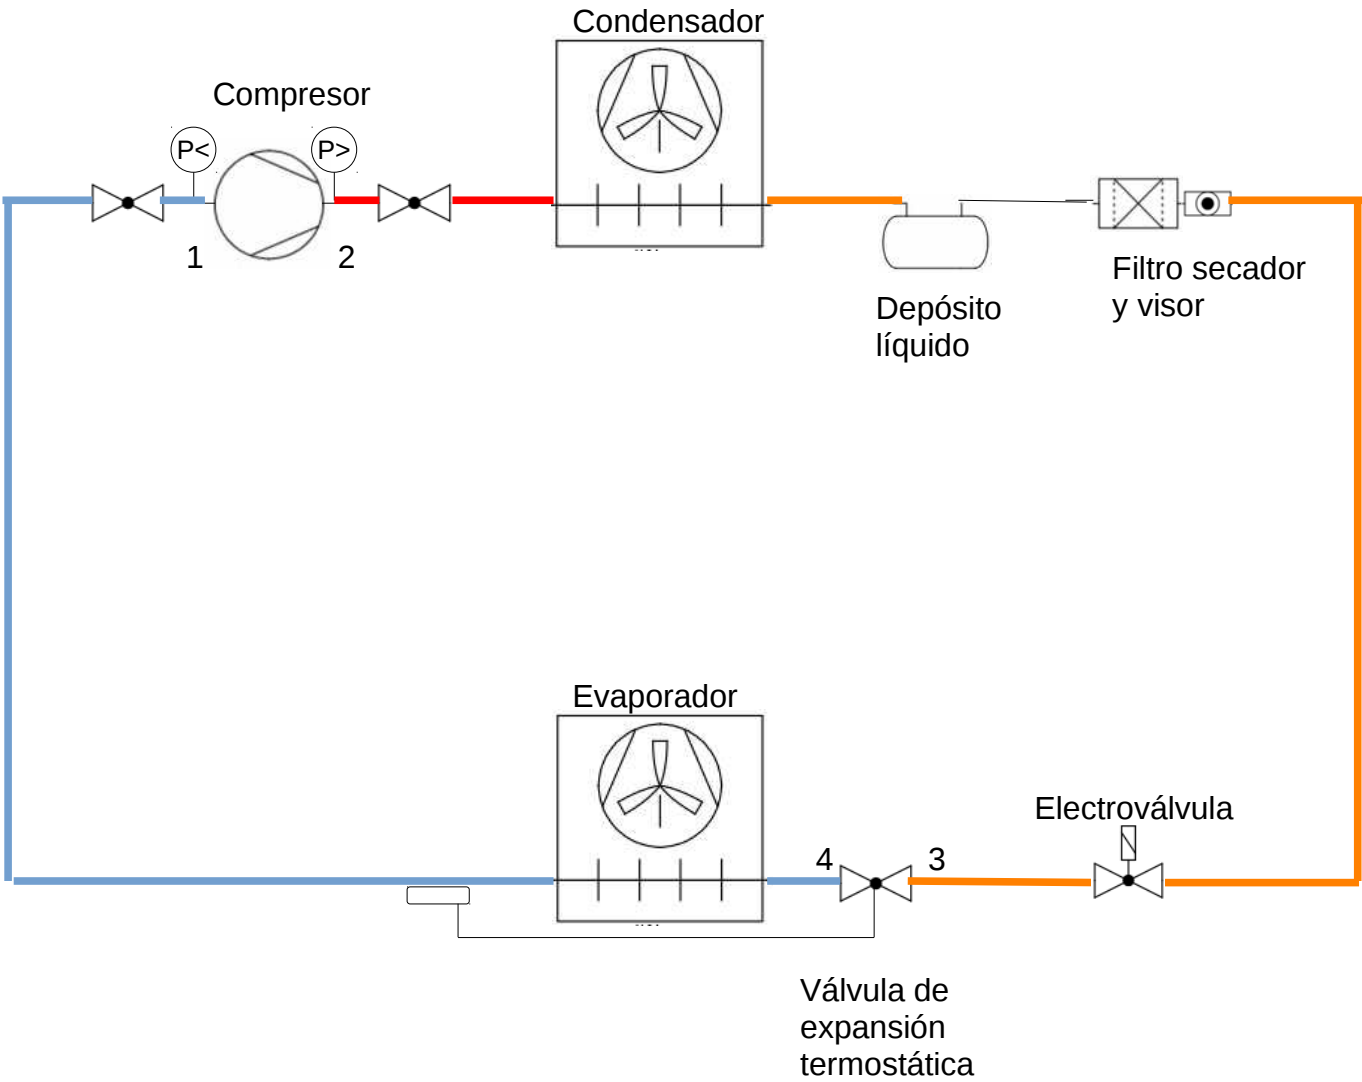

### 1.1.3 Ciclo frigorífico en el diagrama p h

La siguiente imagen presenta un ejemplo de un ciclo frigorífico utilizando como refrigerante R-410a.

A la presión de evaporación relativa de  $p_E=8$  bar corresponde una temperatura de evaporación de 4 °C.

A la presión de condensación relativa de  $p_C=32$  bar corresponde una temperatura de condensación 55 °C.

La compresión no es isentrópica, ya que la entropía aumenta ligeramente.

El evaporador absorbe un flujo calorífico  $\dot{Q}_E=340 \frac{kJ}{kg}-170 \frac{kJ}{kg}=170 \frac{kJ}{kg}$

El compresor aporta un trabajo mecánico de  $W_C=383 \frac{kJ}{kg}-340 \frac{kJ}{kg}=43 \frac{kJ}{kg}$

El condensador cede un flujo calorífico de  $\dot{Q}_C=383 \frac{kJ}{kg}-170 \frac{kJ}{kg}=213 \frac{kJ}{kg}$


**gasservei**

**R-410A**

C/MOTORES 151-155 Nave 9

08038 Barcelona

Teléfono: 93 223 13 77

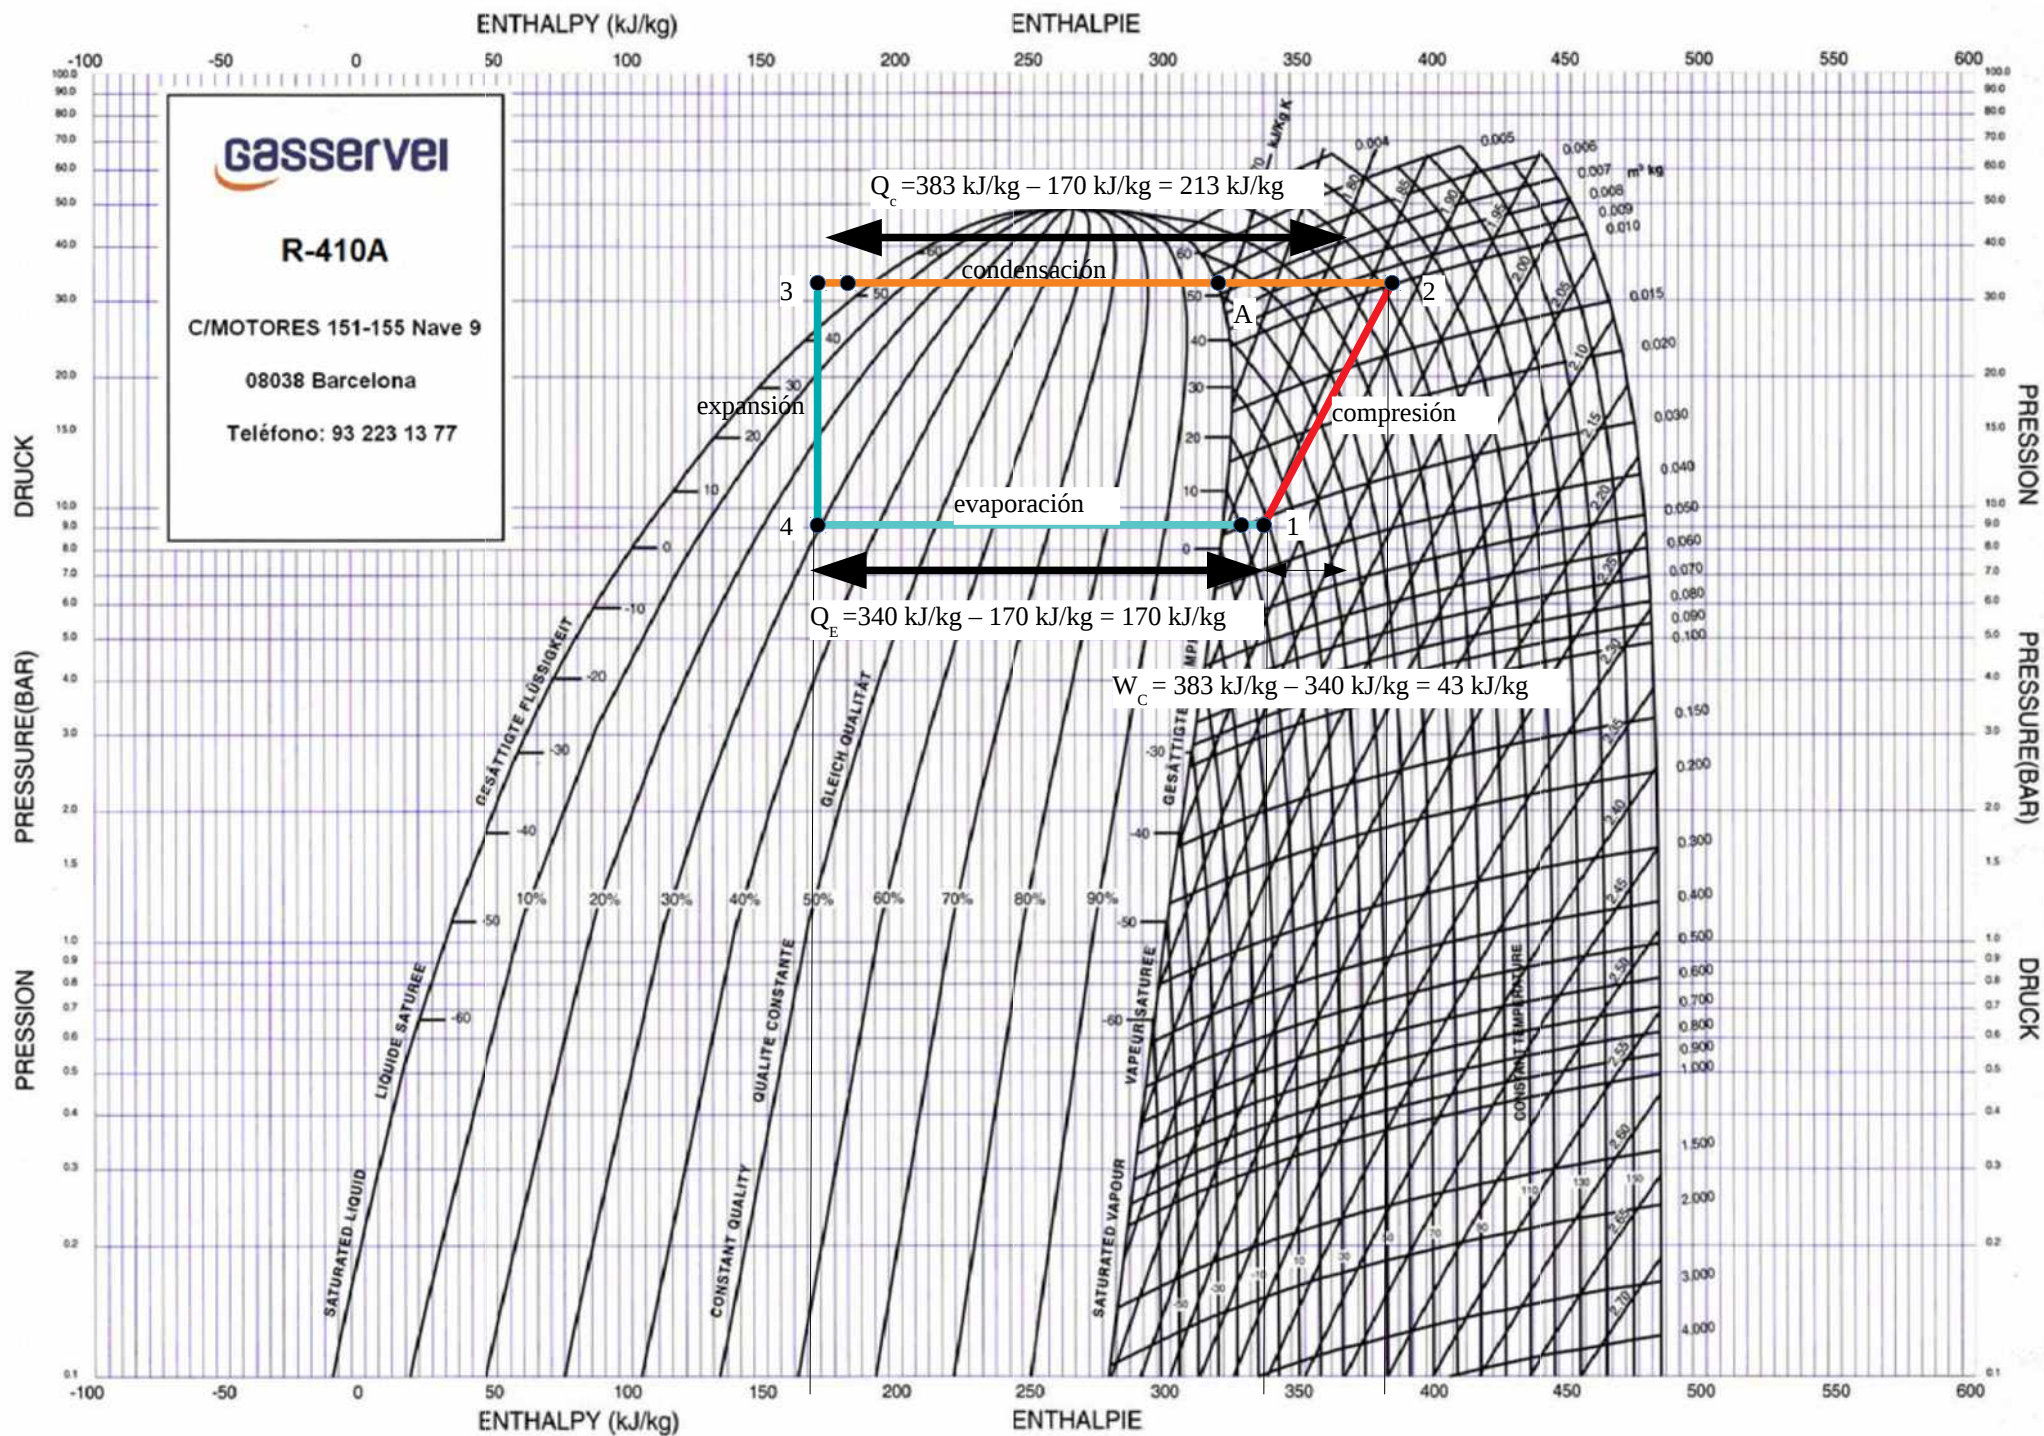

El EER de este ejemplo es:

$$EER = \frac{Q_E}{W_C} = \frac{170 \frac{kJ}{kg}}{43 \frac{kJ}{kg}} = 4$$



### 1.1.4 Caudal másico

El caudal másico del refrigerante es uno de los parámetros de la instalación frigorífica que influye de manera fundamental en el flujo calorífico que el circuito transporta. El caudal másico indica la masa de refrigerante que pasa por un punto del circuito en un segundo.

$$\dot{m} = \frac{m}{t} \text{ en } \frac{kg}{s}$$

Por ejemplo, si para mantener una cámara frigorífica a su temperatura de consigna es necesario que el evaporador absorba un flujo calorífico de  $\dot{Q}_E = 3250 \text{ W}$  y tenemos un ciclo en el que el

evaporador absorbe  $170 \frac{kJ}{kg}$ , el caudal másico se calcula:

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_E}{Q_E} = \frac{3250 \text{ W}}{170000 \frac{J}{kg}} = 0,019 \frac{kg}{s}$$

### 1.1.5 EER de un sistema ideal

El ciclo de Carnot describe un sistema ideal y su resultado es la eficiencia máxima que resulta de un ciclo frigorífico ideal:

$$EER_{ideal} = \frac{T_E}{T_C - T_E}$$

siendo

$T_C$  temperatura absoluta de condensación

$T_E$  temperatura absoluta de evaporación

Para el ejemplo anterior con  $T_C = 328 \text{ K}$  y  $T_E = 277 \text{ K}$  la eficiencia ideal sería

$$EER_{ideal} = \frac{277 \text{ K}}{328 \text{ K} - 277 \text{ K}} = 5,4$$

Del  $EER_{ideal}$  se deduce que, siendo constante la temperatura de condensación, a menor temperatura de evaporación, menor es la eficiencia.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Carnot\\_cycle](https://en.wikipedia.org/wiki/Carnot_cycle)

### 1.1.6 Relación de compresión en un sistema frigorífico

En un sistema frigorífico, se entiende por relación de compresión la relación entre presión absoluta de descarga (presión de condensación) y presión absoluta de aspiración (presión de evaporación).

$$R_C = \frac{p_C}{p_E}$$

## 1.2 Ejercicios ciclo frigorífico

### 1\_3 Ejercicio 1.2-1

Representa en el diagrama de p-h el proceso frigorífico con los siguientes datos:

Refrigerante R-134a

Temperatura de evaporación  $-3^{\circ}\text{C}$

Temperatura de condensación  $45^{\circ}\text{C}$

Sobrecalentamiento 10 K

Subenfriamiento 5 K

Potencia frigorífica de la instalación  $\dot{Q}_E = 10 \text{ kW}$

Compresión iséntropa.

Calcula:

El caudal másico del refrigerante  $\dot{m}$

La potencia de compresión  $P_{comp}$

La potencia de condensación  $\dot{Q}_C$

El EER del ciclo y el EER máximo

La relación de compresión  $R_C$



ENTHALPY (kJ/kg)

ENTHALPIE

**Gasservei**

**R-134a**

C/Motores 151-155 Nave 9

08038 Barcelona

Teléfono: 93 223 13 77

DRUCK

PRESSURE (BARA)

PRESSION


PRESSION

PRESSURE (BARA)

DRUCK

ENTHALPY (kJ/kg)

ENTHALPIE

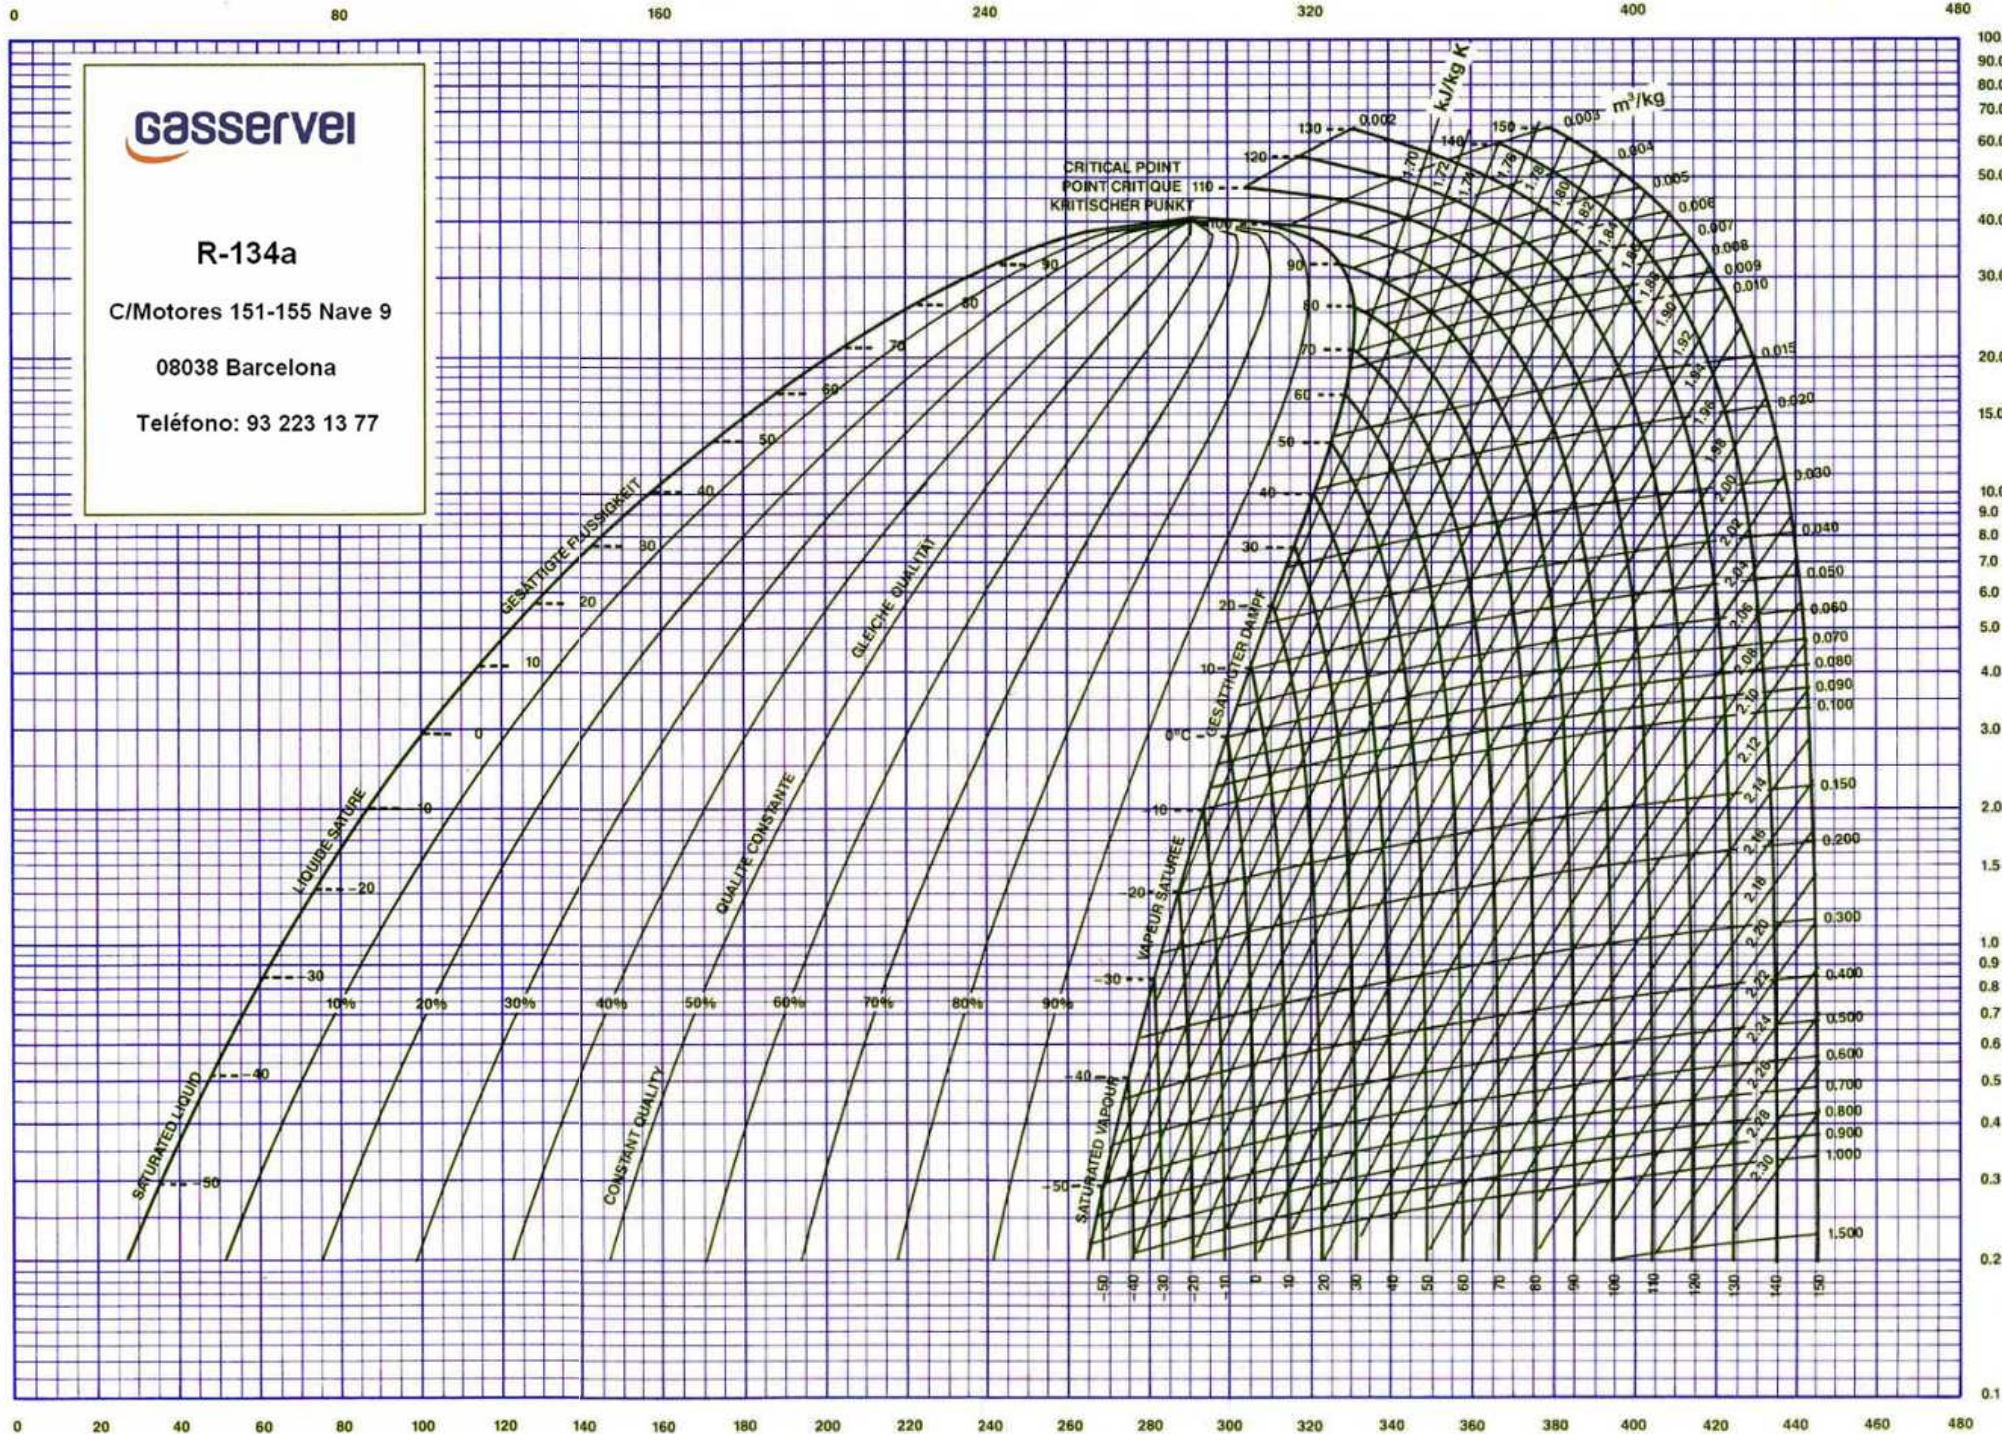



**1\_3 Ejercicio 1.2-2**


Se tiene una instalación frigorífica de congelación (  $t_E = -10^\circ\text{C}$  ) funciona con R-22 (compresión iséntropa).

Calcula la potencia frigorífica de la instalación, sabiendo que la potencia del compresor es de 2,6 CV, la entalpía en la descarga es de 450 kJ/kg, el caudal másico 170 kg/h y el valor de la entalpía en la salida de la válvula de expansión es de 230 kJ/kg.

Calcula el EER del ciclo y el EER máximo.

Representa el ciclo en el diagrama p h.

# R22 (CHClF<sub>2</sub>)

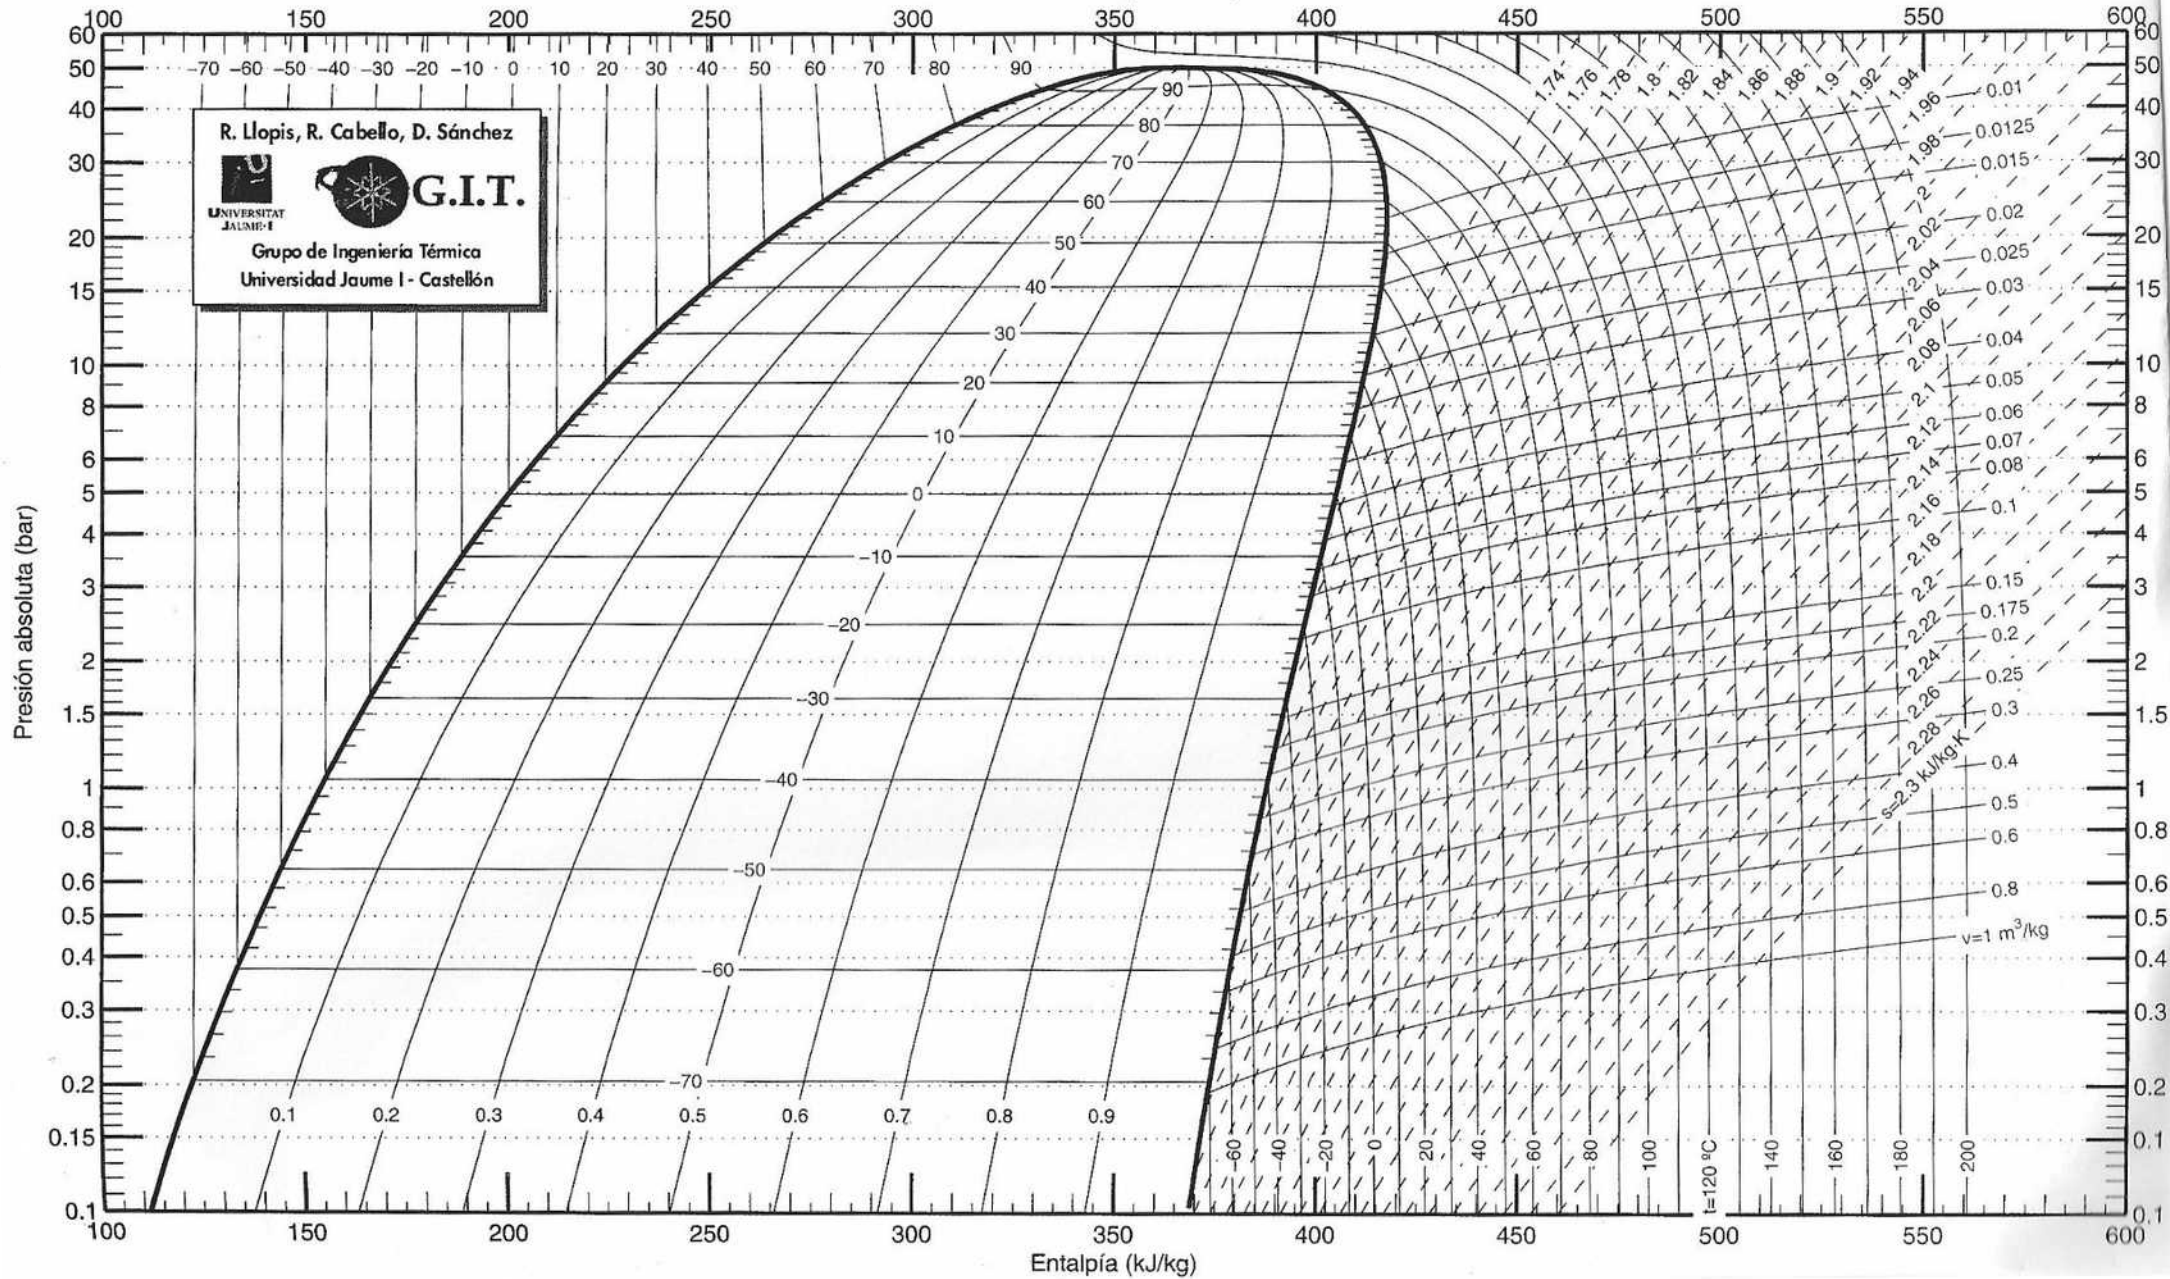

**1\_3 Ejercicio 1.2-3**

En una instalación frigorífica de R-22 (compresión iséntropa), tenemos una temperatura en la entrada de la válvula de expansión de 25 °C, la potencia frigorífica es de 20,06 kW y el caudal másico de 7,140 kg/min.

La temperatura de evaporación es de -10°C.


Indica el recalentamiento y la temperatura a la salida de la válvula de expansión sabiendo que la temperatura de descarga del compresor es de 82,5 °C.

Indica el subenfriamiento del refrigerante líquido antes de la válvula de expansión.


Indica las presiones de evaporación y condensación.

Calcula eficiencia del ciclo y la eficiencia máxima.

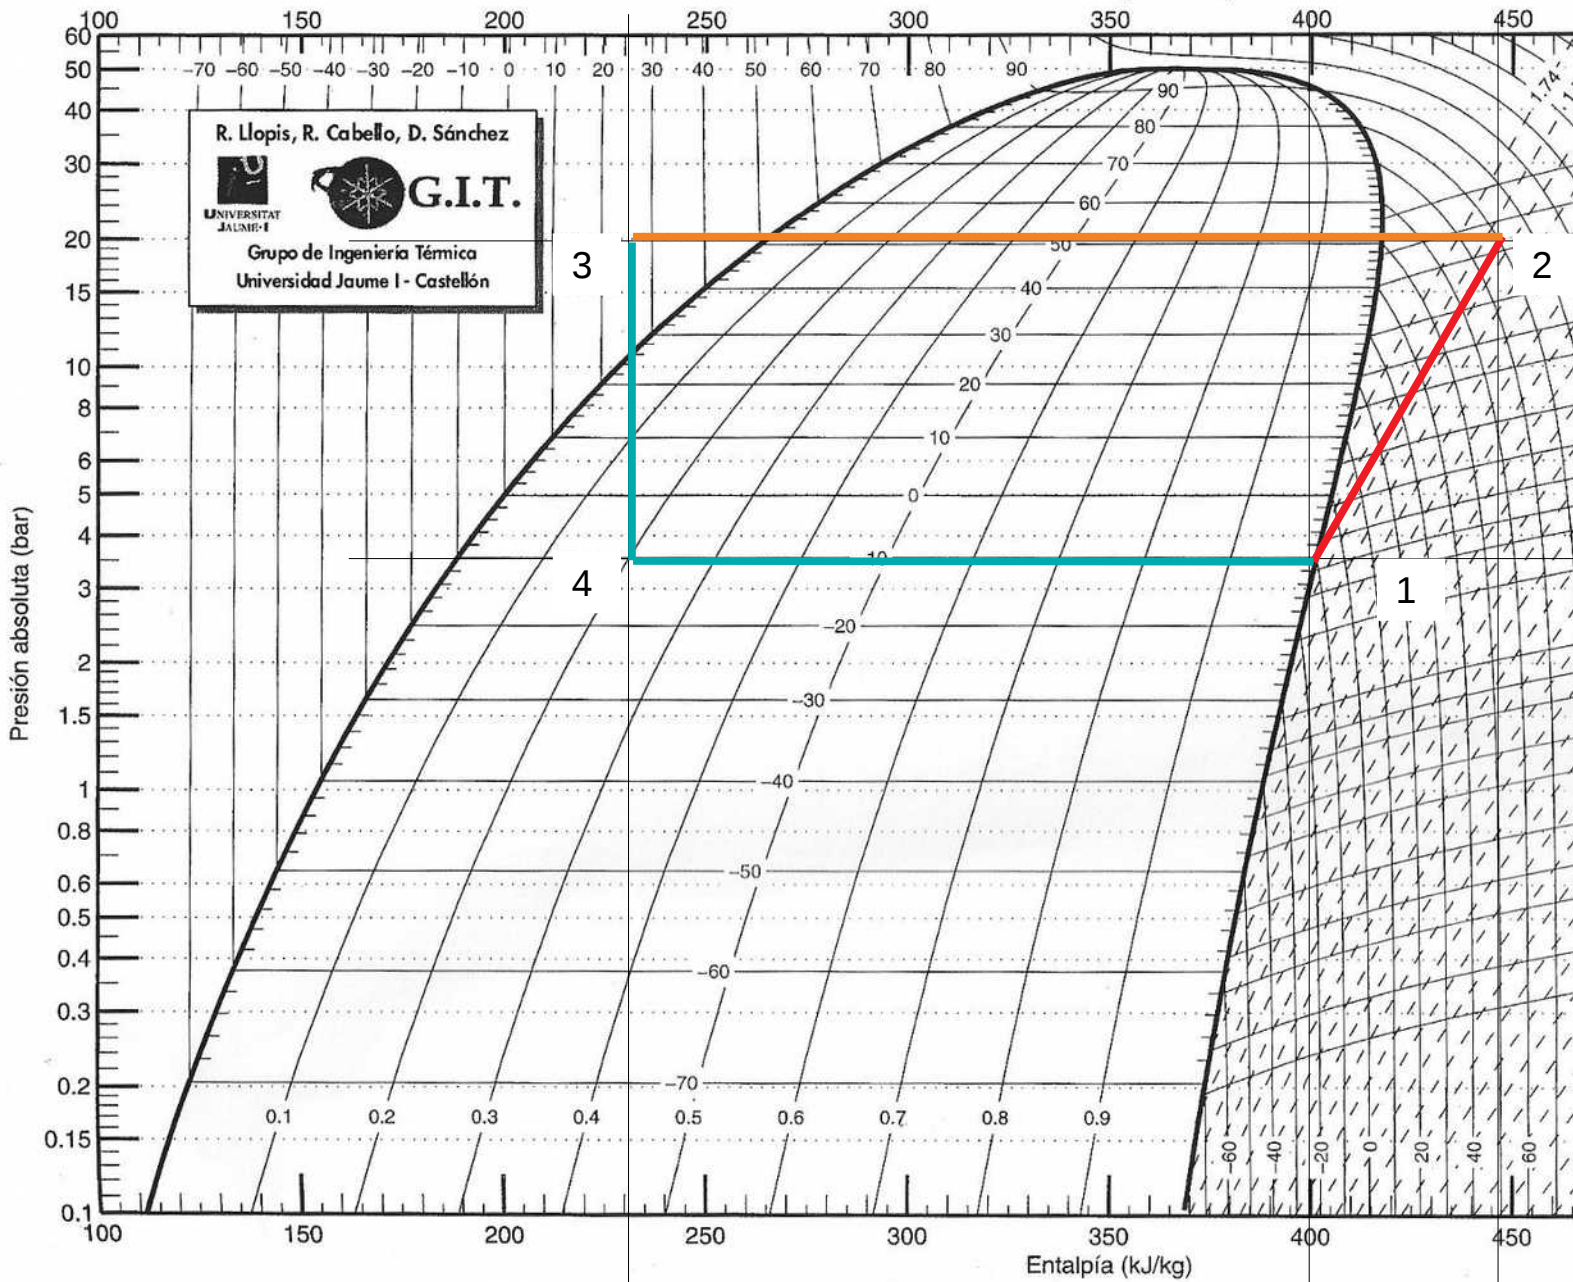

**R22 ( $\text{CHClF}_2$ )**

# R22 (CHClF<sub>2</sub>)

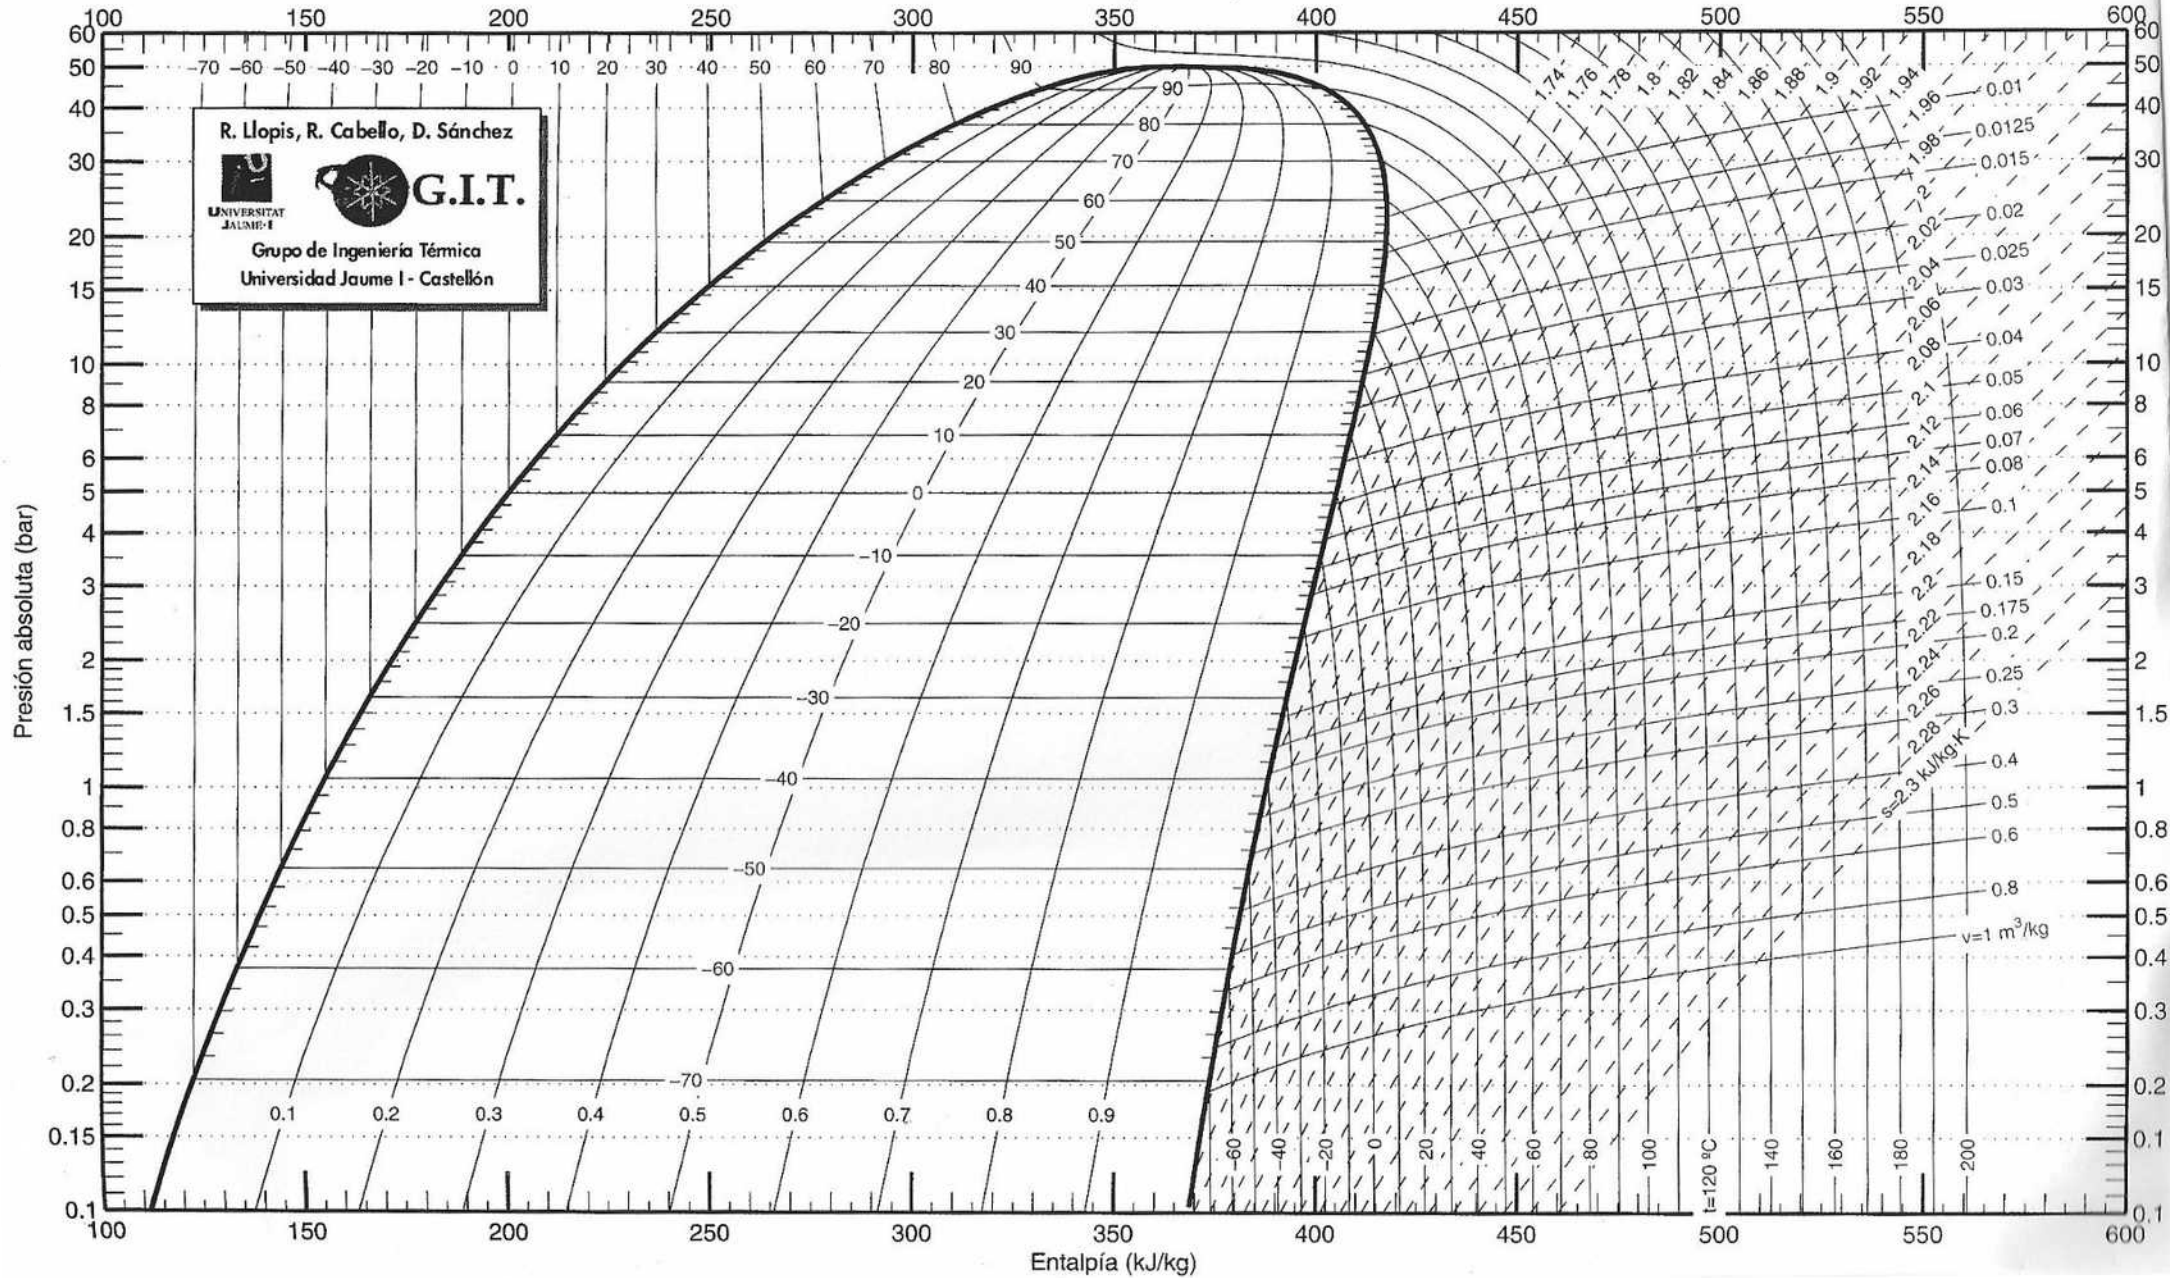


**1\_3 Ejercicio 1.2-4**

Calcula la eficiencia de una instalación frigorífica de congelación que funciona con refrigerante R-22, sabiendo que la presión de baja es de 1 bar (presión manométrica), el recalentamiento de 15 K, el subenfriamiento de 5 K, la potencia del compresor de 10 CV (compresión iséntropa) y el caudal másico de 428,42 kg/h.

Calcula la eficiencia máxima.

# R22 (CHClF<sub>2</sub>)

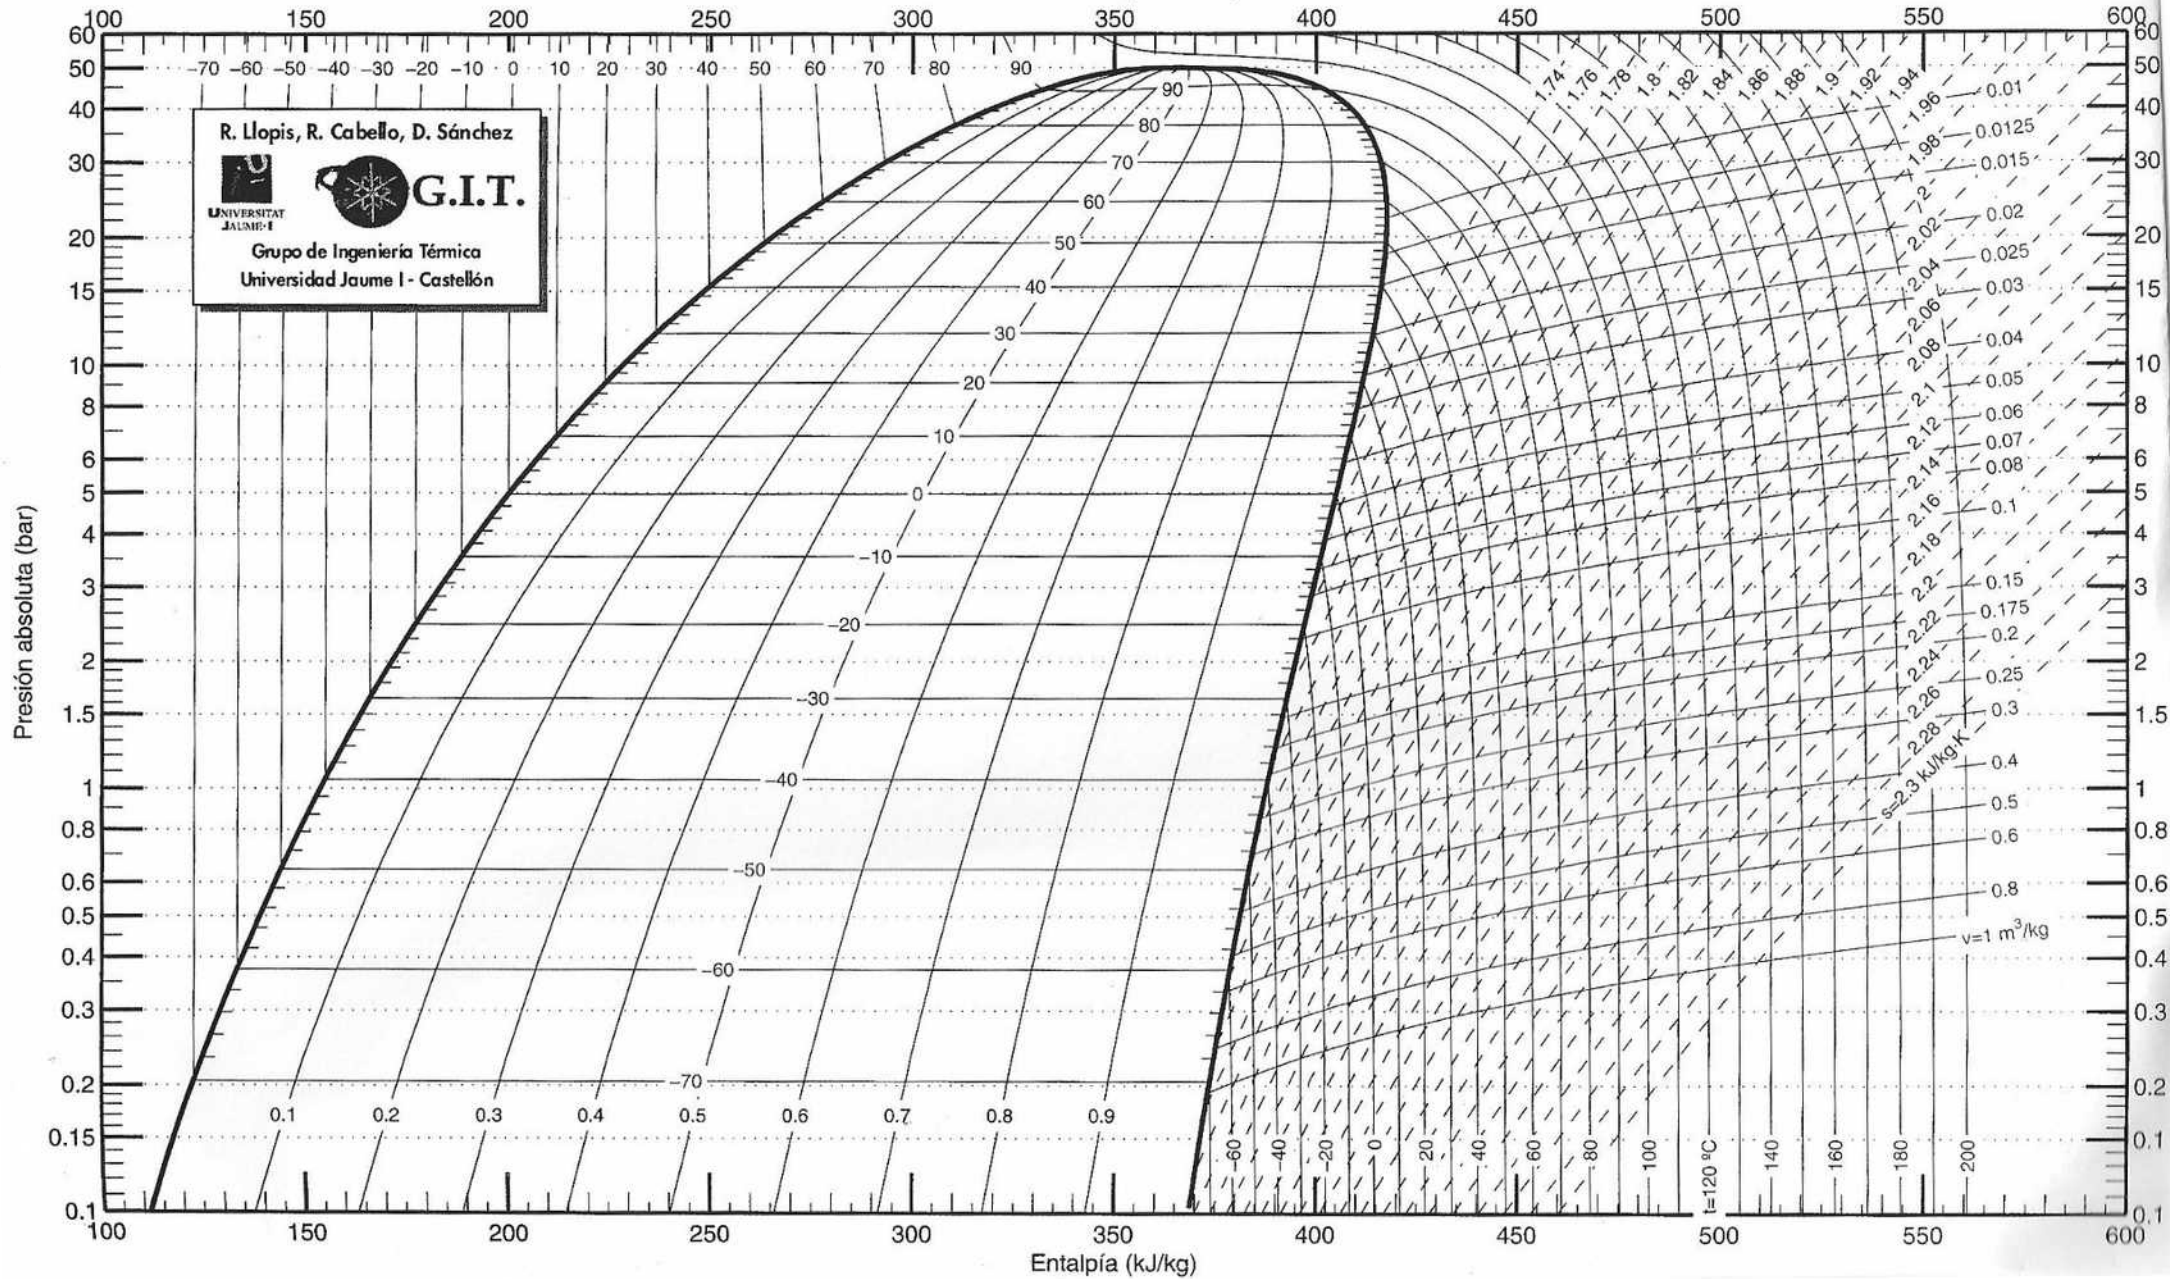



**1\_3 Ejercicio 1.2-5**

En el siguiente diagrama está marcado un ciclo frigorífico.

El caudal de masa es de  $150 \frac{kg}{h}$ .

Indica

Sobrecalentamiento

Subenfriamiento

Presiones  $p_E$  y  $p_C$

Temperaturas  $v_E$  y  $v_C$

Calor absorbido en el evaporador  $Q_E$

Potencia frigorífica  $\dot{Q}_E$

Calor cedido en el condensador  $Q_C$

Trabajo aportado por el compresor  $W_C$

Portencia del compresor  $P_{compresor}$

Porcentaje de refrigerante líquido tras la expansión

EER del ciclo y máximo.

Velocidad del gas refrigerante en la tubería de descarga de 20 mm de diámetro interior.



ENTHALPY (kJ/kg)

ENTHALPIE

**gasservei**

**R-134a**

C/Motores 151-155 Nave 9

08038 Barcelona

Teléfono: 93 223 13 77

DRUCK


PRESSURE (BARA)

PRESSURE

PRESSION

PRESSURE (BARA)

DRUCK

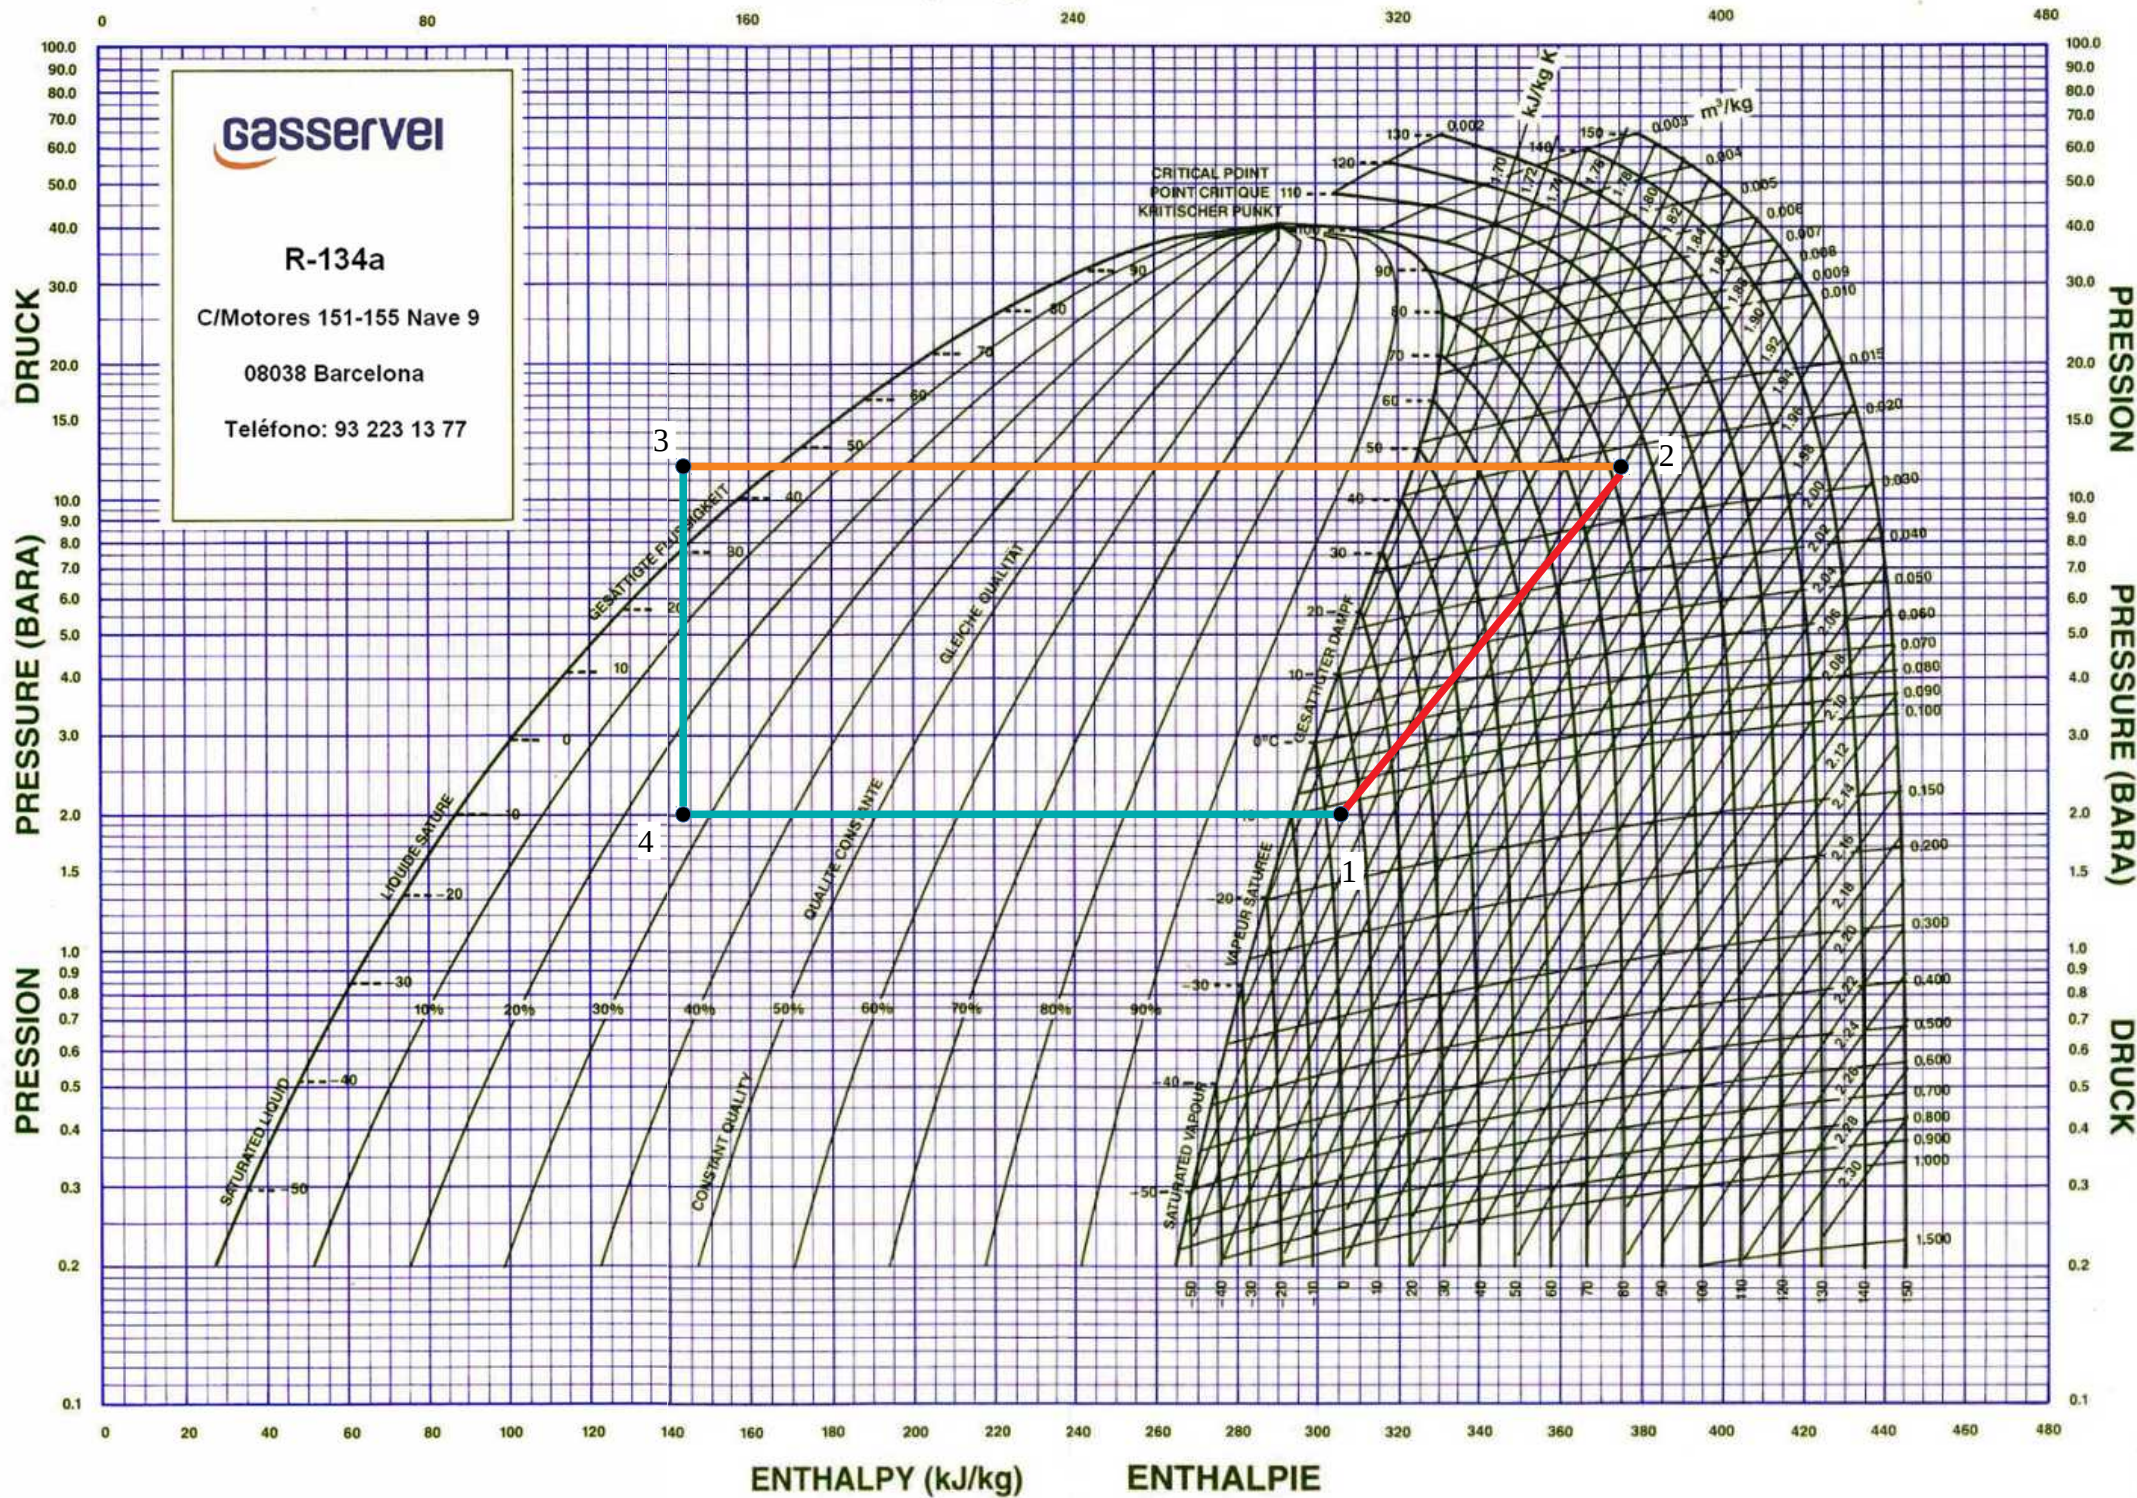



**1\_3 Ejercicio 1.2-6**

Explica como influyen el subenfriamiento y el sobrecalentamiento en la eficiencia del ciclo.

### 1.3 Influencia del sobrecalentamiento y subenfriamiento en la eficiencia y el compresor

Un intercambiador de calor entre el refrigerante líquido antes de llegar a la válvula de expansión y el gas procedente del evaporador, permite aumentar el subenfriamiento del líquido y el sobrecalentamiento del gas.

Al aumentar el subenfriamiento del refrigerante líquido antes de llegar a la válvula de expansión, aumenta la proporción de refrigerante líquido después la expansión. Este aumento de líquido en el evaporador permite absorber más calor, es decir, aumentar  $Q_E$ , sin influir en el trabajo del compresor  $W_C$ . Por tanto, la eficiencia de la instalación aumenta.

El sobrecalentamiento incide de forma negativa sobre la eficiencia de la instalación, ya que a mayor temperatura del gas, mayor es su volumen específico y menor su densidad. A velocidad de rotación constante, el caudal volumétrico del compresor es fijo. Esto significa que a menor densidad y caudal volumétrico fijo, menor es el caudal de masa del refrigerante y por tanto, menor el calor que transporta el circuito frigorífico.

Además, a mayor temperatura del gas aspirado, mayor es la temperatura de descarga. Una temperatura de descarga excesivamente alta causa la descomposición del refrigerante, que se quema el aceite, se produzcan ácidos y se deposite cobre en los cilindros (cobreado).

Una de las razones para aislar térmicamente la tubería de aspiración entre el evaporador y el compresor es reducir al mínimo la absorción de calor fuera de la cámara frigorífica y limitar el sobrecalentamiento del gas refrigerante.

Sin embargo, sobrecalentar el refrigerante tiene ciertas ventajas, por ejemplo reduce el riesgo de que al compresor le llegue refrigerante líquido y se produzca una avería por golpe de líquido en el compresor.

<http://bohnmxico.blogspot.com/2017/05/cobrizado-en-el-interior-de-los.html>

<https://www.dk-kaelteanlagen.de/produkte/dk-sauggas-waermetauscher/>



ENTHALPY (kJ/kg)

ENTHALPIE

En el punto 3, el subenfriamiento es de 15 K, en el 3' de 30 K.  
La proporción de líquido en el punto 3 es de 72%, mientras que en el 3' aumenta al 83%.  
El calor  $Q_E$  aumenta de 60 kJ/kg a 85 kJ/kg.

C/Motores 151-155 Nave 9

08038 Barcelona

Teléfono: 93 223 13 77

DRUCK

PRESSURE (BARA)

PRESSURE


PRESSURE

PRESSURE (BARA)

DRUCK

ENTHALPY (kJ/kg)

ENTHALPIE

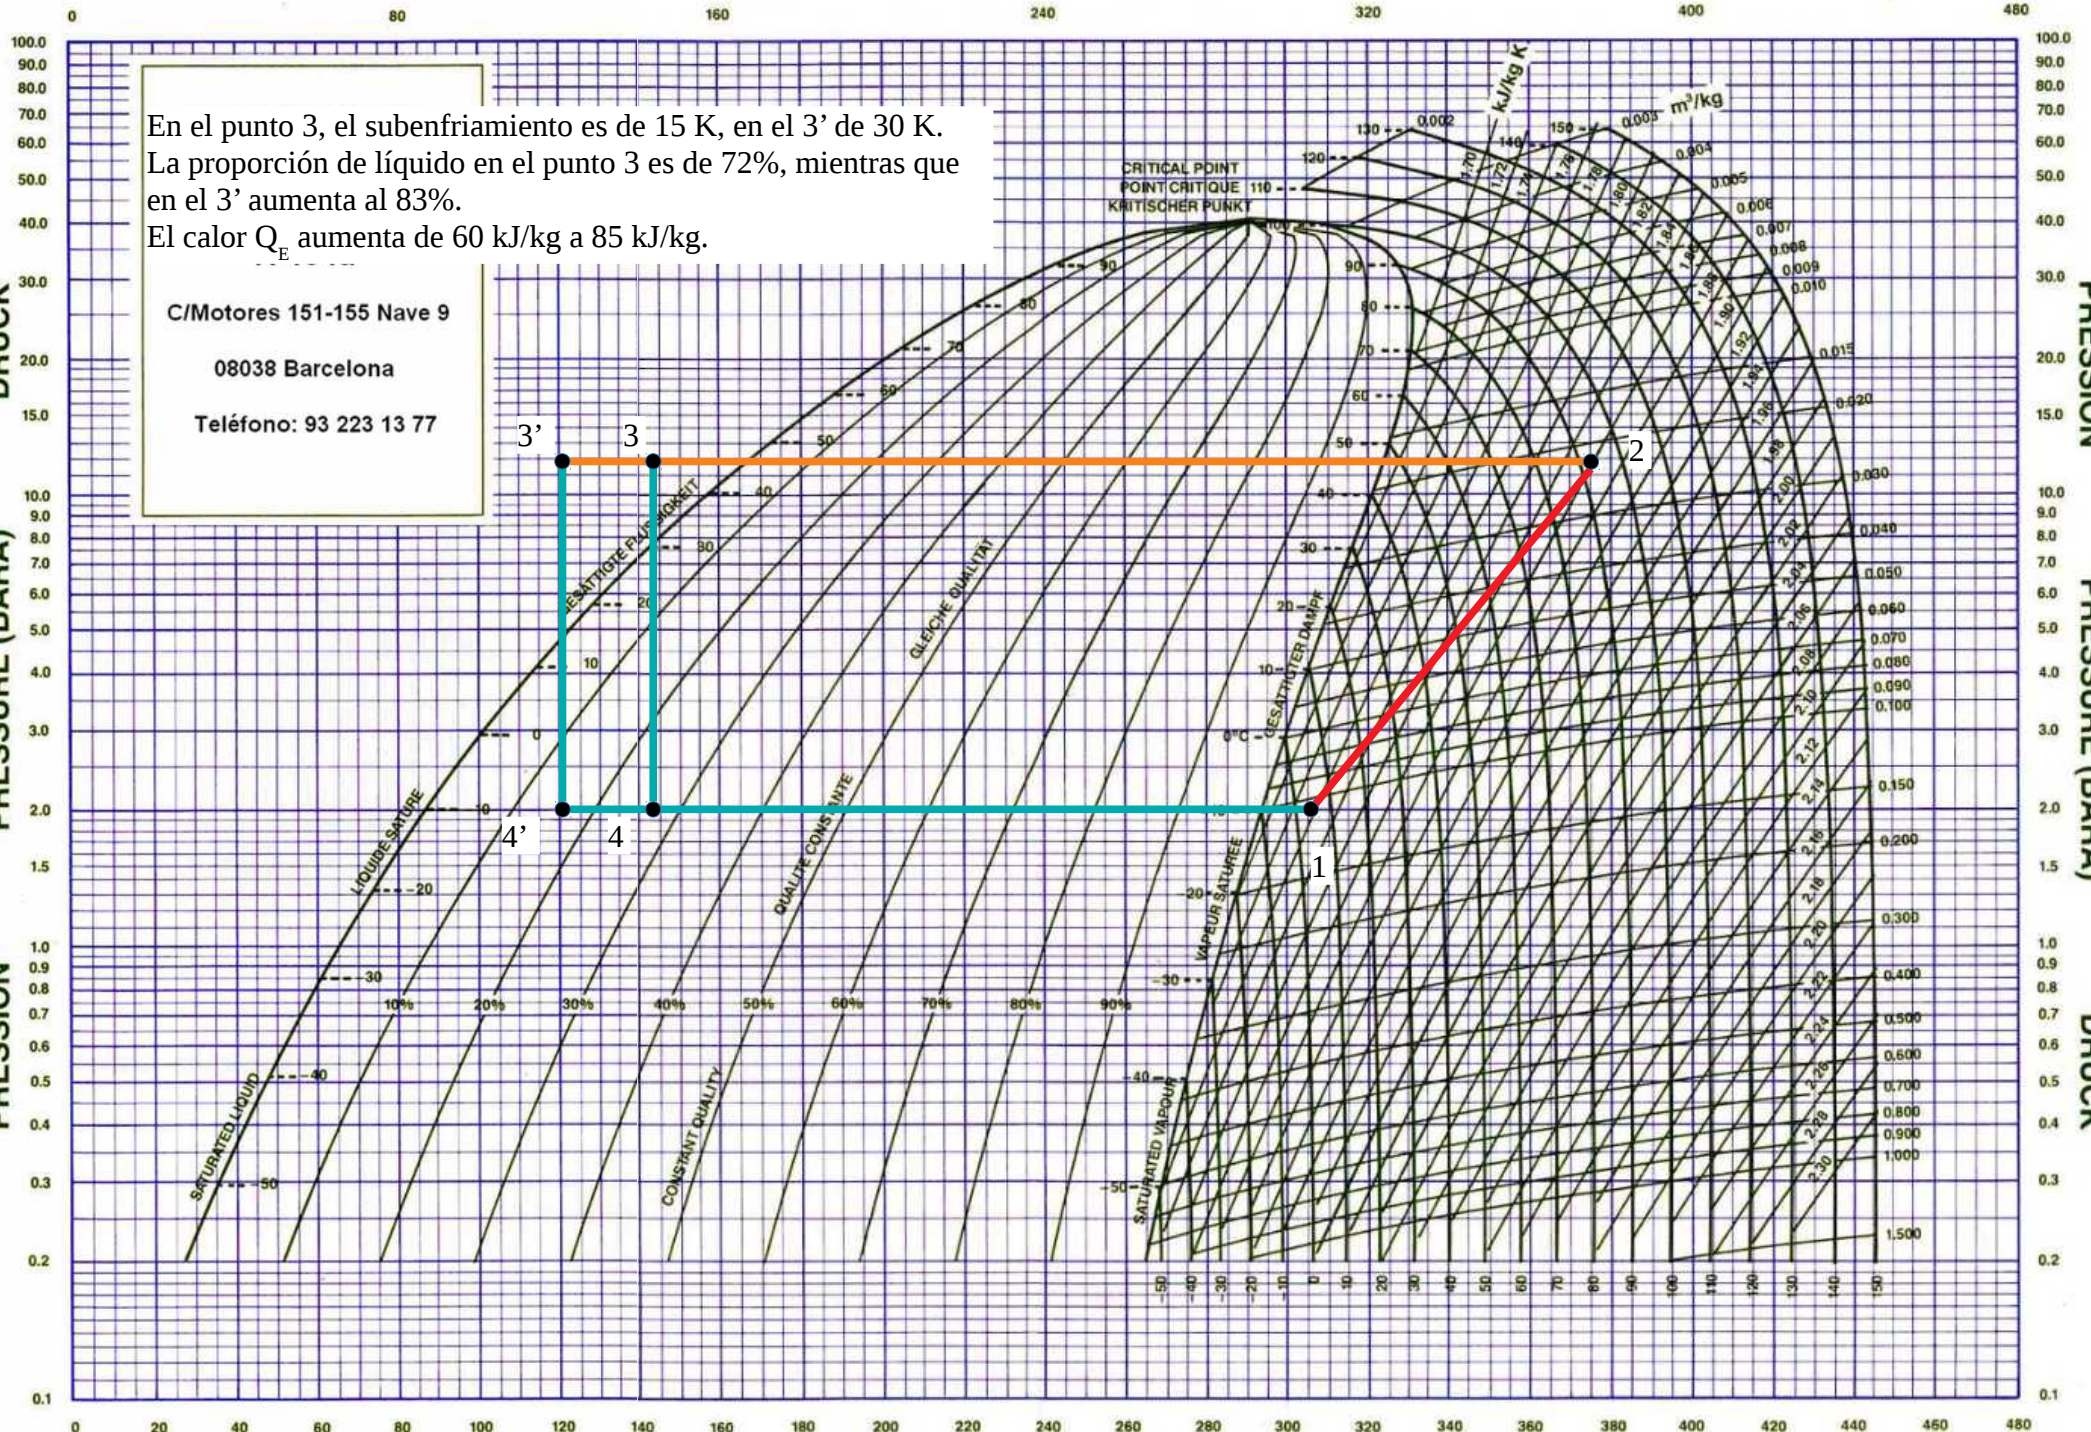



ENTHALPY (kJ/kg)

ENTHALPIE

Del punto 1 a 1' el sobrecalentamiento aumenta de 15 K a 30 K.  
El volumen específico aumenta de 0,11 m<sup>3</sup>/kg a 0,13 m<sup>3</sup>/kg.  
La temperatura de descarga aumenta de 92 a 112 °C.

R-134a

C/Motores 151-155 Nave 9

08038 Barcelona

Teléfono: 93 223 13 77

DRUCK


PRESSURE (BARA)

PRESSURE

PRESSION

PRESSURE (BARA)

DRUCK

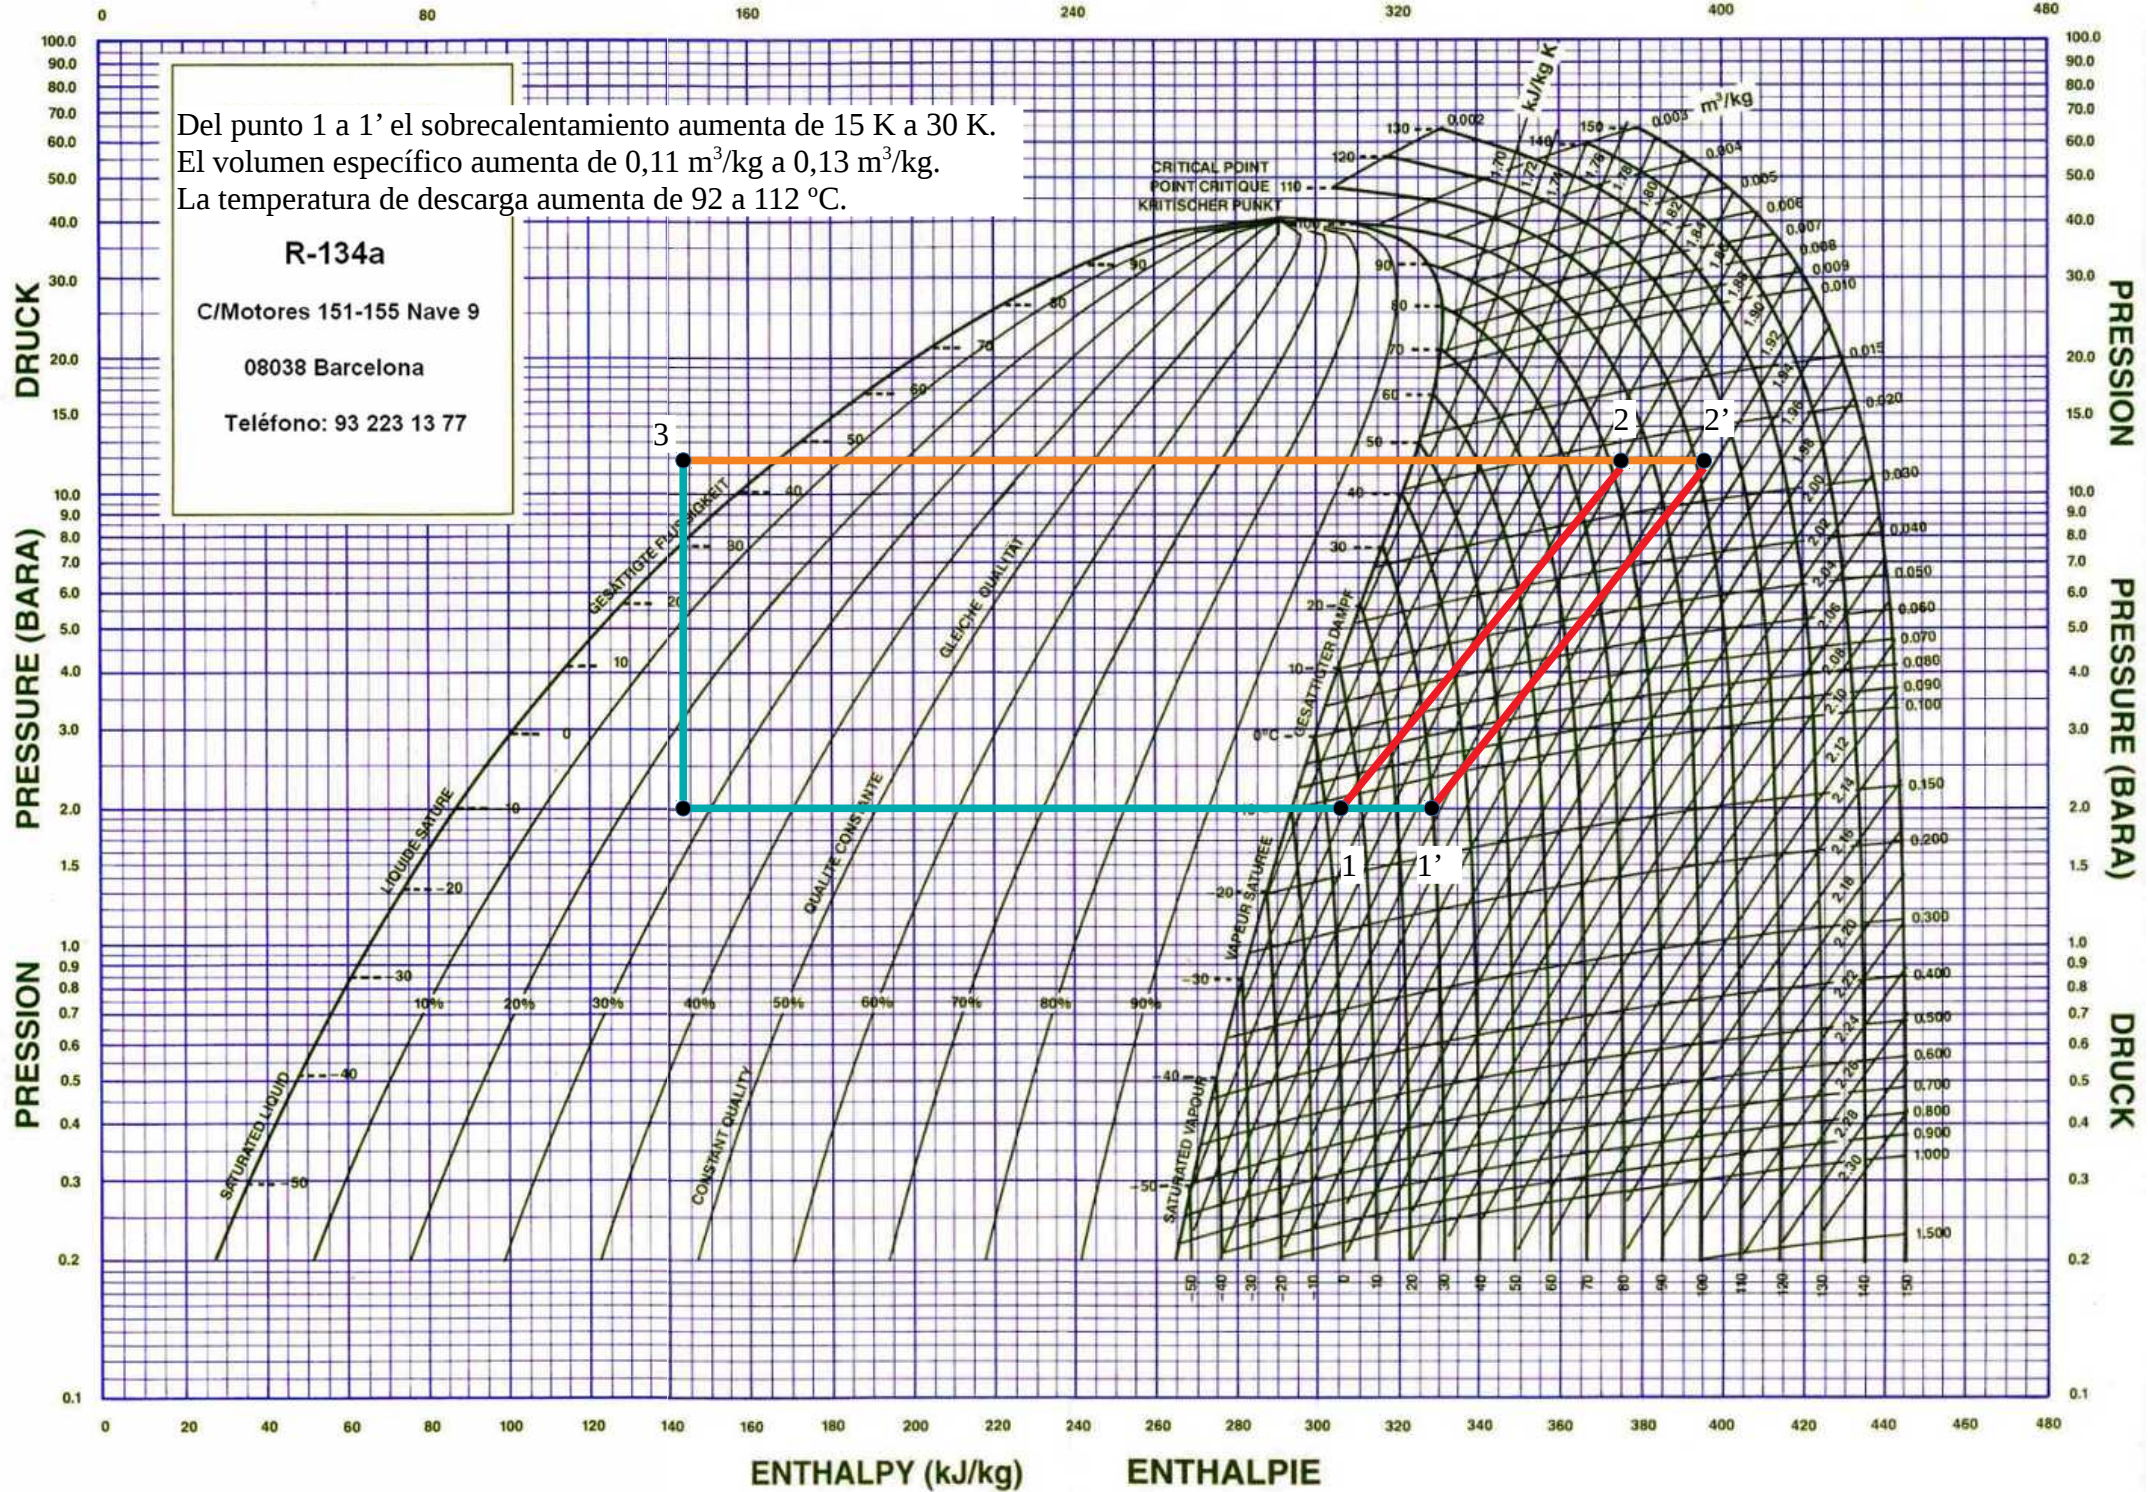



## 1.4 Puntos de medición de temperatura y presión

En una instalación frigorífica las mediciones en los siguientes puntos son de especial importancia:

### a) Presión de evaporación

Se mide en una toma de la tubería de aspiración.

De la presión de evaporación se deduce la temperatura de evaporación.

### b) Presión de condensación

Se mide en una toma de la tubería de descarga del compresor.

De la presión de condensación se deduce la temperatura de condensación.

### c) Temperatura del refrigerante a la entrada de la expansión

Se mide justo antes de la válvula de expansión.

### d) Temperatura del refrigerante a la salida del recinto refrigerado ( $t_o$ ).

Se mide en la tubería de aspiración en el lugar en donde sale del recinto refrigerado.

Indica el sobrecalentamiento útil del refrigerante.

### e) Temperatura del refrigerante en la toma de aspiración del compresor( $t_{oh}$ ).

Se mide en la tubería de aspiración en la toma de aspiración del compresor.

Indica el sobrecalentamiento total del refrigerante.



ENTHALPY (kJ/kg)

ENTHALPIE

**gasservei**

**R-134a**

C/Motores 151-155 Nave 9

08038 Barcelona

Teléfono: 93 223 13 77

DRUCK


PRESSURE (BARA)

PRESSURE

PRESSION

PRESSURE (BARA)
















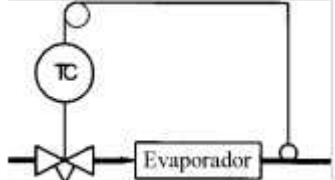




DRUCK

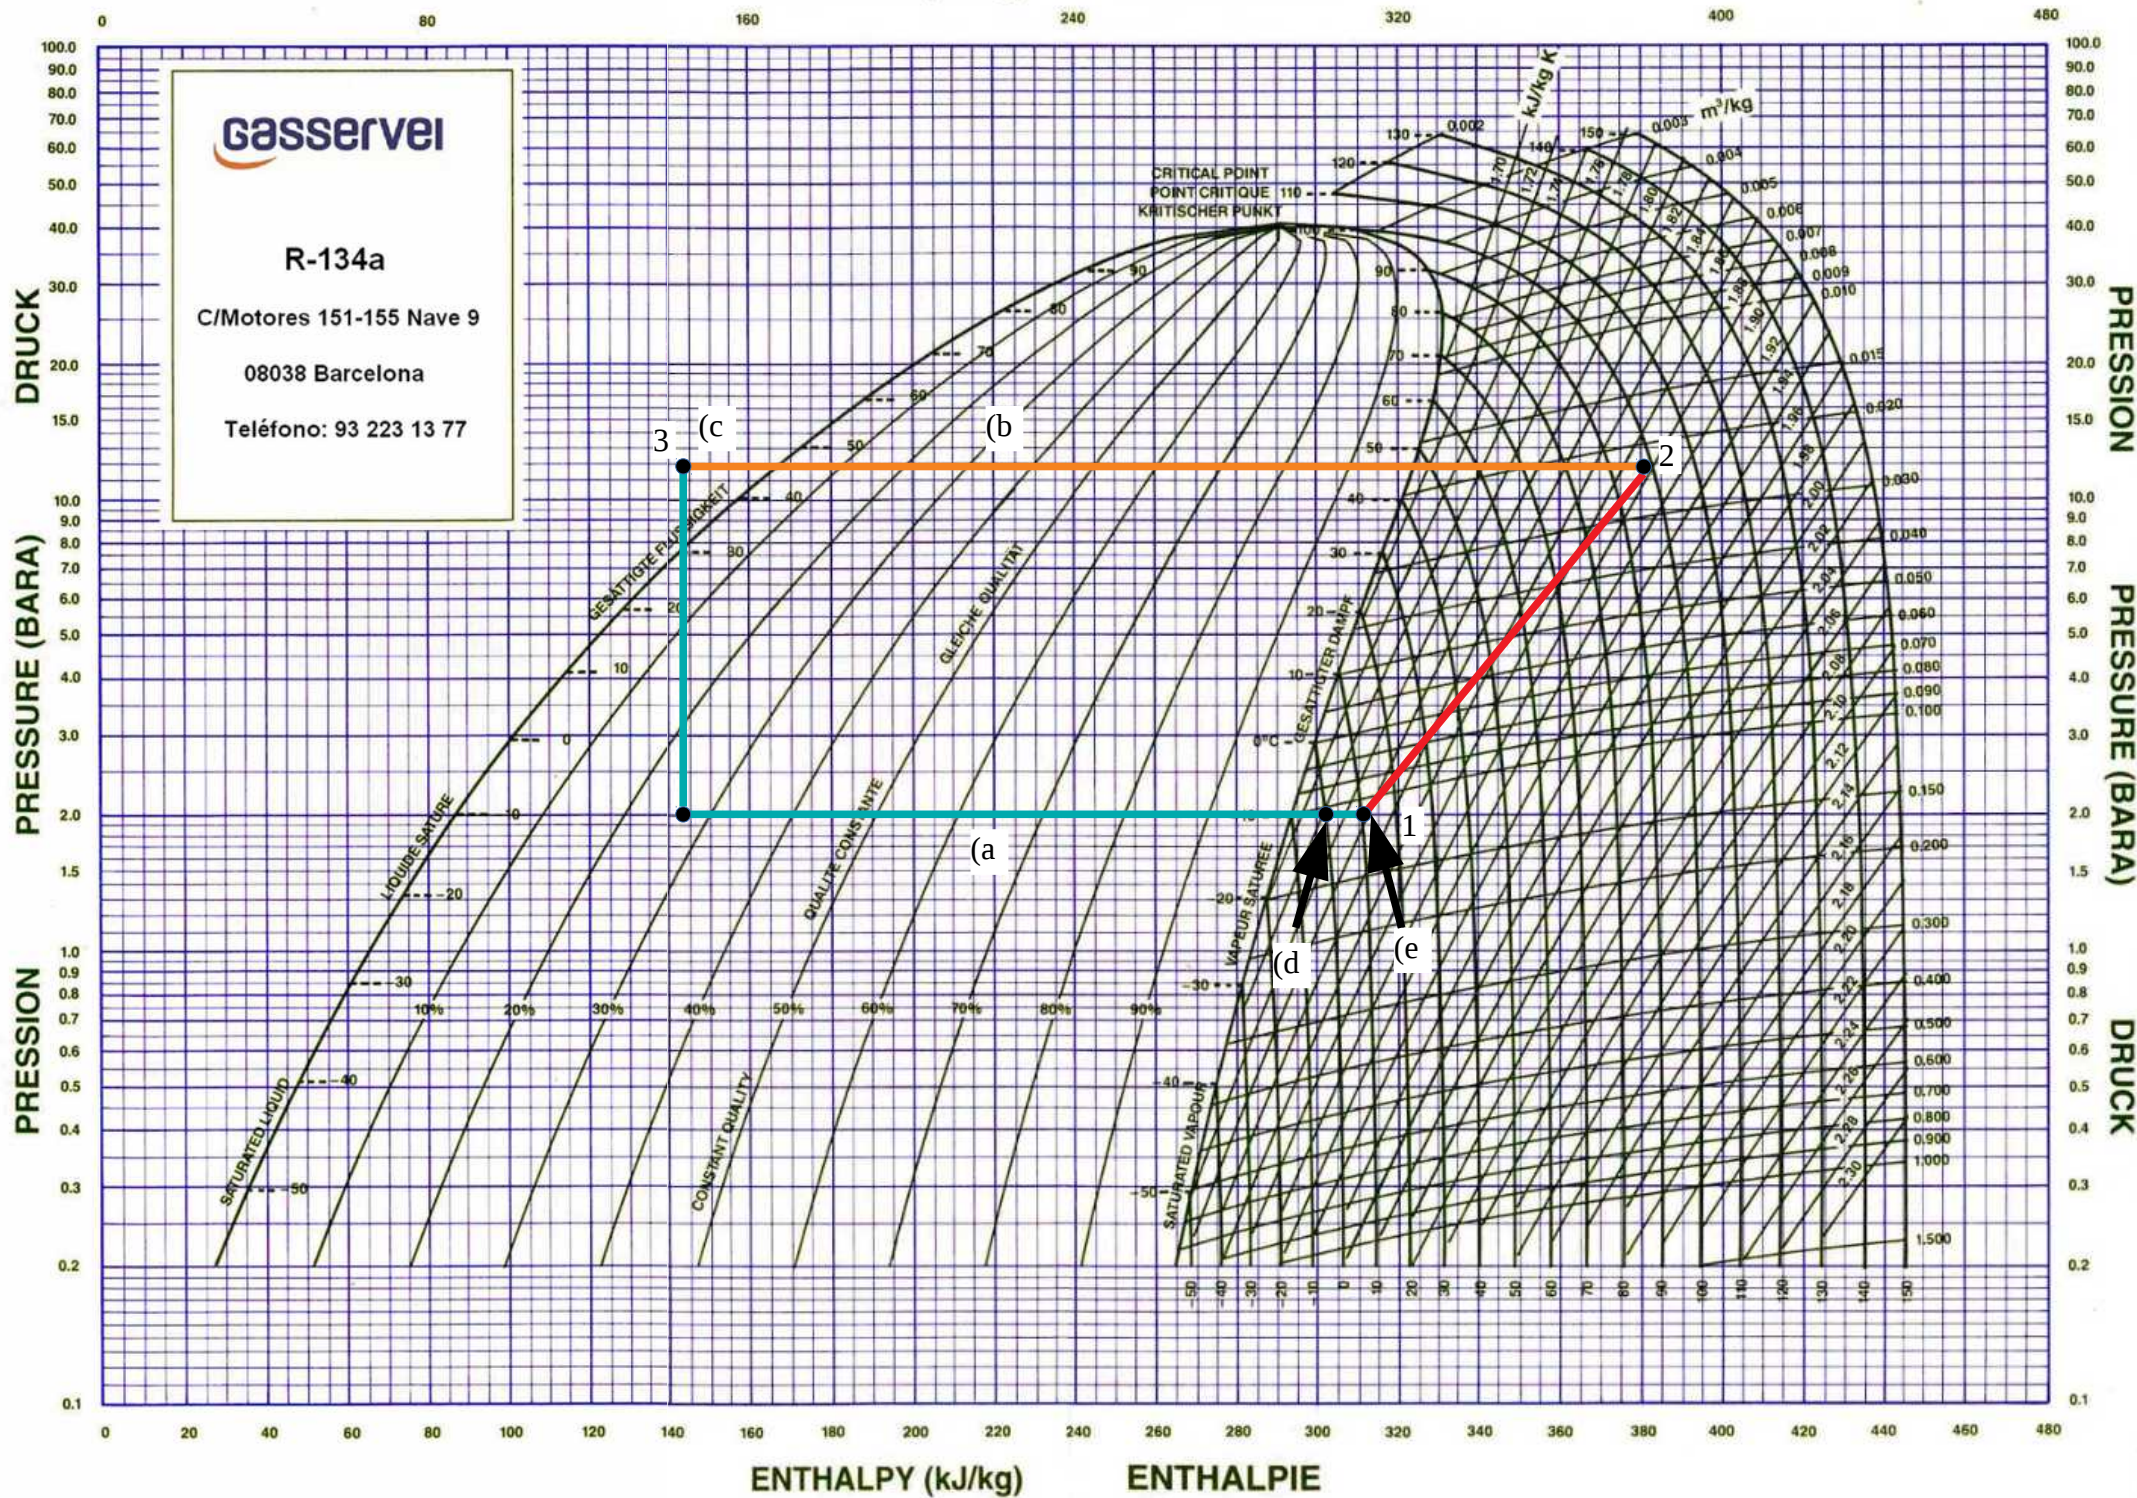





## 1.5 Símbolos según UNE EN 1861

1.1  1V Compresor	1.2  1V Compresor pistones	1.3  1V Compresor tornillos	1.4  1V Compresor espiral
1.5  1V Turbo compresor	1.6  1V Compresor rotativo	1.7  1V Compresor pistones refrigerado por gas aspiración	1.8  1E1 Resistencia aceite cárter Resistencia de descongelación
1.13  1V Ventilador	1.16  1P Bomba	1.20  1W Intercambiador de calor de tubo aleteado con ventilador	1.24  1W Intercambiador con intersección de conductos
2.9  2V Válvula de paso	2.24  2X Válvula con accionamiento por solenoide (electroválvula)	2.14  2V Válvula reguladora del caudal	 Válvula de expansión termostática
3.24  3G Visor de líquido	3.23  3F Filtro secador	3.16  3B Depósito de líquido	3.14  3B Separador de aceite


## 1.6 Imágenes salas de máquinas

Ferry Ibiza Formentera - sala máquinas 1





**Ferry Ibiza Formentera - sala máquinas 2**

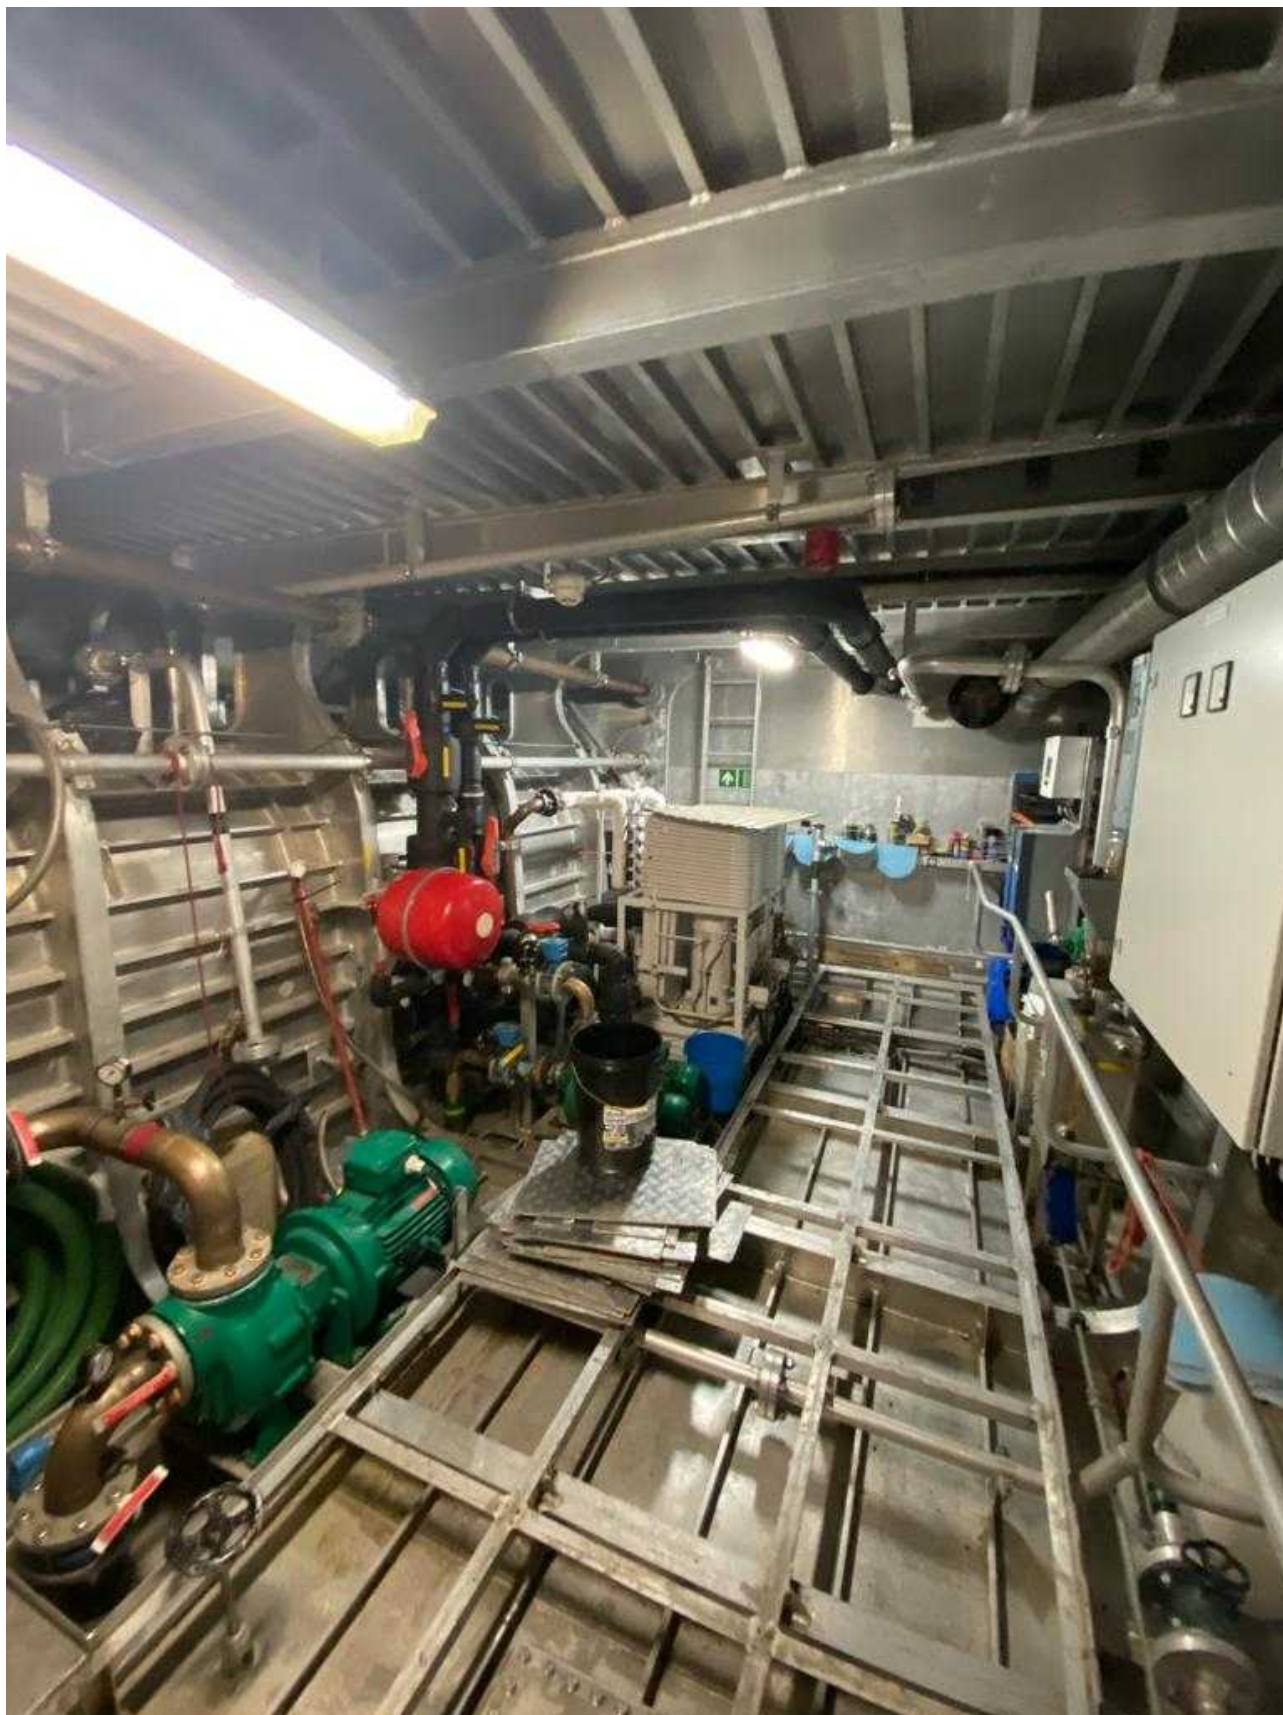






**Ferry Ibiza Formentera - sala máquinas 3**





**Ferry Ibiza Formentera - sala máquinas 4**

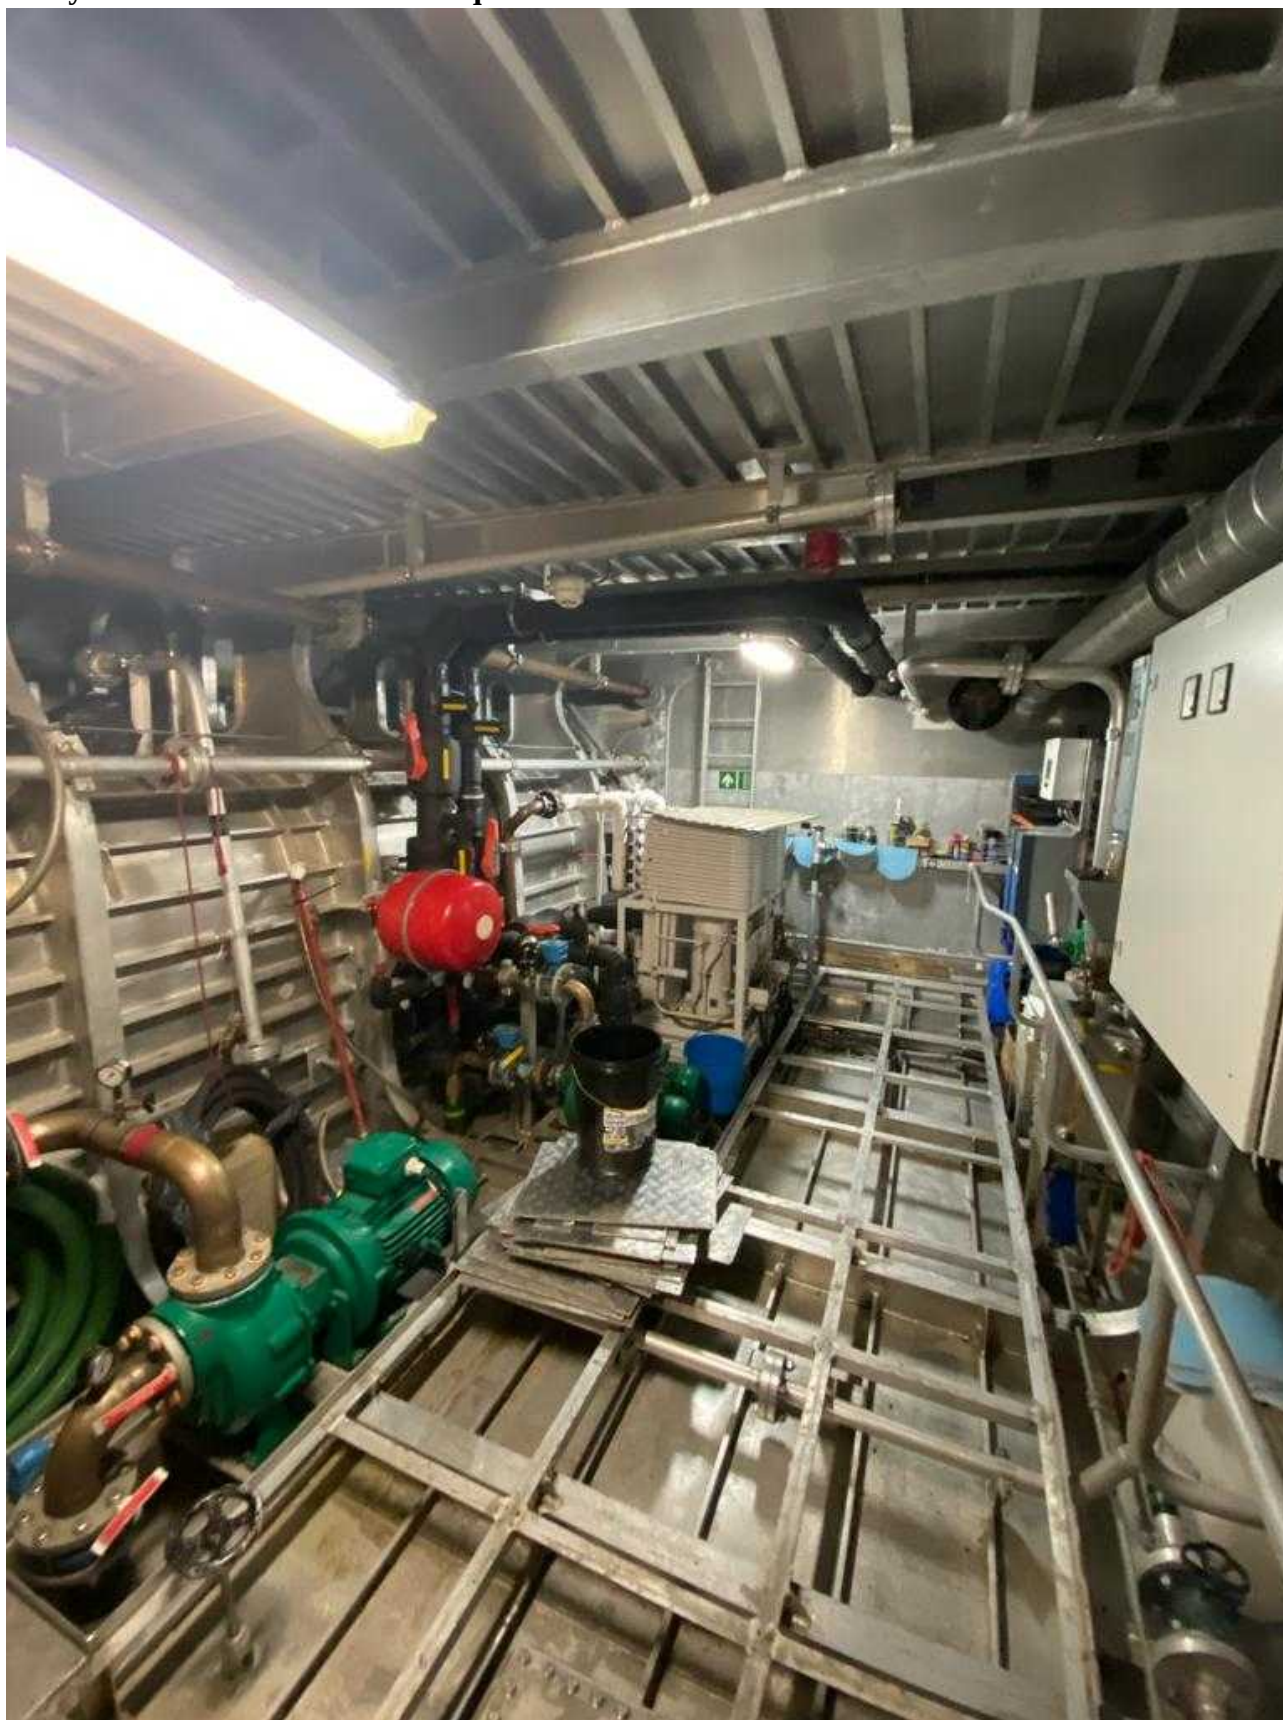


**Barco ?**





**Barco ?**

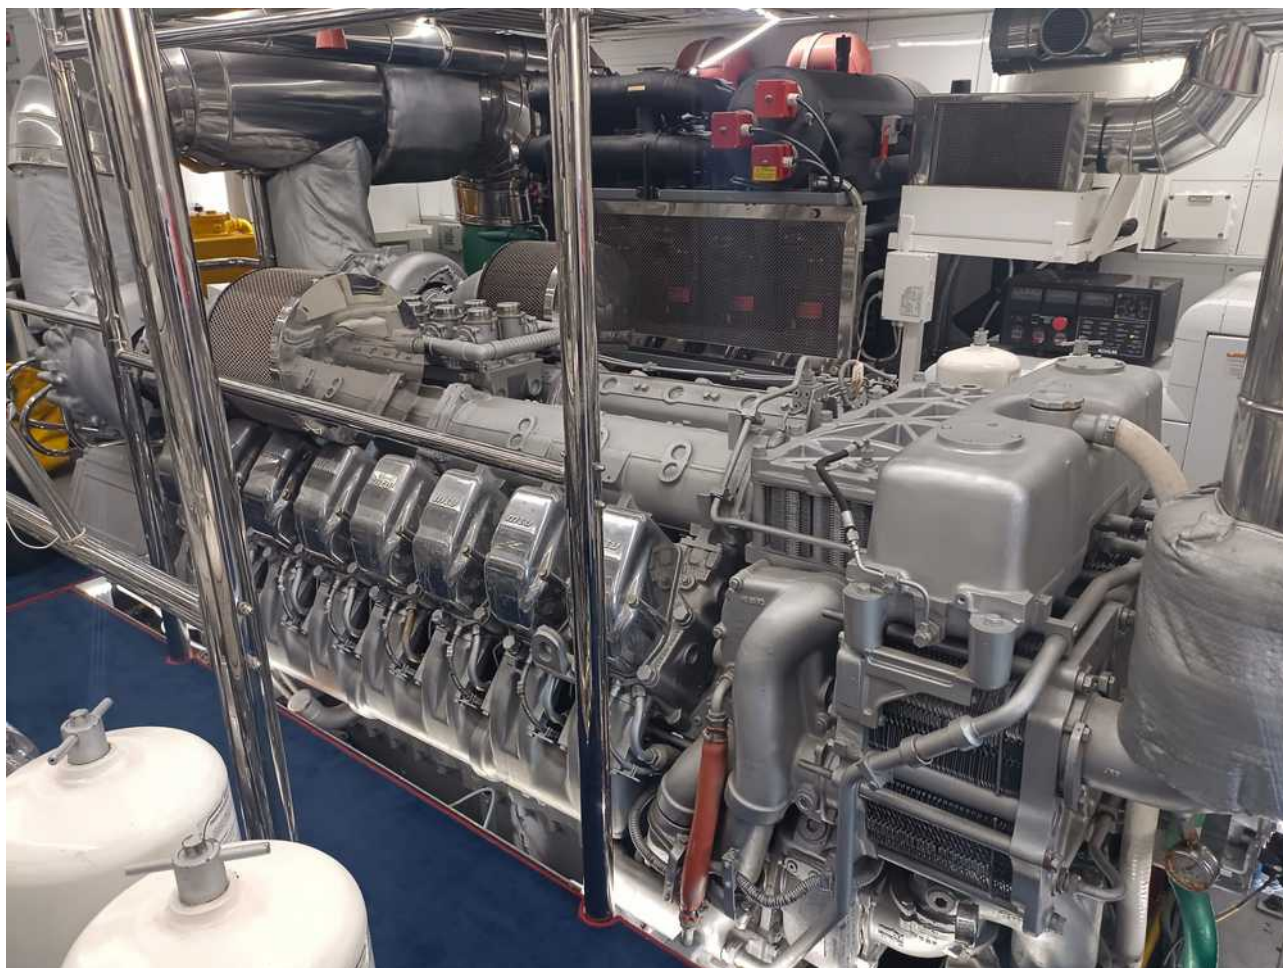

## 1.7 Soluciones

### 1\_3 Ejercicio 1.2-1

Representa en el diagrama de p-h el proceso frigorífico con los siguientes datos:

Refrigerante R-134a

Temperatura de evaporación  $-3^{\circ}\text{C}$

Temperatura de condensación  $45^{\circ}\text{C}$

Sobrecalentamiento 10 K

Subenfriamiento 5 K

Potencia frigorífica de la instalación  $\dot{Q}_E = 10 \text{ kW}$

Compresión iséntropa.

Calcula:

El caudal másico del refrigerante  $\dot{m}$

La potencia de compresión  $P_{comp}$


La potencia de condensación  $\dot{Q}_C$

El EER del ciclo y el EER máximo

La relación de compresión  $R_C$



**Teléfono: 93 223 13 77**

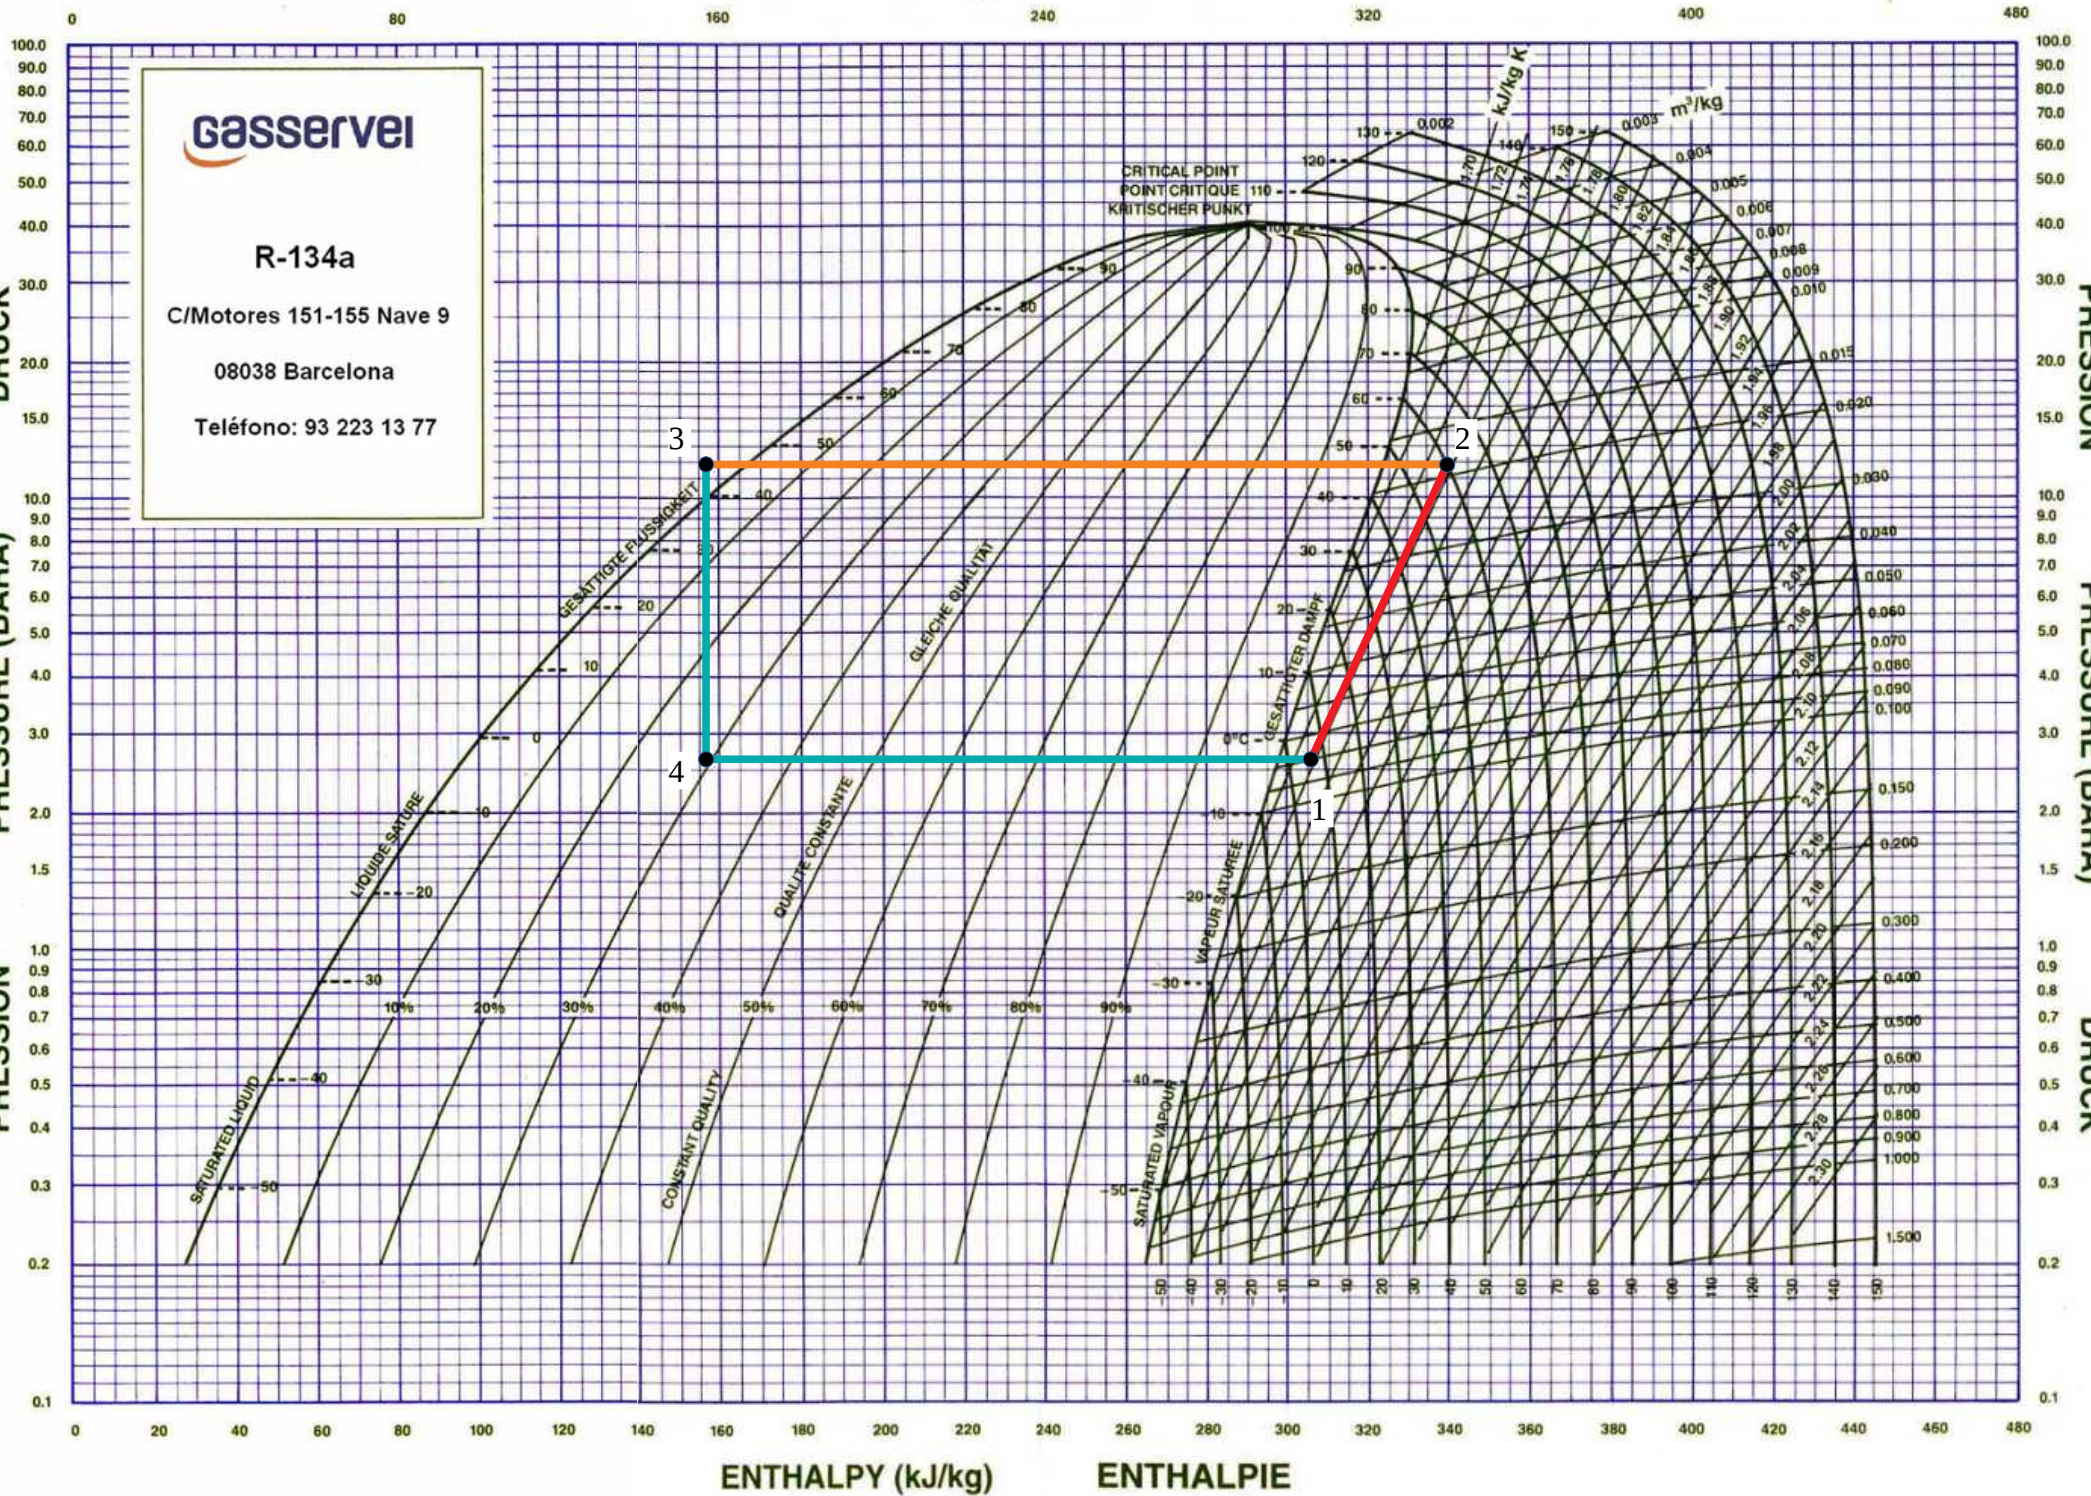



$$Q_E = 305 \frac{kJ}{kg} - 157 \frac{kJ}{kg} = 148 \frac{kJ}{kg}$$

$$Q_C = 341 \frac{kJ}{kg} - 157 \frac{kJ}{kg} = 184 \frac{kJ}{kg}$$

$$W_C = 341 \frac{kJ}{kg} - 305 \frac{kJ}{kg} = 36 \frac{kJ}{kg}$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_E}{Q_E} = \frac{10 kW}{148 \frac{kJ}{kg}} = 0,0676 \frac{kg}{s}$$

$$P_C = \dot{m} \cdot W_C = 0,0676 \frac{kg}{s} \cdot 36 \frac{kJ}{kg} = 2,4 kW$$

$$\dot{Q}_C = \dot{m} \cdot Q_C = 0,0676 \frac{kg}{s} \cdot 184 \frac{kJ}{kg} = 12,4 kW$$

$$EER_{ciclo} = \frac{Q_E}{W_C} = \frac{148 \frac{kJ}{kg}}{36 \frac{kJ}{kg}} = 4,1$$

$$EER_{m\acute{a}x} = \frac{T_E}{T_C - T_E} = \frac{270 K}{318 K - 270 K} = 5,6$$

$$R_C = \frac{p_C}{p_E} = \frac{12 bar}{2,6 bar} = 4,6$$



**1\_3 Ejercicio 1.2-2**

Se tiene una instalación frigorífica de congelación (  $t_E = -10^\circ\text{C}$  ) que funciona con R-22 (compresión iséntropa).

Calcula la potencia frigorífica de la instalación, sabiendo que la potencia del compresor es de 2,6 CV, la entalpía en la descarga es de 450 kJ/kg, el caudal másico 170 kg/h y el valor de la entalpía en la salida de la válvula de expansión es de 230 kJ/kg.

Calcula el EER del ciclo y el EER máximo.

Representa el ciclo en el diagrama p h.

**1\_3 Ejercicio 1.2-2**

$$1 \text{ CV} = 735,5 \text{ W} \rightarrow 2,6 \text{ CV} \cdot 735,5 \frac{\text{W}}{\text{CV}} = 1912,3 \text{ W}$$

$$Q_C = h_2 - h_4 = 450 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 230 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 220 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\dot{m} = 170 \frac{\text{kg}}{\text{h}} = 170 \frac{\text{kg}}{3600} \text{ s} = 0,0472 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\dot{Q}_C = Q_C \cdot \dot{m} = 220 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot 0,0472 \frac{\text{kg}}{\text{s}} = 10,38 \text{ kW}$$

$$W_C = \frac{P_{\text{comp}}}{\dot{m}} = \frac{1,912 \text{ kW}}{0,0472 \frac{\text{kg}}{\text{s}}} = 40,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$


$$Q_E = Q_C - W_C = 220 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 40,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 179,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\dot{Q}_E = Q_E \cdot \dot{m} = 179,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot 0,0472 \frac{\text{kg}}{\text{s}} = 8,47 \text{ kW}$$

$$EER_{\text{ciclo}} = \frac{Q_E}{W_C} = \frac{179,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{40,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = 4,4$$

$$EER_{\text{max}} = \frac{T_E}{T_C - T_E} = \frac{263 \text{ K}}{313 \text{ K} - 263 \text{ K}} = 5,26$$

**R22 (CHClF<sub>2</sub>)**

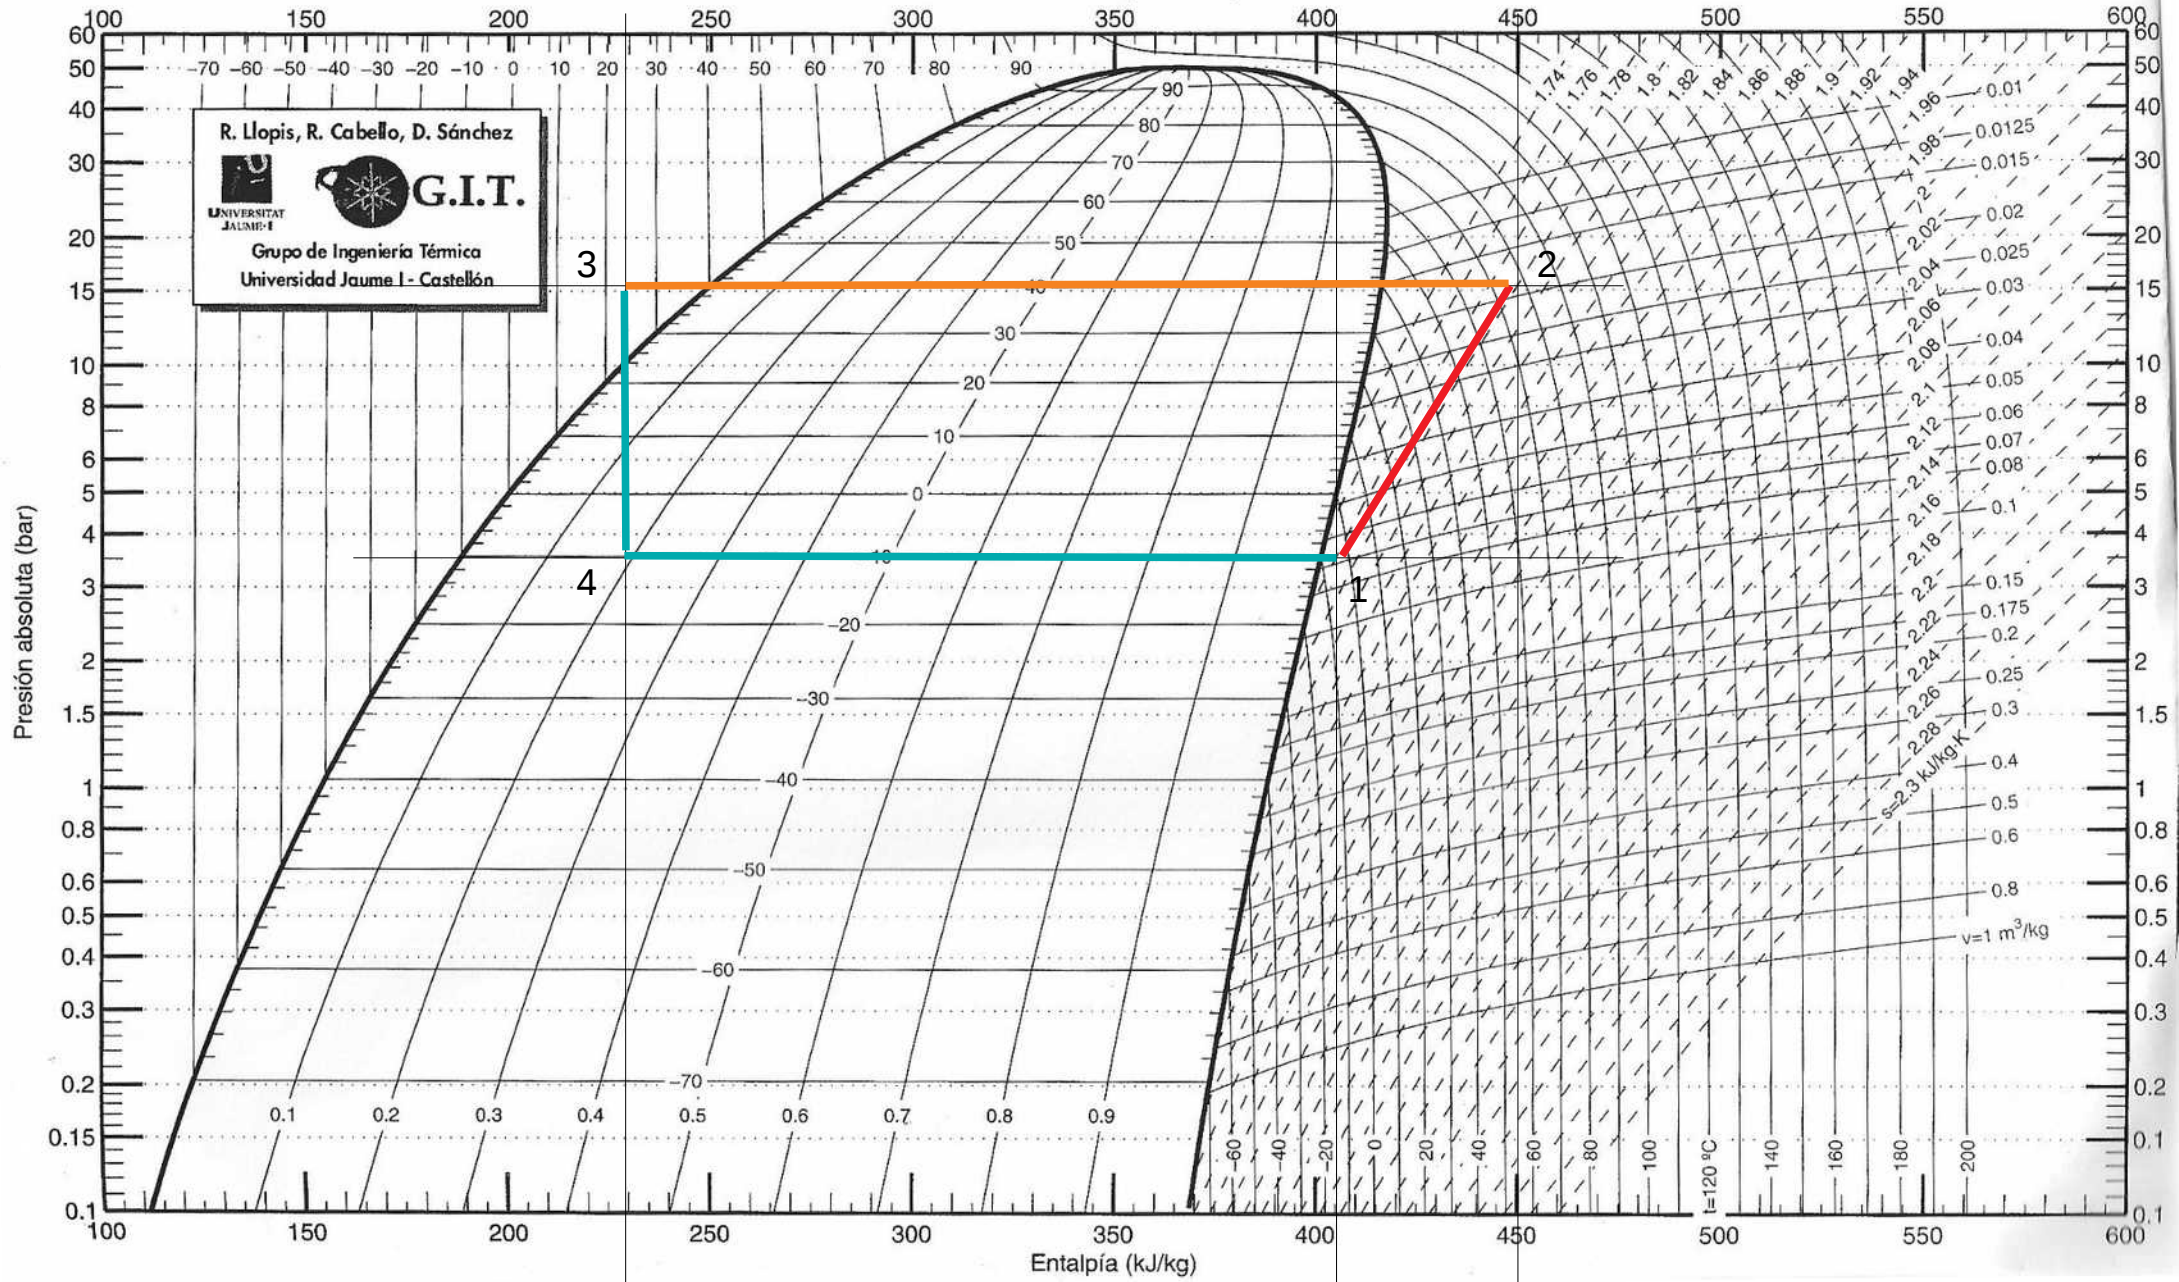

**1\_3 Ejercicio 1.2-3**

En una instalación frigorífica de R-22 (compresión iséntropa), tenemos una temperatura en la entrada de la válvula de expansión de 25 °C, la potencia frigorífica es de 20,06 kW y el caudal másico de 7,14 kg/min.

La temperatura de evaporación es de -10°C.

Indica el recalentamiento y la temperatura a la salida de la válvula de expansión sabiendo que la temperatura de descarga del compresor es de 82,5 °C.

Indica el subenfriamiento del refrigerante líquido antes de la válvula de expansión.

Indica las presiones de evaporación y condensación.

Calcula eficiencia del ciclo y la eficiencia máxima.

**1\_3 Ejercicio 1.2-3**

$$\dot{Q}_E = Q_E \cdot \dot{m} \rightarrow Q_E = \frac{\dot{Q}_E}{\dot{m}} = \frac{20,06 \text{ kW} \cdot 60 \frac{\text{s}}{\text{min}}}{\frac{7,14 \text{ kg}}{\text{min}}} = 168,57 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

temperatura en la entrada de la válvula de expansión de 25 °C  $\rightarrow h_4 = 232 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

$$h_1 = h_4 + Q_E = 232 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 168,57 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 400,57 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$v_E = -10^\circ\text{C}$  temperatura de evaporación del refrigerante a la salida de la válvula de expansión.

Recalentamiento del gas refrigerante  $\Delta T_{\text{recal}} = 0 \text{ K}$

Subenfriamiento del líquido al llegar a la válvula de expansión  $\Delta T_{\text{subenf}} = 25 \text{ K}$

Presión absoluta de evaporación 3,5 bar

Presión absoluta de condensación 20 bar

Eficiencia del ciclo

$$h_4 = 232 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_1 = 400,57 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_2 = 448 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$Q_E = h_1 - h_4 = 400,57 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 232 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 168,57 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$


$$W_c = h_2 - h_1 = 448 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 400,57 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 47,43 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$EER_{\text{ciclo}} = \frac{Q_E}{W_c} = \frac{168,57 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{47,43 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = 3,6$$

$$EER_{\text{max}} = \frac{T_E}{T_C - T_E} = \frac{263 \text{ K}}{323 \text{ K} - 263 \text{ K}} = 4,38$$



# R22 (CHClF<sub>2</sub>)

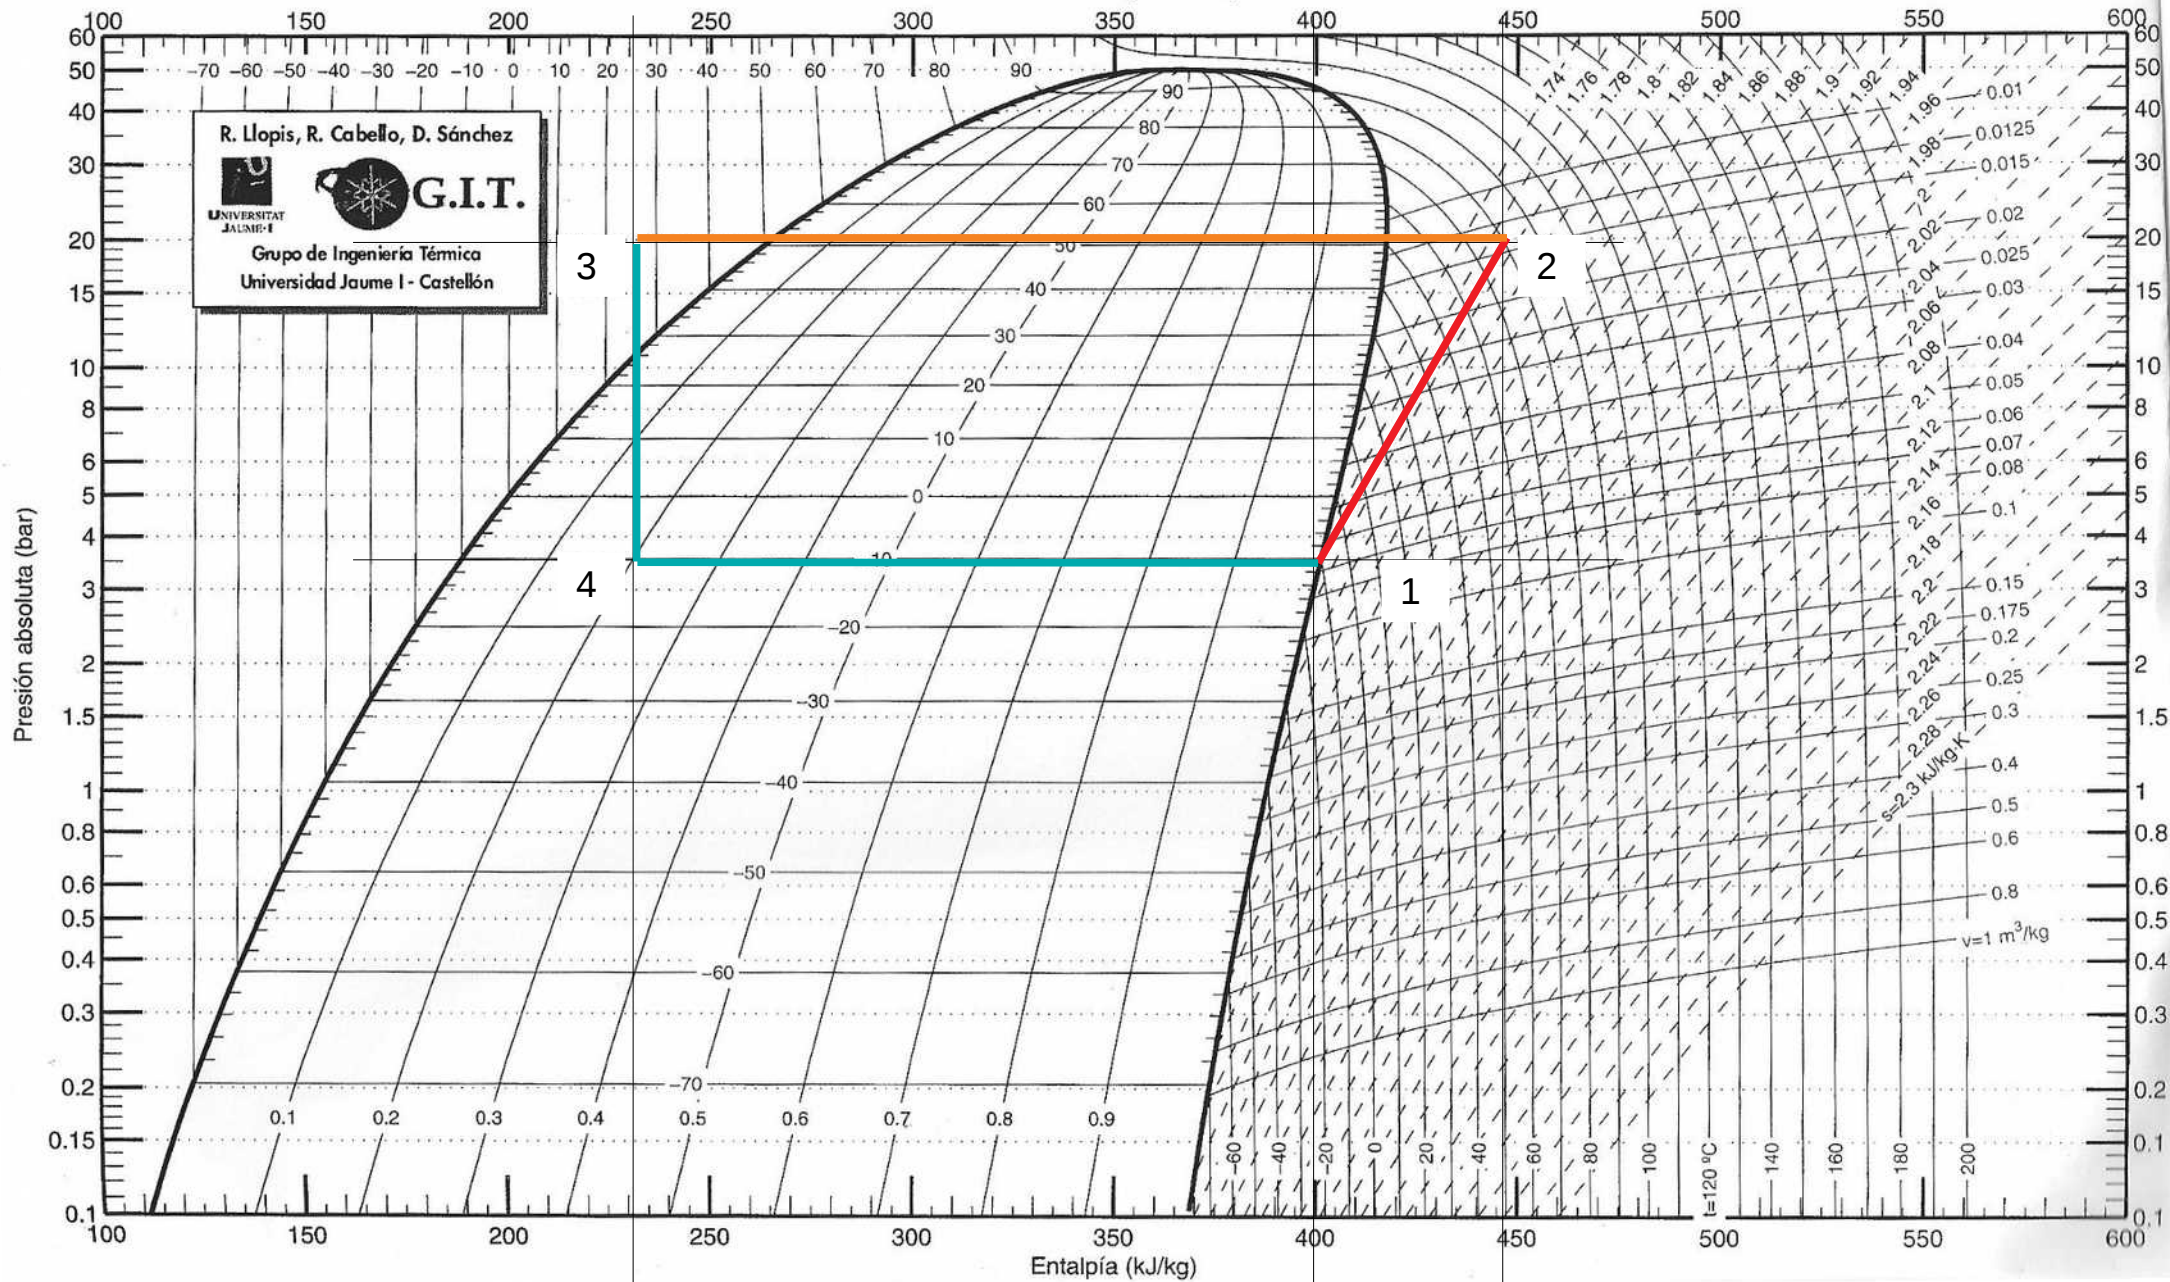

**1\_3 Ejercicio 1.2-4**

Calcula la eficiencia de una instalación frigorífica de congelación que funciona con refrigerante R-22, sabiendo que la presión de baja es de 1 bar (presión manométrica), el recalentamiento de 15 K, el subenfriamiento de 5 K, la potencia del compresor de 10 CV (compresión iséntropa) y el caudal másico de 428,42 kg/h.

Calcula la eficiencia máxima.

**1\_3 Ejercicio 1.2-4 solución**

$$1 \text{ CV} = 735,5 \text{ W} \rightarrow 10 \text{ CV} = 7,335 \text{ kW}$$

$$P_C = 7,335 \text{ kW}$$

$$\dot{m} = 428 \frac{\text{kg}}{\text{h}} = 0,119 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$W_C = \frac{P_C}{\dot{m}} = \frac{7335 \text{ W}}{0,119 \frac{\text{kg}}{\text{s}}} = 61,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = 405 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = h_1 + W_C = 405 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 61,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 466,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_4 = 248 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$


$$Q_E = h_1 - h_4 = 405 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 248 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 157 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$EER_{\text{ciclo}} = \frac{Q_E}{W_C} = \frac{157 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{61,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = 2,55$$

$$EER_{\text{max}} = \frac{T_E}{T_C - T_E} = \frac{248 \text{ K}}{316 - 248 \text{ K}} = 3,6$$



# R22 (CHClF<sub>2</sub>)

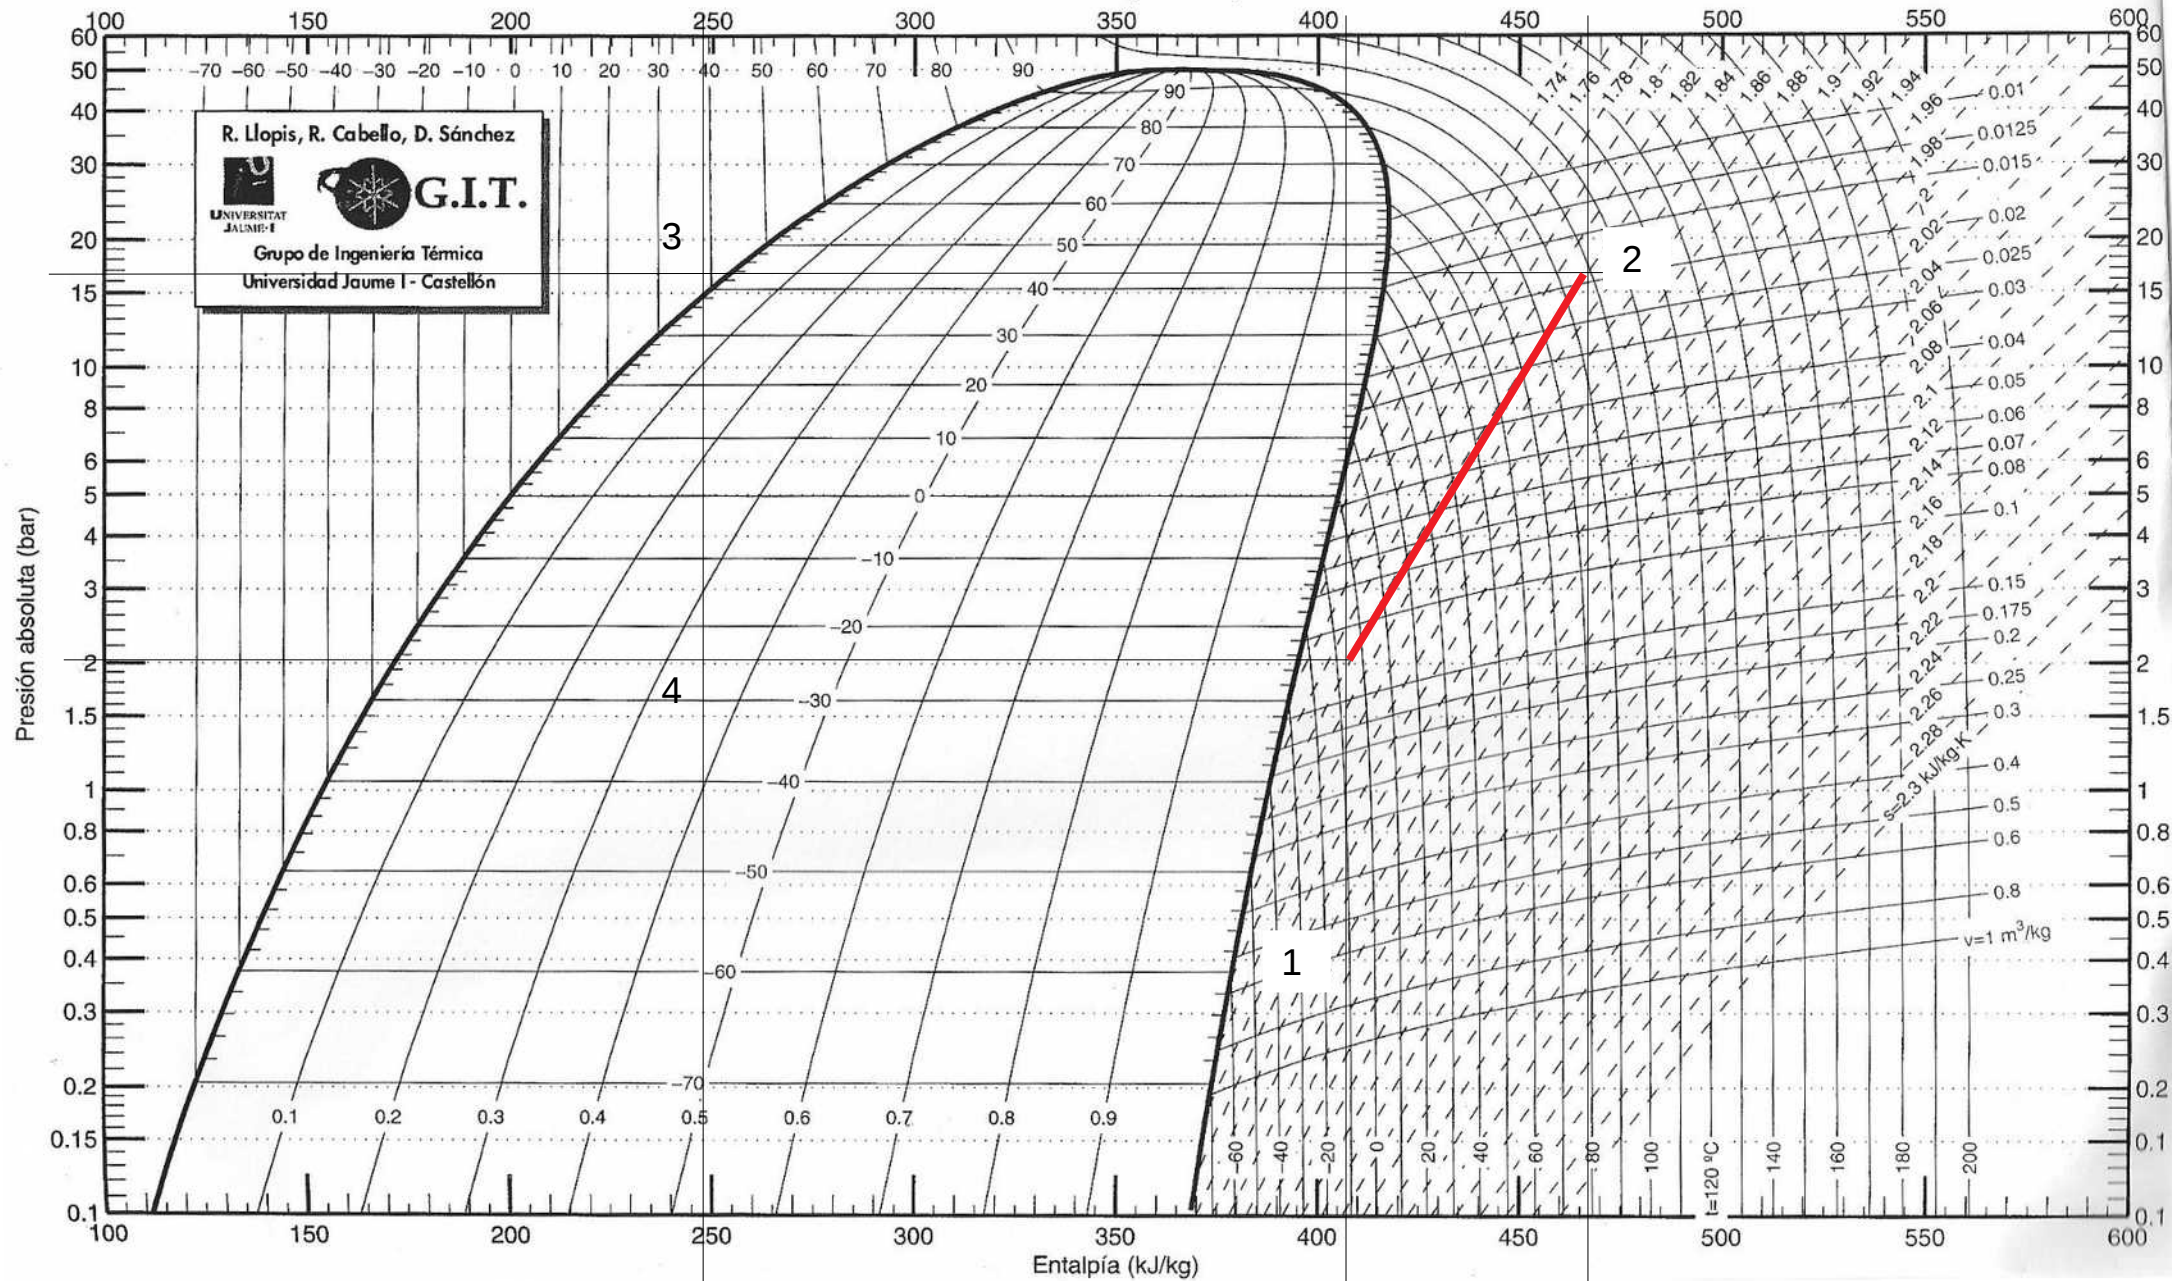

**1\_3 Ejercicio 1.2-5**

En el siguiente diagrama está marcado un ciclo frigorífico.

El caudal de masa es de  $150 \frac{kg}{h}$  .

Indica

Sobrecalentamiento

Subenfriamiento

Presiones  $p_E$  y  $p_C$

Temperaturas  $v_E$  y  $v_C$

Calor absorbido en el evaporador  $Q_E$

Potencia frigorífica  $\dot{Q}_E$

Calor cedido en el condensador  $Q_C$

Trabajo aportado por el compresor  $W_C$

Portencia del compresor  $P_{compresor}$

Porcentaje de refrigerante líquido tras la expansión

EER del ciclo y máximo.

Velocidad del gas refrigerante en la tubería de descarga de 20 mm de diámetro interior.



ENTHALPY (kJ/kg)

ENTHALPIE

**gasservei**

**R-134a**

C/Motores 151-155 Nave 9

08038 Barcelona

Teléfono: 93 223 13 77

DRUCK


PRESSURE (BARA)

PRESSURE

PRESSION

PRESSURE (BARA)

DRUCK

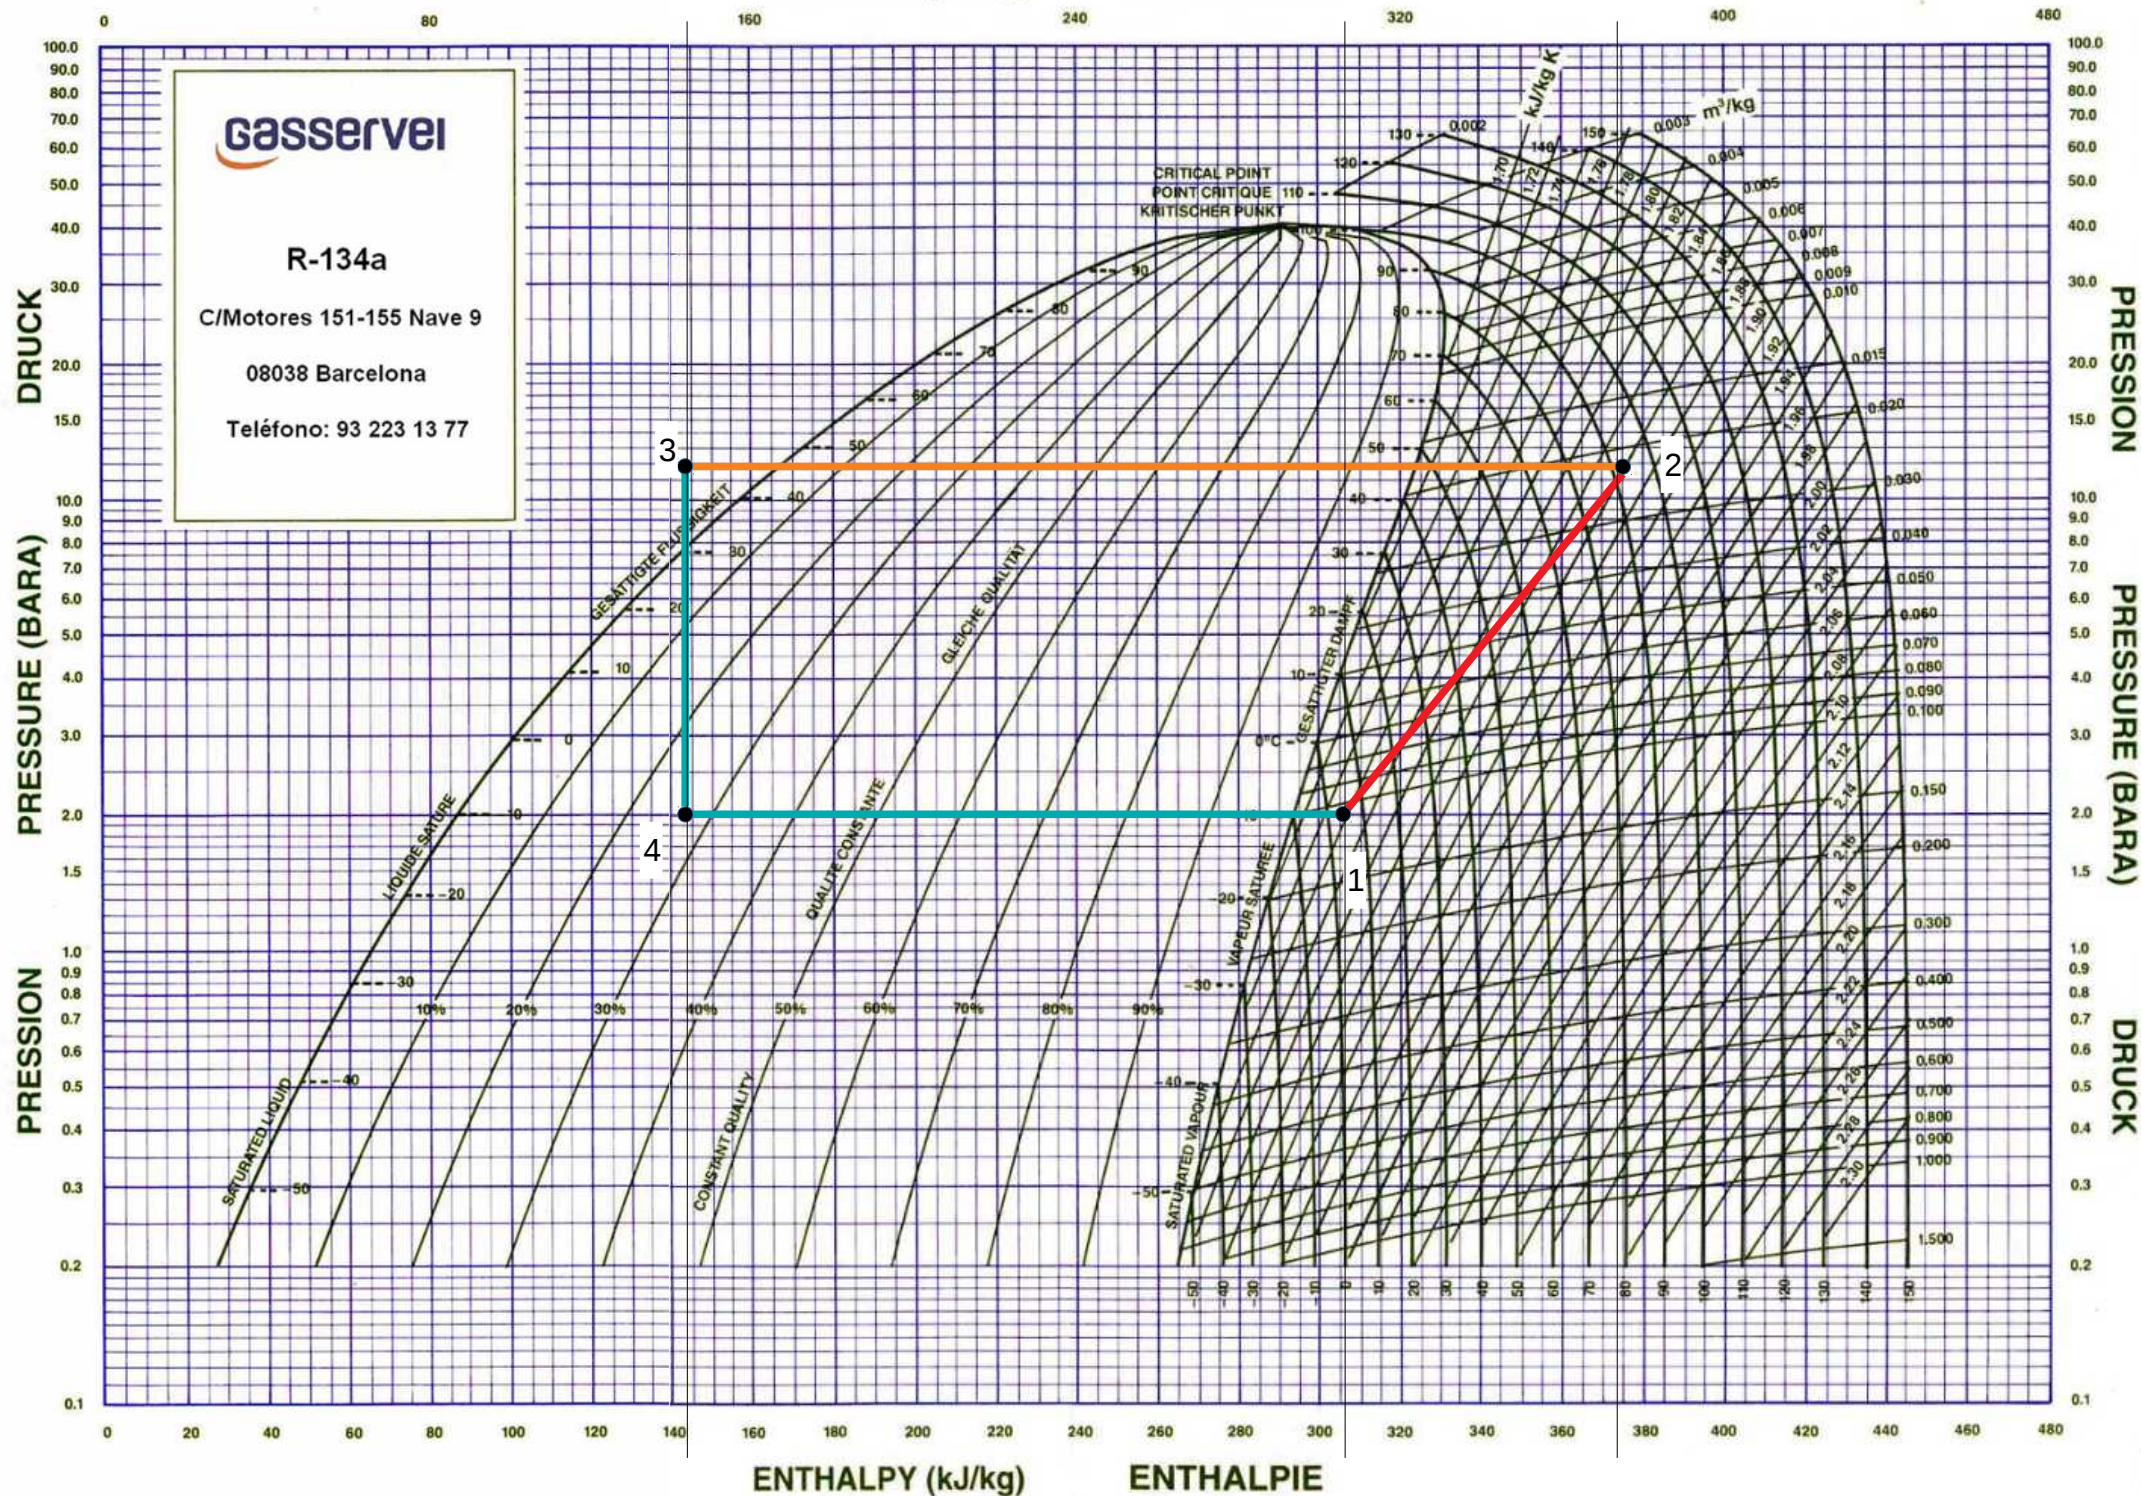



Sobrecalentamiento 13 K

Subenfriamiento 15 K

Presiones  $p_E=2$  bar y  $p_C=12$  bar (presiones absolutas)

Temperaturas  $t_E=-10^\circ\text{C}$  y  $t_C=45^\circ\text{C}$

$$h_1=306 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}, \quad h_2=374 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}, \quad h_{3/4}=144 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\text{Calor absorbido en el evaporador} \quad Q_E=162 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\dot{m}=150 \frac{\text{kg}}{\text{h}}=0,0417 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\text{Potencia frigorífica} \quad \dot{Q}_E=6,75 \text{ kW}$$

$$\text{Calor cedido en el condensador} \quad Q_C=230 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\text{Trabajo aportado por el compresor} \quad W_C=68 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\text{Potencia del compresor} \quad P_{\text{compresor}}=2,8 \text{ kW}$$

Porcentaje de refrigerante líquido tras la expansión 83 %

EER del ciclo y máximo.

$$EER_{\text{ciclo}}=\frac{Q_E}{W_C}=\frac{162 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{68 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}=2,4$$

$$EER_{\text{max}}=\frac{T_C}{T_C-T_E}=\frac{263 \text{ K}}{318-263 \text{ K}}=4,8$$

Velocidad del gas refrigerante en la tubería de descarga de 20 mm de diámetro interior.

$$\dot{V} = v \cdot A$$

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A$$

$$\rho \text{ densidad en } \frac{kg}{m^3}$$

$$A = 3,14 \cdot r^2 = 0,0314 m^2$$

La densidad del refrigerante en la descarga es de  $9,09 \frac{kg}{m^3}$

$$v = \frac{\dot{m}}{\rho \cdot A} = \frac{0,0417 \frac{kg}{s}}{9,09 \frac{kg}{m^3} \cdot 0,0314 m^2} = 0,146 \frac{m}{s}$$



**1\_3 Ejercicio 1.2-6**

Explica como influyen el subenfriamiento y el sobrecalentamiento en la eficiencia del ciclo.