

	<b>CIFP NAUTICOPESQUERA</b>	Curs: 2025-26
	Avaluació Mòdul: IMF – B solució	Grup:MAP22C
		Data:25/02/26

**Nom del alumne/a:**

**Qualificació:**

**Criteris de qualificació:**

**Temps: 100 min**

**Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt**

**Exercici 1:**

(1 p)

En una VET, es trenca el resort (moll). Com reacciona la vàlvula?  
Raona la teva resposta.

*La pressió del resort tanca la VET. Si falta la pressió del resort, perquè el resort s'ha trencat, la VET queda oberta. El sobreescalfament es redueix i hi ha perill de cop de líquid al compressor.*

**Exercici 2:**

**EVAPORADORES DE TECHO INCLINADOS  
PARA CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN**



Serie COMERCIAL «MA» - R404A - Aluminio blanco.

Modelo	Sup. (m <sup>2</sup> )	Ventilación				Tensión (V)	Consumo máx./ud. (A)	Peso neto (Kg)	Desc. ed. (W)	Capacidad (W) Temp. evap -5°C			Capacidad (W) Temp. evap -25°C	
		Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Nº	Ø	Flecha					ΔT 6°	ΔT 7°	ΔT 10°	ΔT 6°	ΔT 7°
MA-1-6	2,9	900	1	250	7	230Vac-50 Hz	0,43	6	500	680	838	1.321	586	699
MA-2-6	3,5	900	1	250	7		0,43	6,5	500	823	1.008	1.539	672	796
MA-3-6	5,5	1.800	2	250	7		0,43	11	940	1.349	1.660	2.652	1.154	1.427
MA-4-6	6,9	1.800	2	250	7		0,43	12	940	1.650	2.028	3.132	1.390	1.643
MA-5-6	8	2.700	3	250	7		0,43	17	1.260	2.021	2.506	3.996	1.801	2.162
MA-6-6	10	2.700	3	250	7		0,43	18	1.260	2.424	3.054	4.735	2.110	2.500
MA-8-6	14	3.600	4	250	7		0,43	22	1.800	3.305	4.014	5.968	2.819	3.341

En una instal·lació amb una temperatura d'evaporació  $v_E = -5^{\circ}\text{C}$  i una temperatura mitja de l'aire de  $\bar{v}_{\text{aire}} = 5^{\circ}\text{C}$ , un evaporador ha d'absorber un flux de calor de 2,9 kW.

- a. Tria l'evaporador adient de la taula. (1 p)

$$\Delta T = \bar{v}_{\text{aire}} - v_E = 5^{\circ}\text{C} - (-5^{\circ}\text{C}) = 10 K$$

→ evaporador MA-4-6

- b. Indica les temperatures d'entrada i sortida de l'aire a l'evaporador. (1 p)

La densitat de l'aire a  $-5^{\circ}\text{C}$  és  $\delta = 1,3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ .

El calor específic de l'aire a  $-5^{\circ}\text{C}$  és de  $c_p = 1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ .

$$\dot{m} = \dot{V} \cdot \delta = 1800 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \cdot 1,3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 2340 \frac{\text{kg}}{\text{h}} = 0,65 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\Delta T = \frac{\dot{Q}_c}{c_p \cdot \dot{m}} = \frac{3,132 \text{ kW}}{1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 0,65 \frac{\text{kg}}{\text{s}}} = 4,82 K$$

$$\frac{\Delta T}{2} = \frac{4,82 K}{2} = 2,4 K$$



## CIFP NAUTICOPESQUERA

Curs: 2025-26

Avaluació Mòdul: IMF - B  
solució

Grup:MAP22C

Data:25/02/26

$$v_{aire-entrada} = \bar{v}_{aire} + \frac{\Delta T}{2} = 5^{\circ}C + 2,4 K = 7,4^{\circ}C$$

$$v_{aire-salida} = \bar{v}_{aire} - \frac{\Delta T}{2} = 5^{\circ}C - 2,4 K = 2,6^{\circ}C$$


**Exercici 3:**

- a. Dibuixa un esquema d'una instalació amb dos evaporadors, les seves vàlvules d'expansió termostàtiques (VET), electrovàlvules, condensador i compressor. (1 p)


Utilitza els següents símbols



Compressor




Evaporador / Condensador



VET



Electrovàlvula

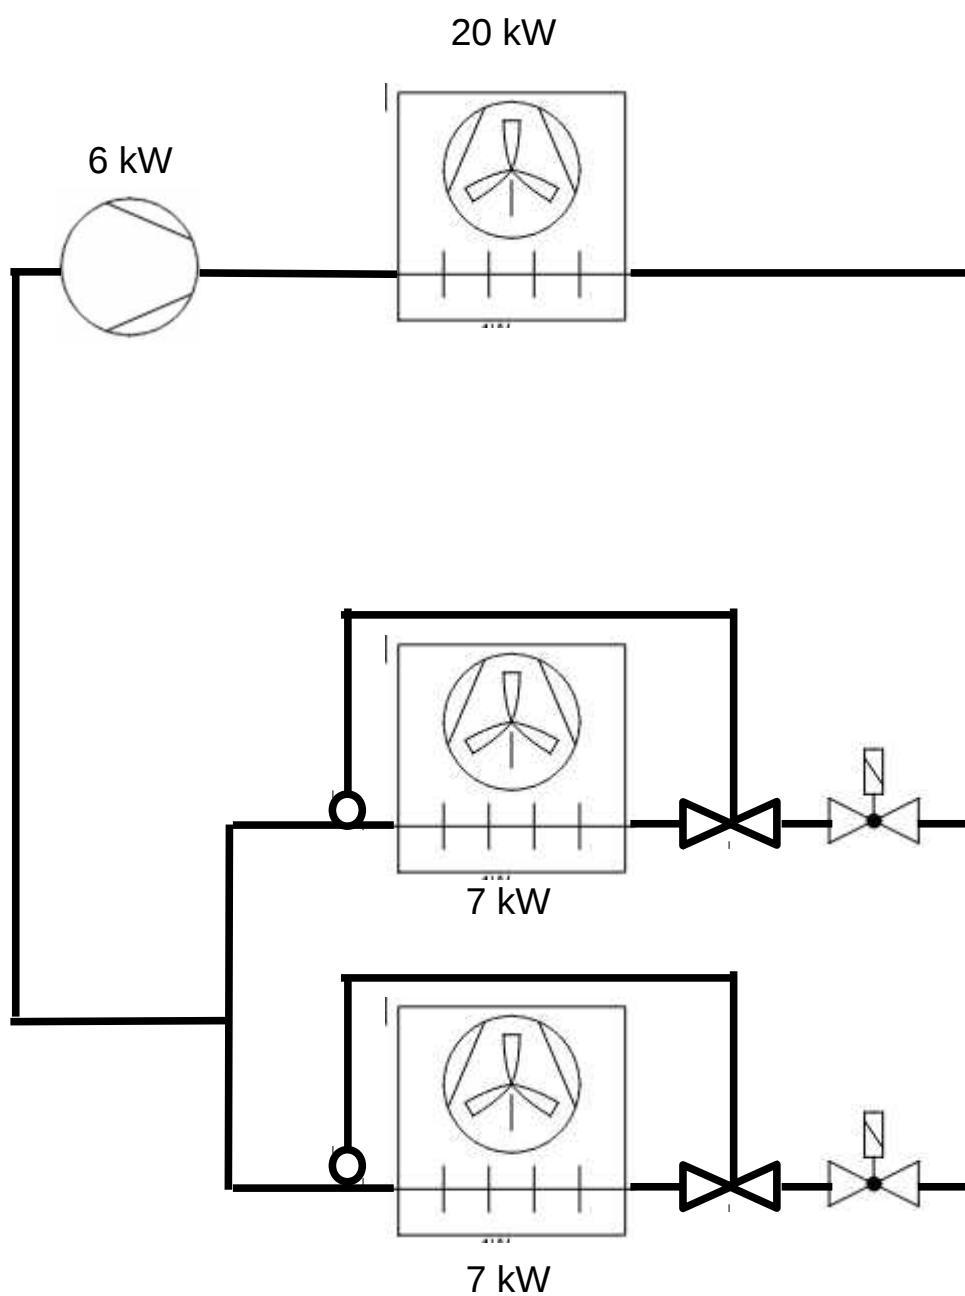



## CIFP NAUTICOPESQUERA

Curs: 2025-26

Avaluació Mòdul: IMF – B  
solució

Grup: MAP22C

Data: 25/02/26


La capacitat del condensador és de 20 kW, la potència del compressor de 6 kW, els evaporadors són iguals (tenen la mateixa capacitat).

- b. Indica la capacitat d'un evaporador i l'eficiència (EER) de la instal·lació. (1 p)

$$\dot{Q}_E = \frac{(\dot{Q}_C - P_{comp})}{2} = \frac{(20 \text{ kW} - 6 \text{ kW})}{2} = 7 \text{ kW}$$

$$EER = \frac{\dot{Q}_E}{P_{comp}} = \frac{14 \text{ kW}}{6 \text{ kW}} = 2,3$$

- c. Fes un esquema del condensador mostrant les zones de refrigerant en estat gasós, condensant i líquid, amb les dues electrovàlvules obertes. Fes un altre esquema del condensador amb només una de les electrovàlvules obertes. (1 p)

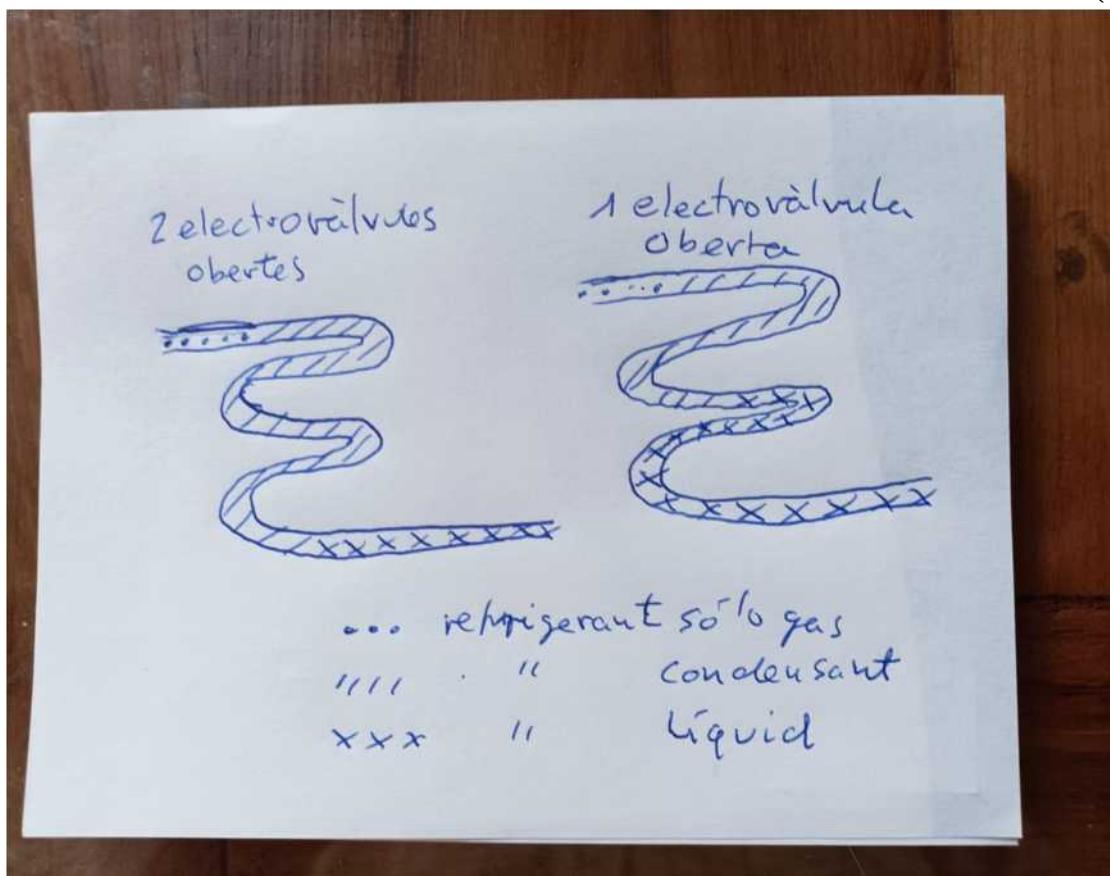

Puntuació màxima 6 p.