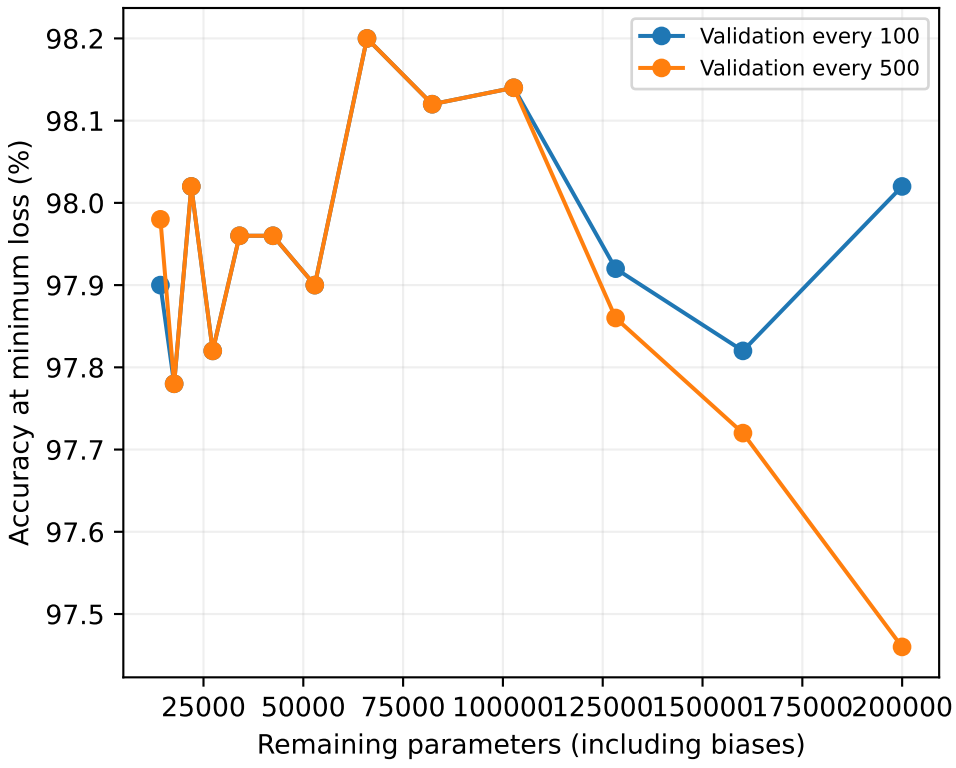
Validation every 100
Validation every 500
Accuracy at minimum loss (%)
98.2
98.1
98.0
97.9
97.8
97.7
97.6
97.5
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
Remaining parameters (including biases)

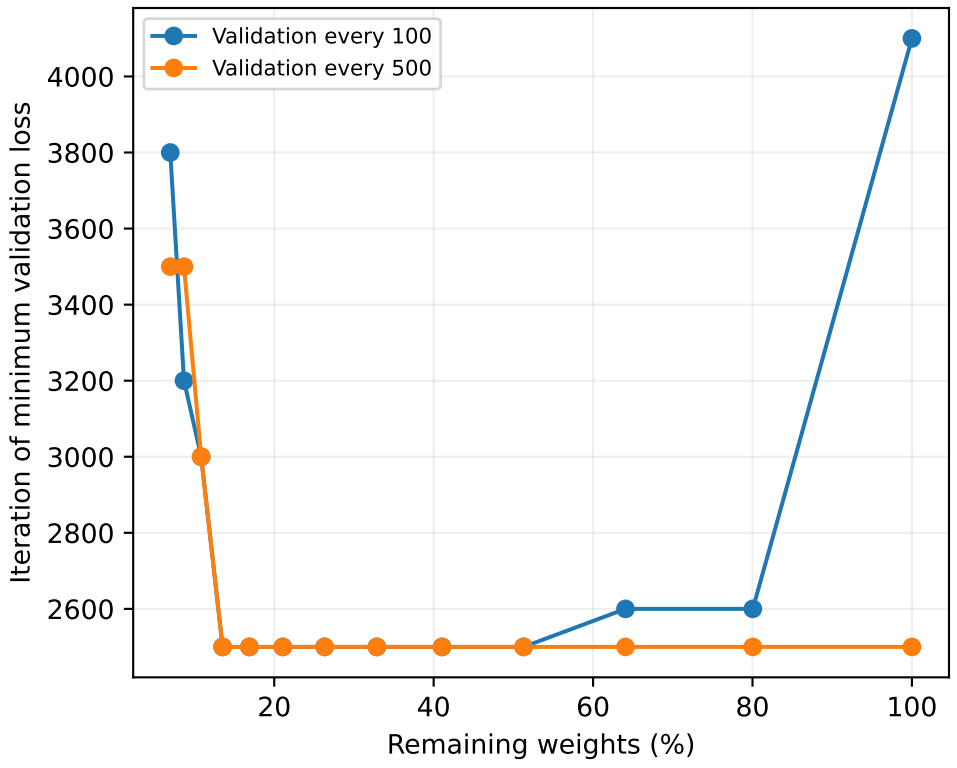
Validation every 100
Validation every 500
Iteration of minimum validation loss
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
20
40
60
80
100
Remaining weights (%)