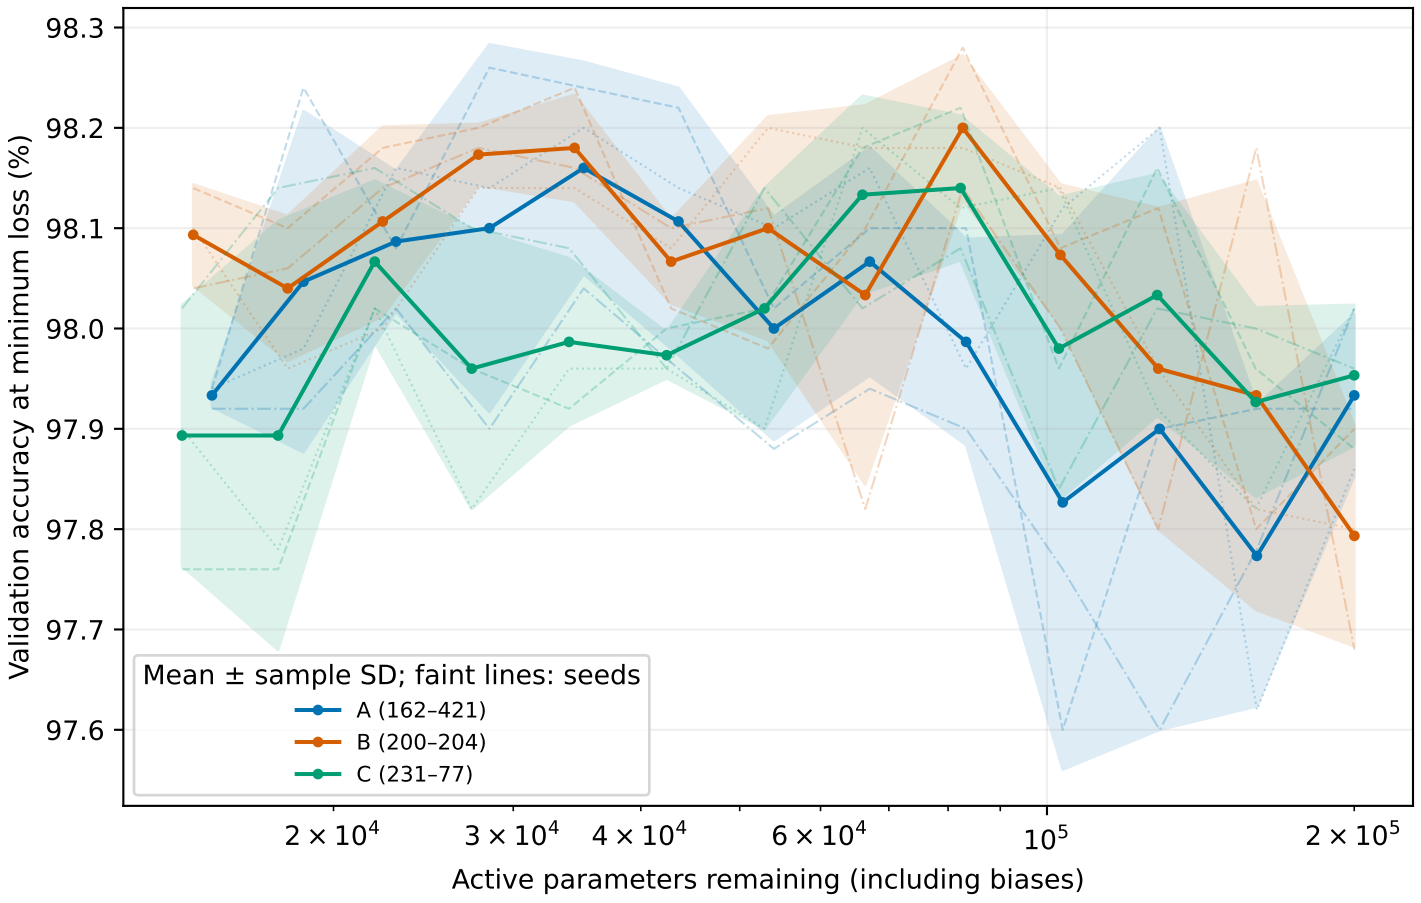
98.3
98.2
98.1
98.0
97.9
97.8
97.7
97.6
Validation accuracy at minimum loss (%)
Mean ± sample SD; faint lines: seeds
A (162–421)
B (200–204)
C (231–77)
2 × 10^4
3 × 10^4
4 × 10^4
6 × 10^4
10^5
2 × 10^5
Active parameters remaining (including biases)