


ESPECIFICACIONES 1.— CALIDAD HORMIGON: H—30 90% NIVEL DE CONFIANZA

La distancia libre entre barras paralelas no deberá ser inferior al diámetro de las barras y por lo menos igual a 1 1/3 del tamaño del agregado grueso.


2.— CALIDAD ACERO DE REFUERZO: A630H

4.- RECUBRIMIENTOS:

13. En Zapatas se considera fierro de reparticion ø8a30

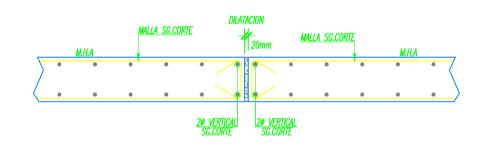

DETALLE TIPICO DE DILATACIONES

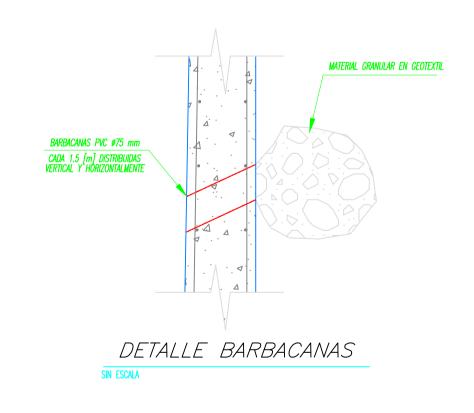


OMBRE DEL PROYECTO : MUROS CONTENCION CAMPUS SAUSALITO PUCV RQUITECTO : JUAN PAVEZ AGUILAR IRECCION : AVDA. EL BOSQUE Nº 1290, VIÑA DEL MAR ERESENTANTE LEGAL : ALEX PAZ BECERRA

ENIDO DE LÁMINA:

PLANTA DE FUNDACIONES
PLANTA DE ESTRUCTURA

PLANTA DE FUNDACIONES

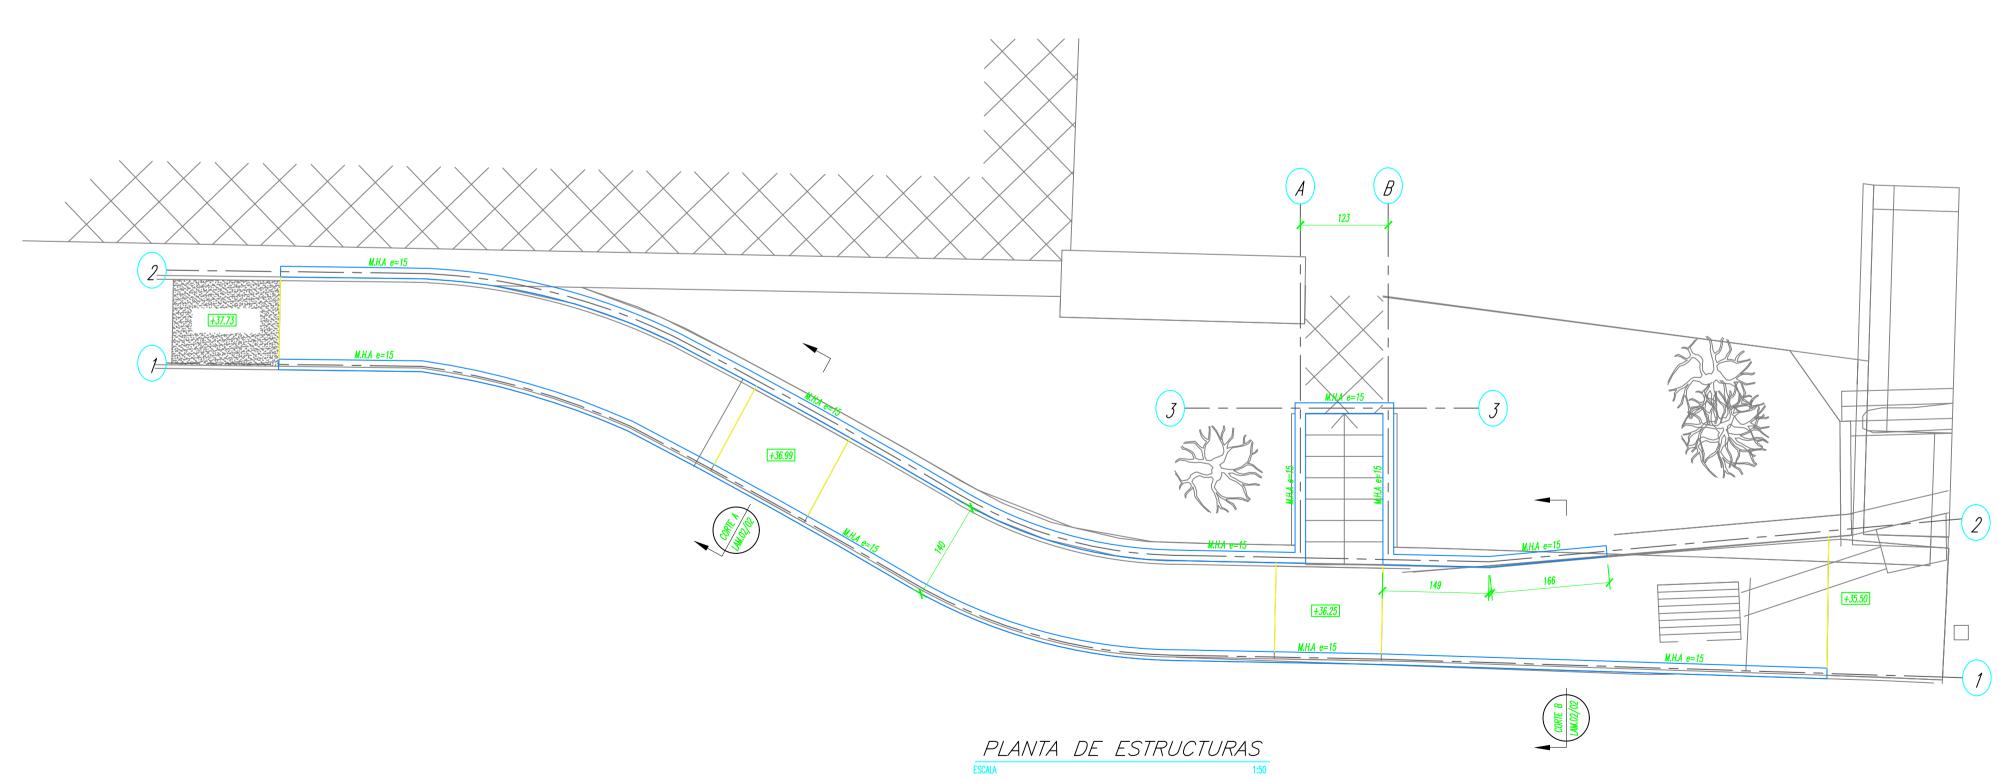

NOMBRE DEL PROYECTO : MUROS CONTENCION CAMPUS SAUSALITO PUCV ARQUITECTO : JUAN PAVEZ AGUILAR DIRECCION : AVDA. EL BOSQUE Nº 1290, VIÑA DEL MAR RERESENTANTE LEGAL : ALEX PAZ BECERRA