



PLANO DE PUNTOS DE CONTROL LEGIONELLA-PEARSON 9

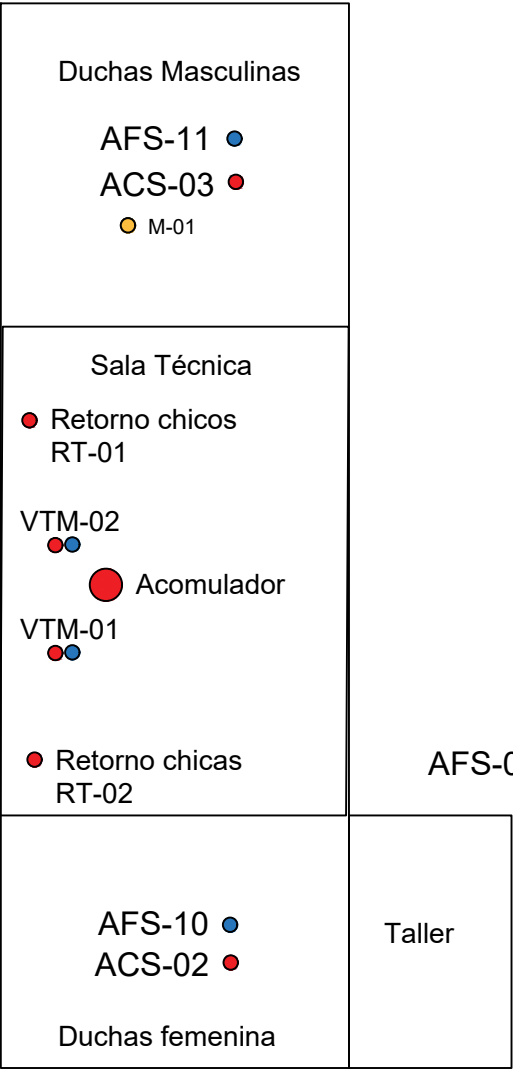


Edificio B

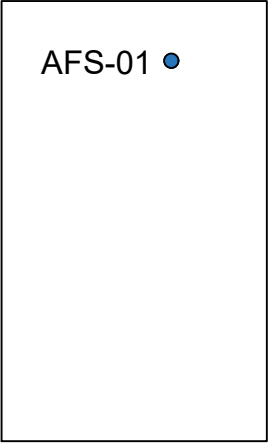

Planta 1

AFS-08

Edificio C

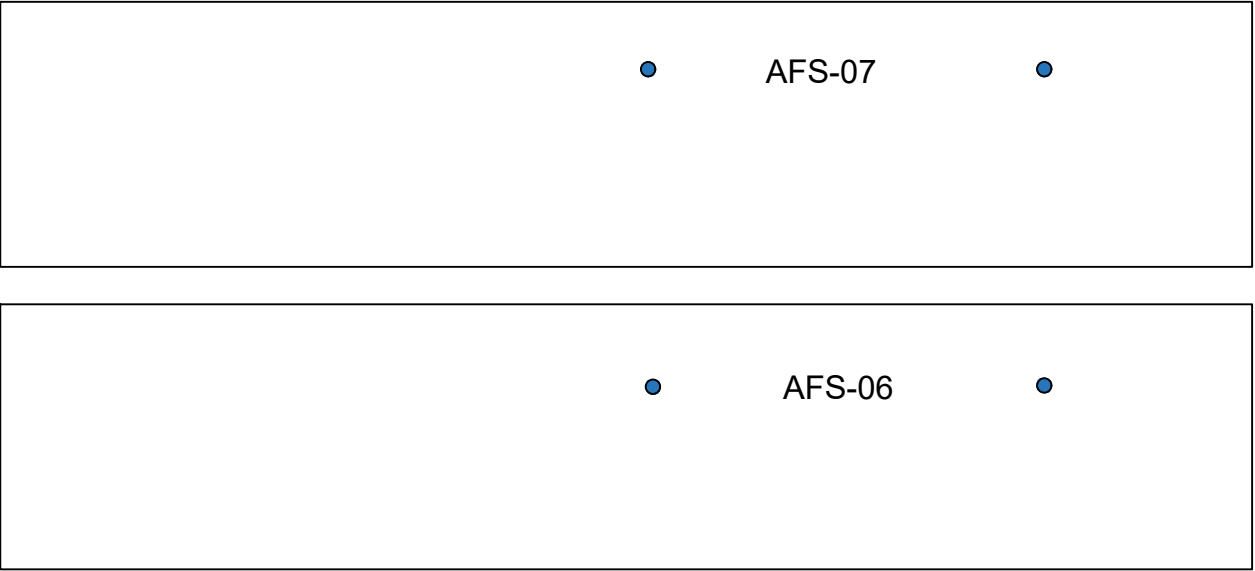

COLEGIO ABAT OLIBA LORETO


PLANO DE PUNTOS DE CONTROL
LEGIONELLA - PEARSON 9

Rev.: 01
Fecha: 06/2026

- AFS= Agua Fria Sanitaria
- ACS= Agua Caliente Sanitaria
- M-01= Muestra acomulador ACS
- M-02= Muestra terminal ACS-11
- ACS-12/ calentador instantaneo
- ACS-13/ calentador instantaneo
- ACS-14/ calentador instantaneo
- ACS-15/ calentador instantaneo

AFS= Punto control agua fria
ACS= Punto control agua caliente
PT= Punto terminal mixto (ACS+AFS)

Edificio A

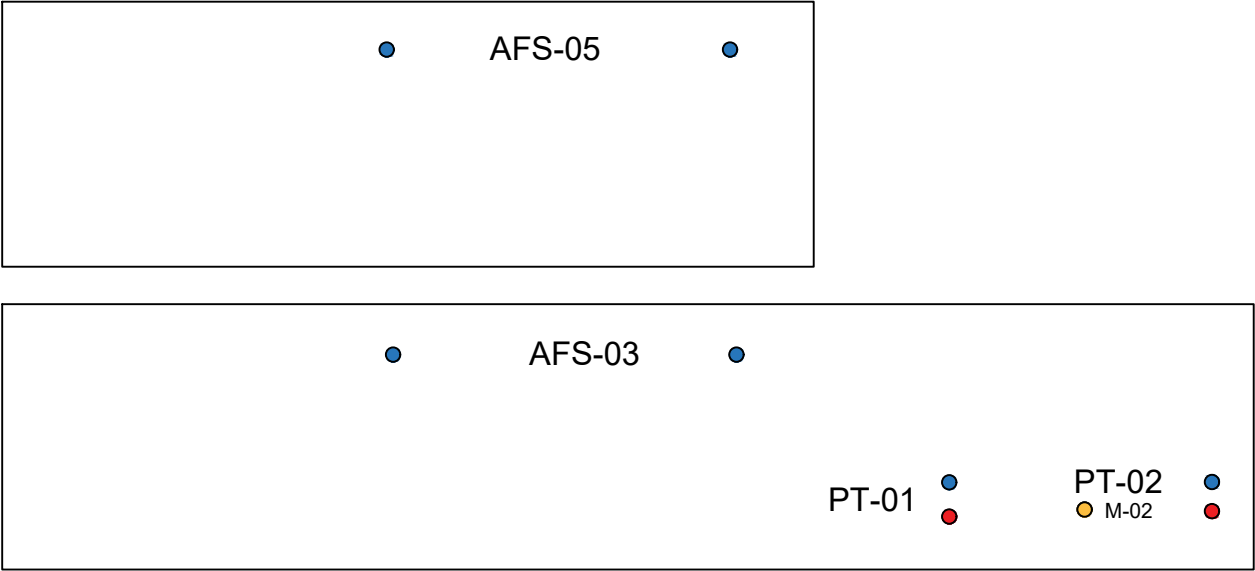

AFS-02

AFS-01

AFS-05

AFS-03

PT-01

PT-02

M-02

AFS-04