

PLANO DE PUNTOS DE CONTROL LEGIONELLA-PEARSON 22

COLEGIO ABAT OLIBA LORETO

PLANO DE PUNTOS DE CONTROL
LEGIONELLA - PEARSON 22

Rev.: 01
Fecha: 06/2026

● AFS= Agua Fria Sanitaria
● ACS= Agua Caliente Sanitaria
PT= Punto terminal mixto (ACS+AFS)
VTM= Válvula mezcladora termoestática

Edificio
Infantil/Primaria

Edificio Llar

Planta 2 (Recepción/entrada principal)

Planta 1

Planta 0 (vestuarios/duchas)




Planta 5

Planta 4

Planta 3 (entrada principal y cocina)

Planta 2

Planta 1

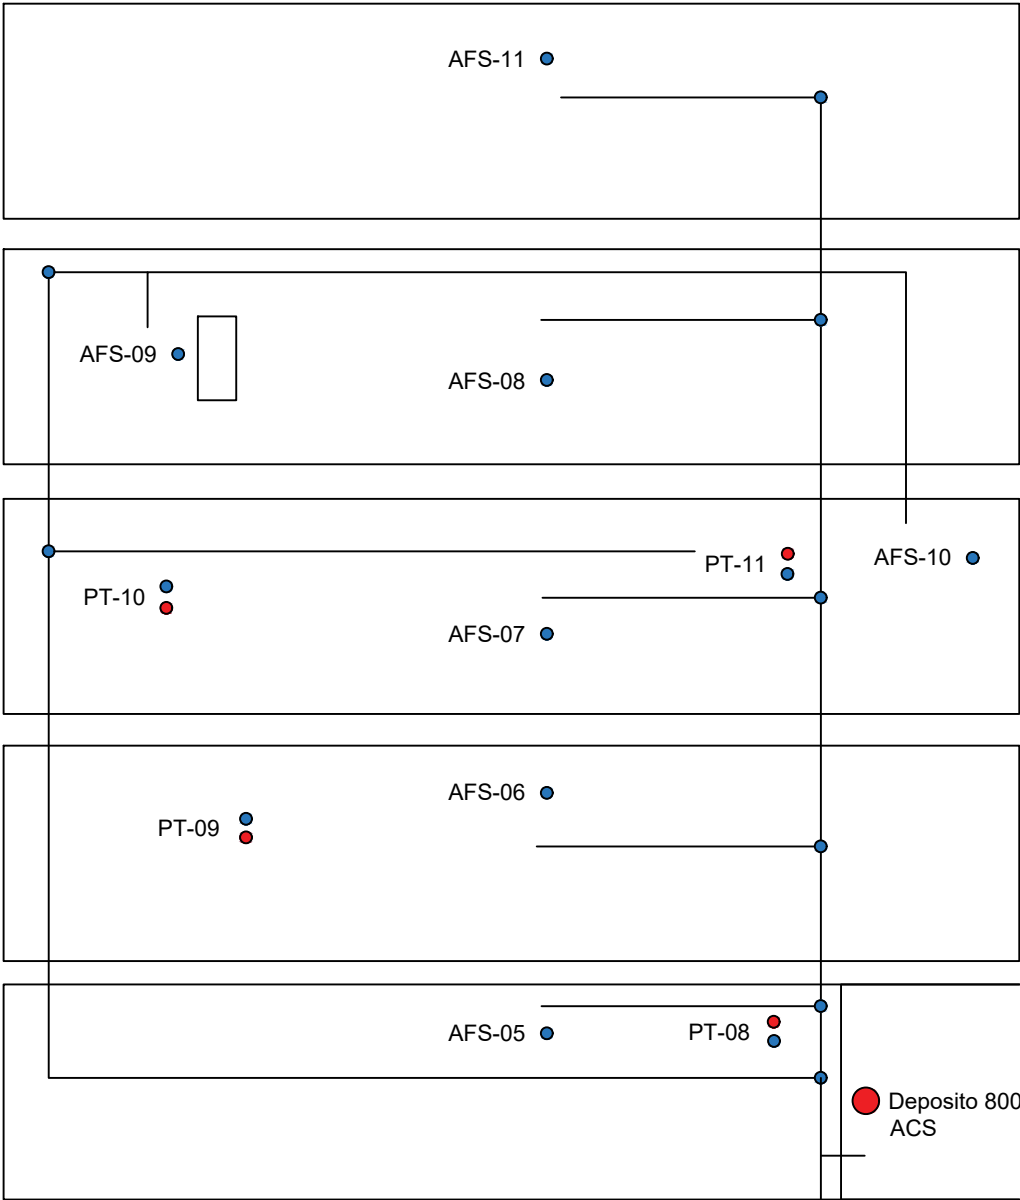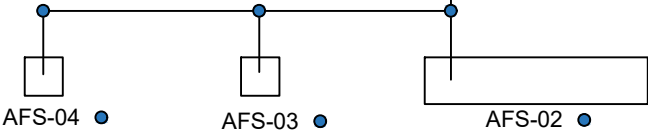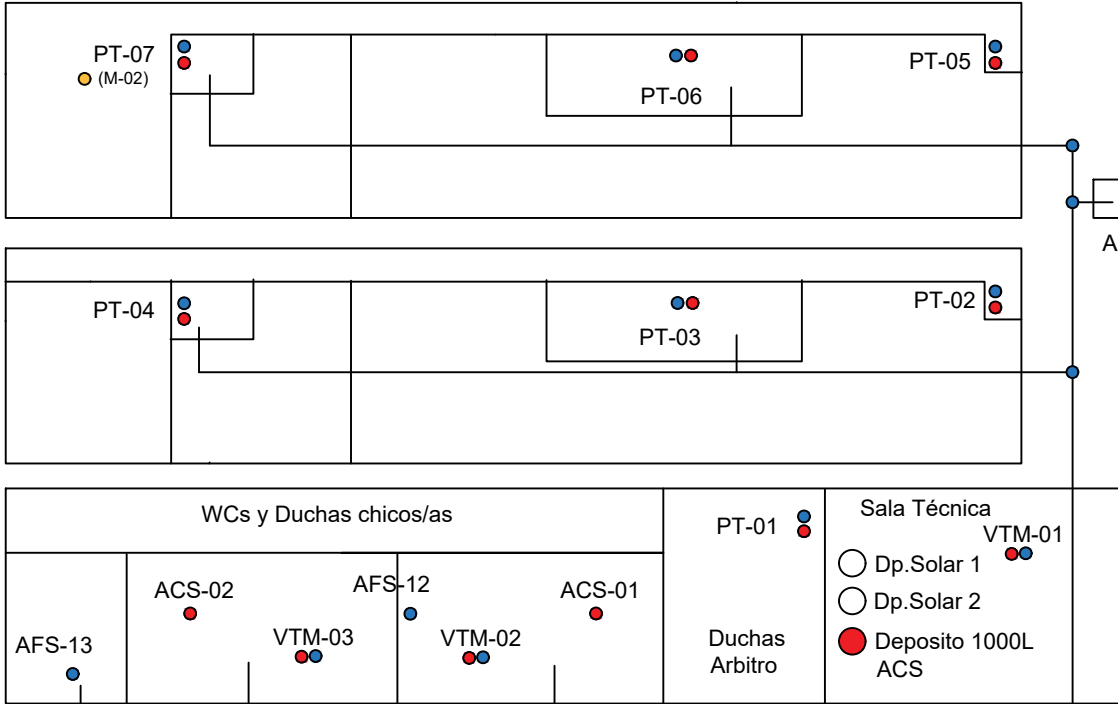

Parking



Entrada agua general