Switch de corte AC dos equipamentos

Diferenças por corrente

Equipamento com corrente de alimentação <u>superior</u> a 400A. **Ex 6 módulos (RT) - PU 300KW**

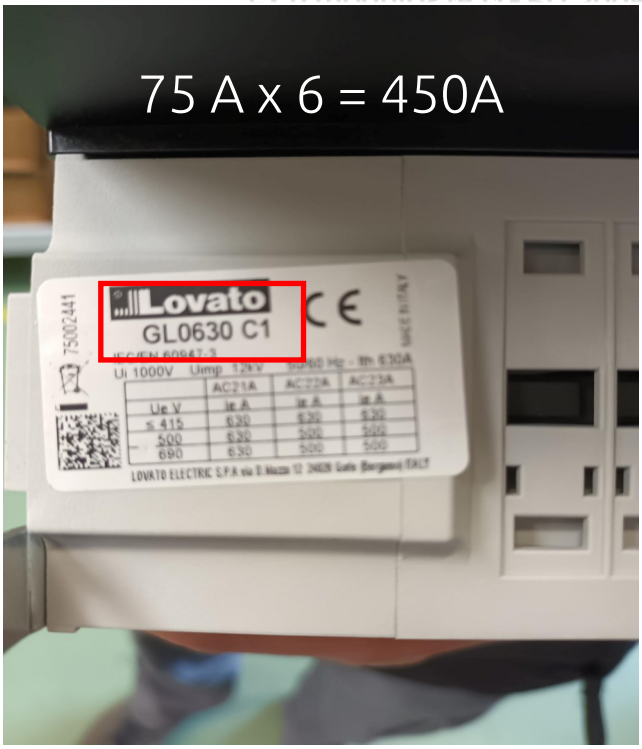

Equipamento com corrente de alimentação inferior a 400A. **Ex 4 módulos (RT) - PU 200Kw**
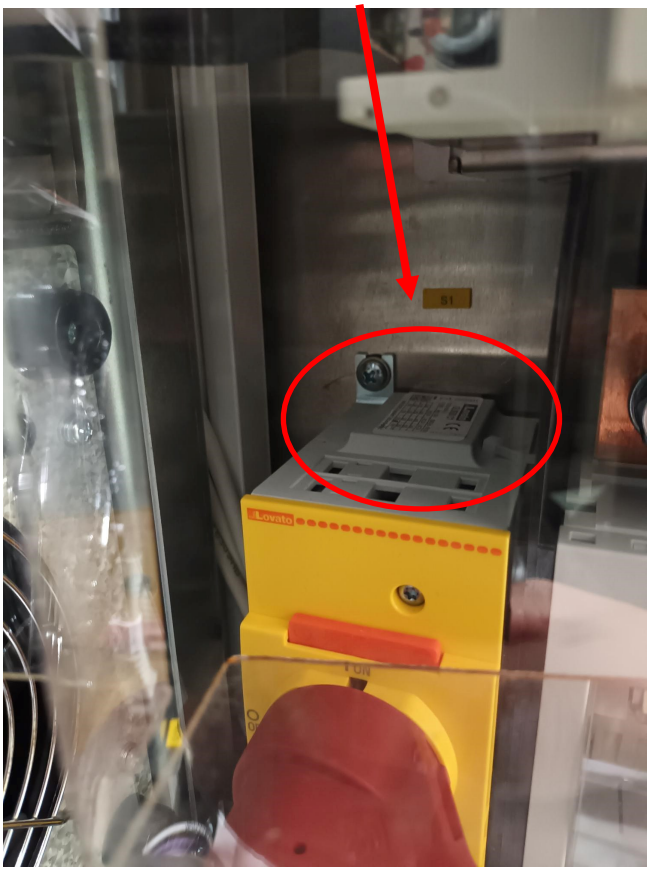
Para podermos verificar se o switch está correto