

SUMINISTROS CON GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Identificación, medición, lecturas y facturación

Gerencia Comercial — EPEC

¿QUÉ ES UN SUMINISTRO CON GENERACIÓN DISTRIBUIDA?



Un **suministro con generación distribuida** es aquel que, además de consumir energía eléctrica de la red, cuenta con una fuente de generación propia (solar, eólica u otra renovable) que le permite inyectar excedentes al sistema.

Consumo

El suministro toma energía de la red (importación)

Generación

Produce energía propia mediante fuente renovable

Inyección

Exporta excedentes de energía hacia la red

Esto requiere medición bidireccional y un tratamiento especial en la lectura y facturación del suministro.

Método 1

Clase de tarifa

En los grupos tarifarios 1 y 2, la clase que acompaña a la tarifa permite identificar suministros con generación distribuida.

Ejemplo: T1410-9 (Movilidad + Generación Distribuida)

Método 2

Atributo

En la tabla de clases del sistema, el campo `cla_energia_dist` indica si el suministro posee generación distribuida.

Si el valor es "S" → el suministro tiene GD

Este método es el más certero y abarca todos los grupos tarifarios.

El medidor debe tener capacidad de registrar energía en ambos sentidos (importación y exportación) y, si la tarifa lo requiere, discriminar por franja horaria.

1

Bidireccional

Apertura en energía directa
(importada) e inversa (exportada)

2

Multitarifa

Si la tarifa lo exige, debe
discriminar por franja horaria:
Resto, Pico y Valle

Ejemplo: Tarifa T1410-9 (Movilidad + GD) → 7 cuadrantes: EAR · EAP · EAV · IER · IEP · IEV · ERT

Cuando la tarifa del suministro lo requiere, las lecturas de energía se discriminan en tres franjas horarias:

RESTO
05:00 a 18:00

PICO
18:00 a 23:00

VALLE
23:00 a 05:00

¿Cómo impacta en la lectura?

- Si la tarifa no requiere discriminación horaria, se registran solo 2 cuadrantes: Energía Importada (E) y Exportada (IE).
- Si la tarifa requiere discriminación horaria, se registran 7 cuadrantes: EAR, EAP, EAV (importada) + IER, IEP, IEV (exportada) + ERT (reactiva total).
- Los cuadrantes de lectura impactan en los códigos OBIS correspondientes del medidor.

CÓDIGOS OBIS Y CUADRANTES DE LECTURA



Registro de energía según configuración del medidor

Sin discriminación por franja

Lectura	Descripción	OBIS
E	Energía activa importada	1.8.0
IE	Energía activa exportada	2.8.0

Con discriminación por franja horaria

Lectura	Descripción	OBIS
EAR	Energía activa importada - Tarifa 1 (Resto)	1.8.1
EAP	Energía activa importada - Tarifa 2 (Pico)	1.8.2
EAV	Energía activa importada - Tarifa 3 (Valle)	1.8.3
ERT	Energía reactiva total	5.8.0
IER	Energía activa exportada - Tarifa 1 (Resto)	2.8.1
IEP	Energía activa exportada - Tarifa 2 (Pico)	2.8.2
IEV	Energía activa exportada - Tarifa 3 (Valle)	2.8.3

E / IE = Importada / Exportada R / P / V = Resto / Pico / Valle ERT = Energía Reactiva Total

Solapa "Energía Distribuida"

En la rectificación de datos de suministros y contratos, se habilita una nueva solapa llamada **E. Distribuida** para estos casos.

Datos que se registran:

- Equipamiento del inversor
- Datos técnicos del convertidor
- Fuente de energía renovable (solar, eólica, etc.)

Proceso de lectura

Una vez que se conocen los cuadrantes de lectura requeridos por el medidor, cada valor se registra en el código OBIS correspondiente.

Flujo:

1. Identificar tarifa y cuadrantes necesarios
2. Tomar lectura de cada cuadrante del medidor
3. Registrar en el código OBIS correspondiente
4. Verificar datos en solapa E. Distribuida
5. Facturar según energía importada y exportada

A continuación se muestra la pantalla de demandas del suministro N.º 708751 como ejemplo de un caso con generación distribuida.

Rectificación de datos de suministros y contratos

Suministro

Suministro 708751 Telemidiendo SI Inteligente Clou Estado SN

Suministro Contrato Datos Adicionales Demandas autorizadas Anexos E. Distribuida

Convertor / Inversor

Tipo	Marca	Modelo	Nro Serie	(Kw)	Tensión	Desde	Hasta
Convertidor	GOODWE	GW1000-NS	350-00320-02	730	220 vca	15/12/2023	


Generadores

Id Fuentes	Desde	Hasta	Cant.
S SOLAR	15/12/2023		2

Un.		Valor
PA	Potencia de Acople	.73
PG	Potencia de Generación	.73
DF	Demanda Fuera de Pico	5
DP	Demanda en Hs.Pico	5

PERFIL TÍPICO DE UN INYECTOR

Curva de generación e inyección típica

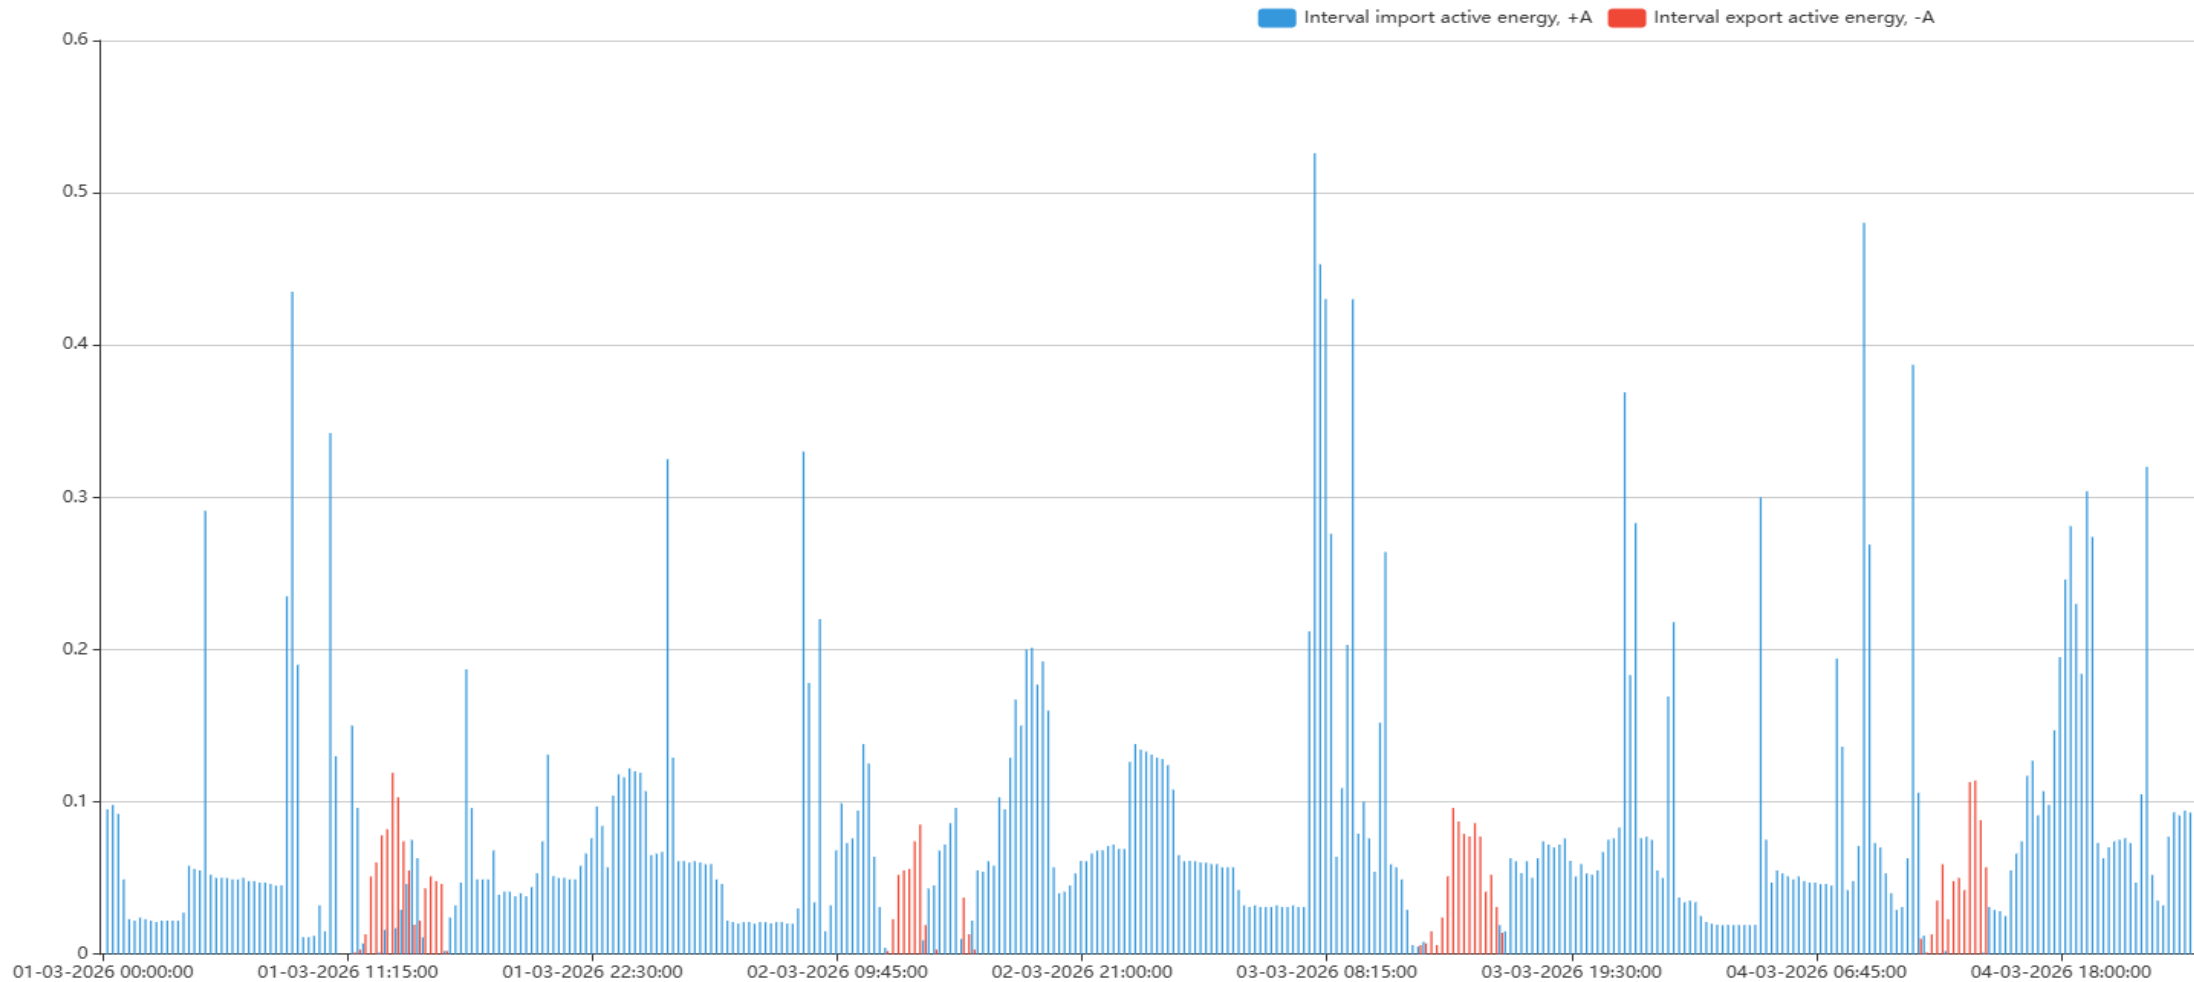

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE CONSUMO				REGISTRO DE CONSUMOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE \$	Bimestre	Liq.	kWh	Días
Cargo Fijo	29 Días	82,983000	2.406,50	2/26	1	276	29
Energía Escalón 1	116 kWh	211,055000	24.482,40	1/26	2	210	28
Energía Escalón 2	29 kWh	253,852000	7.361,71	1/26	1	160	29
Energía Escalón 3	131 kWh	253,852000	33.254,60	6/25	2	272	33
Ener. Inyec. Escalón 1	5 kWh	-96,099000	-480,49	6/25	1	239	30
NETO EPEC			67.024,72	5/25	2	274	32
Fdo. Des. Ene. Prov. (10,00%)			6.750,52	5/25	1	199	27
IVA Cons. Final (21,00%)			14.176,10	4/25	2	249	29
Ord. Imp. Municipal (9,90%)			6.683,02	4/25	1	401	35
Tasa de Regulac. ERSeP - Dto. 2298 (0,40%)			270,03	3/25	2	375	29
Tasa de Seguridad Eléct. - Ley 10281 (0,10%)			67,50	3/25	1	302	29
Redondeo			0,01	2/25	2	304	29
				2/25	1	332	32
LIQUIDACIÓN 1 de 2			\$94.971,90	ESCANEAR Y PAGAR CON QR			