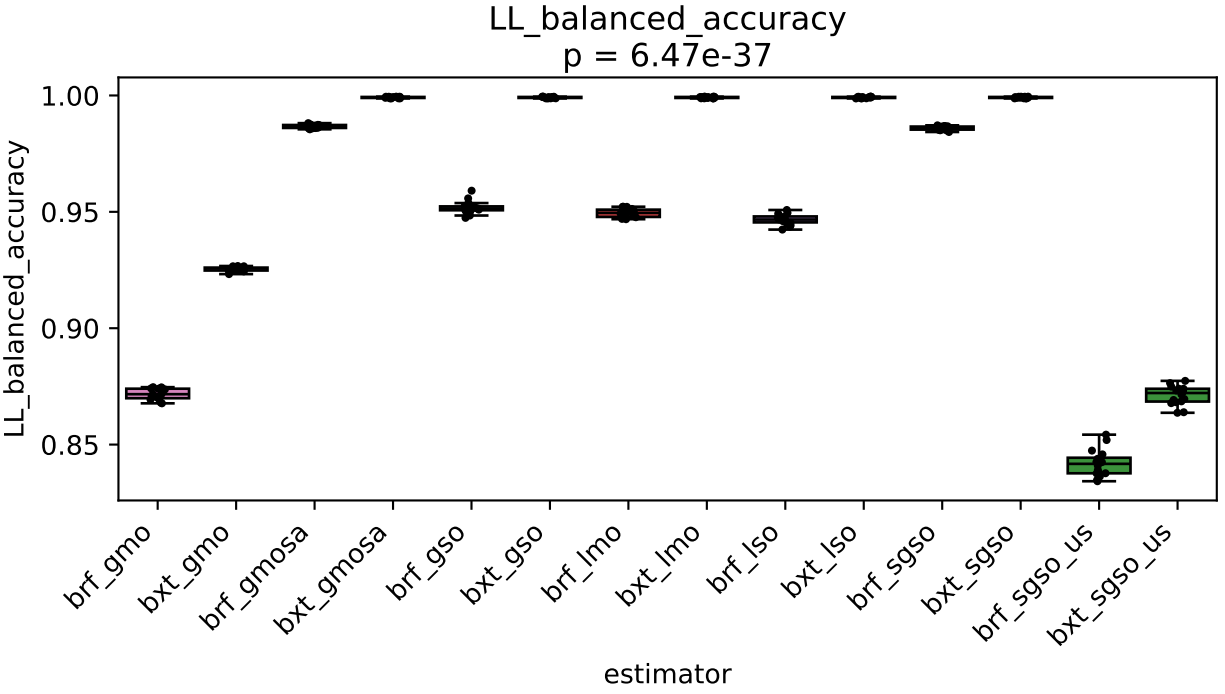
LL_balanced_accuracy
p = 6.47e-37
LL_balanced_accuracy
1.00
0.95
0.90
0.85
brf_gmo
bxt_gmo
brf_gmosa
bxt_gmosa
brf_gso
bxt_gso
brf_lmo
bxt_lmo
brf_lso
bxt_lso
brf_sgso
bxt_sgso
brf_sgso_us
bxt_sgso_us
estimator