


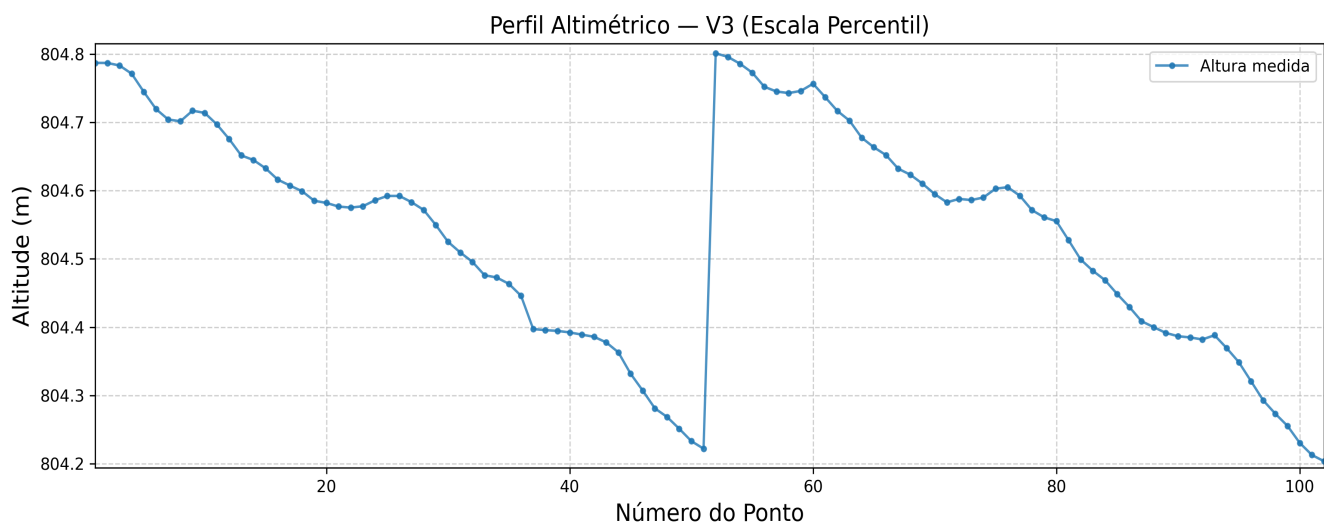
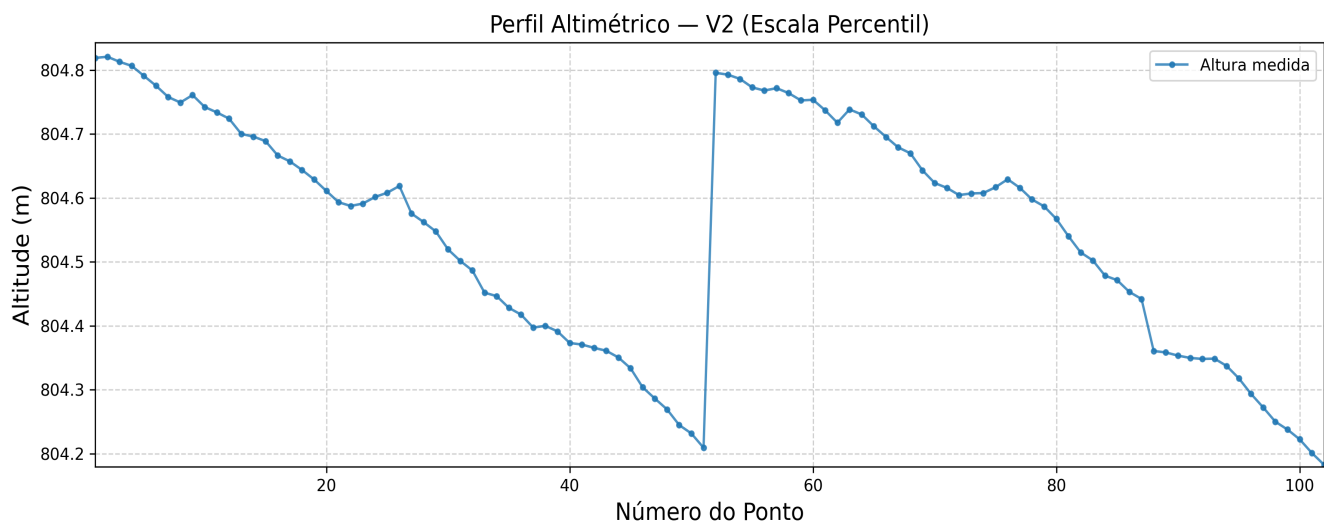
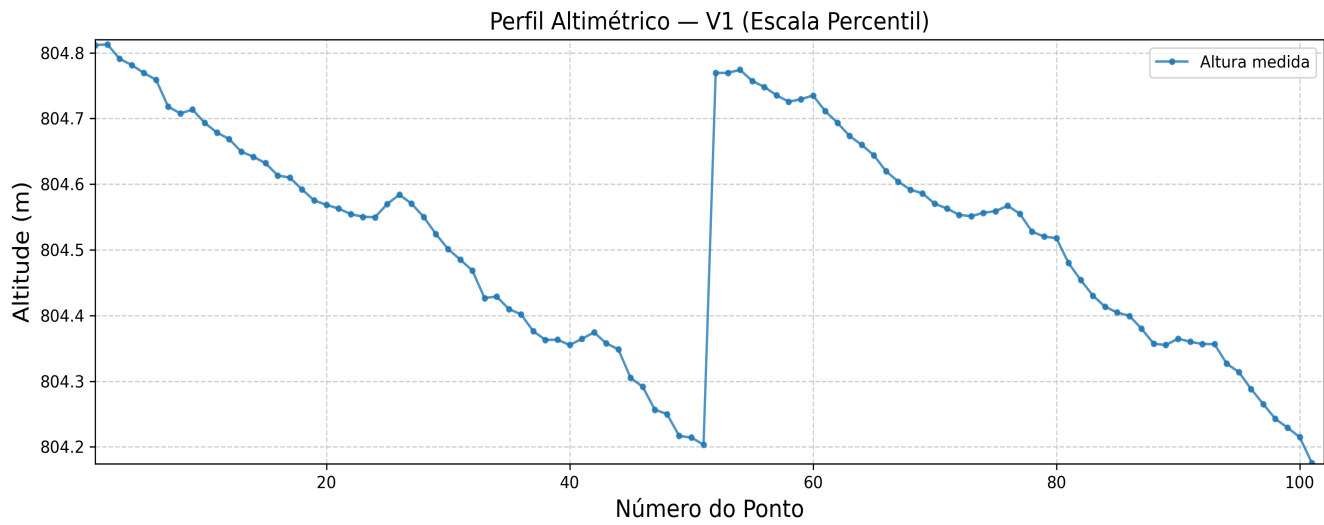
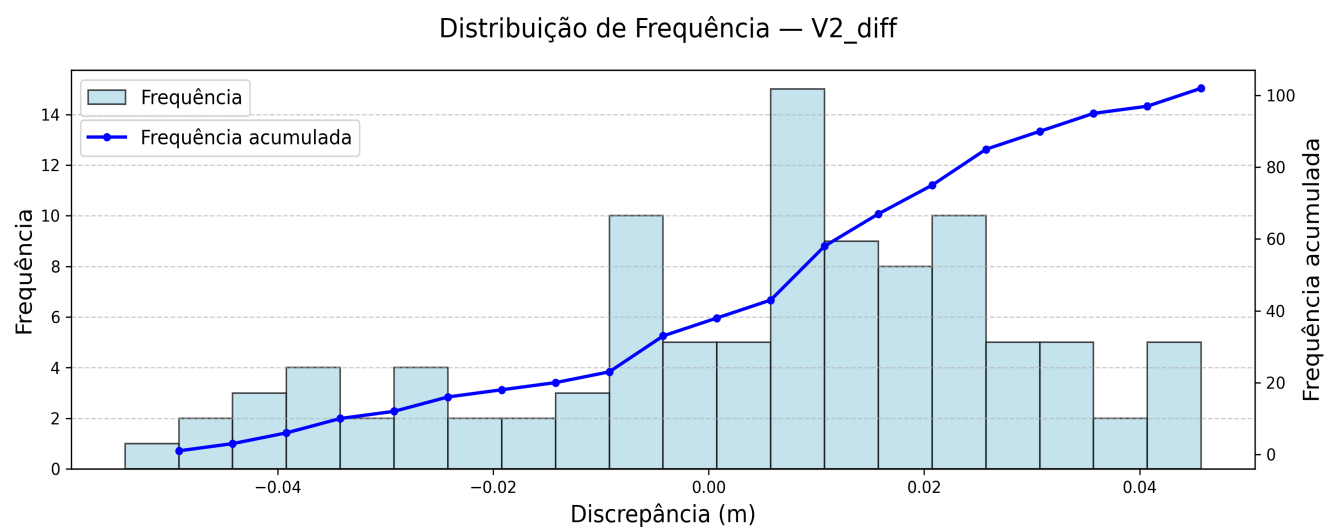


Relatório Altimétrico

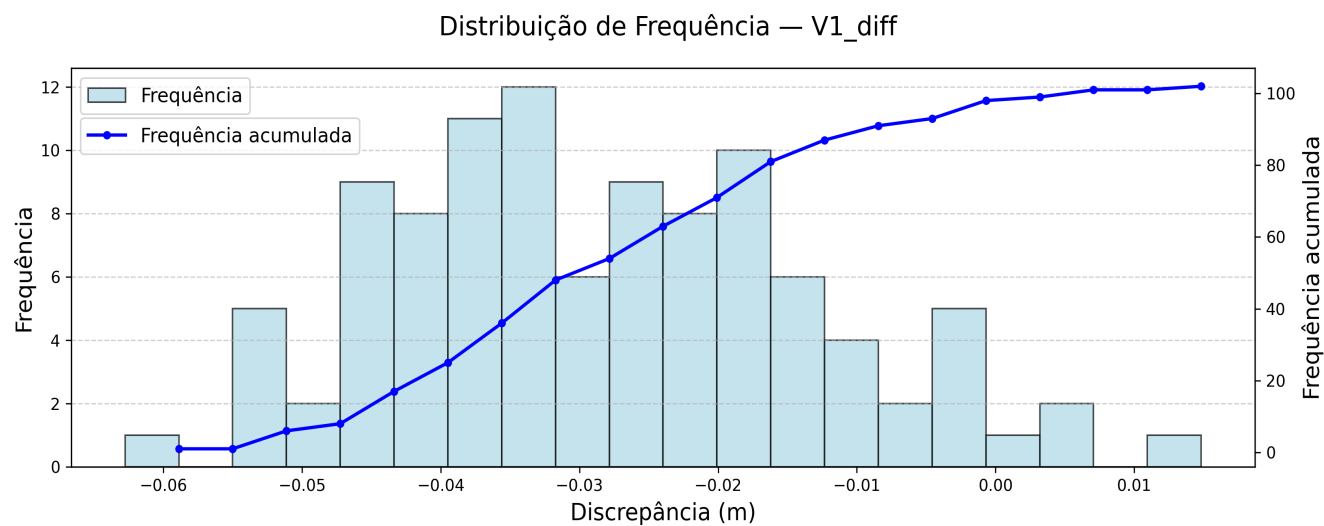

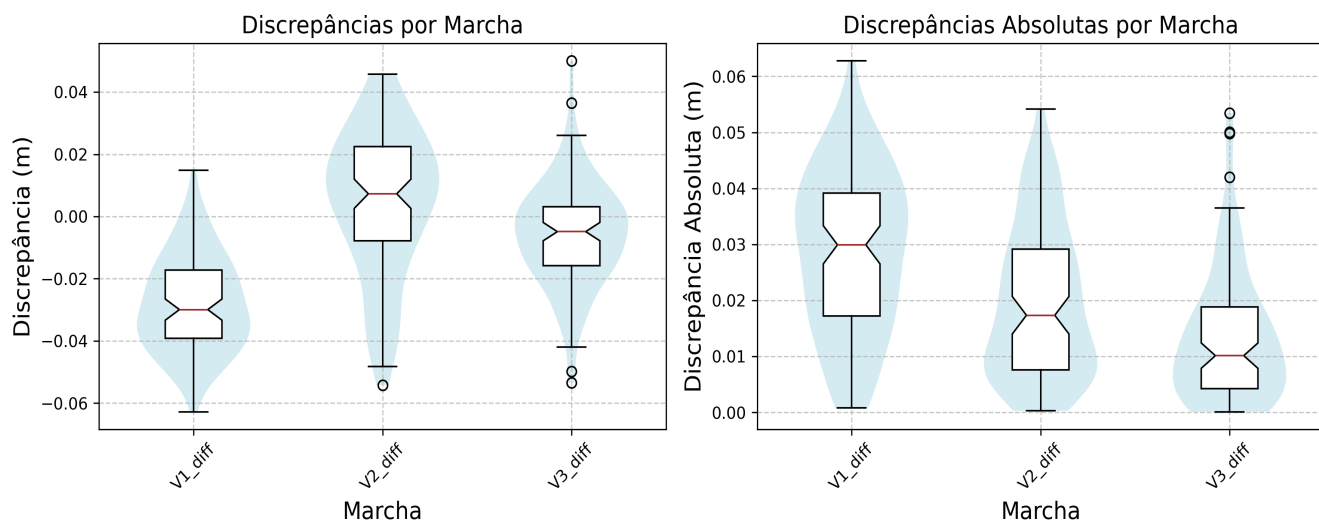

Distribuição de Frequência — V3_diff

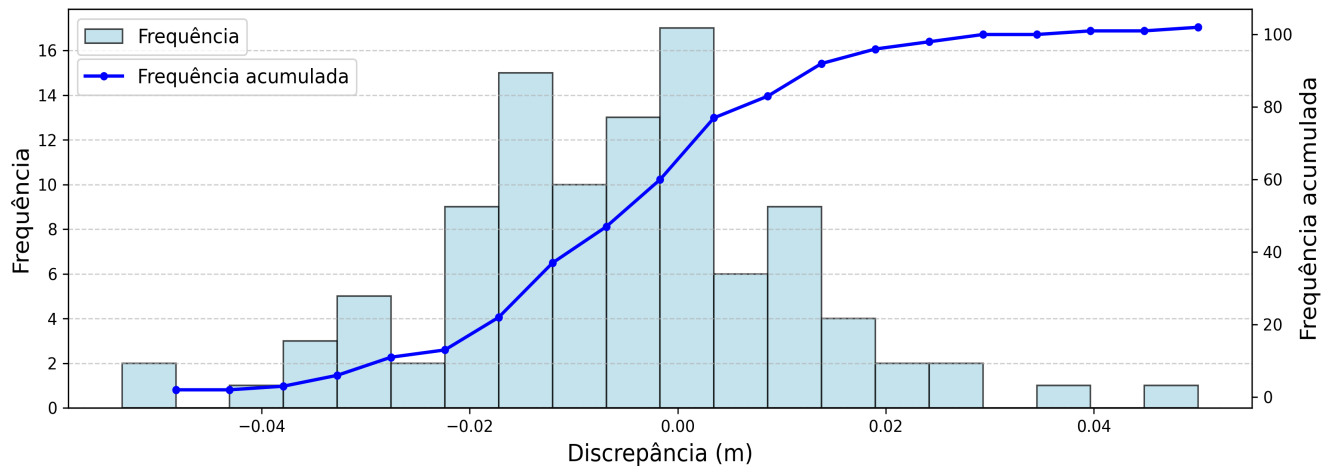

Teste de Normalidade (Shapiro–Wilk)

| Coluna | W | p | Resultado |
|---------|--------|--------|---------------------------|
| V1_diff | 0.9854 | 0.3261 | Normal ($p > 0.05$) |
| V2_diff | 0.9643 | 0.0074 | Não normal ($p < 0.05$) |
| V3_diff | 0.9860 | 0.3574 | Normal ($p > 0.05$) |