


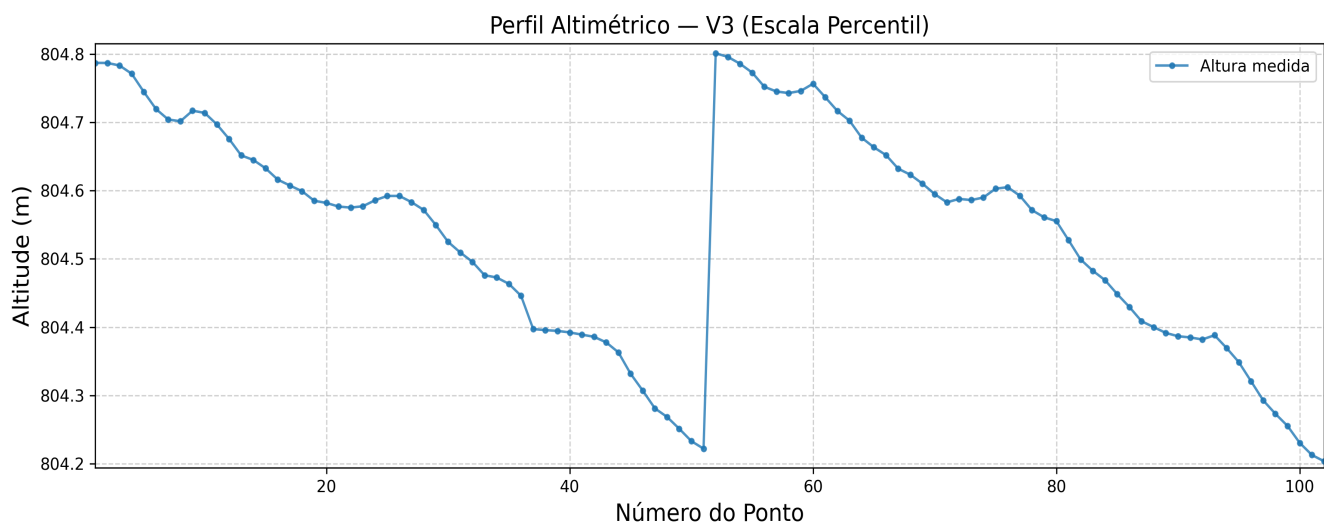
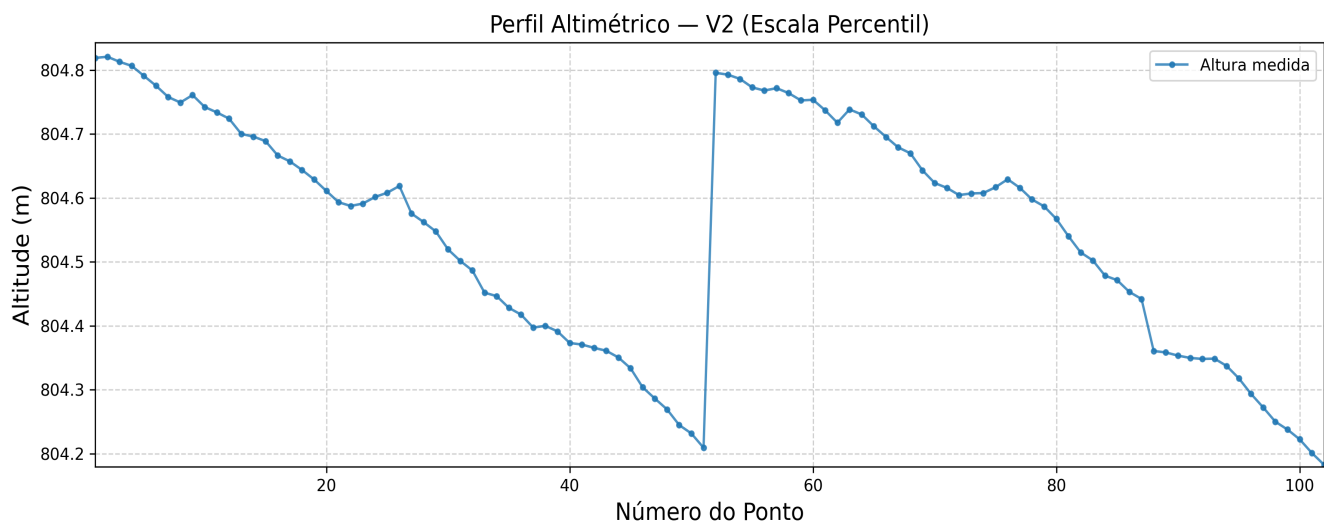
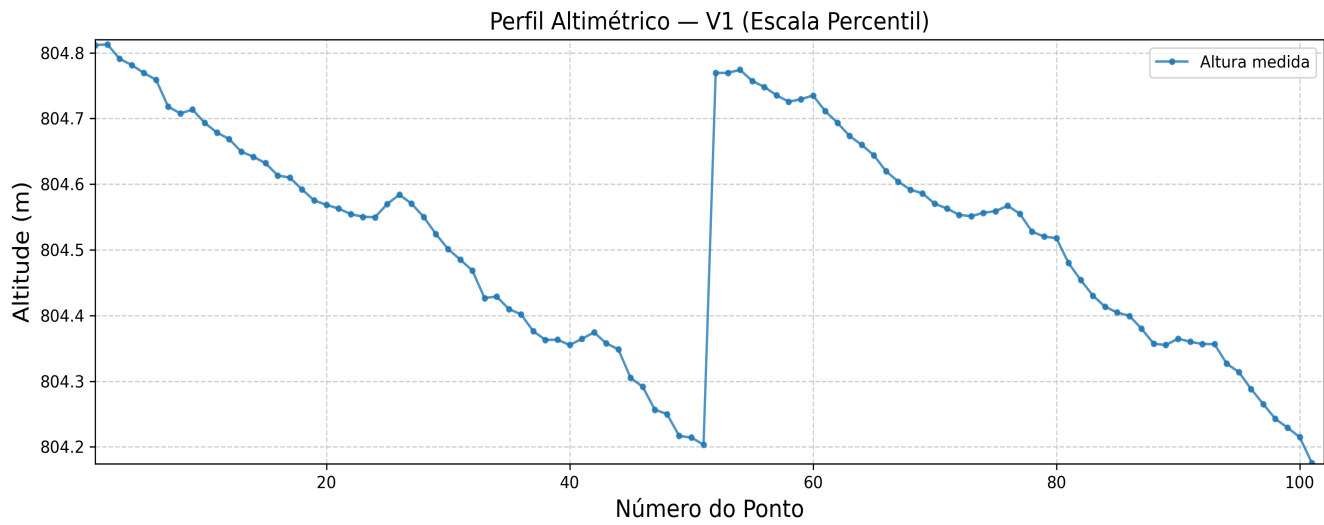
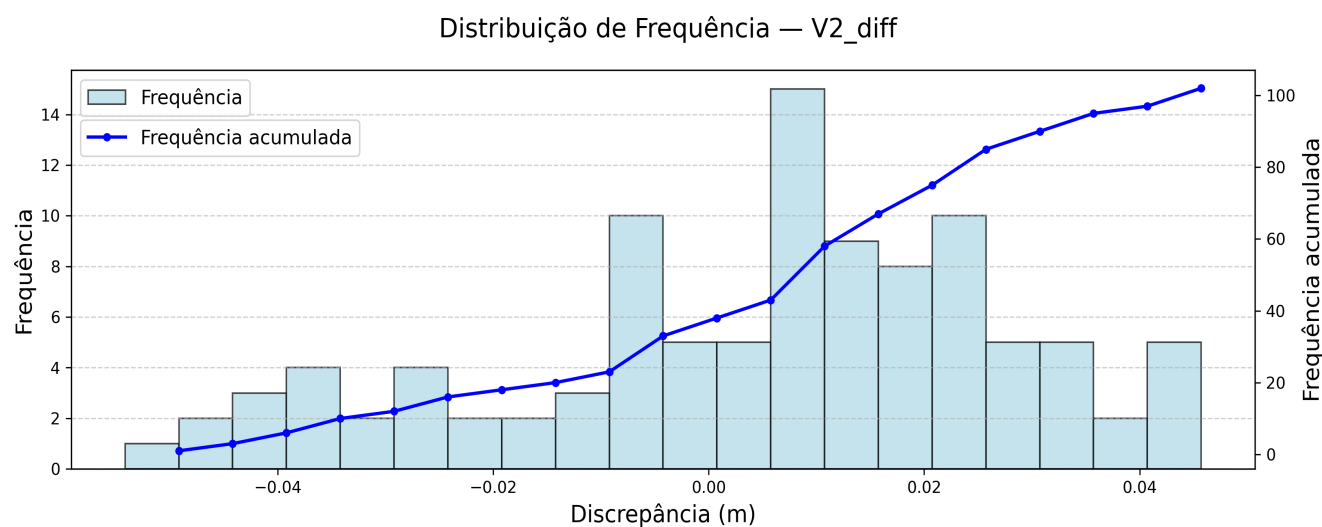


Relatório Altimétrico

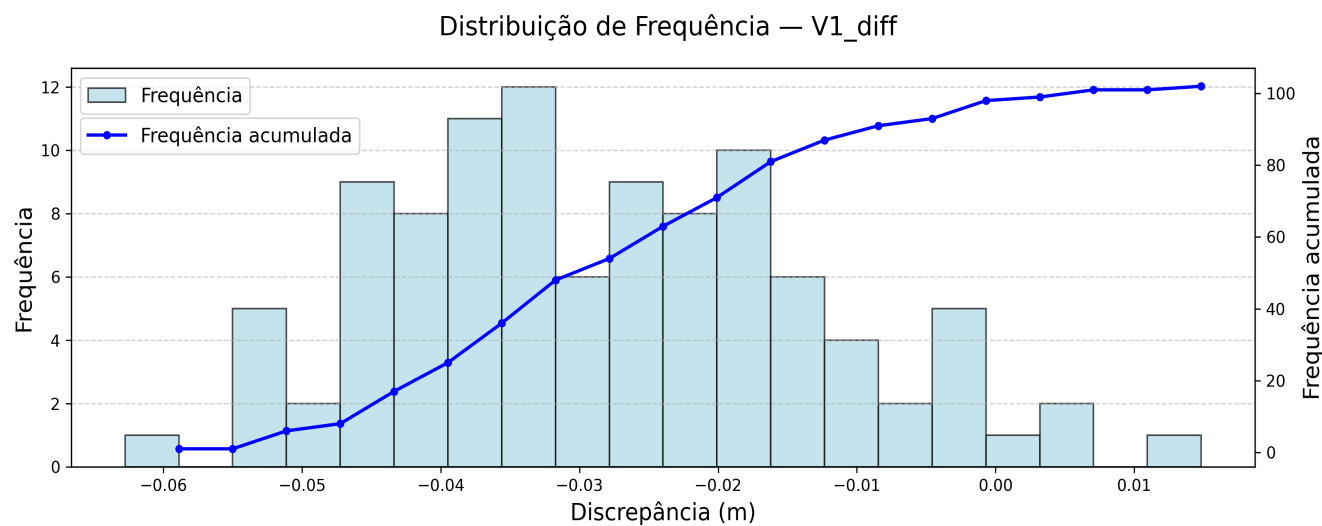

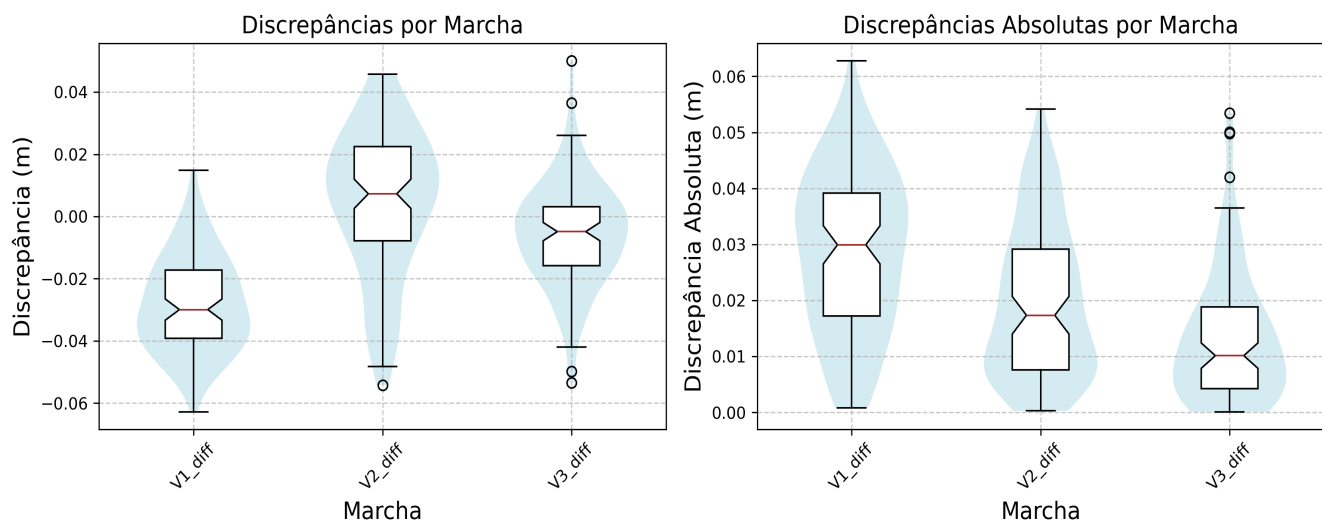

Distribuição de Frequência — V3_diff

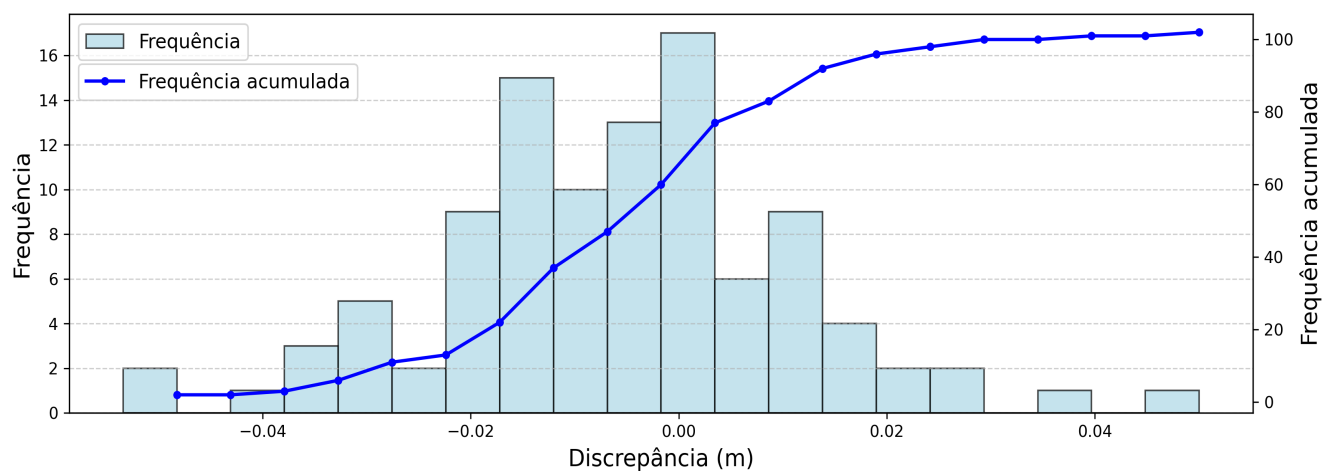

Teste de Normalidade (Shapiro–Wilk)

Coluna	W	p	Resultado
V1_diff	0.9854	0.3261	Normal ($p > 0.05$)
V2_diff	0.9643	0.0074	Não normal ($p < 0.05$)
V3_diff	0.9860	0.3574	Normal ($p > 0.05$)