


DIAGRAMA UNIFILAR  
PROYECTO PRADERA CASA 56

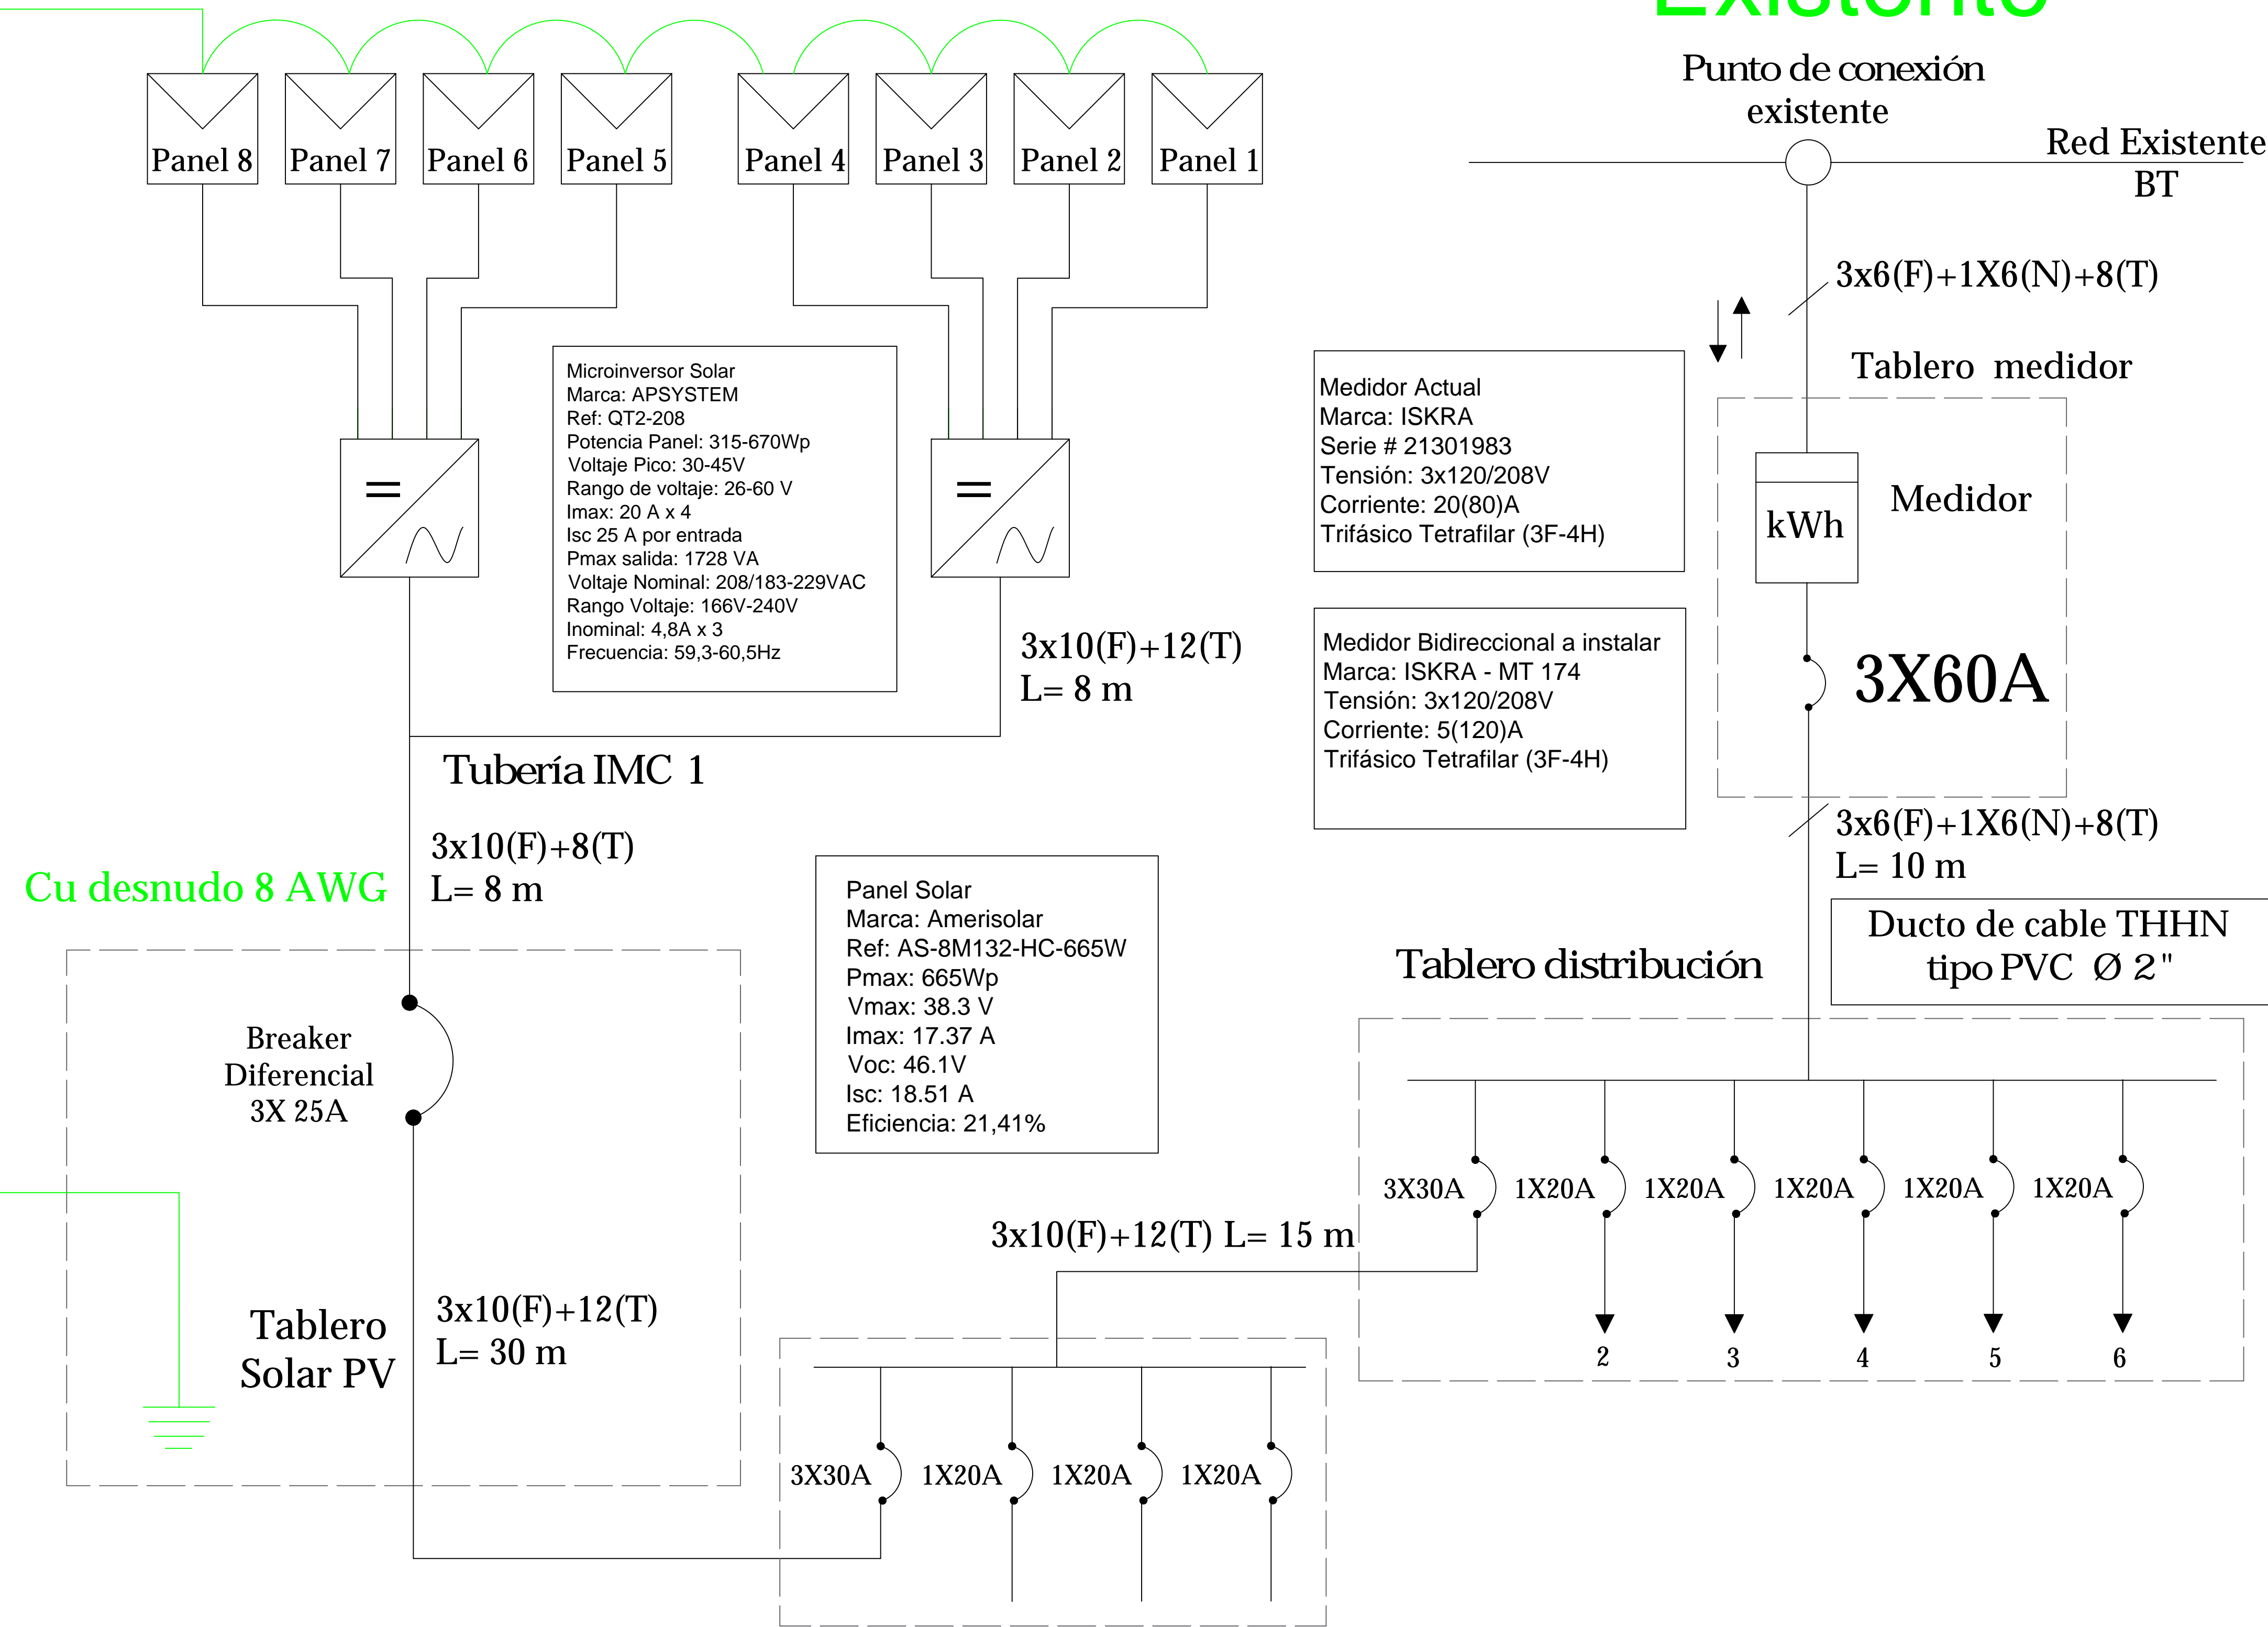

CONVENCIONES:

	Tres arrollamiento monofásicos conectados en delta abierta		Relevo		Conector removible		Parada de emergencia		Contador de amperios - hora		Medidor de energía bidireccional		MEDIDOR DE ENERGÍA
	Interruptor (o disyuntor)		Tierra		Transformador de potencial		Línea eléctrica en general		Medidor de energía reactiva		Voltímetro		TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
	Interruptor automático en aire		Tierra aislada		Divisor de tensión capacitivo		Tres conductores		Medidor de energía activa		Vatímetro		PLANTA DE EMERGENCIA
	Seccionador		Tierra de protección		Acople mecánico		n conductores (mas de 3)		Contactor		Varímetro		UPS DE 30 KVA
	Seccionador de dos vías		Transformador de corriente		Acople macho-hembra		Resistencia (Inductiva o no)		Enclavamiento		Contador del tiempo		DPS TIPO RIEL
	Fusible		Transformador de corriente con dos arrollamiento y dos circuitos magnéticos		Lámpara de señalización		Resistencia no inductiva		Dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS)		Barraje		LLAVE BYPASS
	Seccionador bajo carga con fusible		Transformador de corriente con dos arrollamiento y un circuito magnético		Trampa de onda		Conector coaxial		Reconector		BARRAJE DE COBRE		BREAKER DE PROTECCIÓN
			Cortacircuito		Inductancia o arrollaminto		Conector coaxial						
					Registrador de vatios								

MODIFICACIONES:

PRESENTA:			
PROPIETARIO:			
PROYECTO: CASA 56, PRADERA , RUITOQUE CONDOMINIO DIRECCIÓN: Casa 56, PRADERA, Ruitoque Condominio CODIGO: 4240 CONTIENE: Diagrama Unifilar			
DISEÑO: Carlos Chanagá Ing. Electricista MP:SN205-142294	FECHA: Marzo - 2024	PLANO 1 DE 1	REGISTRO:
APROBO:	ESCALA: Sin escala	APROBACIÓN RUITOQUE ESP	
NÚMERO:			