


HKL Review

REVIEWED

16:15:36, Rahmat Riski , 01/03/2024

EMERGENCY RESPONSE PROCEDURE (HSE-SCI-02)

NOMOR REVISI: 01

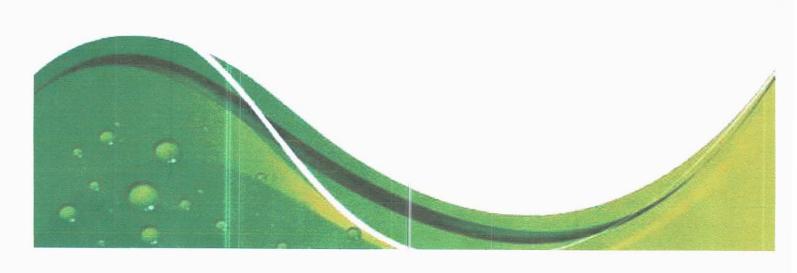

No. Dokumen	:	HSE-SCI-002	
Revisi	:	01	
Tanggal Berlaku	:	29 Februari 2024	
Halaman	:	2 dari 6	

Jasa Konsultansi Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104

Ini apa maksudnya?

PT SUCOFINDO Medan akan memberikan pengarahan kepada seluruh pekerja mengenai tindakan, langkah, dan prosedur dalam menghadapi serta mengatasi keadaan darurat.

Tabel 1. Nomor Kontak PT SUCOFINDO Medan jika terjadi keadaan darurat:

No	Nama	Jabatan	Nomor Telepon
1	Lilik Muchariadi	Kepala Cabang Medan	0811-716-445
2	Iswandi	Kepala UP Lhokseumawe	0813-7693-7643
3	Teguh Edy Sarjono	Project Manager	0813-2509-3330
4	Cindy M. Agusnita	QSHE Officer	0852-6304-7208

PM sudah diganti

Keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada pekerjaan ini beserta penanganannya adalah:

- a) Penanggulangan Keadaan Darurat Kebakaran Siapa Penanggung Jawabnya?
 - Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi darurat akibat kebakaran, serta penjelasan pencegahan bahaya kebakaran sesuai Instruksi Kerja Pencegahan Bahaya Kebakaran serta cara penggunaan APAR sesuai dengan Instruksi Kerja APAR
 - Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab untuk menyusun prosedur tanggap darurat untuk keadaan kebakaran
 - Pegawai atau orang yang pertama kali mengetahui/melihat kebakaran segera mengambil APAR yang terdekat dan berusaha memadamkan api sambil berteriak memberitahukan kepada karyawan lainnya untuk segera melaporakan adanya kebakaran kepada petugas keamanan Gedung
 - Anggota tim yang ditunjuk bertanggung jawab membunyikan alarm (jika ada) atau tanda bahaya secara terus menerus dengan jeda disertai pemberitahuan adanya kebakaran melalui pengeras suara
 - Anggota tim yang ditunjuk memberitahukan kepada semua pegawai termasuk tamu atau pengunjung untuk menuju ke daerah yang aman dengan cara memberikan komando tidak boleh panik, berkumpul bersama-sama membentuk kelompokkelompok kecil, tinggalkan tempat kerja sesuai arah peta daerah aman untuk evakuasi, jangan terburu-buru sewaktu menuju daerah aman dan sewaktu menuruni tangga darurat
 - Anggota tim yang ditunjuk menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran setempat

No. Dokumen : HSE-SCI-002
Revisi : 01
Tanggal Berlaku : 29 Februari 2024
Halaman : 3 dari 6

Jasa Konsultansi Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104

- Anggota tim yang ditunjuk mengupayakan penyelamatan antara lain mencari sumber penyebab bahaya dan melakukan tindakan pengamanan, melokalisir lokasi bahaya, memberikan pertolongan pertama
- Anggota tim yang ditunjuk menghubungi pihak kepolisian dan Lembaga/instansi yang terkait sehubungan dengan kebakaran yang terjadi
- b) Penanggulangan Keadaan Darurat Bencaria Alam (Gempa Bumi) Siapa Penanggung Jawabnya?
 - Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi darurat akibat gempat bumi
 - Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab untuk menyusun prosedur kesiagaan dan tanggap darurat untuk keadaan gempa bumi
 - Anggota tim yang ditunjuk bertanggung jawab mengambil langkah penyelamatan sesuai prosedur yang dimiliki jika terjadi kondisi darurat akibat gempa bumi
 - Anggota tim yang ditunjuk bertanggung jawab membunyikan alarm atau tanda secara terus menerus dengan jeda disertai dengan pemberitahuan adanya gempa bumi melalui pengeras suara
 - Anggota tim yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan melalui radio atau pengeras suara kepada semua pegawai untuk melakukan hal-hal berupa selama goncangan, merunduk dan mencari tempat perlindungan yang aman; segera setelah goncangan, menjauhi jendela, dinding dan jaringan/instalasi listrik; jangan panik, selalu berkumpul bersama dalam kelompok-kelompok kecil; jangan terburuburu mengungsi, kecuali bangunan ada kecenderungan akan mengalami kerusakan yang parah serta pada posisi di daerah yang berisiko tinggi
 - Anggota tim yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada semua pegawai untuk menuju ke daerah yang aman/titik kumpul
 - Anggota tim yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada petugas teknisi untuk memadamkan aliran listrik yang tidak dibutuhkan
 - Anggota tim yang ditunjuk bertanggung jawab melakukan upaya-upaya penyelamatan dengan memberikan pertolongan pertama
 - Anggota tim yang ditunjuk bertanggung jawab menghubungi pihak kepolisi dan Lembaga/instansi yang terkait dengan gempa bumi yang terjadi

No. Dokumen	:	HSE-SCI-002
Revisi	:	01
Tanggal Berlaku	:	29 Februari 2024
Halaman	•	4 dari 6

Jasa Konsultansi Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104

 Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab membuat laporan terjadinya gempa bumi termasuk kerusakan dan korban bila ada kepada pihak-pihak yang terkait

c) Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana Alam (Banjir) Siapa Penanggung Jawabnya?

- Bila terjadi bencana alam banjir yang dating secara perlahan-lahan, semua karyawan harus megamankan lingkungan sekitarnya dari kemungkinan bahaya banjir yang lebih besar, yang dapat terjadi, disamping harus memperhatikan keselamatan dirinya, berupa menyingkirkan benda-benda, sampah atau apapun yang dapat menghambat/menyumbat jalannya air, mematikan alur listrik dari kabel atau alat yang mungkin dapat terendam air, memindahkan file atau dokumen dengan jarak 30 cm atau lebih tinggi dari lantai sebelum meninggalkan ruangan
- Bila hal tersebut tidak bisa ditangani sendiri, minta bantuan orang lain atau yang berwenang
- Untuk menunggu keadaan selanjutnya, Kepala Bagian harus memonitor dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan lainnya di lapangan dengan meminta bantuan kepada bawahannya
- Bila keadaan bertambah buruk dan menjurus kepada keadaan darurat maka lakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang sesuai
- Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab membuat laporan terjadinya banjir termasuk kerusakan bila ada kepada pihak-pihak yang terkait

d) Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan (Huru Hara) Siapa Penanggung Jawabnya?

- Bila terjadi aksi demonstrasi atau serbuan dari luar perusahaan, Ketua Tim Tanggap
 Darurat atau Petugas Keamanan harus menerima dan melayani dengan baik dan meminta perwakilan dari mereka untuk mendisuksikan secara baik-baik di ruang tamu
- Bila aksi terus berlangsung dan tidak terjadi kesepakatan, maka informasikan kepada bagian yang berwenang sambal tetap meminta para penyerbu tenang dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan/tindakan brutal
- Bila tidak terjadi kesepakatan dan aksi terus berlangsung dan tambah tidak terkendali, maka Ketua Tim Tanggap Darurat dan Petugas Keamanan dapat meminta bantuan kepada aparat daerah setempat yang berwenang



No. Dokumen	:	HSE-SCI-002
Revisi	:	01
Tanggal Berlaku	;	29 Februari 2024
Halaman	:	5 dari 6

Jasa Konsultansi Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104

- Sambil menanti keadaan, semua karyawan bersiap siaga untuk melakukan tindakantindakan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang dapat terjadi
- Bila terjadi keadaan darurat, maka Ketua Tim Tanggap Darurat memimpin tindakan penanganan yang sesuai
- Bila huru-hara atau demonstrasi berasal dari dalam dan menjurus pada keadaan darurat yang tidak terkendali, maka Ketua Tim Tanggap Darurat dapat menghubungi aparat daerah setempat yang berwenang untuk meminta bantuan pengamanan
- Ketua Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab membuat laporan terjadinya huru hara / demonstrasi termasuk kerusakan dan korban bila ada kepada pihak-pihak yang terkait

Skema Komunikasi Keadaan Darurat





Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh Telp - 0851 47414 Email : contact@ptpema.co.id No. Dokumen : HSE-SCI-002


Revisi : 01

Tanggal Berlaku : 29 Februari 2024

Halaman : 6 dari 6

Jasa Konsultansi Inspeksi dan Engineering Tangki Kondensat F-6104

Skema Rencana Evakuasi Medik

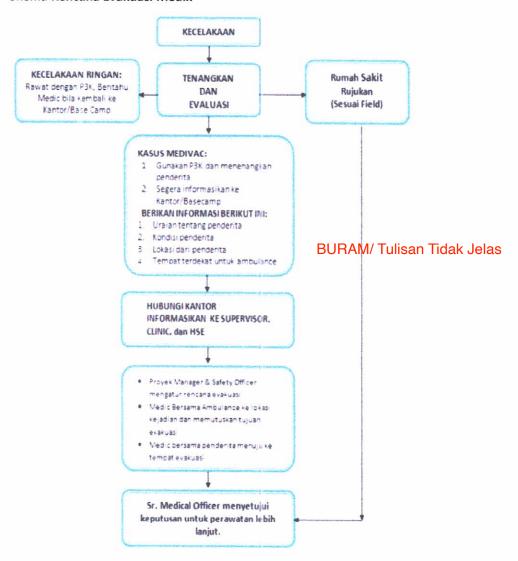

Pimpinan Kontraktor	HSE Kontraktor	
	Chym	
Nama : Lilik Muchariadi	Nama : Cindy Mariem Agusnita	
Tanggal : 29 Februari 2024	Tanggal : 28 Februari 2024	