



RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE / CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Données générales

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|----------------|
| Lieu du contrôle: | Rue de la Station 24 , 4480 ENGIS | | |
| Propriétaire: | | | |
| Client: | Certigreen SPRL Fabien Devillers,RUE DE LA VECQUEE 170, 4100 SERAING | | |
| Type de locaux: | Maison | Distributeur d'énergie: / | |
| Code EAN: | 541 44 | | |
| Installateur: | / | | |
| N° TVA: | / | ou n° carte ID: / | Émis à: / le / |
| Agent-visiteur: | Johny Onclin | Date du contrôle: 24/03/2017 | |

Type de contrôle

| | | | |
|---|------------|------------------------|--|
| Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) | | | |
| Type contrôle: | Art 276bis | Transfert de propriété | |
| Info complément: | / | | |
| Réinspection à: | / | | |

Données générales de l'installation électrique

| | | | | | |
|--|----------------|----------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| Tension nominale: | 2x230v | Courant nominal max: | 25A | Courant nominal sécurité principale: | 40,00 |
| Section du câble d'arrivée: | 3G4 mm² | - Type: | VVB | | |
| Type d'électrode: | Indéterminable | Section: | / mm² | Conducteur de terre: | / mm² |
| Interrupteur différent. général - In: | aucun A | - DI : | / mA | Nombre de pôles: | / |
| Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra: | / | | | | |
| Interrupteur différent. second. - In: | aucun A | - DI : | / mA | Nombre de pôles: | / |
| Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra: | / | | | | |
| Nombre de circuits: | 14 | Nombre de tableaux: | 2 | Tarif: | Compteur budget |

Mesures et contrôles

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Résistance de dispersion: | ? Ohm | Protect. contre les contacts indir.: | Pas en ordre | Plombage du différentiel: | / |
| Isolement générale: | 243 MOhm | Test du différentiel: | / | Etat du matériel fixe: | Pas en ordre |
| Test de continuité: | Pas en ordre | Test de défaut: | / | Schémas: | / |
| Protect. contre les contacts dir.: | Pas en ordre | | | | |

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| Conclusion : L'INSTALLATION N'EST PAS CONFORME AU RGIE | | L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le: 18 mois après signature de l'act <input type="checkbox"/> par le même organisme (*) | |
| NOMBRE D'ANNEXES | Schéma d'implantation: Non Schéma unifilaire: Non Autres: / | L'AGENT-VISITEUR: | Visa du distributeur (art 270) |

Visa de l'organisme de contrôle



Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Description des circuits

2 DISJONCTEURS 32A 2P
2 DISJONCTEURS 32A 2P+ 7 DISJONCTEURS 16A 2P+ 3 DISJONCTEURS 20 2P

CONSTATATIONS: Remarques

- AD : Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AD2 : Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport électrique est uniquement le reflet de l'installation électrique repris au moment de la vérification.
- C : Le contrôle comprend seulement la partie habitable du bien.
- K : Un interrupteur différentiel distinct d'une sensibilité de 30 mA est à conseiller pour l'installation de salles de bains/douches, lessiveuse, lave-vaisselle et/ou séchoir et appareils semblables.
- K1 : Il est conseillé de placer un interrupteur différentiel d'une sensibilité de 300mA à l'origine de l'installation et celui déjà existant comme protection supplémentaire pour l'installation de salles de bains, lessiveuse, lave-vaisselle, séchoir ou tous autres appareils identiques.
- U : Il faut au moins trois exemplaires des schémas électriques.
- W : L'installation électrique est hors tension durant le contrôle. Le bon fonctionnement du dispositif de protection à courant différentiel résiduel n'a pas pu être testé.
- X : La valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre n'a pas pu être mesurée. Cette valeur devrait être de préférence inférieure à 30 ohm.

CONSTATATIONS: Infractions

Infractions schemas :

- 1.01. : Schéma unifilaire de l'installation est à réaliser ou à compléter. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : Schéma de position de l'installation est à réaliser ou à compléter. (art 269)
- 1.04. : La tension nominale et le pictogramme de danger électrique doivent être affichés sur le tableau et en un endroit judicieusement choisi.

Infractions mesures :

- 2.04. : La continuité des liaisons équipotentielles et/ou des conducteurs de protection n'est pas garantie. (art 70.05, 85.08)

Infractions de prise de terre :

- 3.04. : Le dispositif de coupure ou la barrette de sectionnement manque ou n'est que difficilement ou pas du tout accessible. (art 15.01, 70.05)
- 3.06. : Les liaisons équipotentielles principales: elles manquent / elles ne sont pas complètes / elles ne sont pas vert/jaune / la section n'est pas correcte (min 6mm²). (art 72, 78.05, 86.05)
- 3.17. : Toutes les masses protégées par le même différentiel doivent être connectées par la même connexion de terre (une connexion locale – p. ex. pour une prise de courant – n'est pas admise). (art.85)

Infractions coffrets de repartition :

- 4.02. : Le tableau n'est pas pourvu d'une paroi arrière et/ou d'une porte. (art 248.01)
- 4.05. : Remplacez le tableau; le degré de protection contre les contacts directs n'est pas suffisant. (art 248.01)
- 4.08. : Obturez les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret. (art 19, 49.01, 248)
- 4.09. : Absence d'un interrupteur sectionneur général multipolaire sur le tableau principal. (In = 40 A) (art 248.02)
- 4.10. : Réalisez ou complétez le repérage de chaque circuit et/ou appareillage, bornes de raccordement, etc. (lisibilité et qualité durable) (art 16, 248)
- 4.11. : Le degré de protection (IP) du tableau n'est pas respecté en fonction des influences externes. (art 19, 225 - 234)
- 4.13. : L'introduction des câbles dans le tableau doit être réalisée selon les règles de l'art. (art 5, 205)
- 4.19. : La partie intérieure du coffret de répartition doit être dépoussiérée.

Infractions interrupteurs différentiels :

- 5.01. : Prévoyez un interrupteur différentiel général, muni d'un dispositif de plombage, à l'origine de l'installation. (art 86.07)
- 5.02. : Prévoyez un interrupteur différentiel général d'une intensité nominale minimale In = 40A, et sensibilité maximale DI = 300mA. (art 86.07)

Infractions protection contre les surintensités :

- 6.01B. : Une protection contre les surintensités doit être prévue à l'origine du câble d'alimentation des coffrets secondaires, installés à plus de 3m de distance du tableau de répartition principal. (art 114 à 133)

Infractions installation électrique :

- 7.04. : Les interrupteurs, les prises et boîtes de branchement doivent être ajustés ou refixés selon les règles de l'art. (art 9.03)
- 7.05. : Les connexions doivent être réalisées dans les tableaux, les boîtes de jonction ou de dérivation, aux bornes des interrupteurs et aux prises de courant, dans les armatures de plafond, servant à suspendre l'éclairage et de dérivation. (art 207.07)
- 7.13. : Les matériaux ne sont pas choisis en fonction des conditions d'influence externe. (art 19, 225 - 234)
- 7.14A : Adaptez le degré de protection (IP) du matériel électrique placé dans la/les salle(s) de bains au volume dans lequel il est installé. (art 19, 86.10)
- 7.15. : Prévoyez des matériaux dans des locaux habituels dont les enveloppes ont le degré de protection (IP) est au moins IP2X (IPXX-B) et pour des locaux publics au moins le degré de protection IP4X (IPXX-D). (art 19, 49.01)
- 7.20. : Les équipements électriques ne peuvent pas être fixés sur des matériaux combustibles. (art 104)
- 7.22A. : Pour chaque presse-étoupe (prises, interrupteurs, boîte de jonction ou dérivation), seulement un câble électrique est permis. (art 205)

Infractions conducteurs et code couleurs :

- 8.04. : Les conducteurs électriques ne sont pas entrés, de sorte que la protection continue est garantie (art 205)
- 8.05. : Les canalisations doivent être fixées tout le long de leur parcours au moyen d'attaches adaptées. (art 143, 209)

Infractions supplémentaires et/ou explications additionnelles:

2.04 COMPTEUR
7.15 HALL +WC+ SDB+ 2 ETAGE
7.04 PIECE AVANT + CUISINE + DEBARAS+ ARRIERE CUISINE + PIECE CENTRAL + 2 ETAGE ESCALIER
7.05 PIECE AVANT + PIECE CENTRAL
7.20 7.22 WC
8.04 ESCALIER 2 ETAGE + ARRIERE CUISINE
8.05 ARRIERE CUISINE + DEBARAS+ SDB+ 2 ETAGE ESCALIER



ACA asbl

Organisme de contrôle
agréé
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2017032978

ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

Données générales

Annexe à rapport n°: 176002112

Tension nominale: 2x230v


Lieu du contrôle: Rue de la Station 24 , 4480 ENGIS

Propriétaire:

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 24/03/2017

Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)

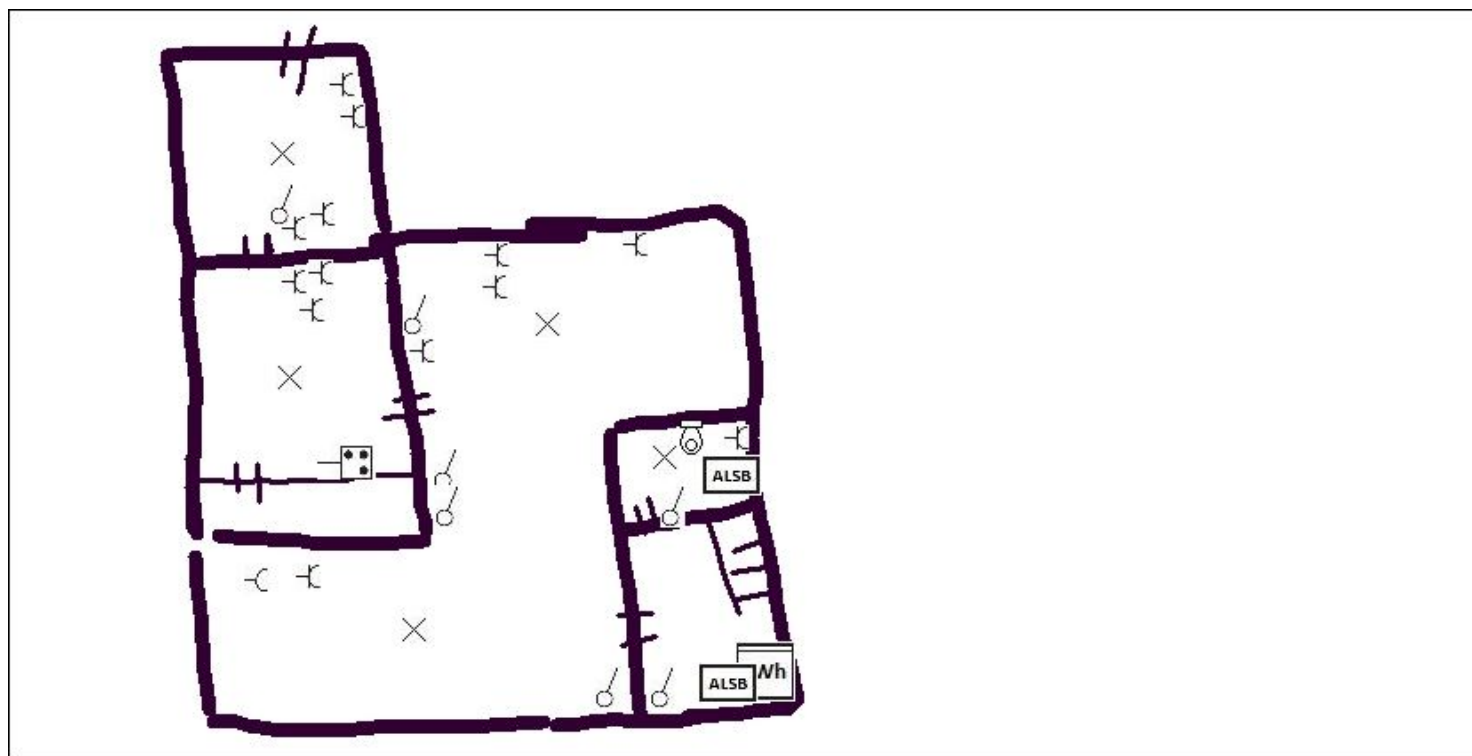

Signature client:

Signature agent-visiteur:



ACA asbl

Organisme de contrôle
agréé
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2017032978

ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

Données générales

Annexe à rapport n°: 176002112

Tension nominale: 2x230v

Lieu du contrôle: Rue de la Station 24 , 4480 ENGIS

Propriétaire:

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 24/03/2017

Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)



Signature client:

Signature agent-visiteur:



ACA asbl

Organisme de contrôle
agréé
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2017032978

ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

Données générales

Annexe à rapport n°: 176002112

Tension nominale: 2x230v

Lieu du contrôle: Rue de la Station 24 , 4480 ENGIS

Propriétaire:

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 24/03/2017

Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)



Signature client:

Signature agent-visiteur:



ACA asbl

Organisme de contrôle
agréé
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2017032978

ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

Données générales

Annexe à rapport n°: 176002112

Tension nominale: 2x230v

Lieu du contrôle: Rue de la Station 24 , 4480 ENGIS

Propriétaire:

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 24/03/2017

Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)



Signature client:

Signature agent-visiteur:



ACA asbl

Organisme de contrôle
agréé
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2017032978

ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

Données générales

Annexe à rapport n°: 176002112

Tension nominale: 2x230v


Lieu du contrôle: Rue de la Station 24 , 4480 ENGIS

Propriétaire:

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 24/03/2017

Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)

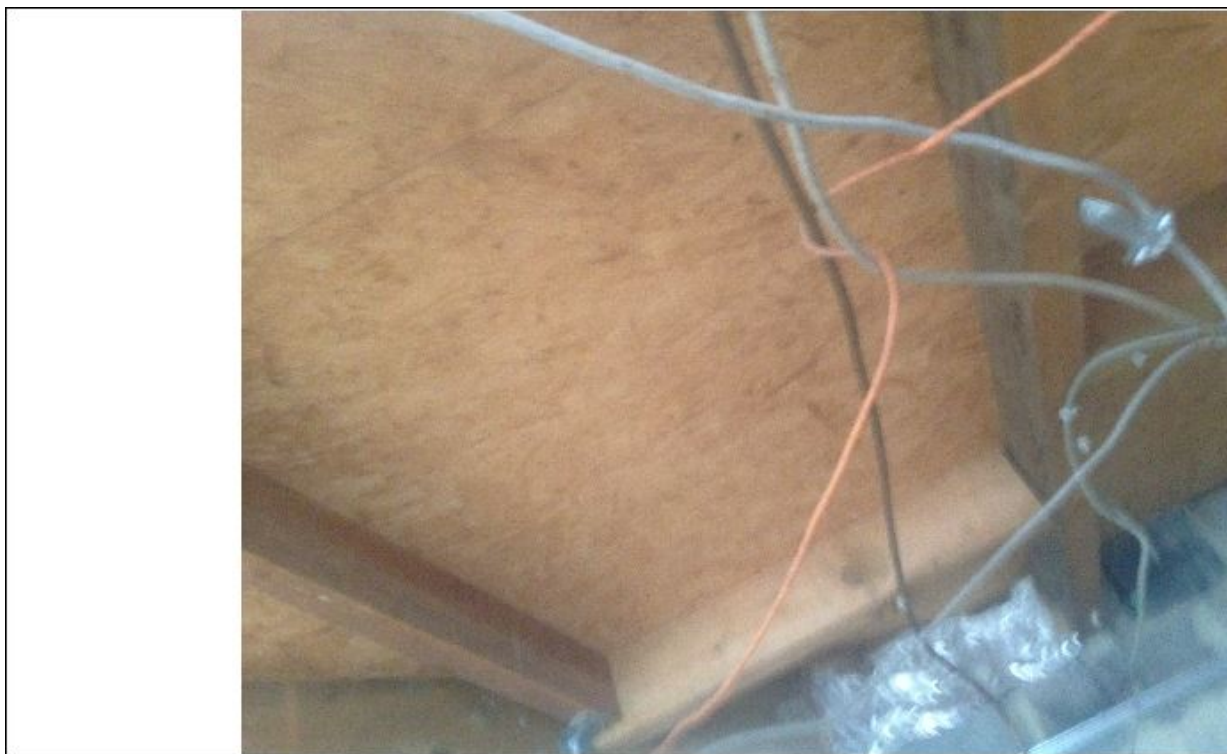

Signature client:

Signature agent-visiteur: