



CIB

N° 34312

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travailVilvoorde : 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Mé
T.V.A. BE 0406.671.312 cibic@skynet.be

☎ : 04 388 12 94 ☎ : 0475/23 87 30

CONFIDENTIEL

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

N° de rapport : 23/140317/02

Concerne : ☒ contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodiqueType d'habitation : ☒ maison ☐ appartement ☐ autres :

Demandeur : C. T. C. I. E. N. Y. u. e. d. e. l. e. V. e. r. p. u. e. 170-4100 S. R. A. N. C.

Personne sur place : M. B. D. A. V. I. G. N. O. N. code EAN de l'installation : N°

Adresse de la visite : A. V. E. N. I. L. V. A. N. D. E. R. V. E. R. D. E. 40-4300 W. I. K. E. R. T. H. E.

Date de visite : 17/03/14 Date d'émission : 17/03/2014 Références client : N°

Référentiel réglementaire : RGIE art. ☐ 271 ☒ 276 bis et dérogations ☒ 271 bis ☒ 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée :Tension d'utilisation : ☒ 3N400 V ☐ 3x230V ☒ 2x230V ☐ 1N400VProtection générale du branchement : 20 A
Nombre de tableaux : 1 nombre de circuits terminaux : 4**Contrôles par examen visuel, tests et mesures :**

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation		<input checked="" type="checkbox"/>	
Etat du matériel électrique installé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mesures de protection contre les contacts directs		<input checked="" type="checkbox"/>	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test		<input checked="" type="checkbox"/>	
Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé		<input checked="" type="checkbox"/>	
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		<input checked="" type="checkbox"/>	
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle	<input checked="" type="checkbox"/>		
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<input checked="" type="checkbox"/>		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : 45 MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Résistance de dispersion de la prise de terre : 80 Ω	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent CIB**Manquements / Notes :**

IN FRACTION Voir Annexe

Conclusion :☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme après mise en conformité ☒ au terme de 18 mois après signature de l'acte de vente.☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.Nom et visa de l'inspecteur :
Pour CIB,

CUFFARO
Domenico

Nom et visa du demandeur pour réception :

M. B. D. A. V. I. G. N. O. N.



C I B

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé - Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Vilvoorde : 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde

Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur

☎ : 04 388 12 94

☎ : 0475/23 87 30

cibic@skynet.be


T.V.A. BE 0406.671.312

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport N : 23/14 03.17/02

- ☒ La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé.
- ☐ Absence de réseau général de terre. ☒ Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz.
- ☒ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.
- ☒ Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants: *au s.d.e. ... etc*
- ☒ Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants: *coffret*
- ☐ La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants:
- ☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
- ☒ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max.
- ☒ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981).
- ☐ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain.
- ☐ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants:
- ☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants:
- ☐ La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants:
- ☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants:
- ☒ Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants : *Hall d'entrée*

* Absence de plan électrique de l'installation
* Absence de bagues de Tolérance sous fusibles
du coffret. * Absence de sectionneur de terre
* Absence de support adaptés à certain matériel
à forte force. * Vu la multiplicité de matériels
non prévus les accès sous 4 pour de mesure
de certains pièces. * Recommandation générale
de l'installation et du coffret d'après les règles
de l'art suivant le R.C.T.E.



Vilvoorde
Liège
Hainaut

: 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde
: 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe
: 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières



: 04 388 12 94



: 0475/23 87 30

info@cib-bic.net

T.V.A./B.T.W. BE 0406.671.312

IBAN ING : BE37 3400 2981 6828 - BIC ING : BBRUBEBB

IBAN BNP : BE25 2400 3255 1382 - BIC BNP : GEBABEBB


C.I.B. - B.I.C.

BIJLAGE(N) AAN VERSLAG Nr / ANNEXE(S) AU RAPPORT N°: 23/140317/02

AV Emile VanderVelde, 40 - Waremmes.


Reg de ch.

cahier

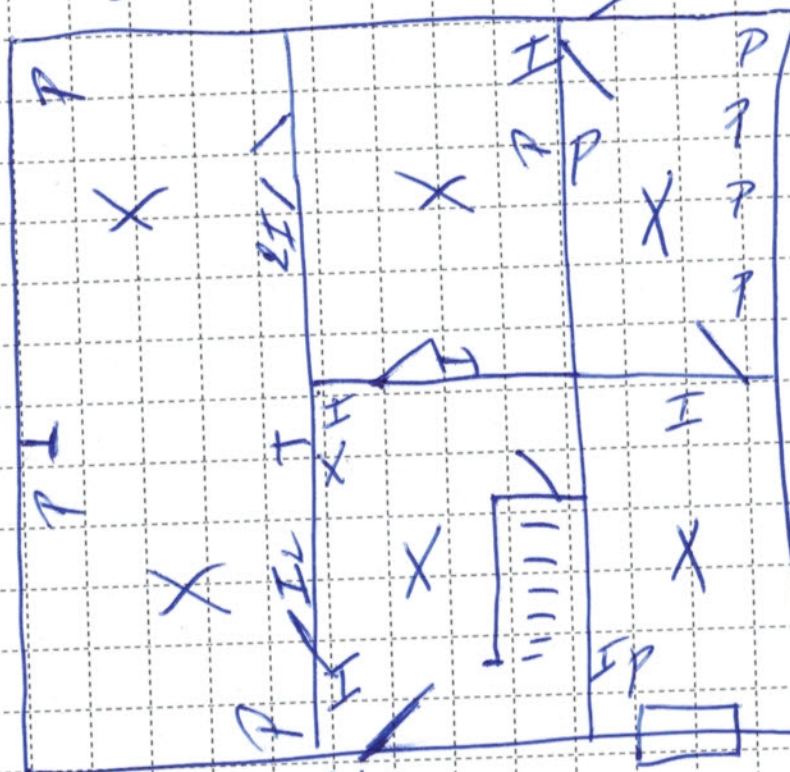


3Fu Ant rad
3Fu Ant 20A
2Fu Ant N.D

CLAVE

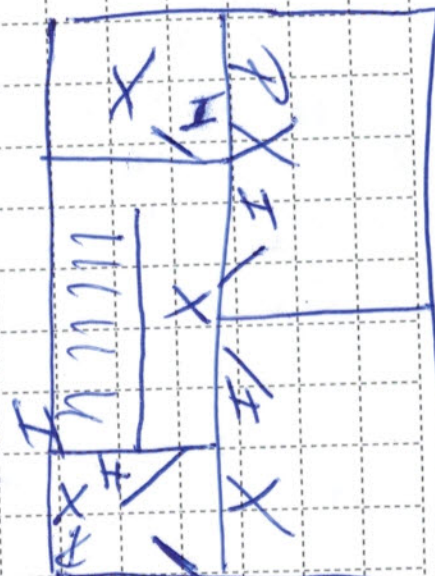

pentagon

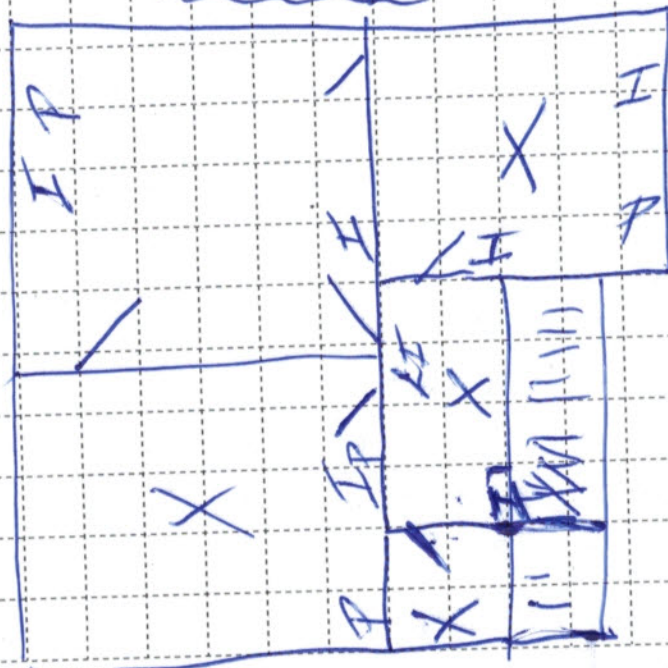

Greenica

