


5

BioSilice 0-630			
Apertura Setacci ( $\mu\text{m}$ )	Trattenuto	Trattenuto cumulativo	Passante
1000	0,00%	0,00%	100,00%
850	0,00%	0,00%	100,00%
630	0,02%	0,02%	99,98%
500	3,78%	3,80%	96,20%
315	30,00%	33,80%	66,20%
250	13,00%	46,80%	53,20%
125	47,90%	94,70%	5,30%
90	3,90%	98,60%	1,40%
63	0,60%	99,20%	0,80%

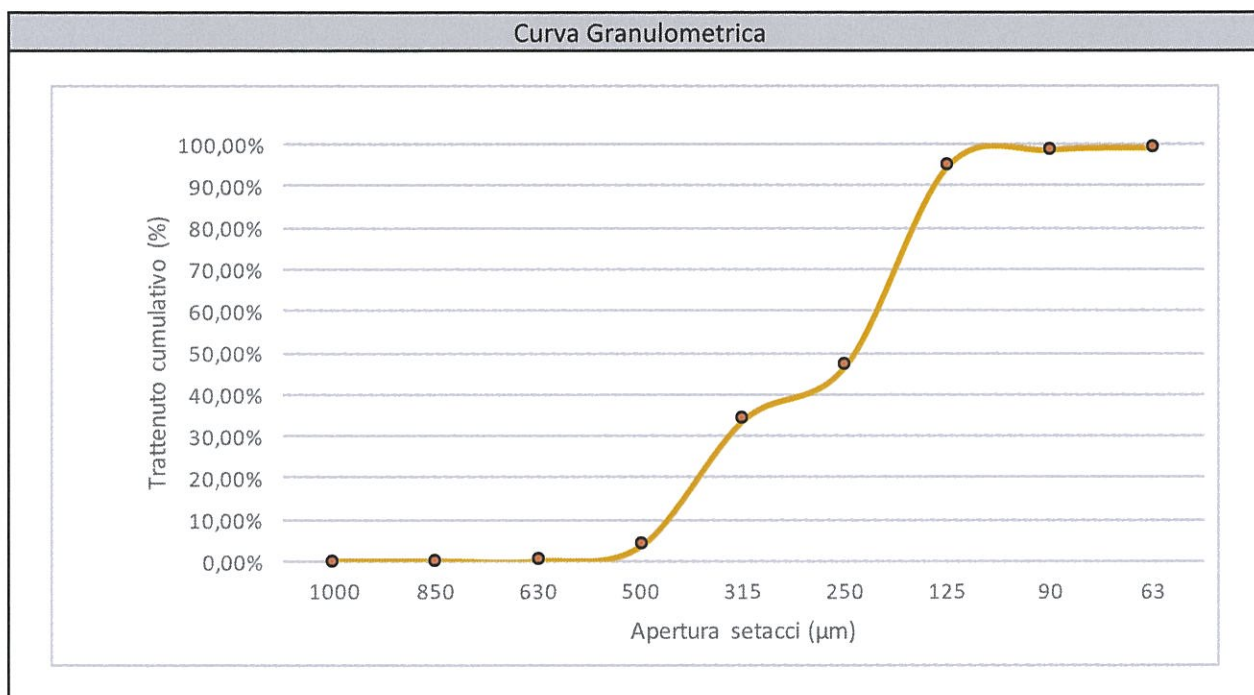

NOTE