Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy

Dati generali:

Certificato n°: RESTAUROMIX TX 60 ME 200 HV 60000203482 Cliente: RESTAUROMIX TX 60 ME 200 HV 60000203482

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: RESTAUROMIX TX 60 ME 200 HV 60000203482 Matricola campione: RESTAUROMIX TX 60 ME 200 HV 60000203482

Provino: Prodotto in laboratorio Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 30/07/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 30/07/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 01/09/2014

Data e ora di test: 01/09/2014 15:50

Età del provino al momento del test: 33 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm² Gradiente: 0.5 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 64.53 kN

Resistenza a compressione: 40.33 MPa

Altre note: provino 3B

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.:

firma digitale

firma digitale

Personal Factory srl


Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy

Dati generali:

Certificato n°: RESTAUROMIX TX 60 ME 200 HV 60000203482 Cliente: RESTAUROMIX TX 60 ME 200 HV 60000203482

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

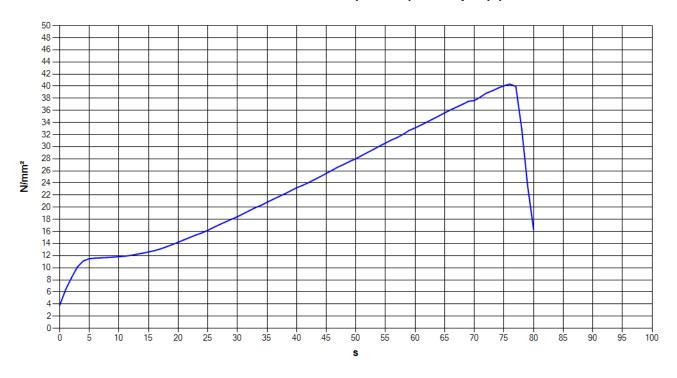

Risultati:

Carico massimo: 64.53 kN

Resistenza a compressione: 40.33 MPa

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.: