

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA
Cliente: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA A
~~~~~

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

**Dati provenienti dal fornitore dei provini:**

Id. campionatura: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA A SCOSSE

Matricola campione: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA A SCOSSE

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 11/09/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 11/09/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

**Dati forniti dal laboratorio di test:**

Data di ricevimento del provino: 15/09/2014

Data e ora di test: 15/09/2014 17:17

Età del provino al momento del test: 4 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm<sup>2</sup>

Gradiente: 0.5 (N/mm<sup>2</sup>)/s

**Risultati:**

**Carico massimo: 128.98 kN**

**Resistenza a compressione: 80.61 MPa**

Altre note: PROVINO 3A

**Lo Sperimentatore:**

*firma digitale*

**Il Direttore del Lab.:**

*firma digitale*

**Personal Factory srl**

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy

**Dati generali:**


Certificato n°: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA

Cliente: ECOFIBAR 60000203548 14% H2O CON TAVOLA A

~~~~~

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

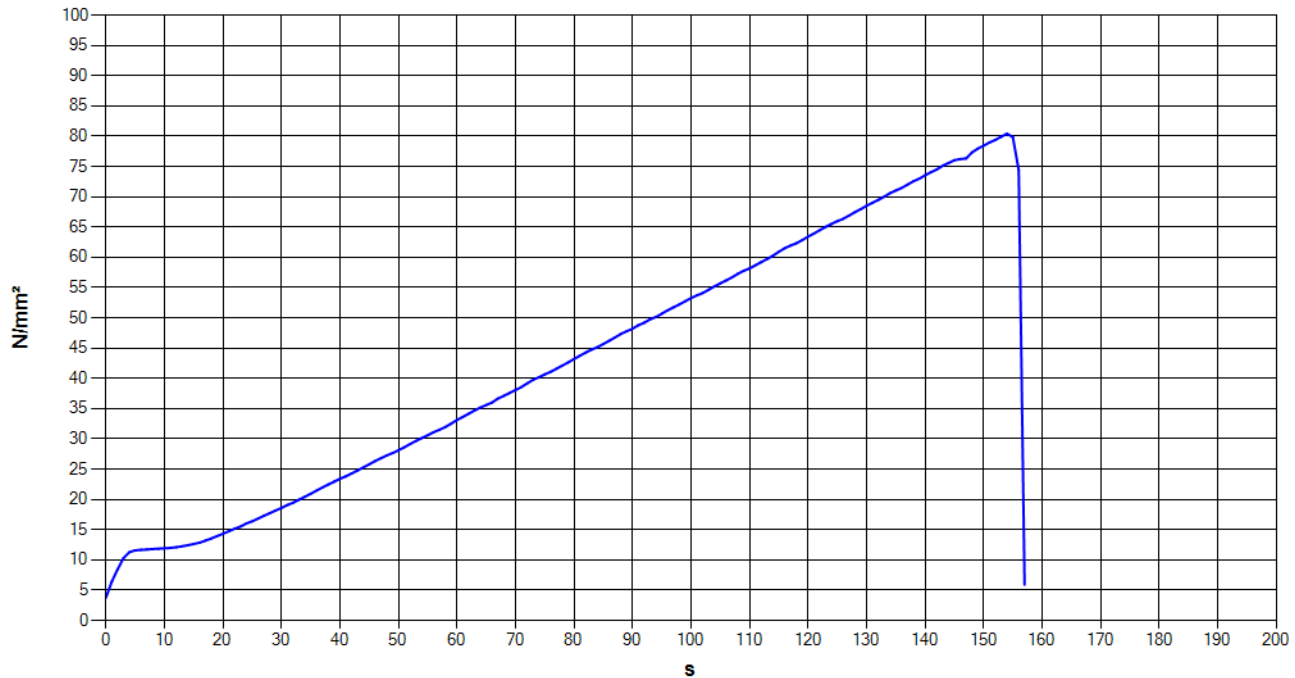

Risultati:

Carico massimo: 128.98 kN

Resistenza a compressione: 80.61 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale