

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: REStauromix FL60

Matricola campione: 600010210

Provino: Prodotto in laboratorio

Data e ora di confezionamento: 21/03/2011 09:11

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 21/03/2011 09:11

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 31/05/2013

Data e ora di test: 31/05/2013 11:05

Età del provino al momento del test: 0 g.

Temperatura: 25 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²

Massa: 0.1 kg

Densità apparente: 1.56 g/cm³

Gradiente: 0.5 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 16.9 kN

Resistenza a compressione: 10.56 MPa

Lo Sperimentatore:


firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

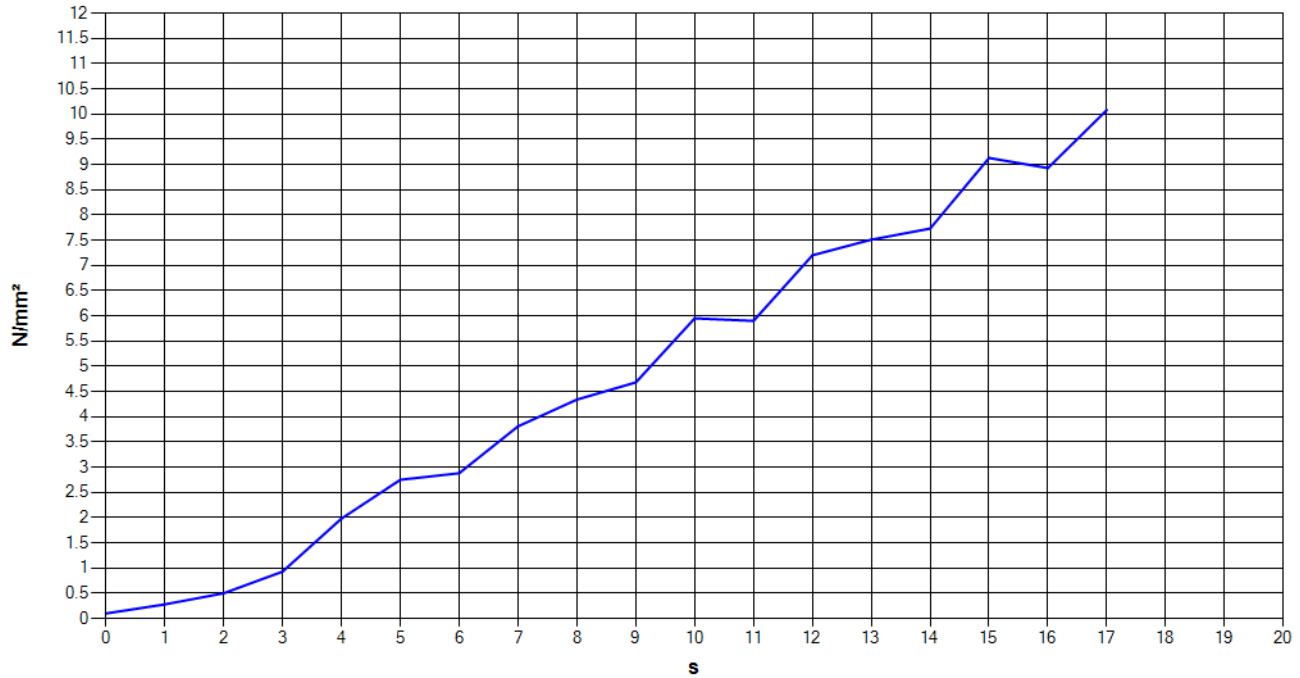

Risultati:

Carico massimo: 16.9 kN

Resistenza a compressione: 10.56 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale