

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE
Cliente: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE

PROVA DI FLESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE
Matricola campione: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE
Provino: Prodotto in laboratorio
Descrizione provino: Prisma
Data e ora di confezionamento: 11/09/2014 10:15
Data e ora di produzione del calcestruzzo: 11/09/2014 10:00
Luogo di confezionamento: laboratorio
Condizioni di stagionatura: STANDARD
Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 15/09/2014
Data e ora di test: 15/09/2014 14:55
Età del provino al momento del test: 4 g.
Cond. di stagionatura/Umidità: sottoposto a rampa termica fino a 500 °C
Condizione del provino al ricevimento: BUONE
Trattamenti superficiali: nessuno
Temperatura: 21 °C
Tipo provino: Travetto
Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1
Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 160 mm
Distanza tra gli appoggi: 100 mm
Gradiente: 0.17 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 4.8 kN

Resistenza a flessione: 11.25 MPa

Altre note: PROVINO 1 TAV SCOSSE

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy


Dati generali:

Certificato n°: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE

Cliente: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE

PROVA DI FLESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

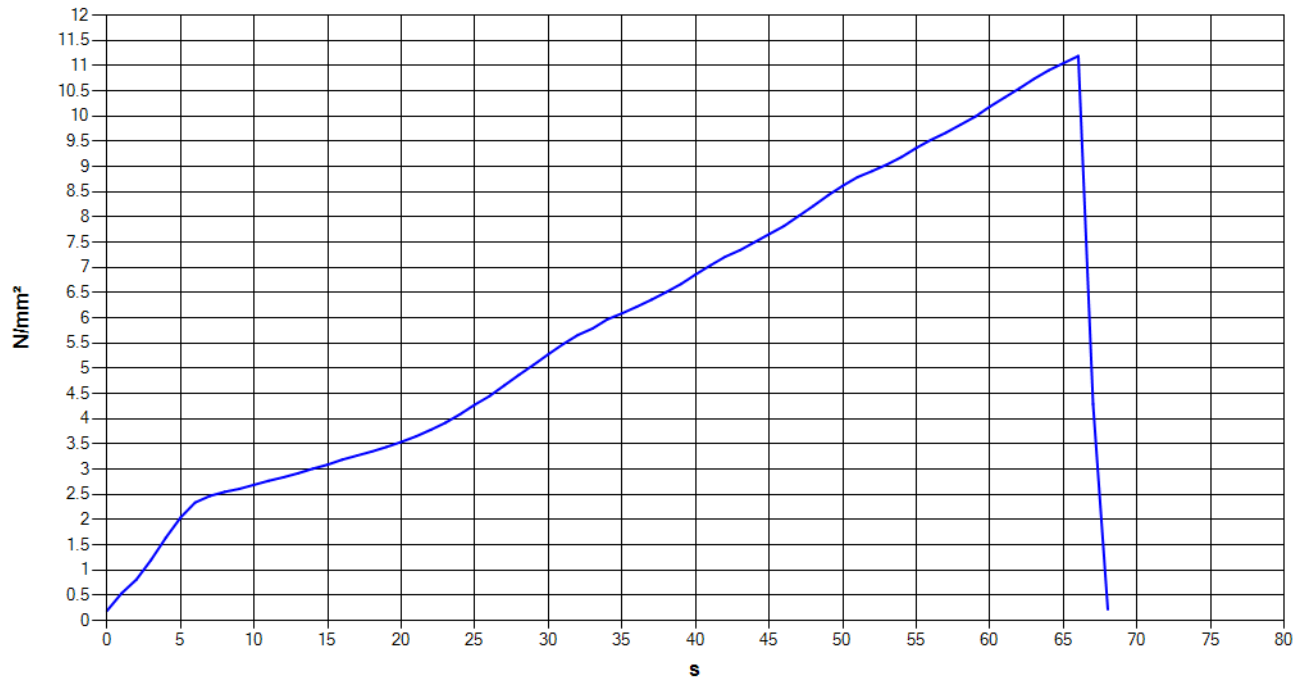

Risultati:

Carico massimo: 4.8 kN

Resistenza a flessione: 11.25 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale