

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000102976
Cliente: Personal Factory
Norma: UNI EN 1504

PROVA DI FLESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: Malta Standard - Cemento Bianco Italcementi - 42.5R

Matricola campione: 60000102976

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: prisma

Data e ora di confezionamento: 04/03/2014 10:15

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 04/03/2014 10:00

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 01/04/2014

Data e ora di test: 01/04/2014 15:13

Età del provino al momento del test: 28 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: ambiente

Condizione del provino al ricevimento: Discreta

Trattamenti superficiali: nulla

Temperatura: 22.0 °C

Tipo provino: Travetto

Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1

Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 160 mm

Distanza tra gli appoggi: 100 mm

Gradiente: 0.17 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 2.8 kN

Resistenza a flessione: 6.56 MPa

Il sottoscritto, quale tecnico responsabile della prova, dichiara che essa è stata eseguita in conformità alla norma di riferimento

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:


firma digitale

Personal Factory srl
Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:
Certificato n°: 60000102976
Cliente: Personal Factory
Norma: UNI EN 1504

PROVA DI FLESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

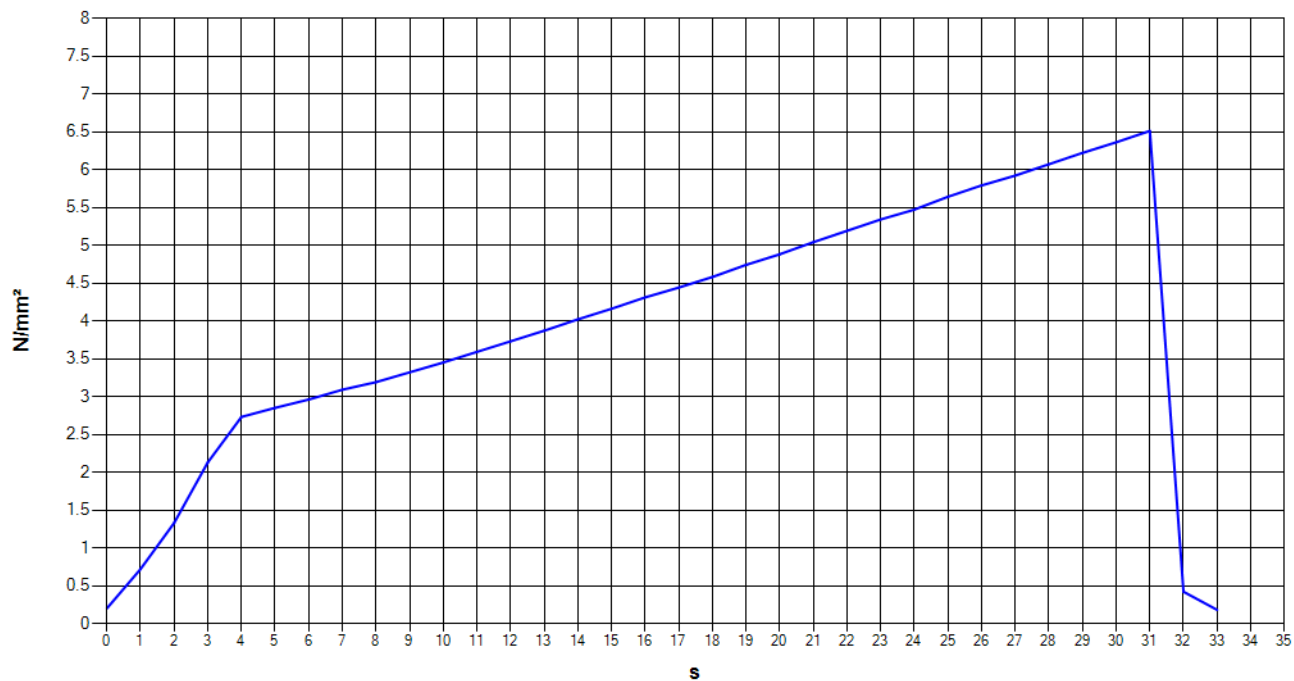

Risultati:

Carico massimo: 2.8 kN

Resistenza a flessione: 6.56 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale