

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: FL 40 60000203257 16% H2O
Cliente: FL 40 60000203257 16% H2O

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: FL 40 60000203257 16% H2O

Matricola campione: FL 40 60000203257 16% H2O

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 28/05/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 28/05/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 01/09/2014

Data e ora di test: 01/09/2014 17:15

Età del provino al momento del test: 96 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: DISCRETE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²

Gradiente: 0.5 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 100.44 kN

Resistenza a compressione: 62.78 MPa

Altre note: PROVINO 2A

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy


Dati generali:

Certificato n°: FL 40 60000203257 16% H2O

Cliente: FL 40 60000203257 16% H2O

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

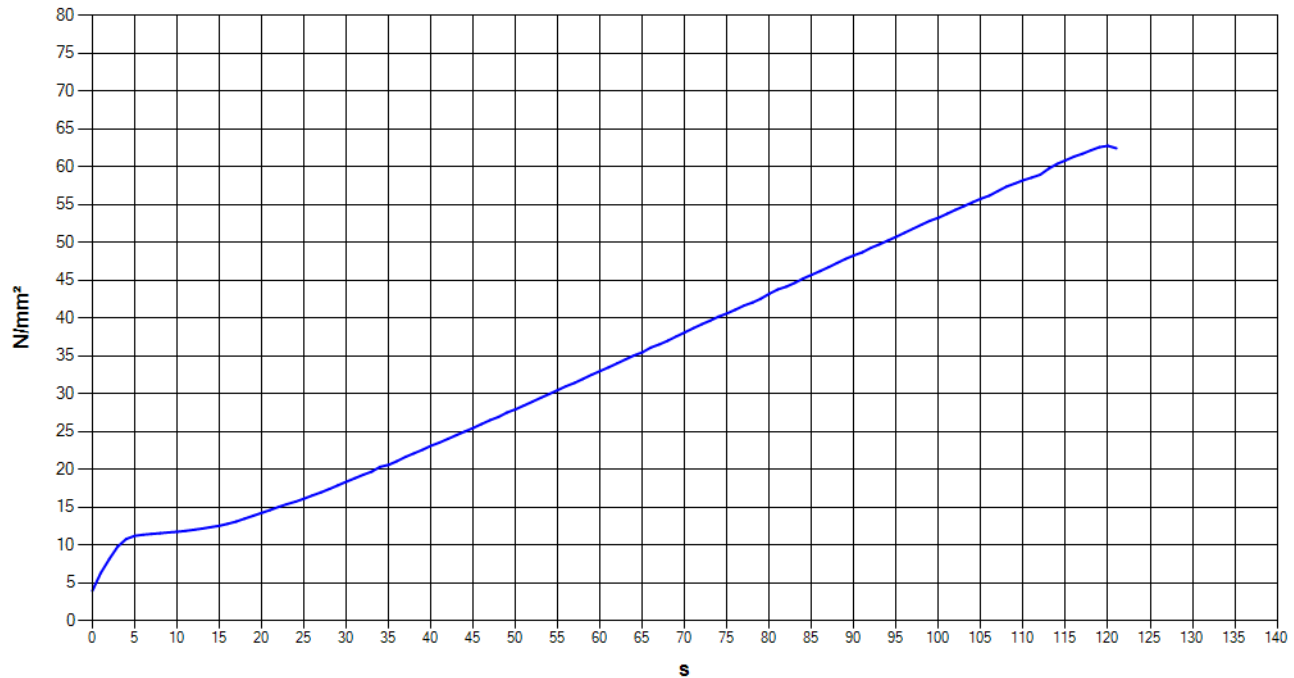

Risultati:

Carico massimo: 100.44 kN

Resistenza a compressione: 62.78 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale