Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy Dati generali:

Certificato nº: 60000103040 Cliente: Personal Factory Norma: UNI EN 13892-2

PROVA DI FLESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: PAVIMIX FF200
Matricola campione: 60000103040
Provino: Prodotto in laboratorio
Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 19/03/2014 10:15

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 19/03/2014 10:00

Luogo di confezionamento: laboratorio Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 21/05/2014 Data e ora di test: 21/05/2014 12:10 Età del provino al momento del test: 63 g. Cond. di stagionatura/Umidità: ambiente

Condizione del provino al ricevimento: SCARSE

Trattamenti superficiali: nessuno

Temperatura: 20.0 °C Tipo provino: Travetto

Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1

Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 160 mm

Distanza tra gli appoggi: 100 mm

Gradiente: 0.17 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 5.55 kN

Resistenza a flessione: 13.01 MPa

Altre note: Provino 3

firma digitale

Il sottoscritto, quale tecnico responsabile della prova, dichiara che essa è stata eseguita in conformità

alla norma di riferimento

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.:

Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV)


Italy

Dati generali:

Certificato nº: 60000103040 Cliente: Personal Factory Norma: UNI EN 13892-2

PROVA DI FLESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

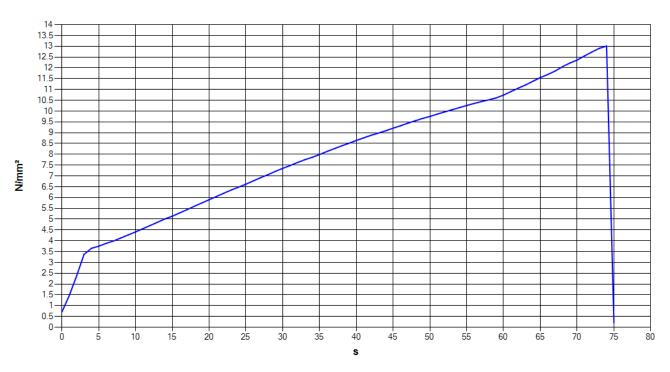

Risultati:

Carico massimo: 5.55 kN

Resistenza a flessione: 13.01 MPa

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.: