Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy

Dati generali:

Certificato nº: 60000203180 TX RASO 50 dopo GELO-DISG Cliente: 60000203180 TX RASO 50 dopo GELO-DISG

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: 60000203180 TX RASO 50 dopo GELO-DISG Matricola campione: 60000203180 TX RASO 50 dopo GELO-DISG

Provino: Prodotto in laboratorio Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 29/04/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 29/04/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 14/07/2014

Data e ora di test: 14/07/2014 10:02

Età del provino al momento del test: 76 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm² Gradiente: 0.5 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 43.3 kN

Resistenza a compressione: 27.06 MPa

Altre note: PROVINO 1B

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.:

firma digitale

firma digitale 1/2

Personal Factory srl


Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000203180 TX RASO 50 dopo GELO-DISG Cliente: 60000203180 TX RASO 50 dopo GELO-DISG

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

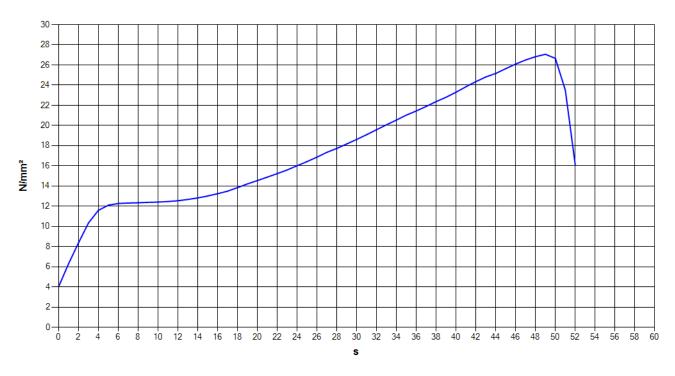

Risultati:

Carico massimo: 43.3 kN

Resistenza a compressione: 27.06 MPa

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.: